


Схема заземляющего устройства опоры КА-10-1/КР-10-1

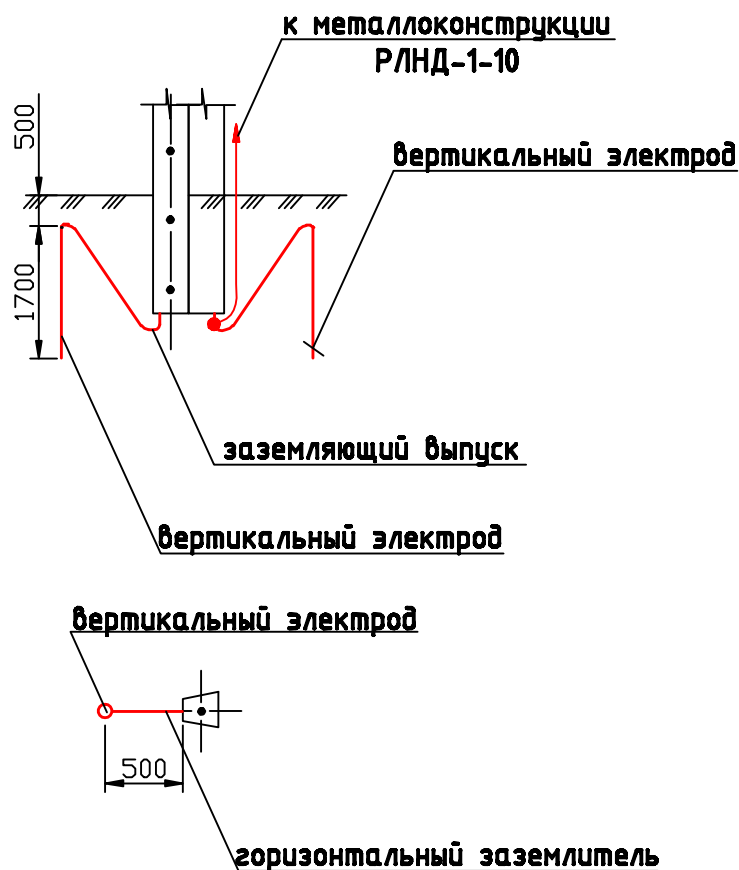

эквивалентное удельное сопротивление грунта	нормируемое сопротивление заземляющего устройства	расход металла для заземляющего устройства				
		заземлитель				
		горизонтальный; d=16мм		вертикальный; d=18мм		
Ом*м	Ом	м	кг	шт	м	кг
≤ 50	10	нет	нет	3	22,3	44,6
				№ 71-16-3		
				Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона "Урожай" по адресу: Краснодарский край Павловский район ст. Павловская ул. Горького, 304		
Изм	Колу	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разраб.	Поддубская А.А.				09.2016	
Проверил	Сотникова Г. Ю.				09.2016	
Н. контр.	Сотникова Г. Ю.				09.2016	
				Электроснабжение. Трансформаторная подстанция.		Стадия
						Лист
						Листов
				П		4
				19		
				Узел заземления опоры на базе стойки вибрированной СВ-105		
				ООО "Павловская проектно - сметная группа"		