


Подвеска натяжная изолирующая со стеклянным изолятором

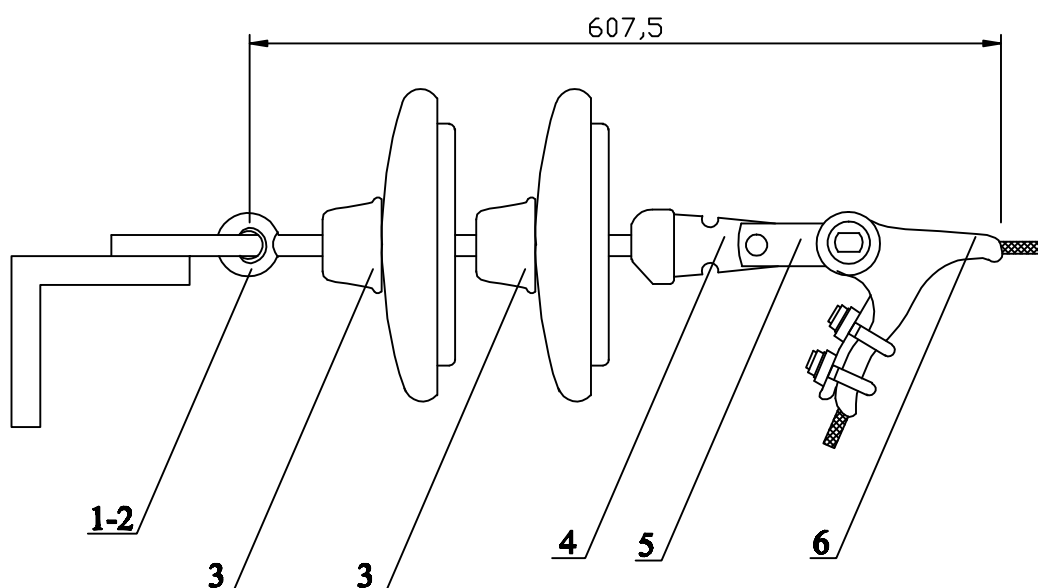

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | КОЛ-ВО | МАССА ЕД-ЦЫ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|-------|----------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 1. | ГОСТ 2724 - 78 | Скоба | СК - 7 - 1А | 1 | 0,4 | — |
| 2. | ГОСТ 2725 - 78 | Серьга | СР - 7 - 16 | 1 | 0,3 | — |
| 3. | ТУ 34 -27 -10960 -85 | Изолятор стеклянный | ПС 70Е | 2 | 4,8 | — |
| 4. | ГОСТ 2727 - 77 | Ушко однолапчатое | У 1-7-16 | 1 | 1,1 | — |
| 5. | ГОСТ 2728 - 77 | Звено промежуточное | ПРТ - 7 - 1 | 1 | 0,5 | — |
| 6. | ГОСТ 2730 - 78 | Зажим натяжной | НБ - 2-6А | 1 | 1,2 | — |

| | | | | |
|---|-----------------|------|---------|--|
| № 71-16-3 | | | | |
| Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона "Урожай" по адресу: Краснодарский край Павловский район ст. Павловская ул. Горького, 304 | | | | |
| Изм | Кол.у | Лист | № док | Подпись |
| | | | | Дата |
| Электроснабжение. Трансформаторная подстанция. | | | | Стадия |
| | | | | Лист |
| | | | | Листов |
| Разраб. | Поддубская А.А. | | 09.2016 | П |
| Проверил | Сотникова Г. Ю. | | 09.2016 | 6 |
| Н. контр. | Сотникова Г. Ю. | | 09.2016 | 19 |
| Внешний вид и конструкция подвески натяжной изолирующей со стеклянными изоляторами | | | | ООО "Павловская проектно - сметная группа" |