


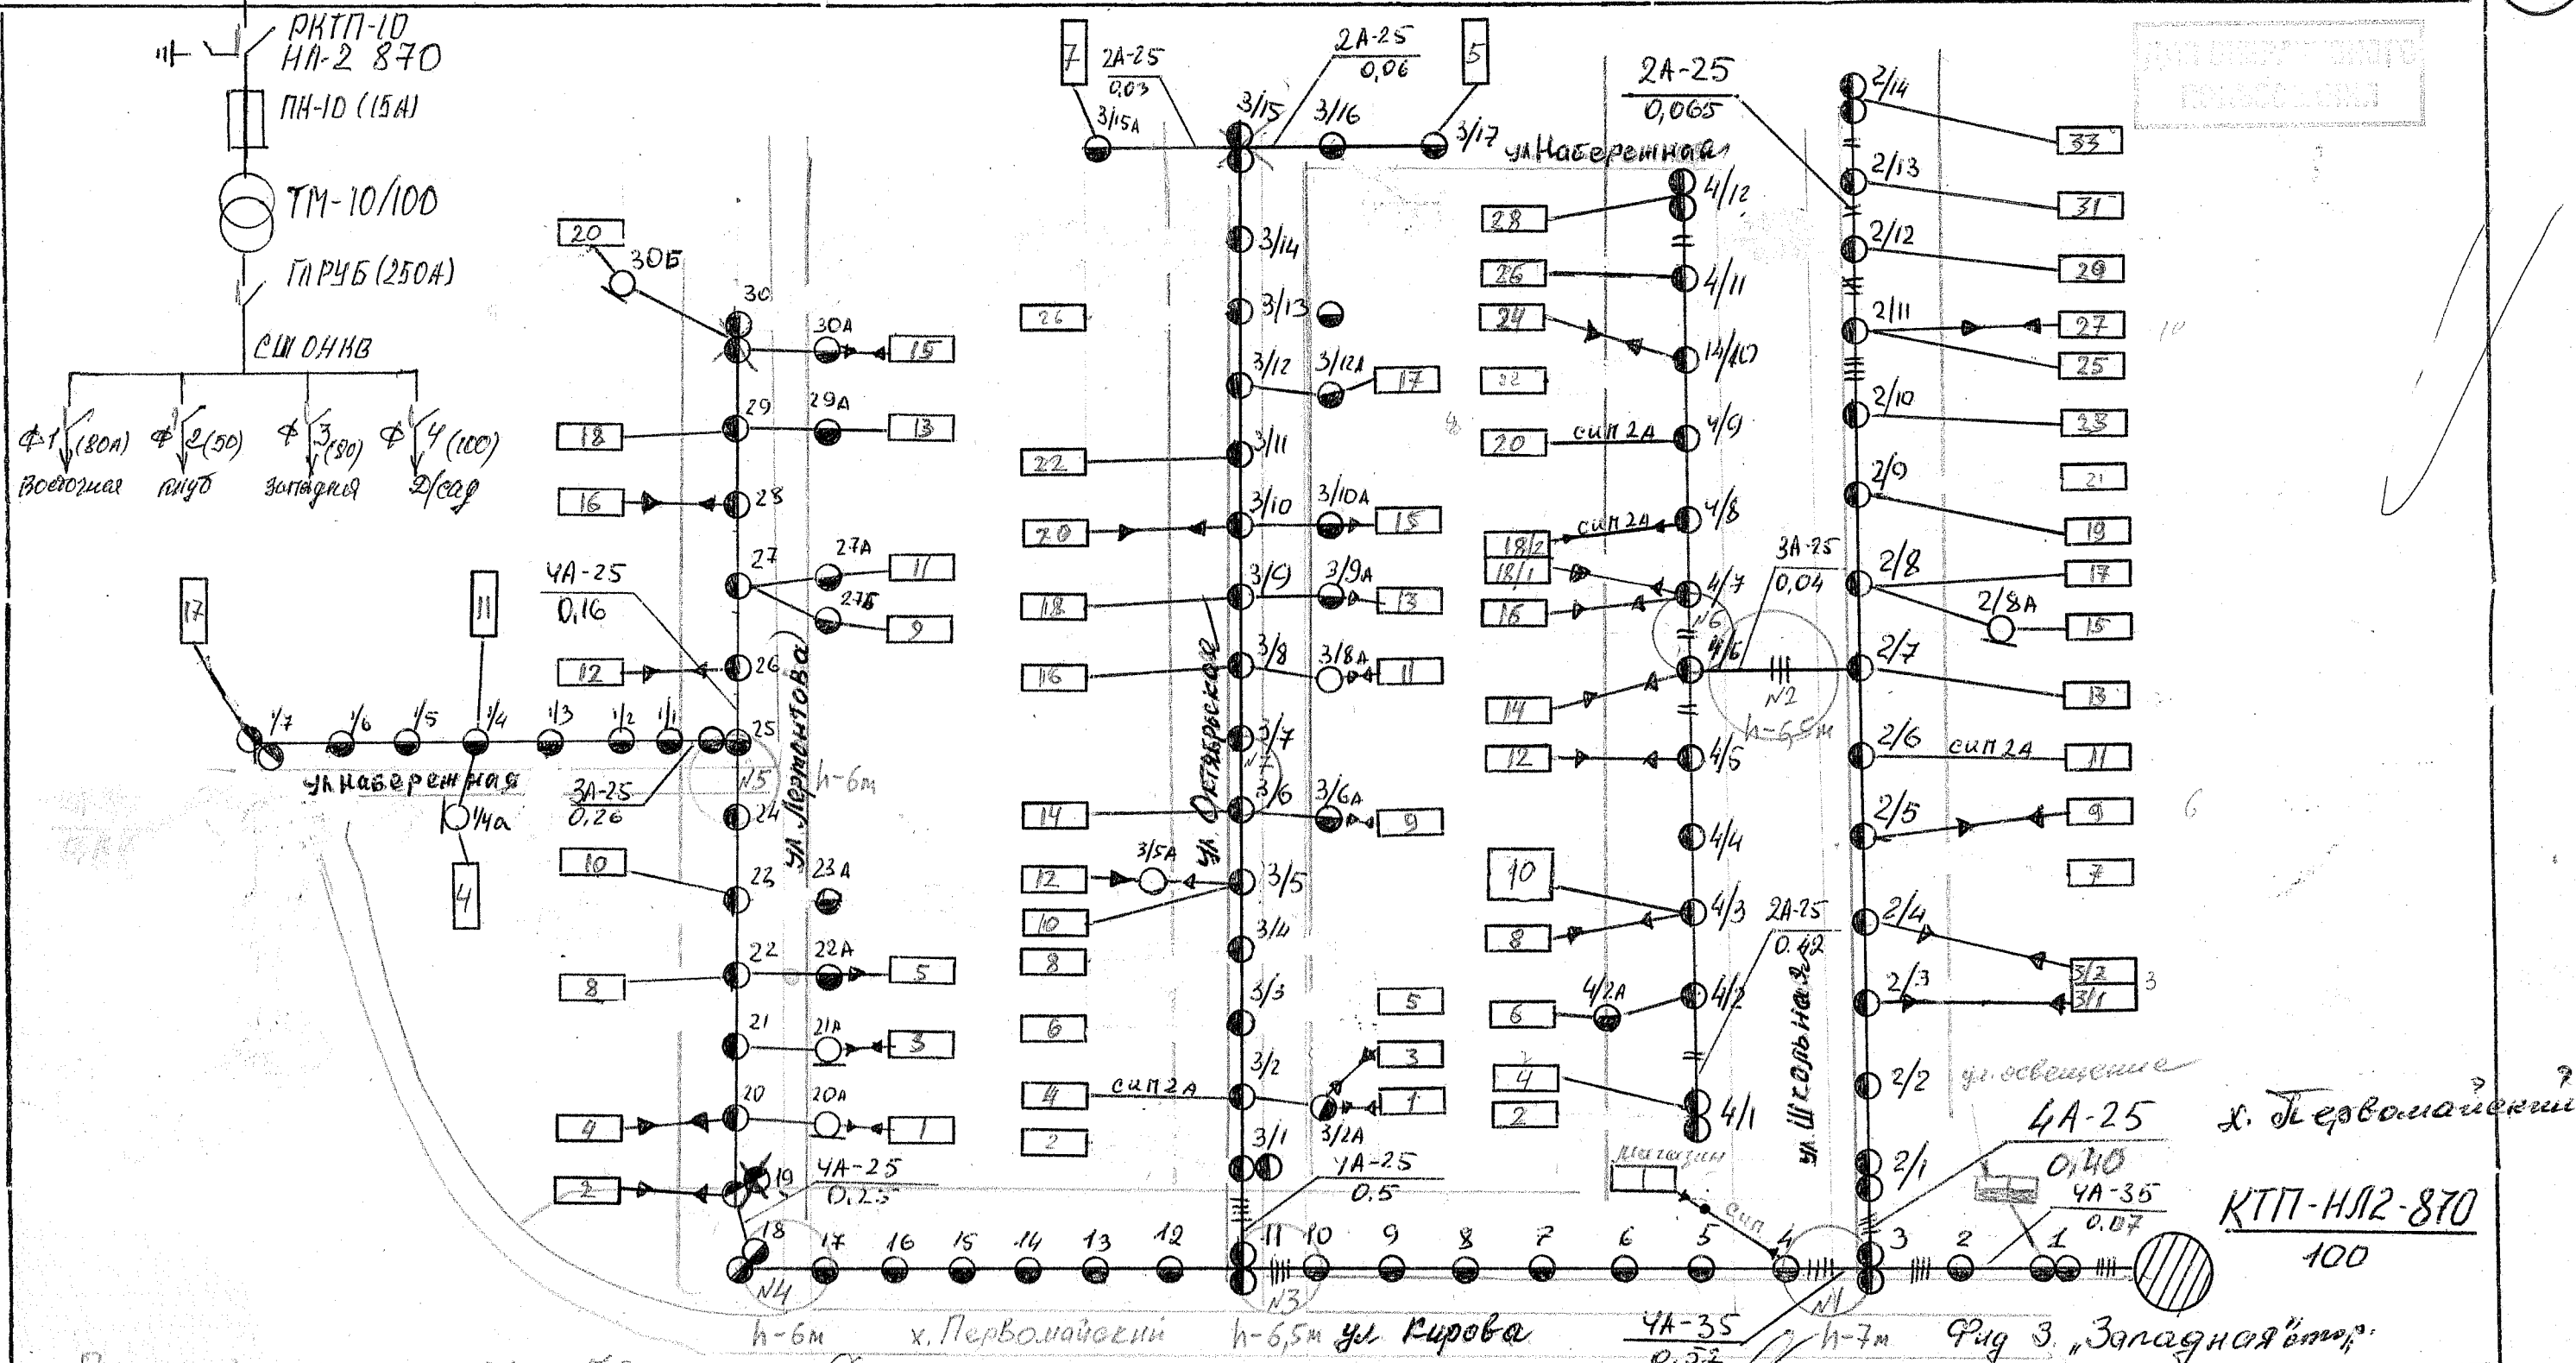

Питаемый объект Б/с 73 дома

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

Брусенко А.П. 24.03.08

Брусенко А.П. 24.03.08

Холодная О.О. 10.03.12

Холодная О.О. 10.03.12

Холодная О.О. 10.03.12

Холодная О.О. 10.03.12

Холодная О.О. 10.03.12

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

УТВ. ГЛ. ИНЖ. РЭС

Тихорецкие эл. сети

Утвердил Лавренко С.А.

Проверил Лавренко В.И.

Исполнил Тогомарёв А.С.

Начальник РРЭС

Мастер

Эл. инженер

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

Брусенко А.П.

24.03.08

22.03.05

1.04.2002

Схема вл. откв от КТП-НН-870

Фиг. 3.

Фиг. 3.

Фиг. 3.

Фиг. 3.

Фиг. 3.

Фиг. 3.

Фиг. 3.