
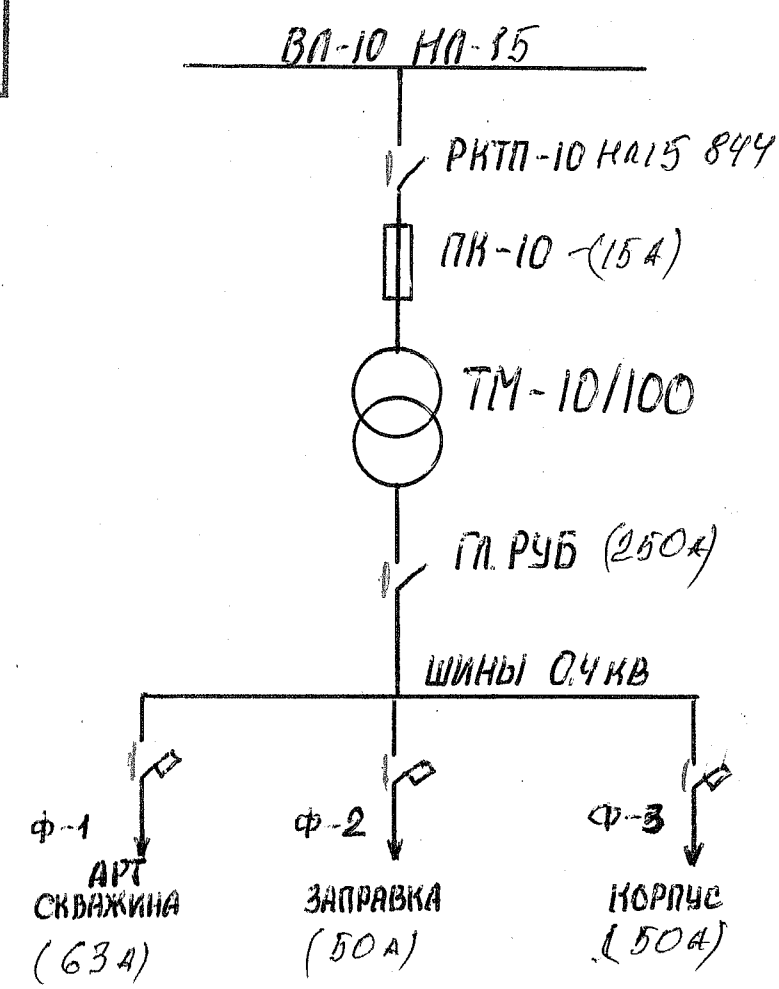
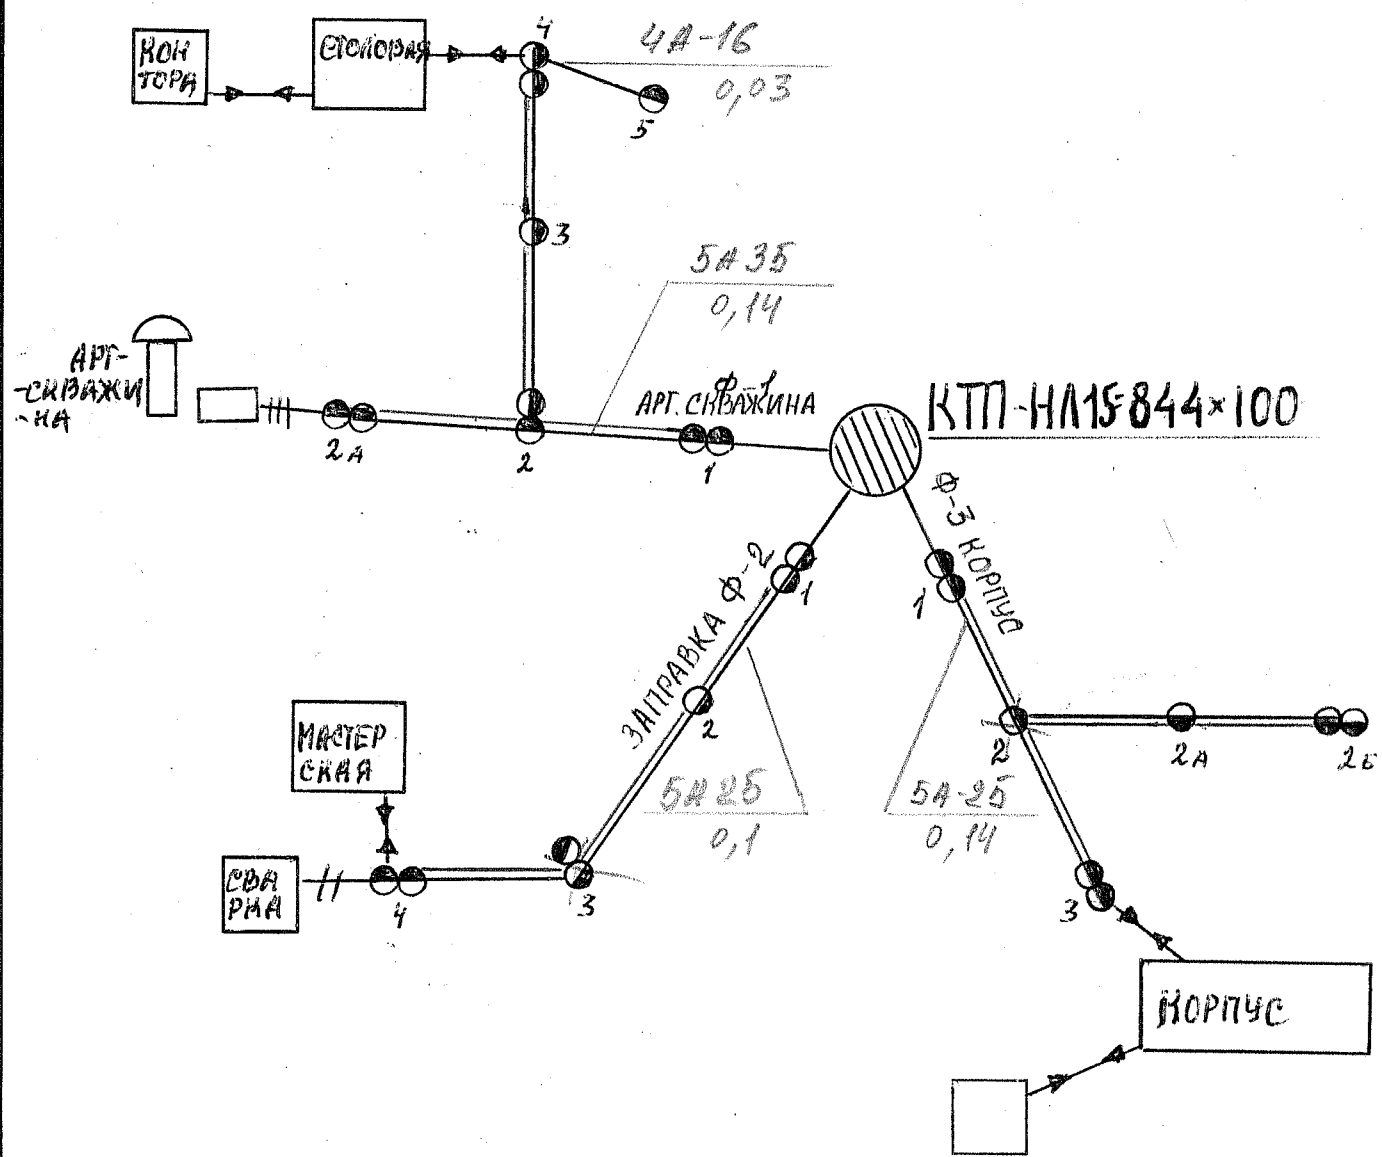


ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ



ПИТАЕМЫЙ ОБЪЕКТ: ОТД. №2
АРТСКВАЖИНА.

976. УТВЕРДИЛ		лп шмт РЭС Холоднук. до		11.03.14
УТВЕРДИЛ		ГЛ.ИНЖ. РЭС Холоднук. до		15.03.13
УТВЕРЖДАЮ		ГЛ.ИНЖ. РЭС		10.03.12
ОАО «Кубаньэнерго»		ВЛ-04кв от КТП-НЛ-1-844x100кВА		
Тихорецкие эл. сети				
ПАВЛОВСКИЙ РЭС Н-ПЕУШКОВСКИЙ С_У				
Утвердил	Начальник РРЭС	КАРПЕНКО О.Г.		2.03.2011
Проверил	Мастер	ПАСЕЧНИК А.П.		12.02.2011
Исполнил		СОСНИН А.В.		12.02.2011