
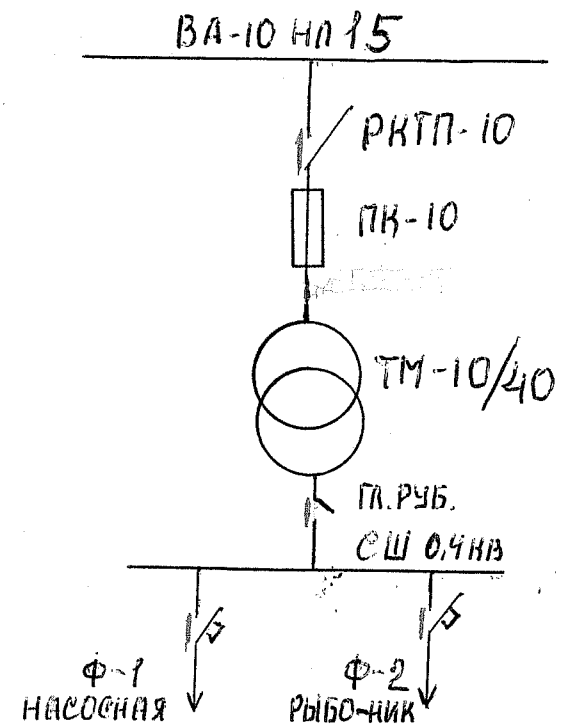


ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

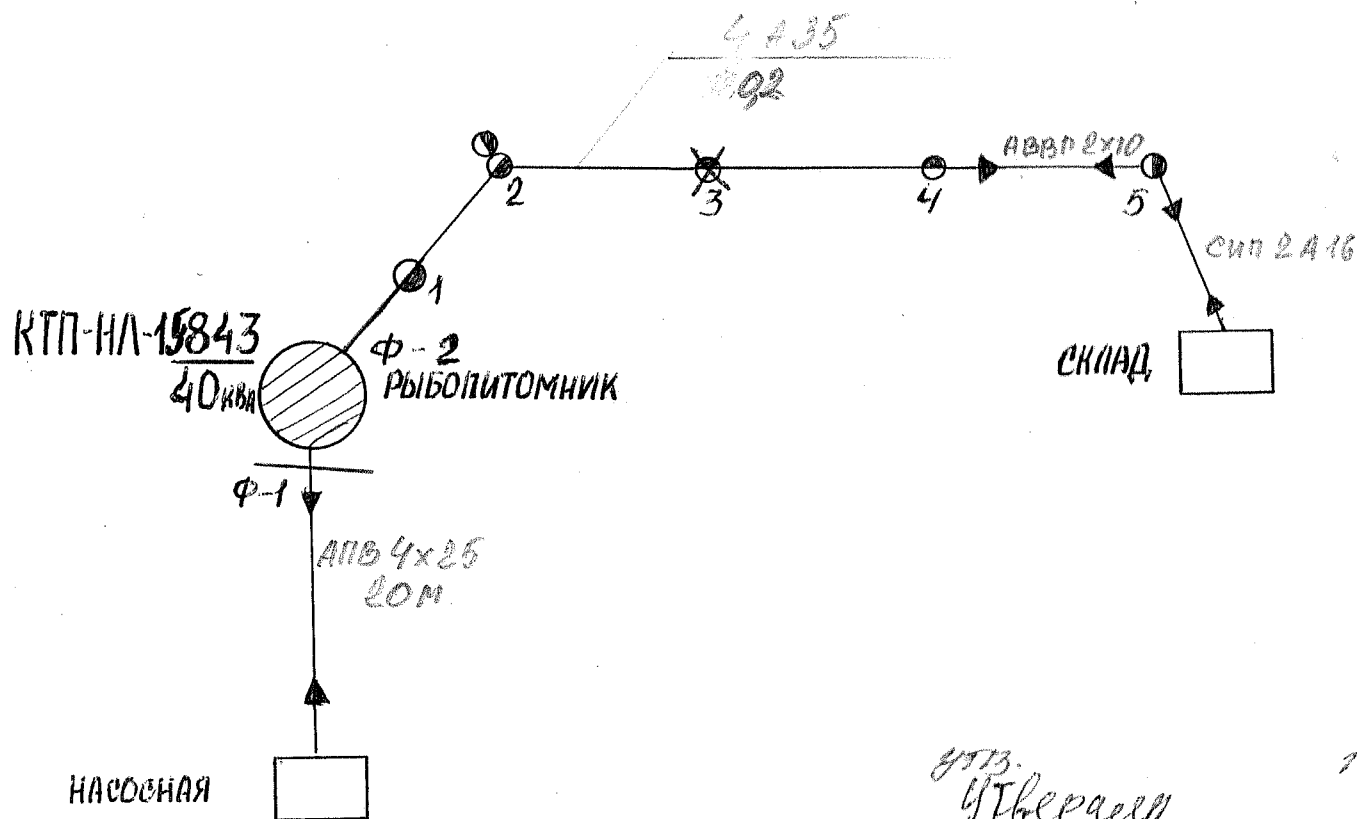

УТВЕРДИЛ

УТВЕРДИЛ

УТВЕРДИЛ

ГЛ. ИНЖ. РЭС

ГЛ. ИНЖ. РЭС

ГЛ. ИНЖ. РЭС

ГЛ. ИНЖ. РЭС

Холодник О.О. 25.03.13

Холодник О.О. 10.03.12

Холодник О.О. 10.03.12

Холодник О.О. 10.03.12

Тихорецкая эл. сети

ПАВЛОВСКИЙ РЭС Н-ЛЕУШКОВСКИЙ С-У

Утвердил

Начальник РЭС

Проверил

Мастер

Исполнил

ЭЛ. МОНТЕР

ВЛ-0.4кВ от КТП-НЛ-15-843 x 40кВ

КАРПЕНКО О.Г. 2.03.2011

ПАСЕЧНИК А.П. 27.02.112

СОСНИН А.В. 27.02.112