



Риски возникновения ЧС,  
обусловленные сильным  
ветром




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»  
Кубанское предприятие  
магистральных электрических сетей Юг».**  
-ВЛ-500 кВ - 564 км  
-ВЛ – 220 кВ – 50,7 км  
- ПС 500 кВ: «Центральная» и «Тихорецкая»

**НЭСК**  
В состав оборудования  
предприятия, входят:  
-ВЛ - 220 кВ – 25,4 км;  
-ВЛ – 110 кВ – 1563,9 км  
-ВЛ – 35 кВ – 3306,4 км  
-ВЛ – 10 кВ – 10459,9 км  
-ВЛ – 6 Кв – 439,9 км  
-ВЛ – 0,4 КВ – 13704,8  
км

**Кубань-энерго**  
В состав оборудования  
предприятия, входят:  
ВЛ – 110 кВ – 3128 км  
ВЛ – 35 кВ – 6619,9 км  
ВЛ – 10 кВ – 20914 км  
ВЛ – 6 Кв – 879,9 км  
ВЛ – 0,4 КВ – 27409,6 км

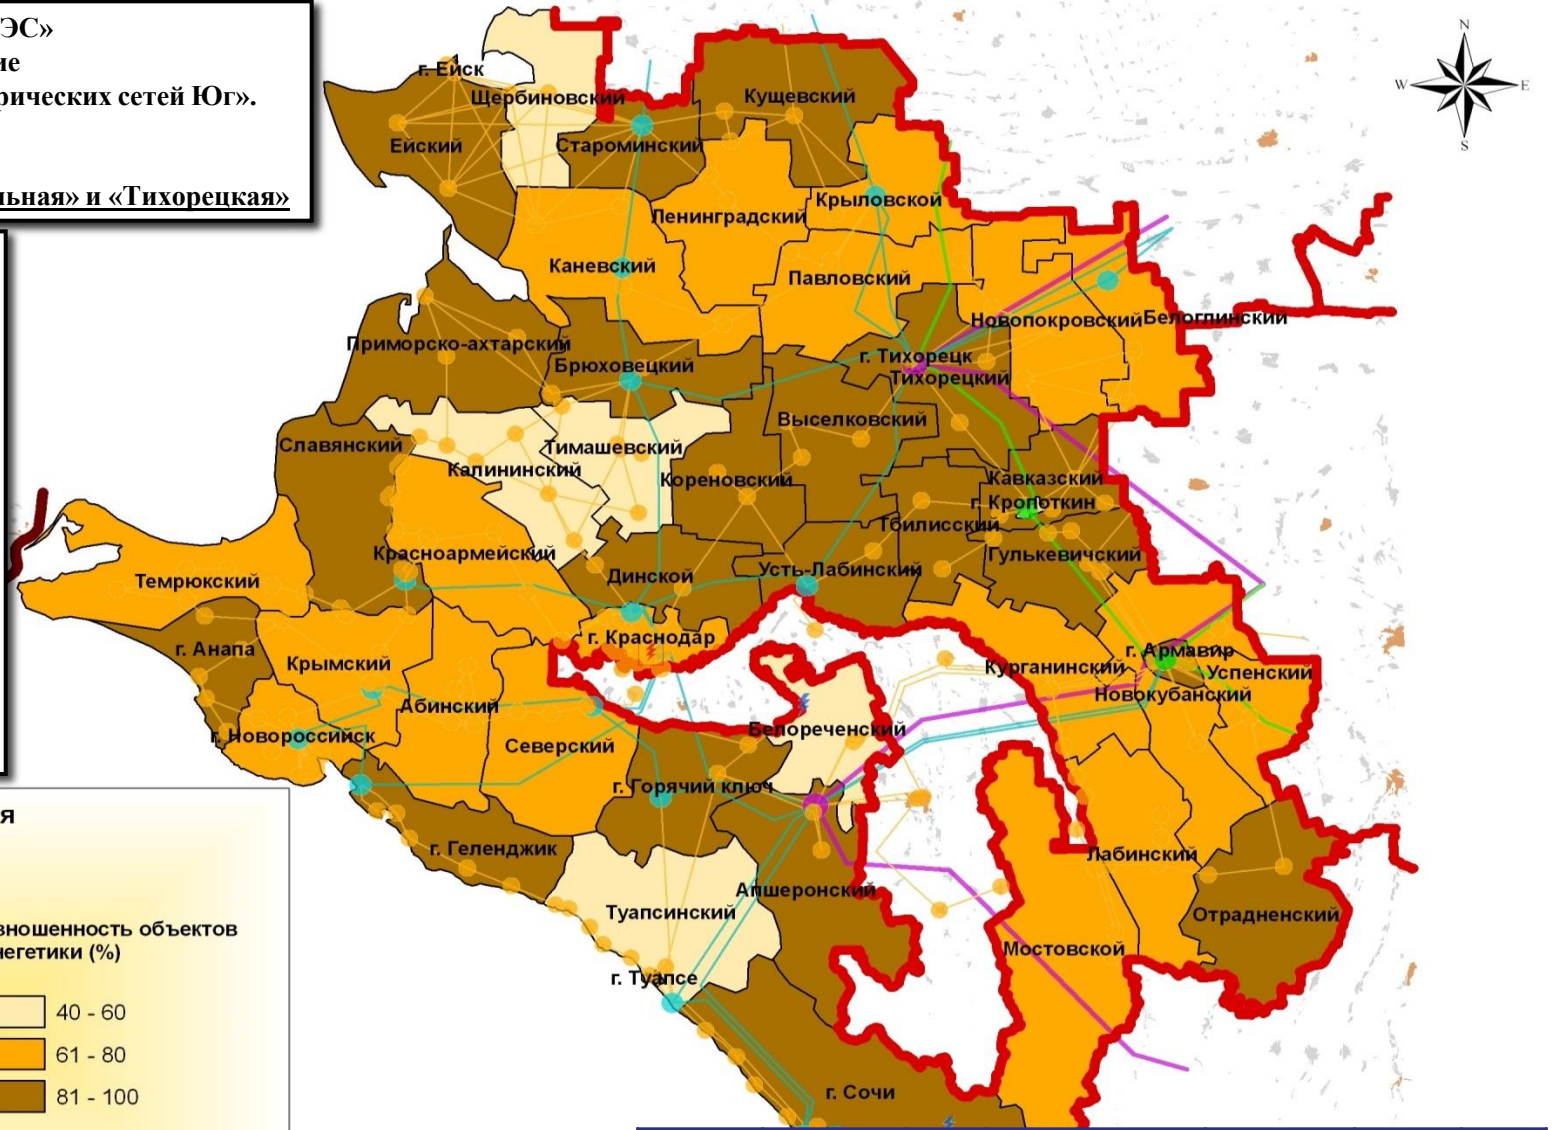

## Условные обозначения

### Подстанции

- 110
- 220
- 330
- 500
- ⚡ ГЭС
- ⚡ ТЭЦ

### Электро сети

- 110
- 220
- 330
- 500


### Изношенность объектов энергетики (%)

- 40 - 60
- 61 - 80
- 81 - 100

Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
609495	1739	270	5047	2269	1 394 587	6224536	18449	1884



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В АБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

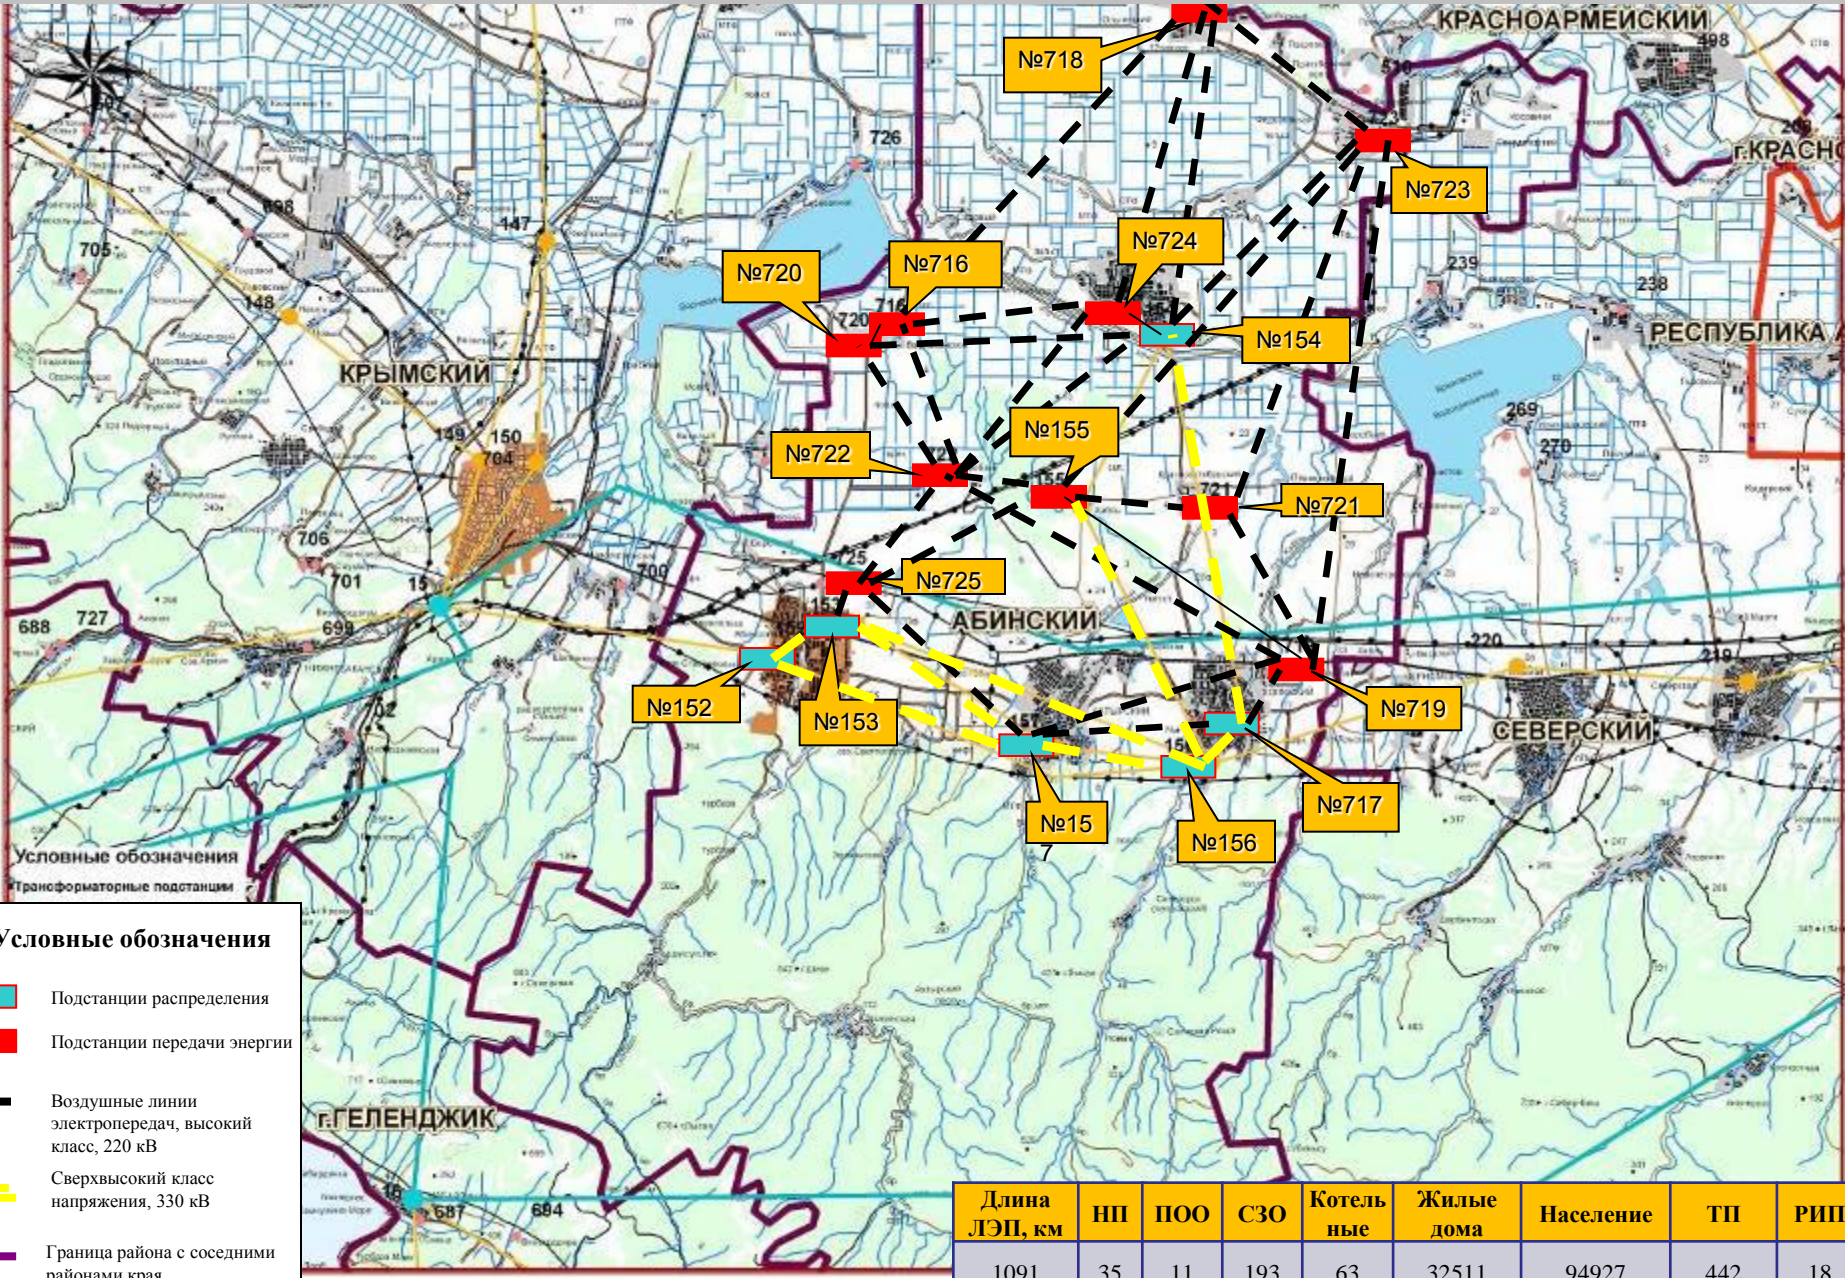

- Условные обозначения**
- Подстанции распределения
  - Подстанции передачи энергии
  - Воздушные линии электропередач, высокий класс, 220 кВ
  - Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
  - Граница района с соседними районами края


Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
1091	35	11	193	63	32511	94927	442	18

# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В АБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
152	Абинск	ПС-110/35/6 кВ "Абинская"	1975
153	Абинск	ПС-110/35/6 кВ "Новая"	1977
154	Мингрельская	ПС-110/35/6 кВ "Звезда"	1986
155	Хабль	ПС-110/10 кВ "Хабль"	1988
156	Холмская	ПС-110/35/6 кВ "Холмская"	1952
157	Ахтырский	ПС-110/35/6 кВ "Ахтырская"	1986
716	Варнавинское	ПС-35/6 кВ "НС-1"	1980
717	Холмская	ПС-35/6 кВ "Элеваторная"	1977
718	Ольгинская	ПС-35/10 кВ "Ольгинская"	1974
719	Холмская	ПС-35/10 кВ "Родина"	1981
720	Варнавинское	ПС-35/6 кВ "НС-8"	1980
721	Красн.Октябрь	ПС-35/10 кВ "Красн.Октябрь"	1971
722	Коробкин	ПС-35/6 кВ "НС-12"	1980
723	Федоровская	ПС-35/10 кВ "Федоровская"	1952
724	Мингрельская	ПС-35/10 кВ "Мингрельская"	1952
725	Абинск	ПС-35/6 кВ "НС-19"	1952



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ АНАПА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

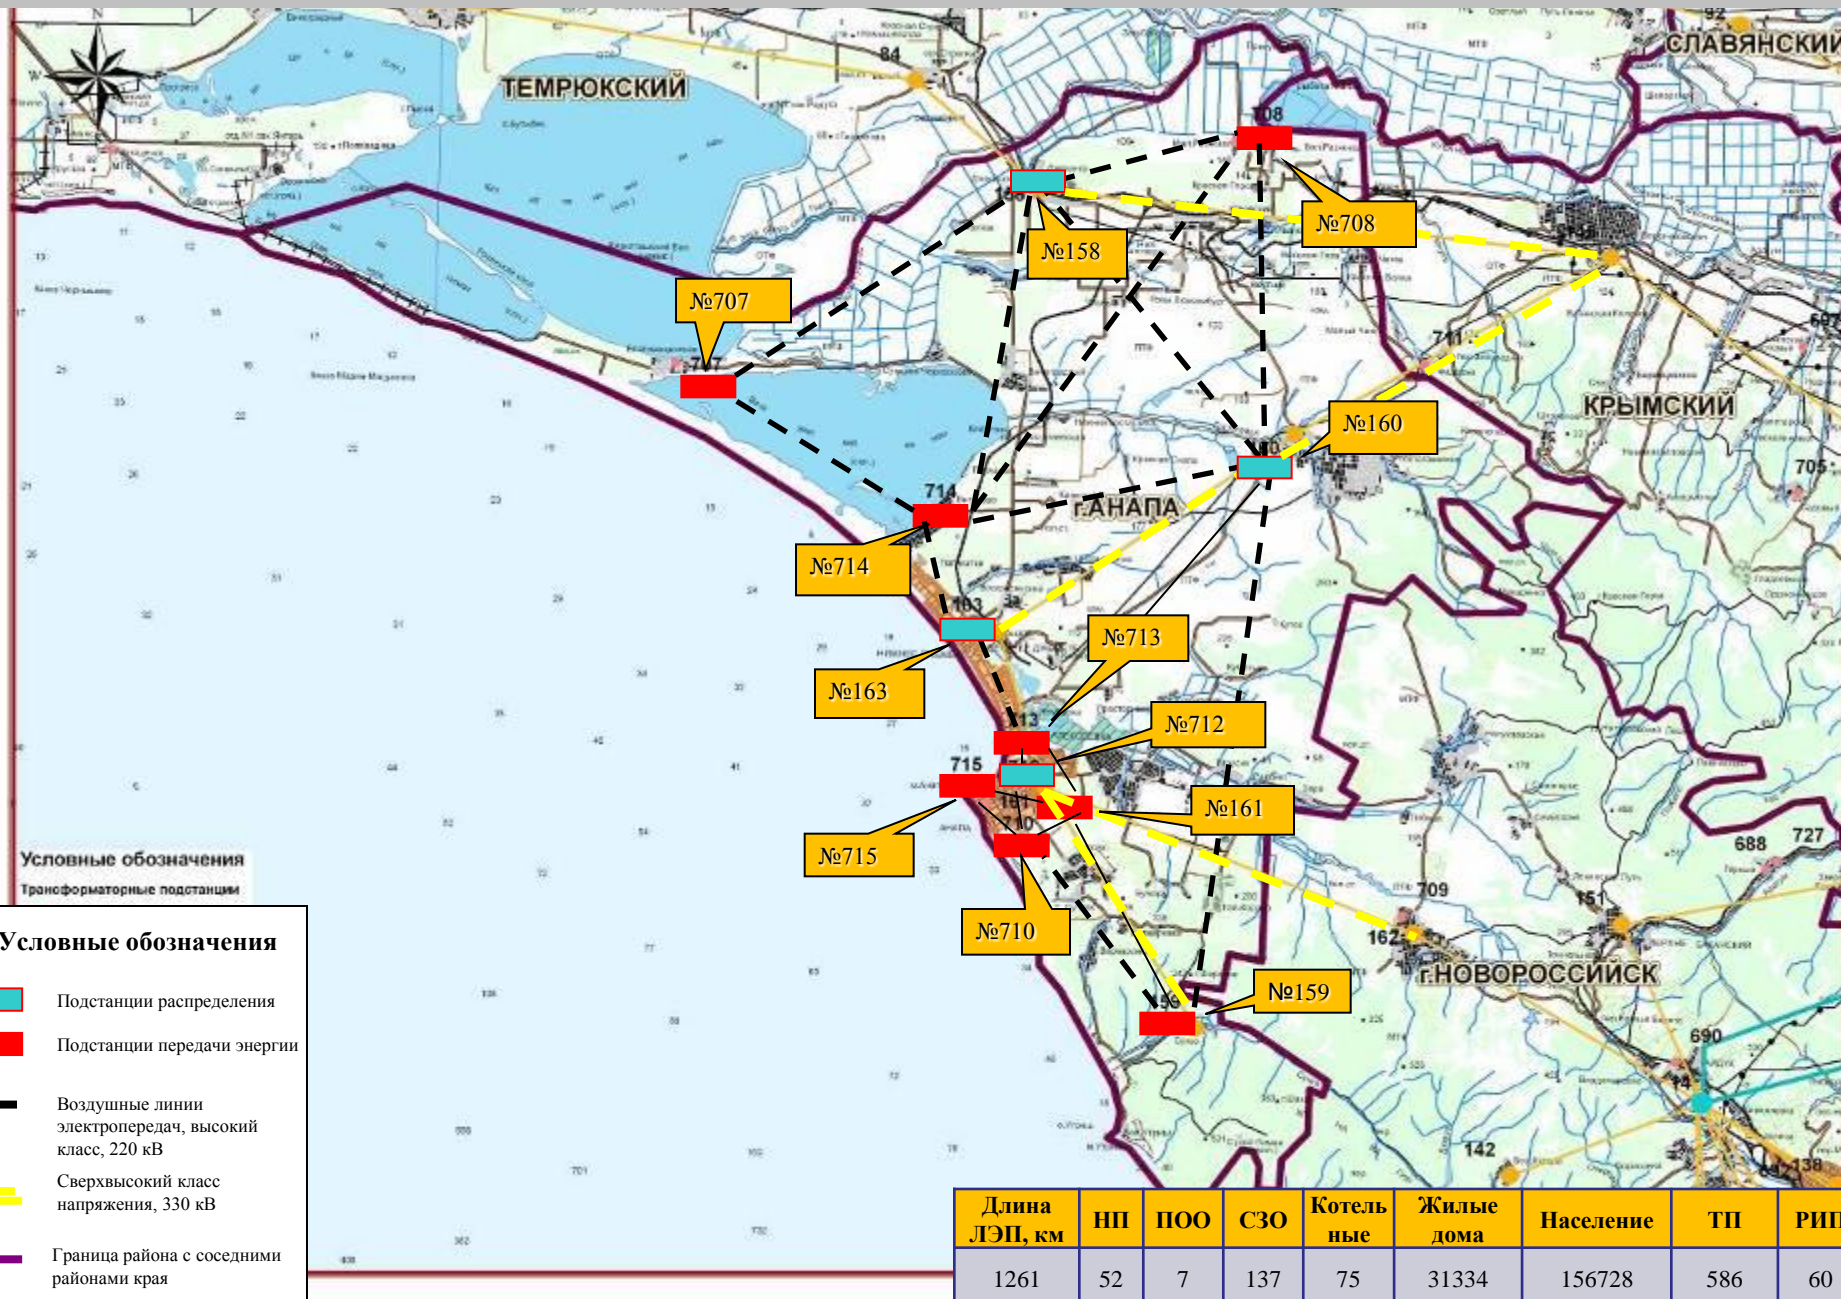




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ АНАПА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
158	Джигинка	ПС-110/35/10 кВ "Джигинская"	1966
159	Сукко	ПС-110/10 кВ "Сукко"	1982
160	Гостагаевская	ПС-110/10 кВ "Гостагаевская"	1978
161	Анапа	ПС-110/35/10 кВ "Анапская"	1976
163	Верхнее Джемете	ПС-110/35/6-10 кВ "Джемете"	1966
707	Благовещенская	ПС-35/6 кВ "Благовещенская"	1977
708	Малый Разнокол	ПС-35/10 кВ "Малый Разнокол"	1979
710	Анапа	ПС-35/6 кВ "Виноградная"	1966
712	Анапа	ПС-35/6 кВ "Котлома"	1980
713	Анапа	ПС-35/10 кВ "Пионерская"	1972
714	Витязево	ПС-35/10 кВ "Аэропорт"	1978
715	Анапа	ПС-35/6 кВ "Анапа"	1965



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

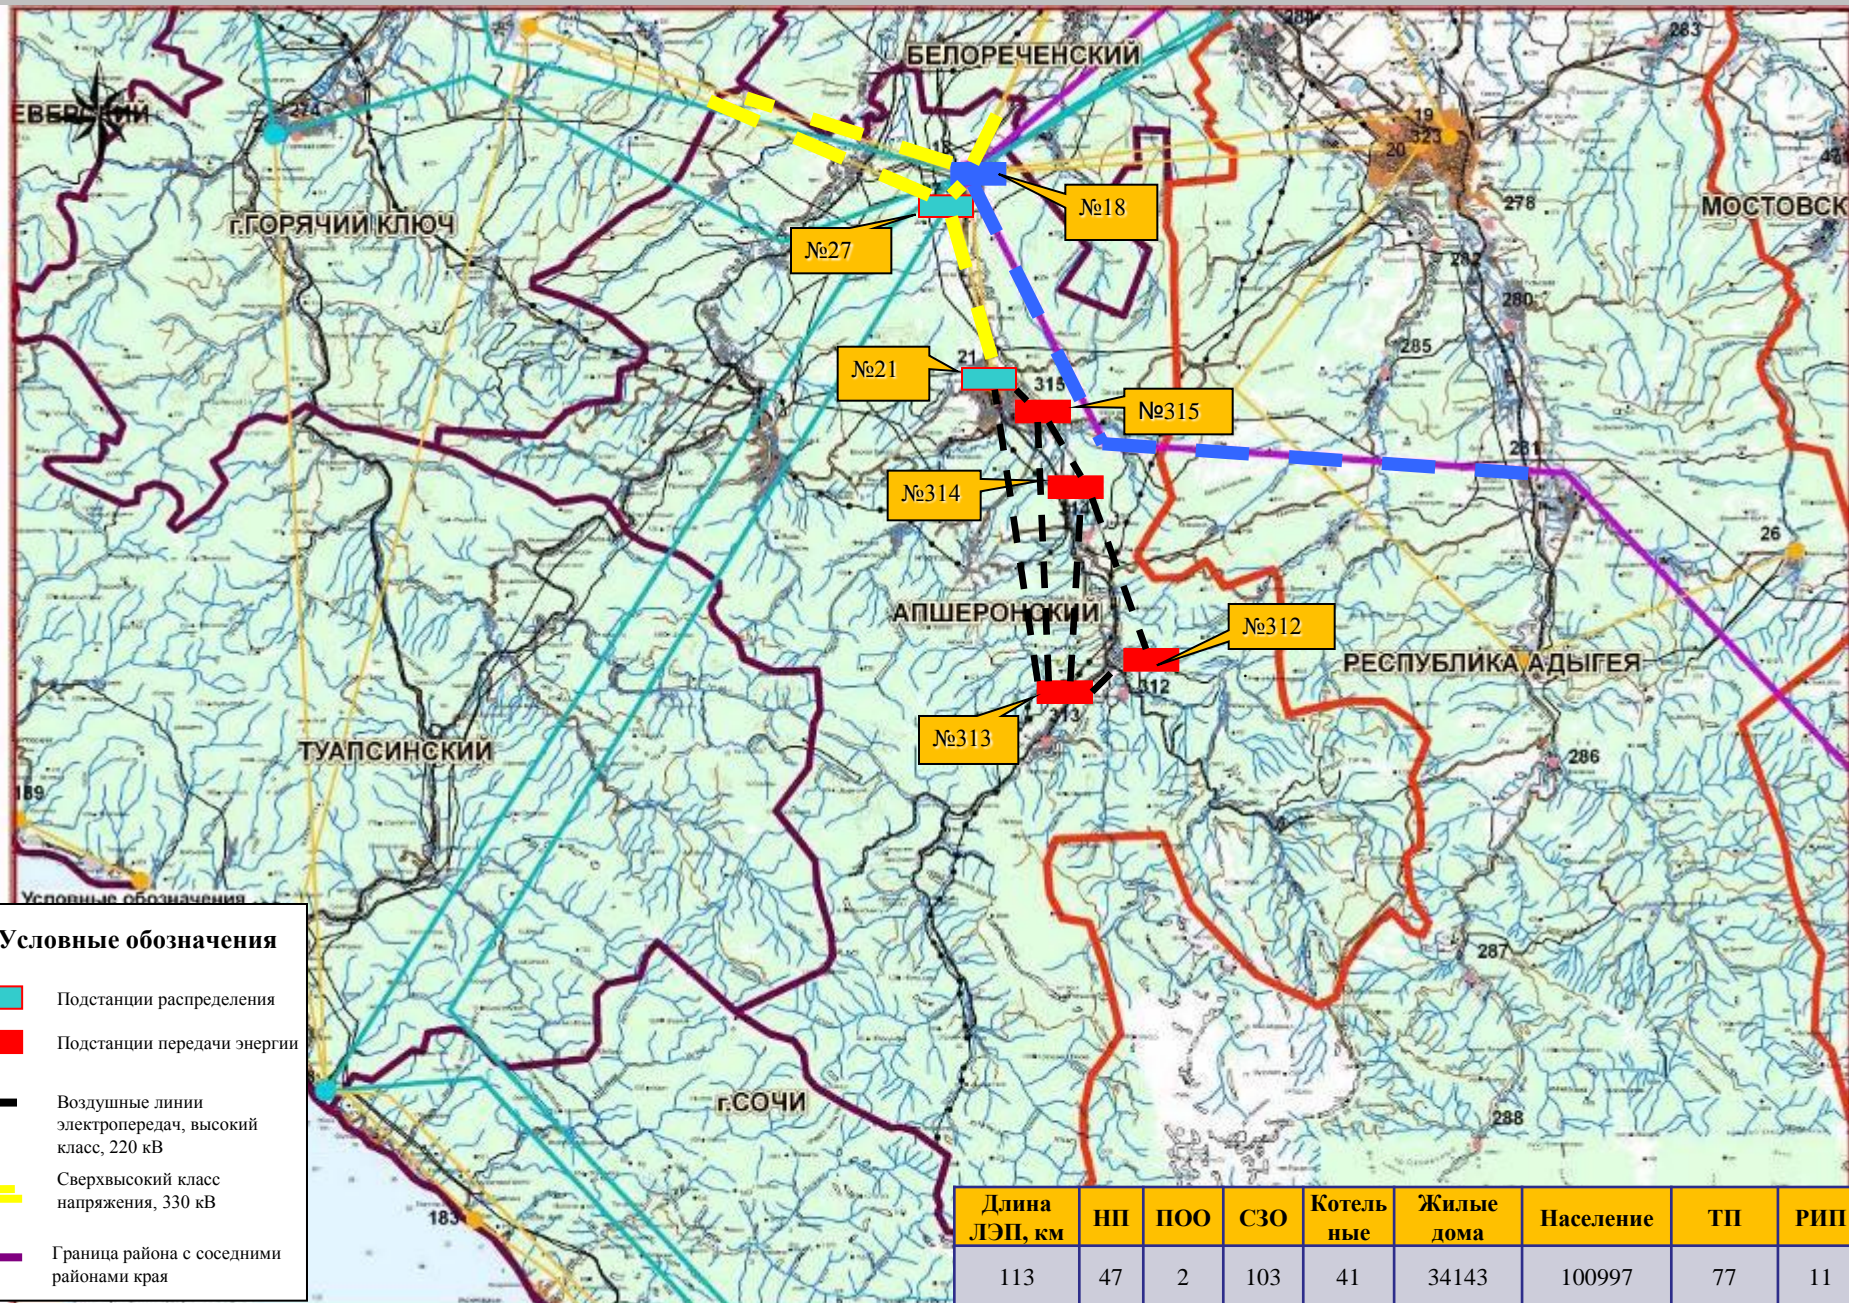




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
18	Кубанская	ПС-500 кВ "Центральная"	1980
21	Апшеронск	ПС 110/35/6 кВ "Апшеронская"	1945
27	Ерик	ПС 110/10 кВ "Ерик"	1975
312	Самурская	ПС-35/10 кВ "Самурская"	1966
313	Черниговская	ПС-35/10 кВ "Черниговская"	1982
314	Ширванская	ПС-35/6 кВ "Ширванская"	1965
315	Апшеронск	ПС-35/10 кВ "Заводская"	1975

# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ АРМАВИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

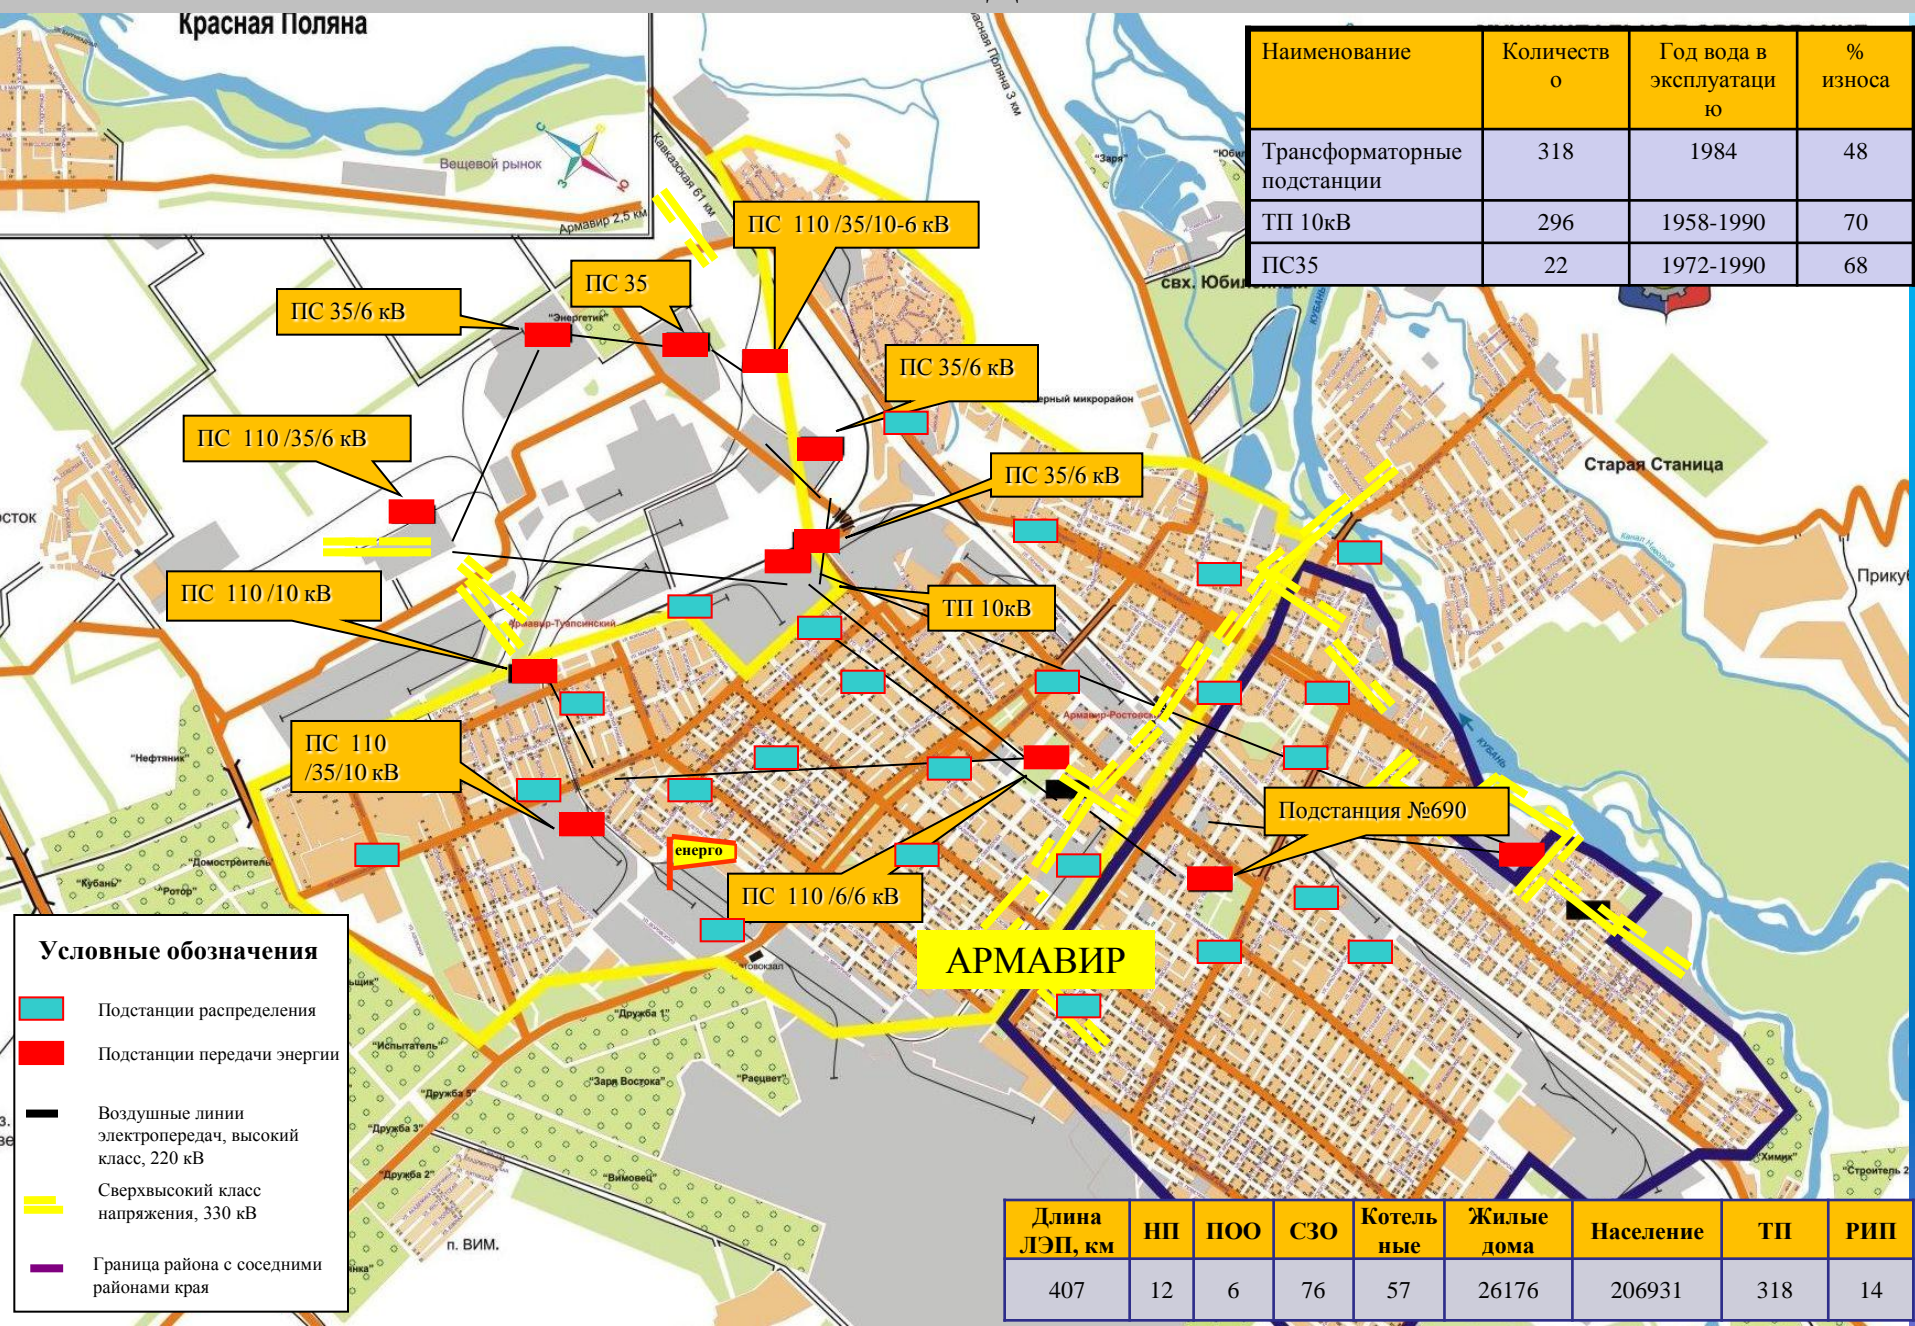


Наименование	Количество	Год ввода в эксплуатацию	% износа
Трансформаторные подстанции	318	1984	48
ТП 10кВ	296	1958-1990	70
ПС35	22	1972-1990	68

- Условные обозначения**
- Подстанции распределения
  - Подстанции передачи энергии
  - Воздушные линии электропередач, высокий класс, 220 кВ
  - Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
  - Граница района с соседними районами края

Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
407	12	6	76	57	26176	206931	318	14



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В БЕЛОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

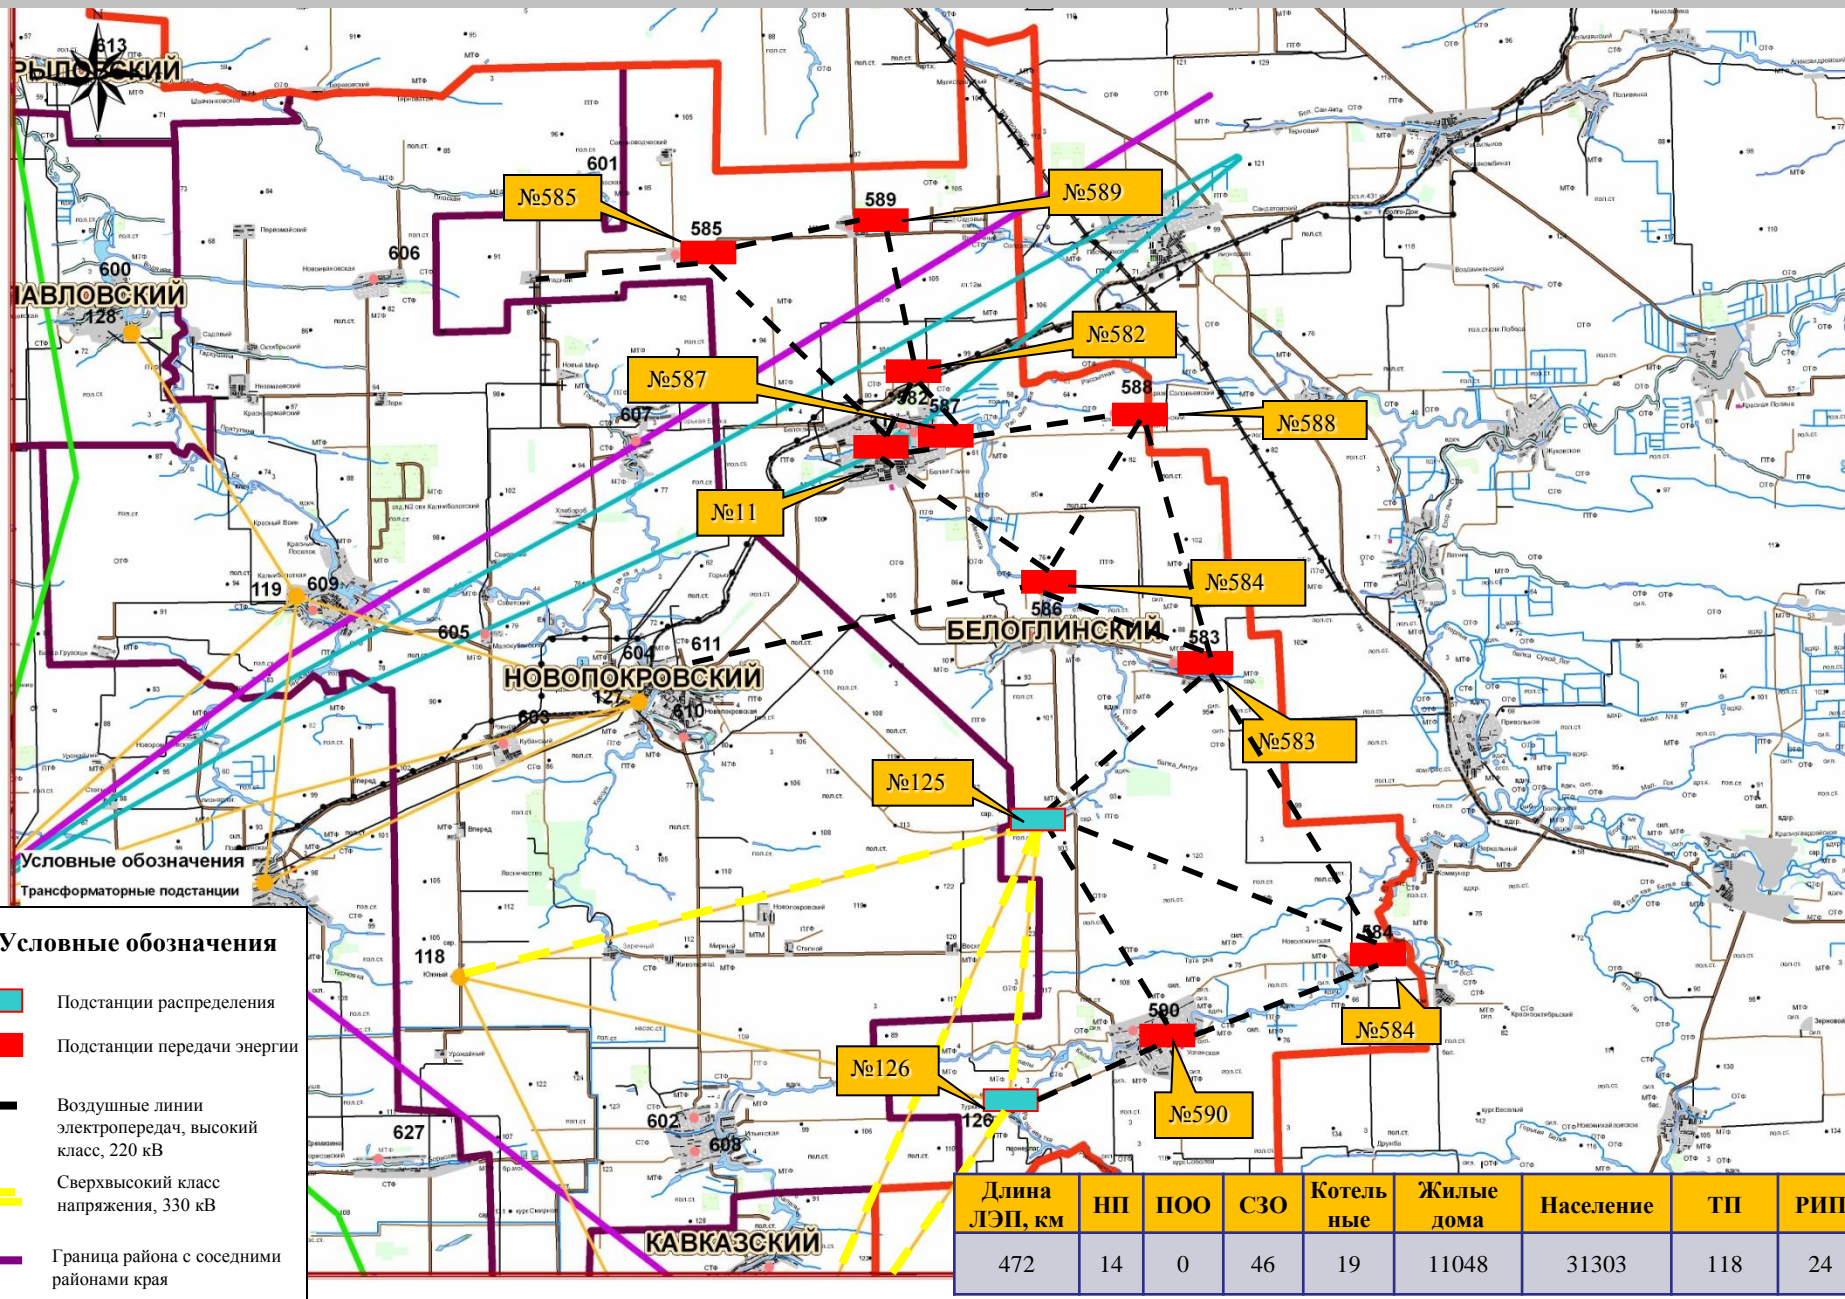




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В БЕЛОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
11	Белая Глина	ПС-220/35/10 кВ "Светлая"	1977
125	Меклета хутор	ПС-110/35/10 кВ "Меклета"	1964
126	Туркино село	ПС-110/10 кВ "Туркино"	1988
582	Белая Глина	ПС-35/10 кВ "Элеватор"	1971
583	Кулешевка	ПС-35/10 кВ "Кулешовка"	1982
584	Новолокинская	ПС-35/10 кВ "Новолокино"	1975
585	Селекционный	ПС-35/10 кВ "Степная"	1989
586	Новопавловка	ПС-35/10 кВ "Новопавловская"	1966
587	Белая Глина	ПС-35/10 кВ "Белая Глина"	1965
588	Белая Глина	ПС-35/10 кВ "Мясосовхоз"	1981
589	Центральный	ПС-35/10 кВ "Зерносовхоз"	1971
590	Успенская	ПС-35/10 кВ "Успенская"	1966




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В БЕЛОРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

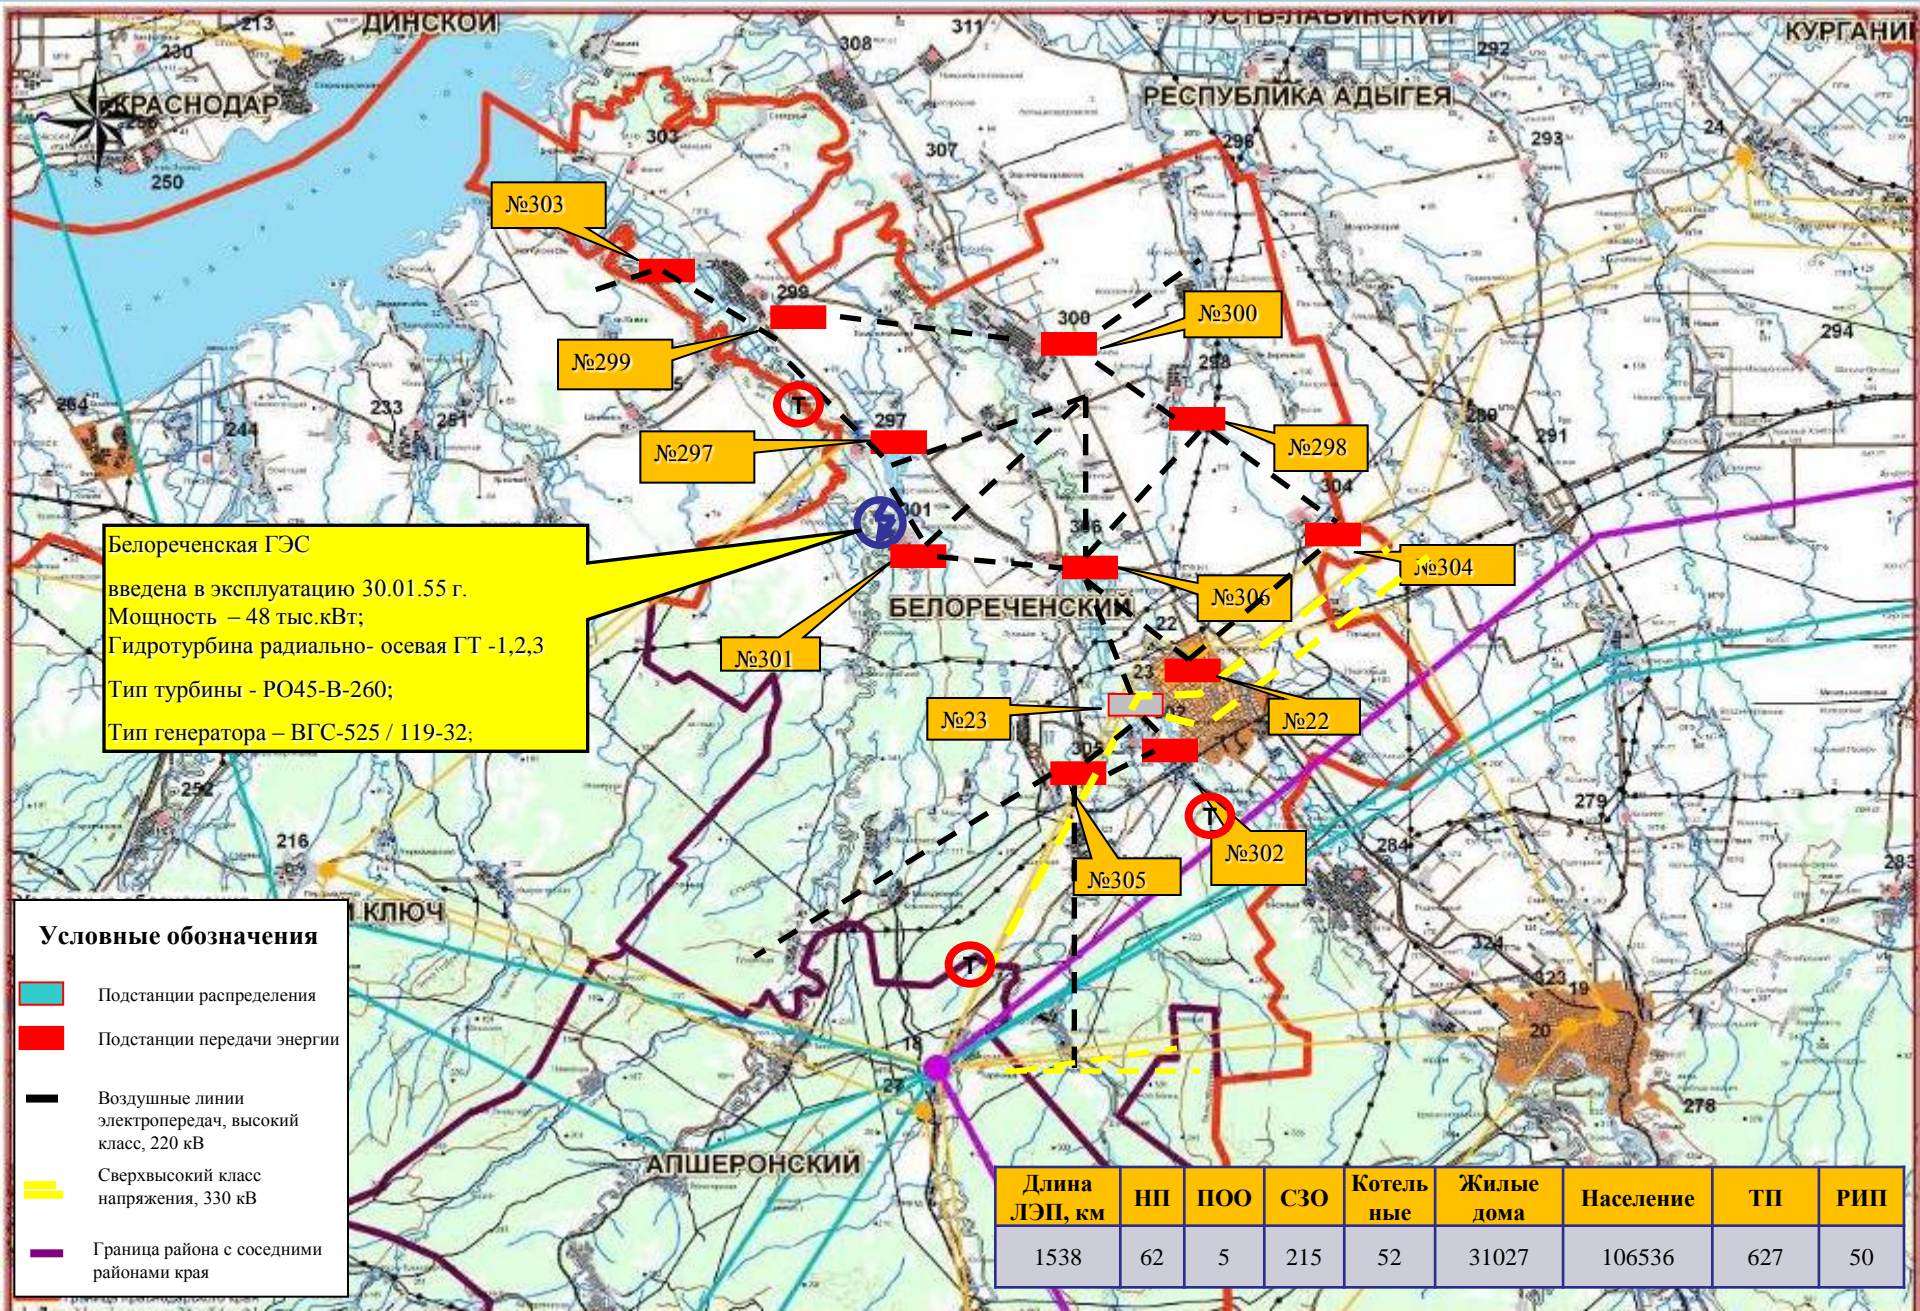




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В БРЮХОВЕЦКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

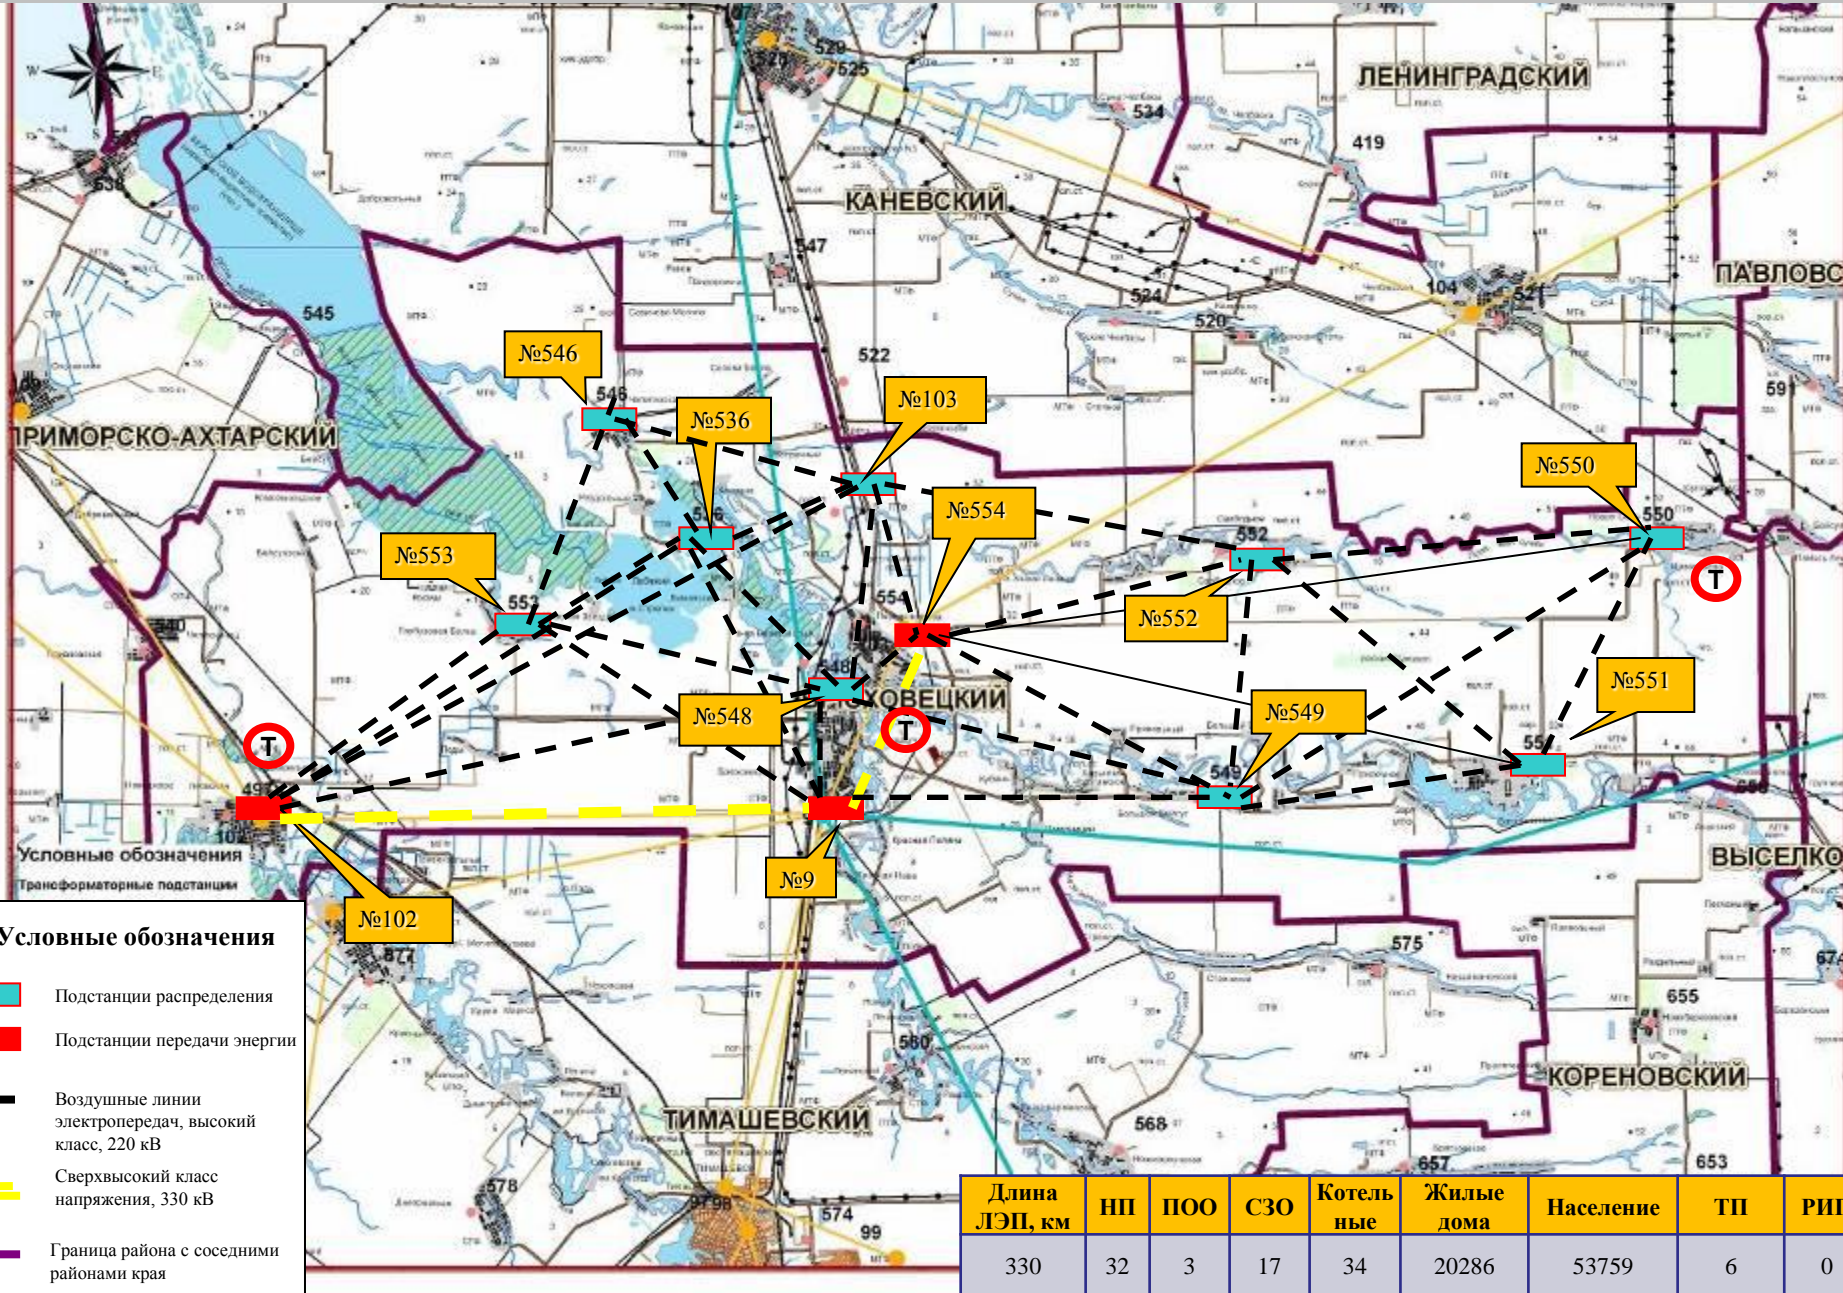



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ВЫСЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

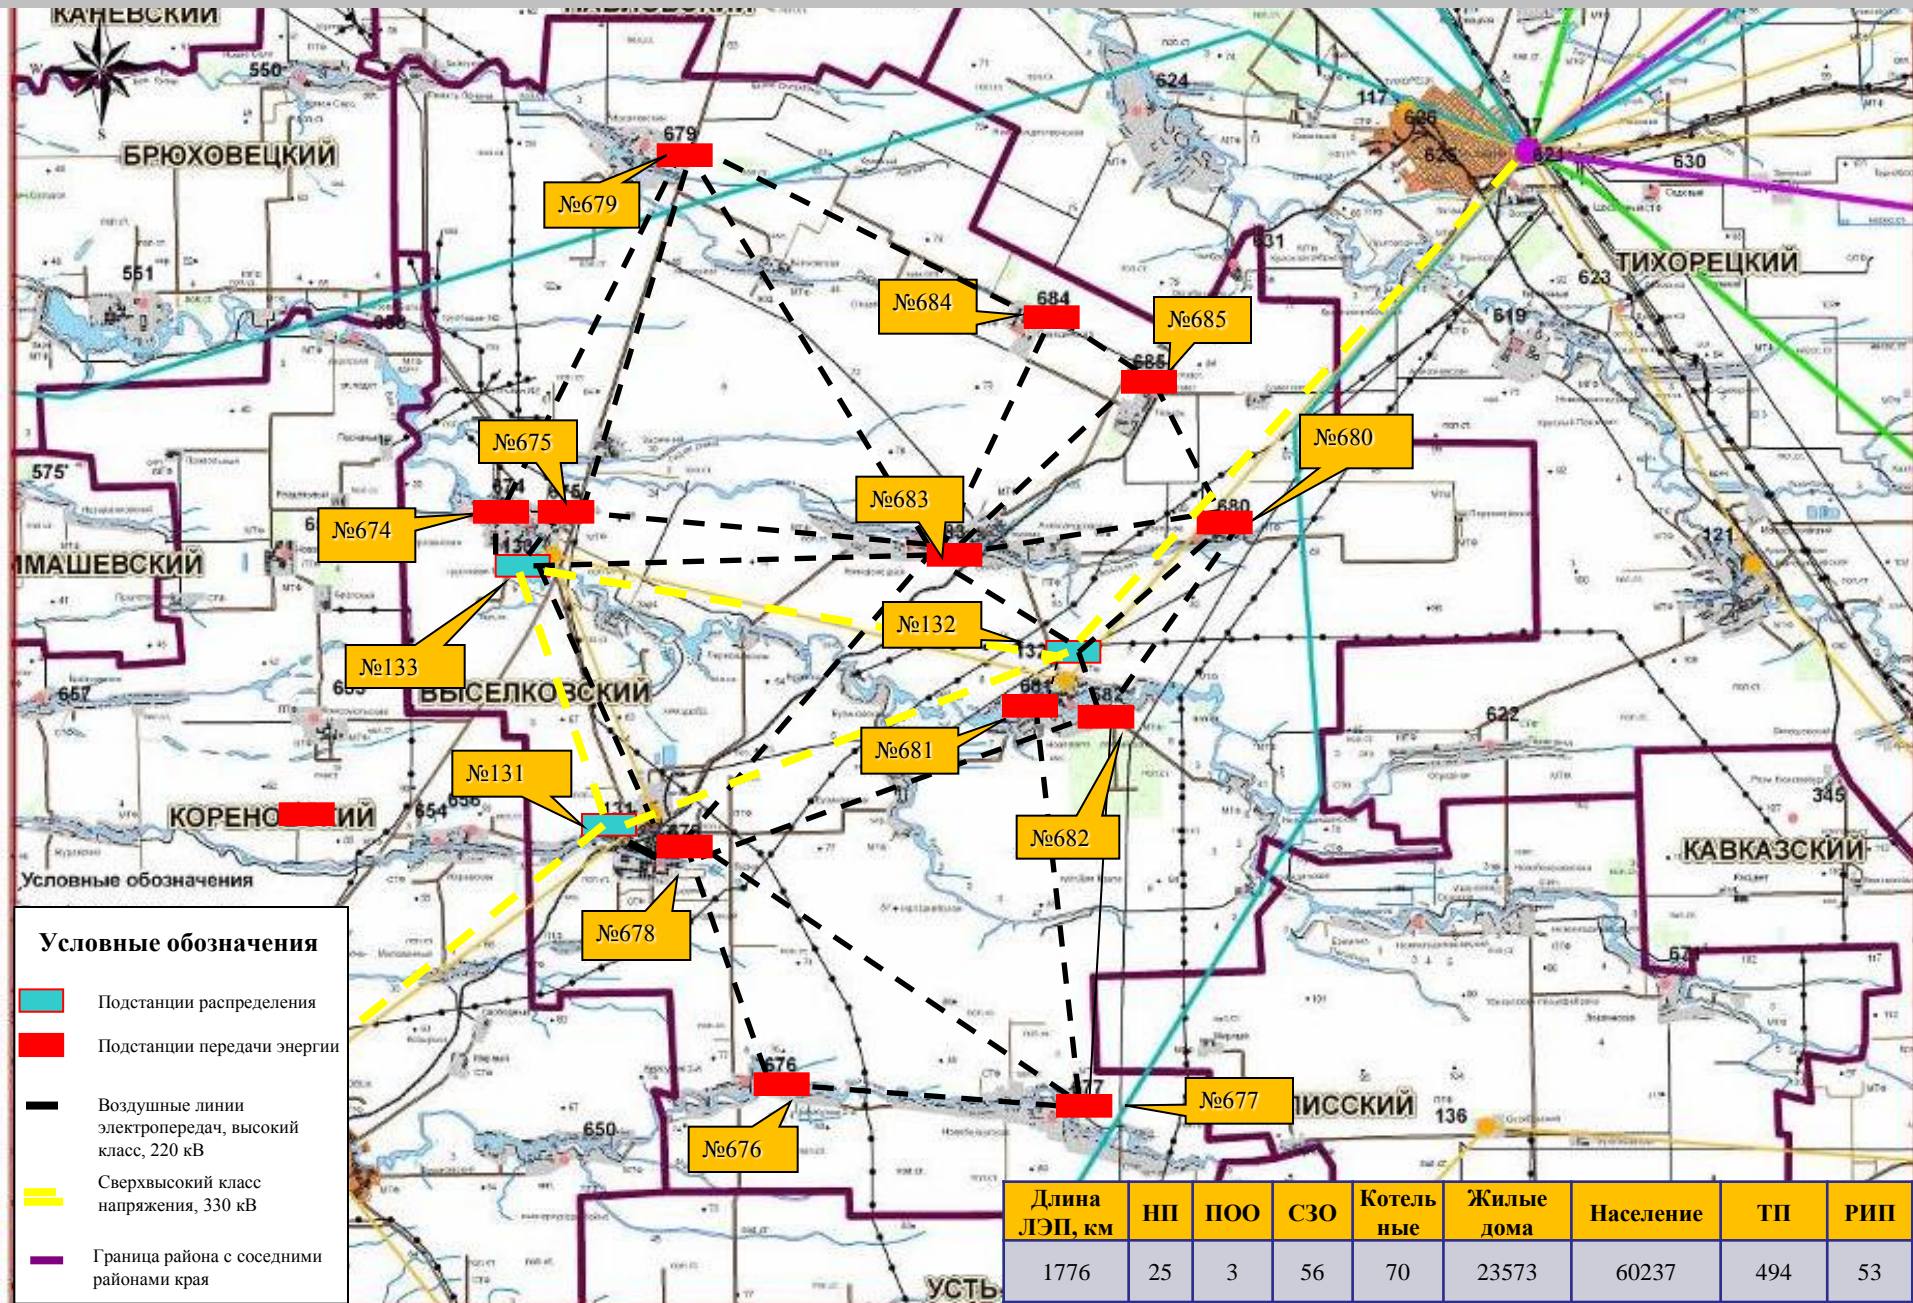




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ВЫСЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
131	Выселки	ПС-110/35/6 кВ "Выселки"	1963
132	Новомалороссийская	ПС-110/35/10 кВ "Рассвет"	1974
133	Березанская	ПС-110/10 кВ "Бузиновская"	1983
674	Березанская	ПС-35/10 кВ "Березанская-2"	1980
675	Березанская	ПС-35/10 кВ "Березанская-1"	1983
676	Бейсужек хутор	ПС-35/10 кВ "Бейсужек-2"	1965
677	Новобейсугская	ПС-35/10 кВ "Ново-Бейсугская"	1970
678	Выселки	ПС-35/6 кВ "Дружба"	1973
679	Ирклиевская	ПС-35/10 кВ "Ирклиевская"	1965
680	Крупская	ПС-35/10 кВ "Крупская"	1975
681	Новомалороссийская	ПС-35/10 кВ "Межколхозсовхозсад"	1978
682	Новомалороссийская	ПС-35/10 кВ "Новогражданская"	1981
683	Новодонецкая	ПС-35/10 кВ "Новодонецкая"	1974
684	Гражданский	ПС-35/10 кВ "Юбилейная"	1977
685	Газырь	ПС-35/10 кВ "Газырь"	1964

# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДЕ ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

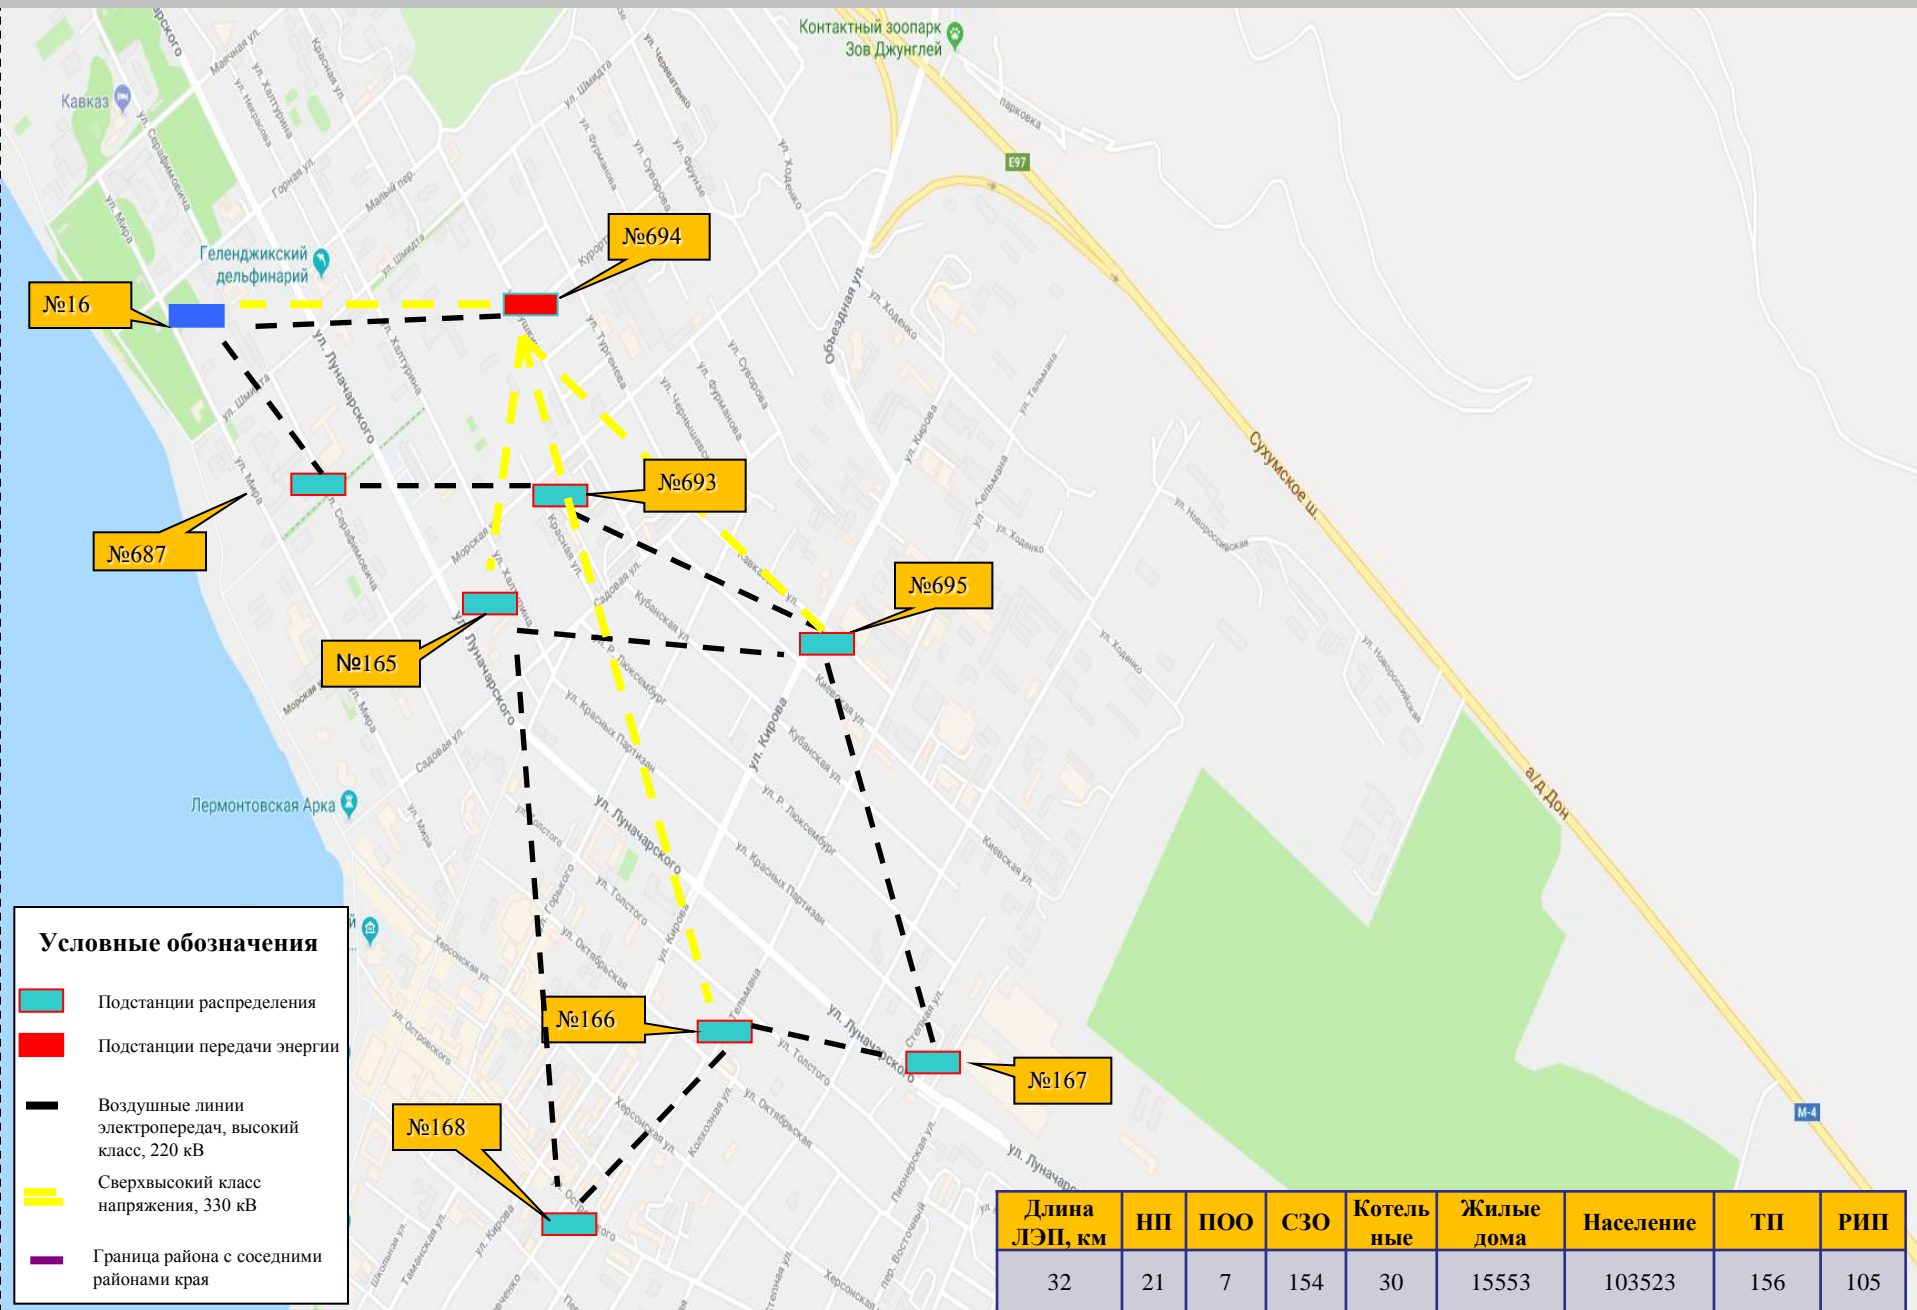




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДЕ ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
16	Кабардинка кп	ПС-220/110/10 кВ "Восточная"	1986
164	Геленджик	ПС-110/35/6 кВ "Геленджик"	1967
165	Геленджик	ПС-110/10 кВ "Тонкий мыс"	1978
166	Дивноморское	ПС-110/35/10 кВ "Дивноморская"	1978
167	Береговое	ПС-110/10 кВ "Береговая"	1972
168	Архипо-Осиповка	ПС-110/10 кВ "Архипо-Осиповка"	1975
687	Геленджик	ПС-35/6 кВ "Кабардинка"	1966
693	Марьина Роща	ПС-35/6 кВ "Марьина роща"	1967
694	Виноградный	ПС-35/6 кВ "Совхозная"	1972
695	Геленджик	ПС-35/6 кВ "Толстый мыс"	1977

# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

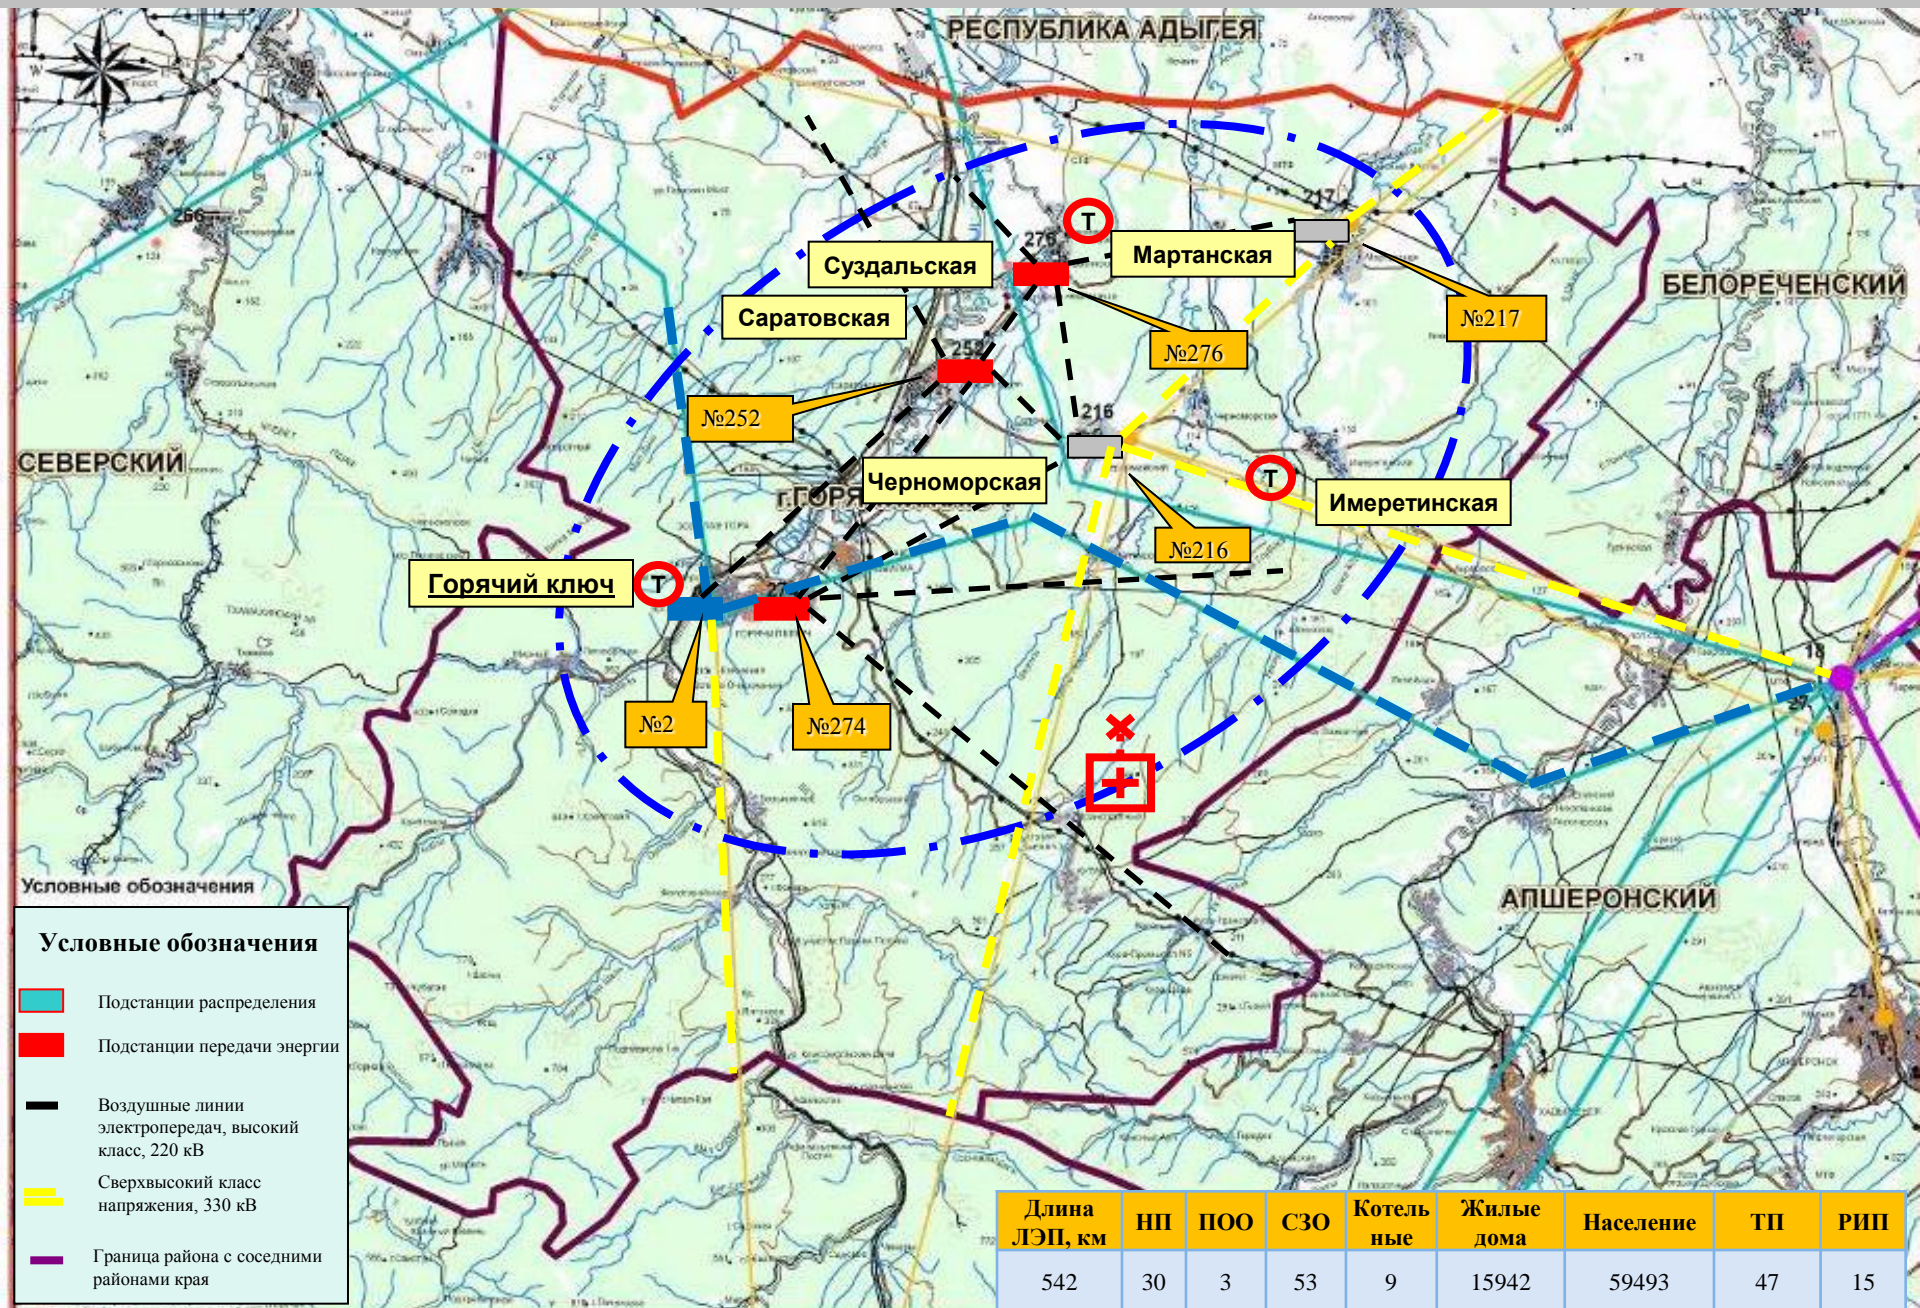




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
2	Горячий Ключ	ПС-220/110/35/10 кВ "Горячий Ключ"	1978
216	Первомайский	ПС-110/35/10 кВ "ДМ-8"	1981
217	Мартанская	ПС-110/35/10 кВ "Мартанская"	1976
252	Саратовская	ПС-35/10 кВ "Саратовская"	1974
274	Горячий Ключ	ПС-35/10 кВ "Горячий Ключ"	1966
276	Бакинская	ПС-35/10 кВ "Бакинская"	1969




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГУЛЬКЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

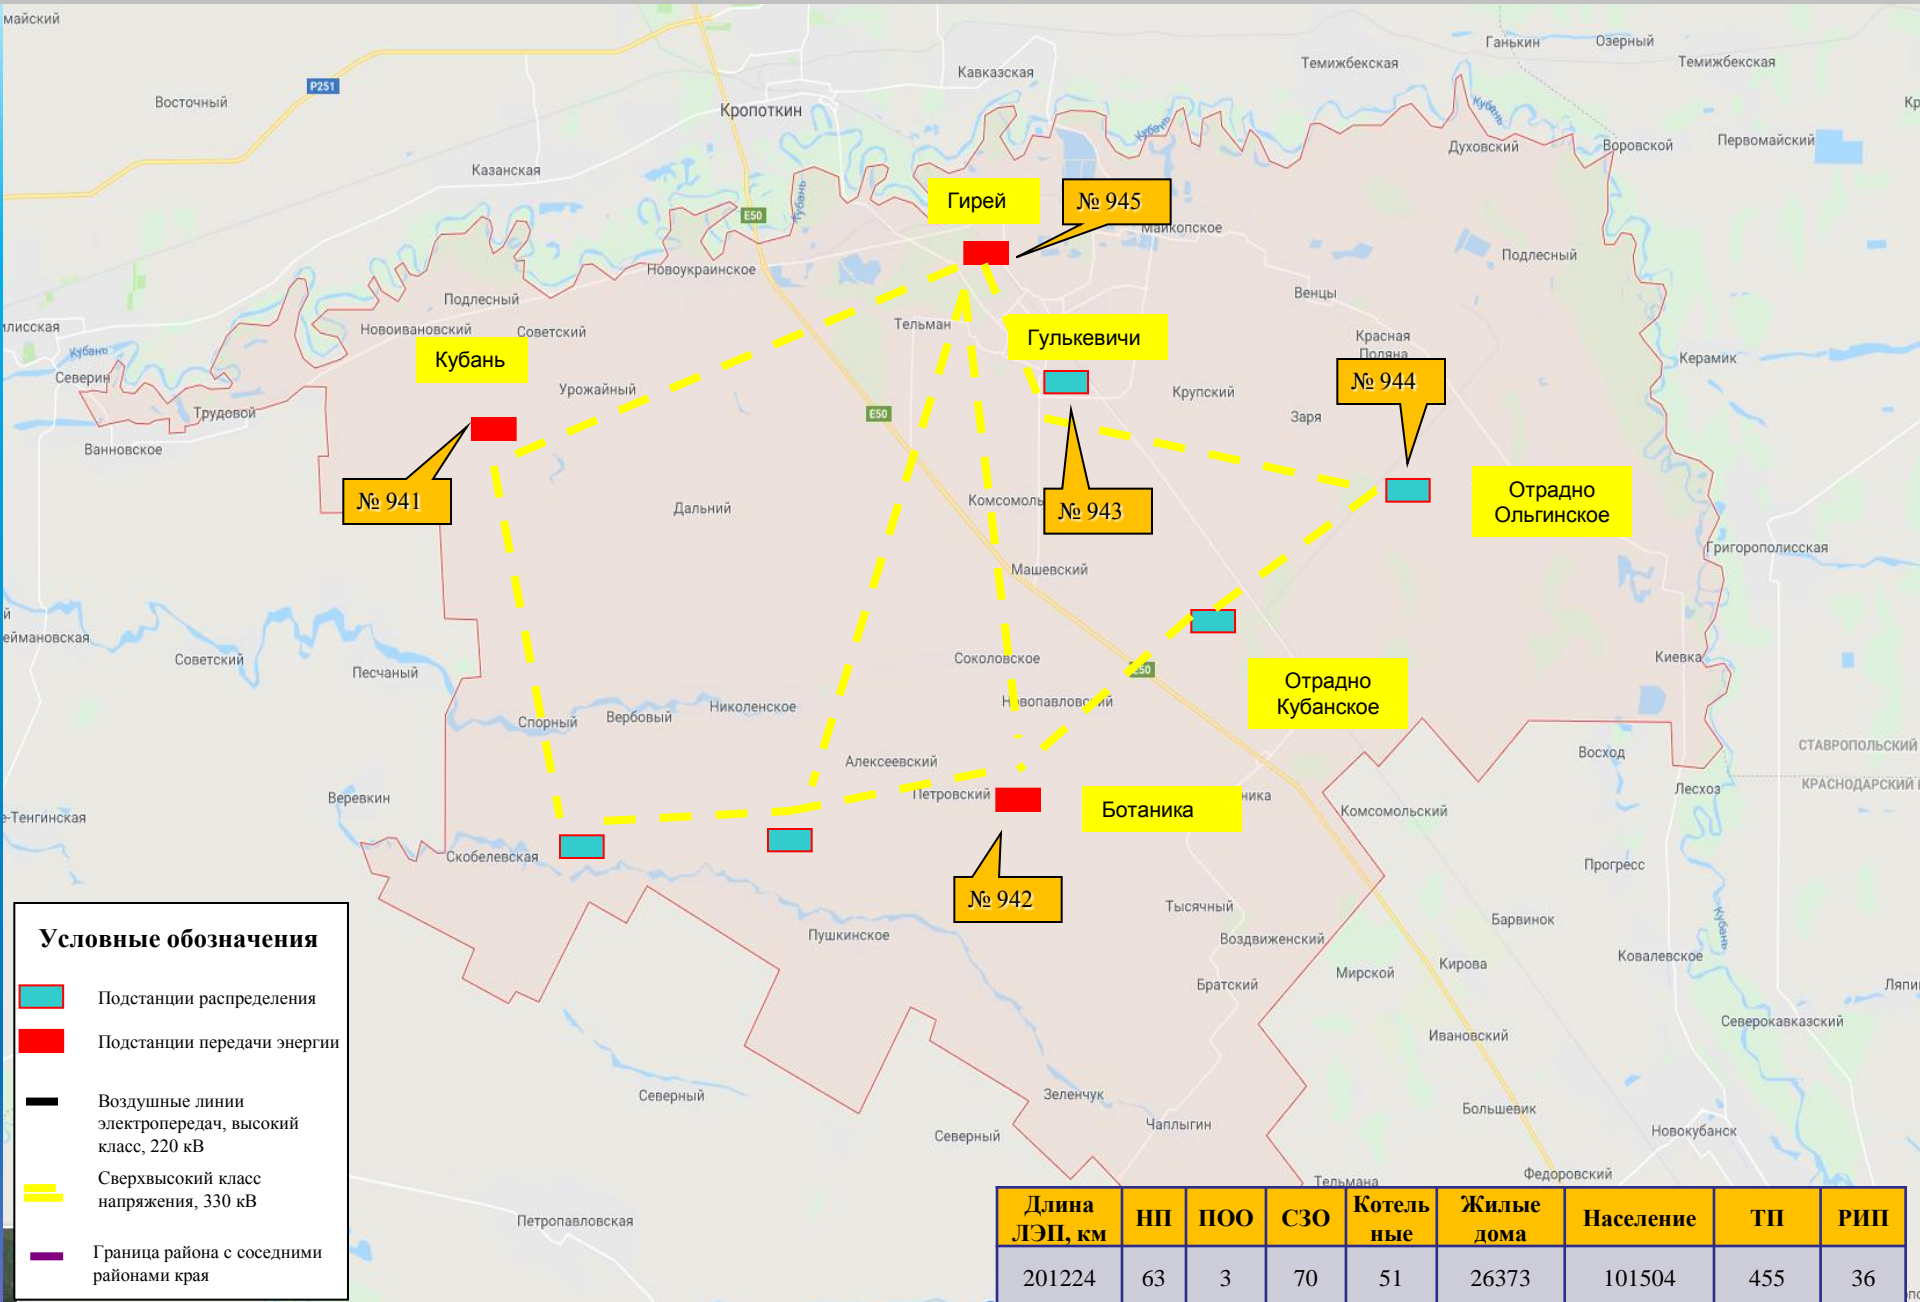




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ДИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

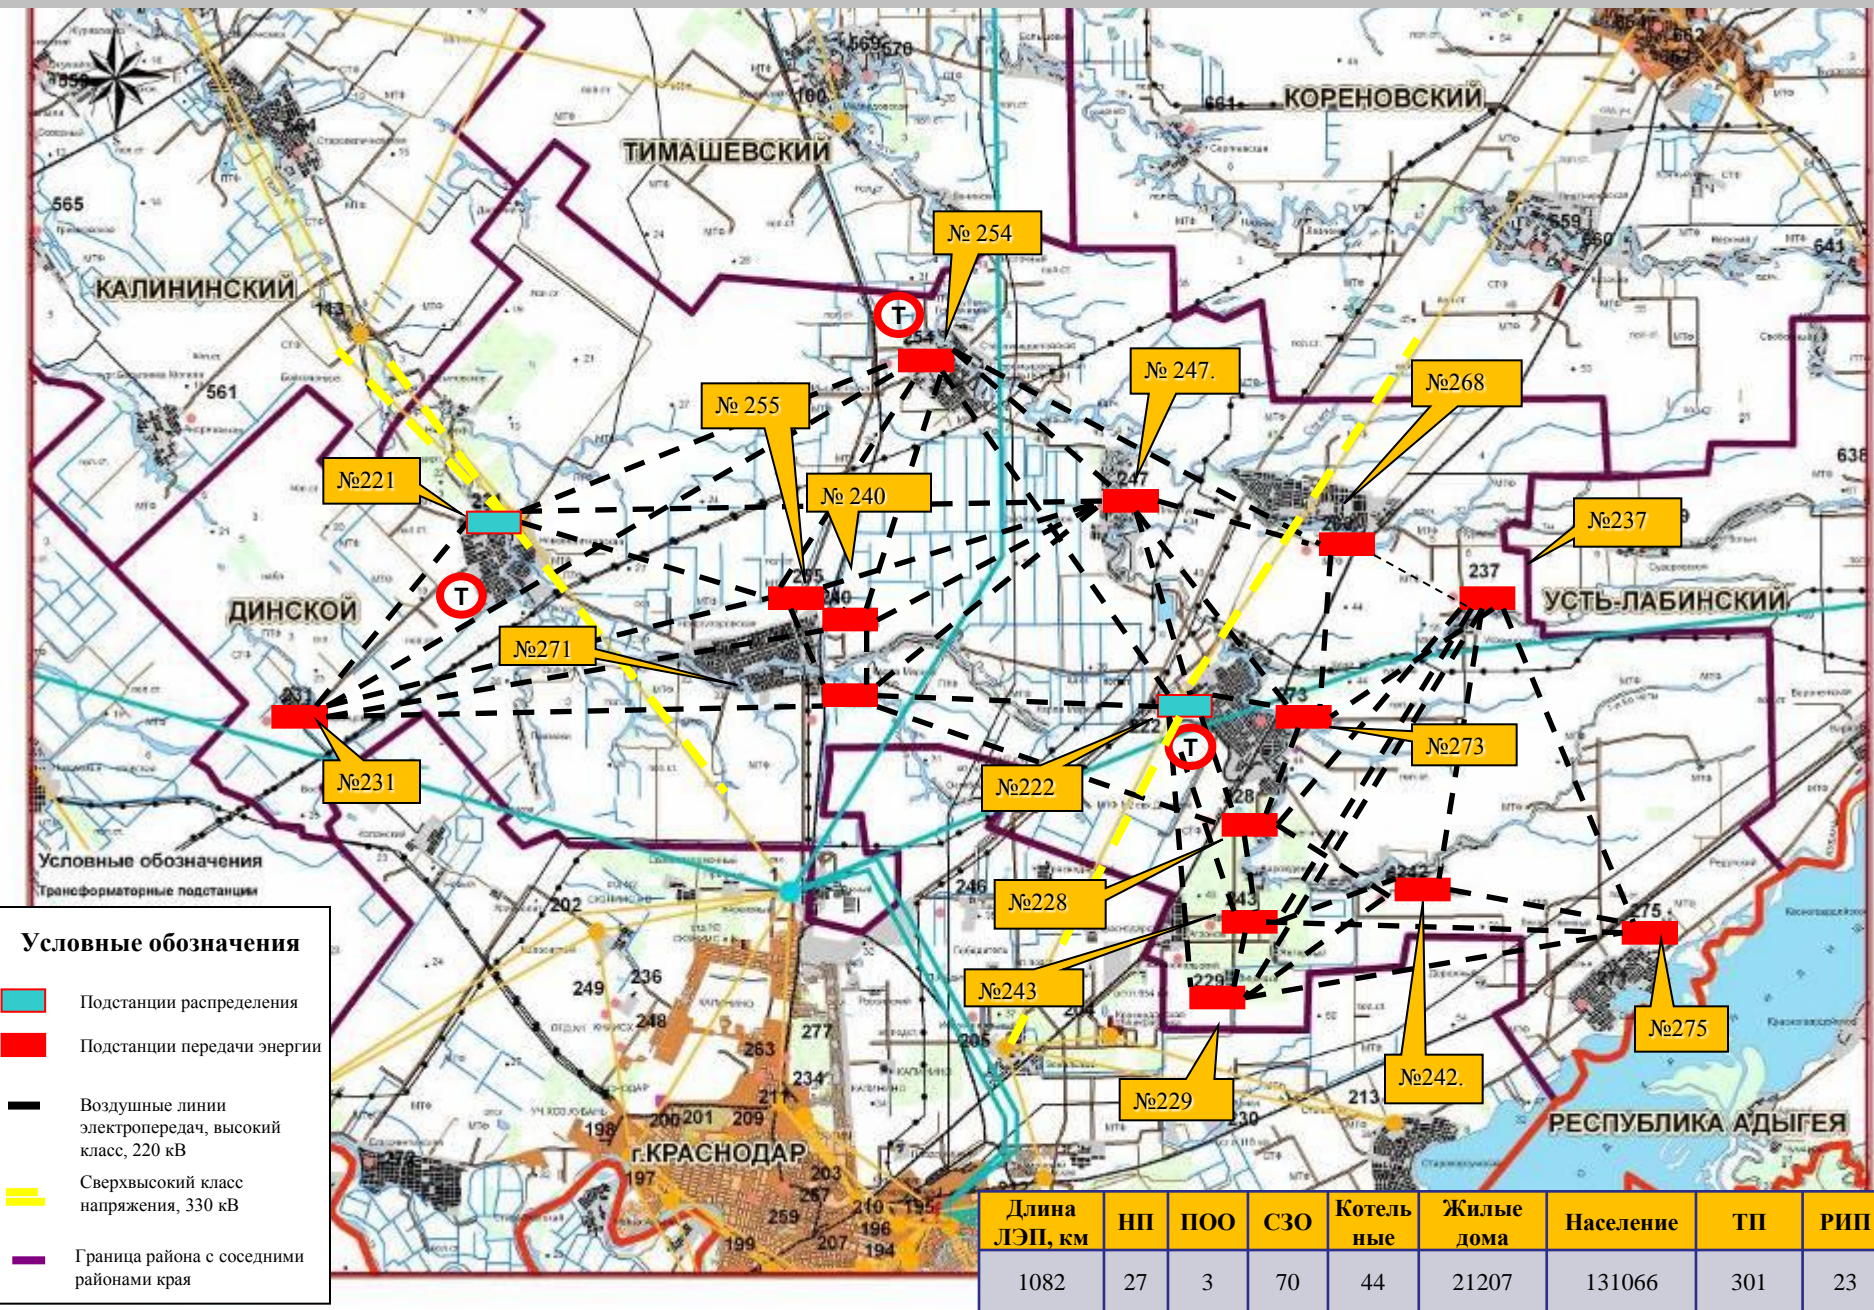




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

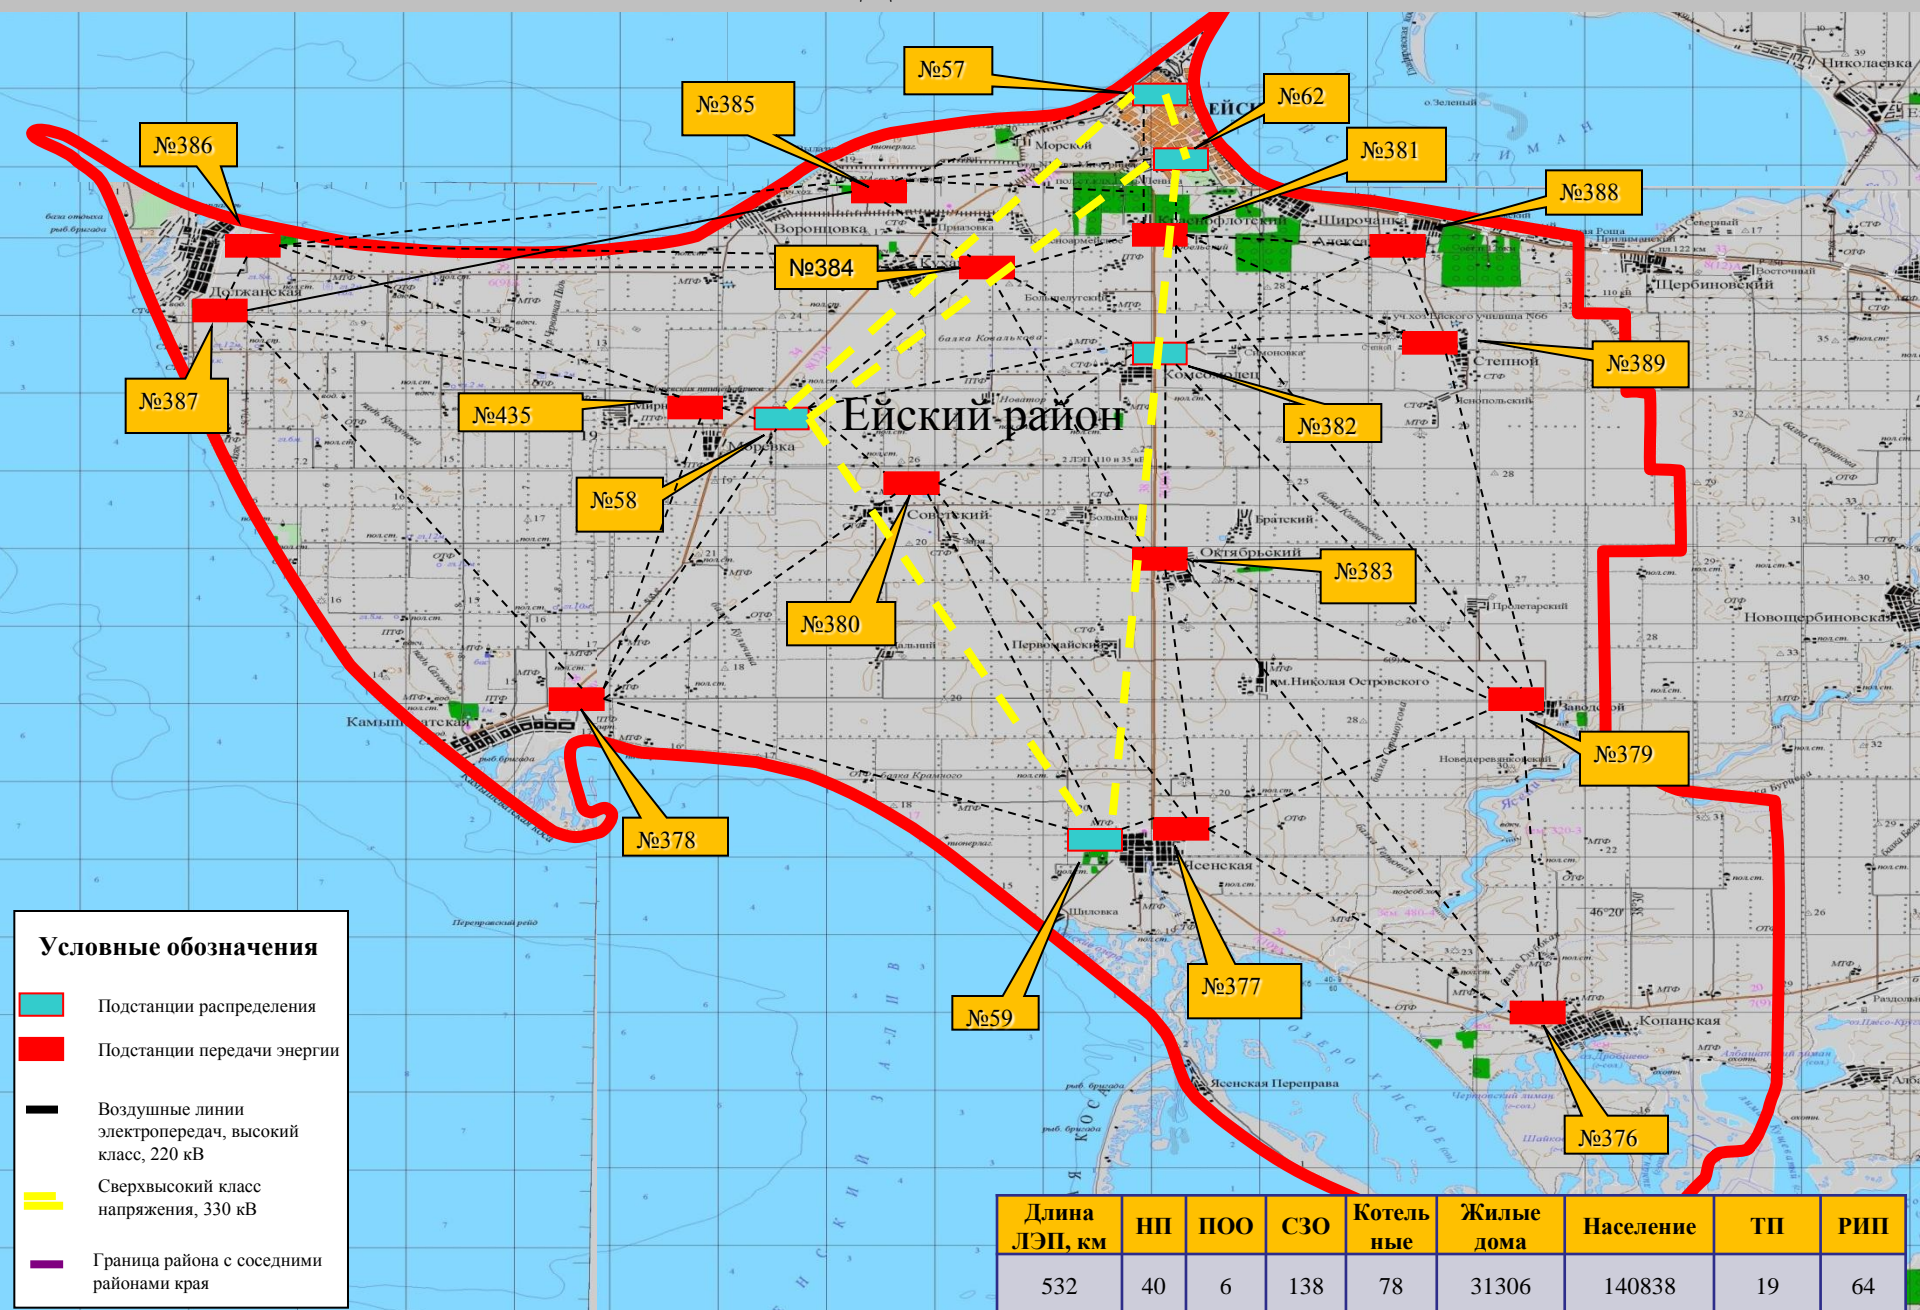




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КАВКАЗСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

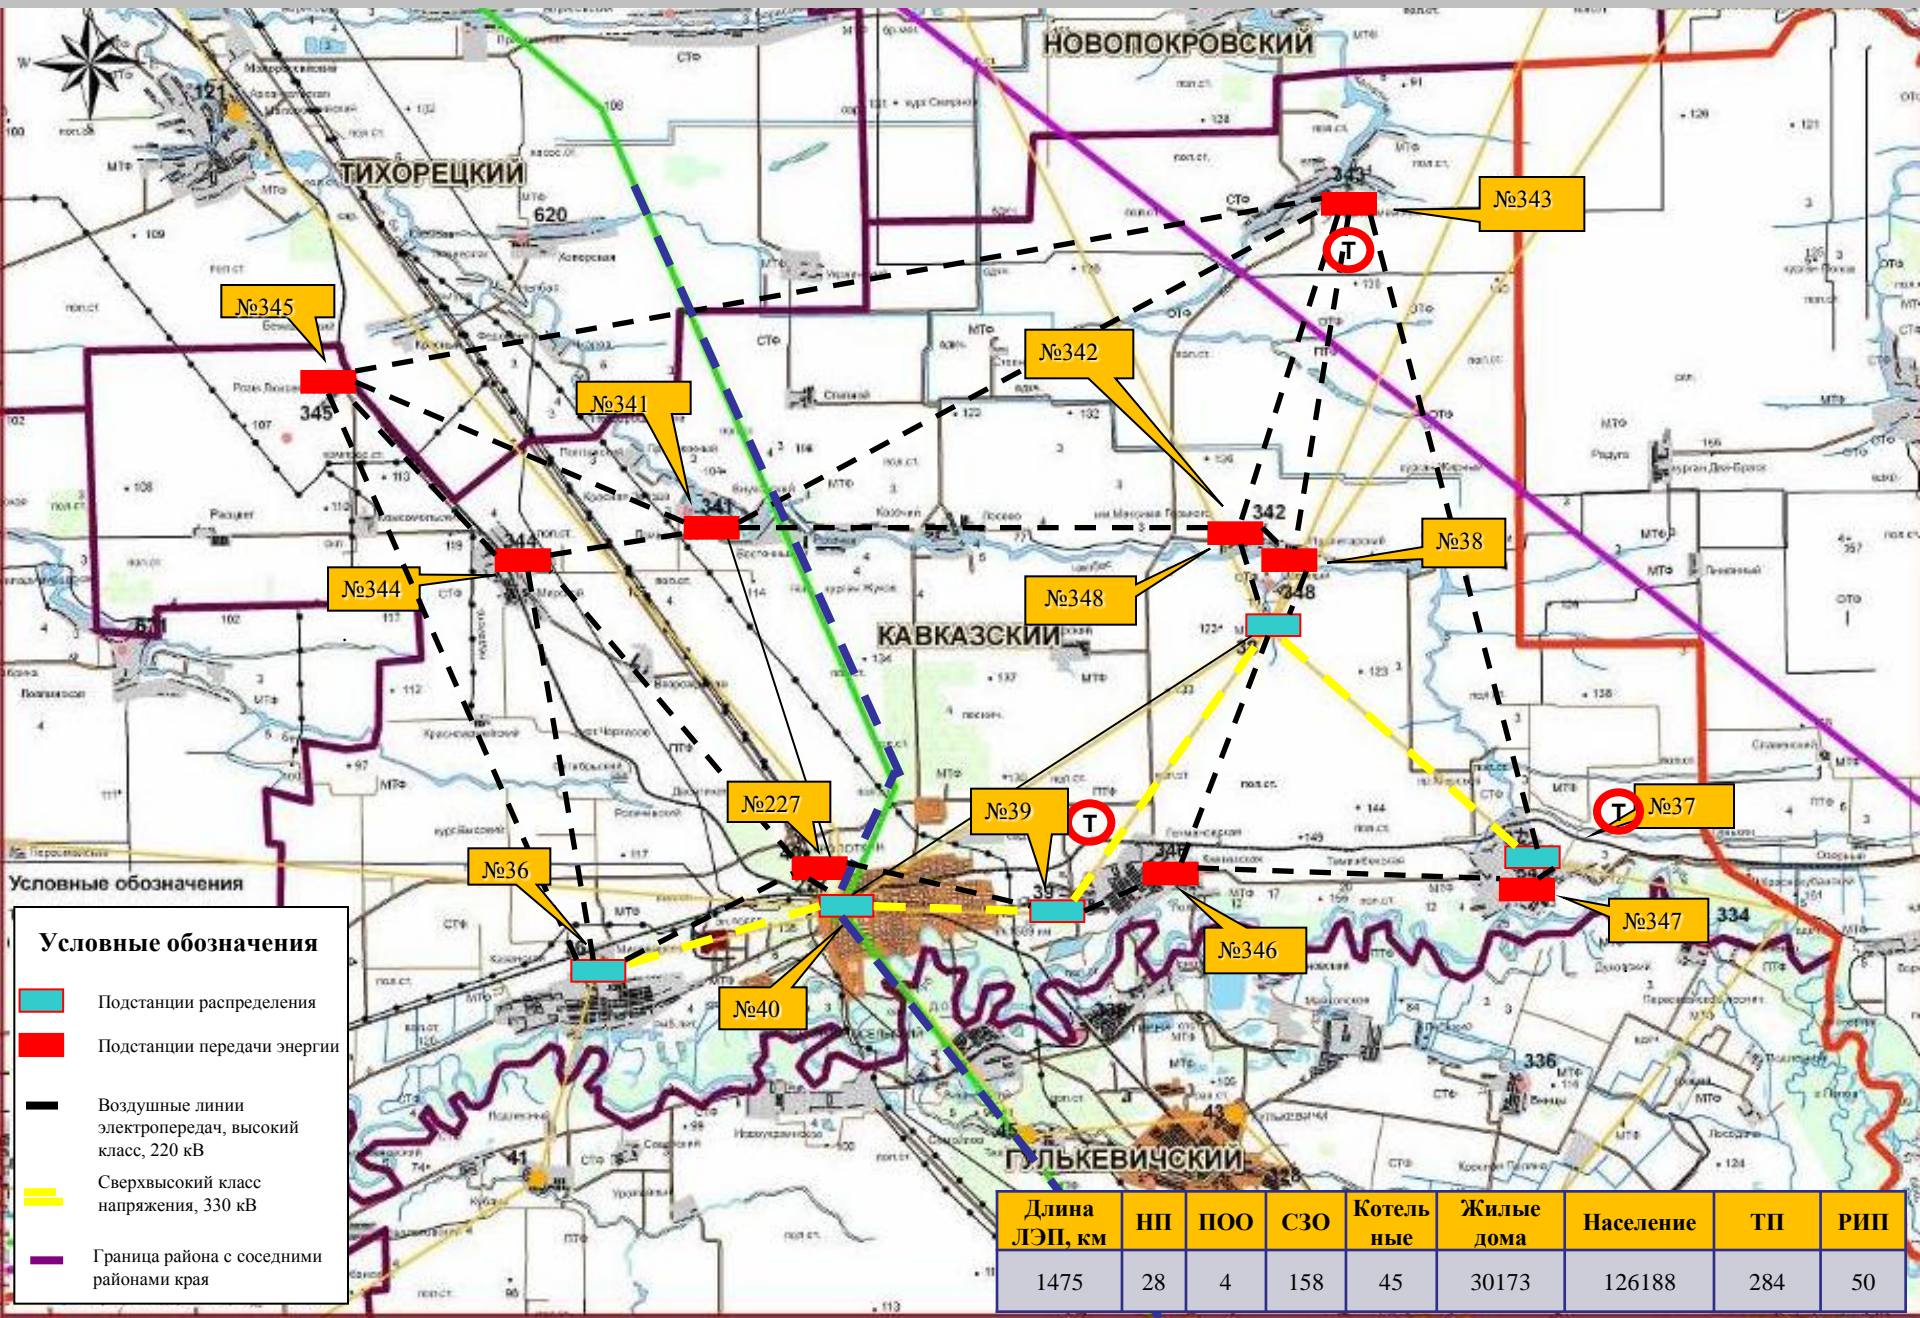




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

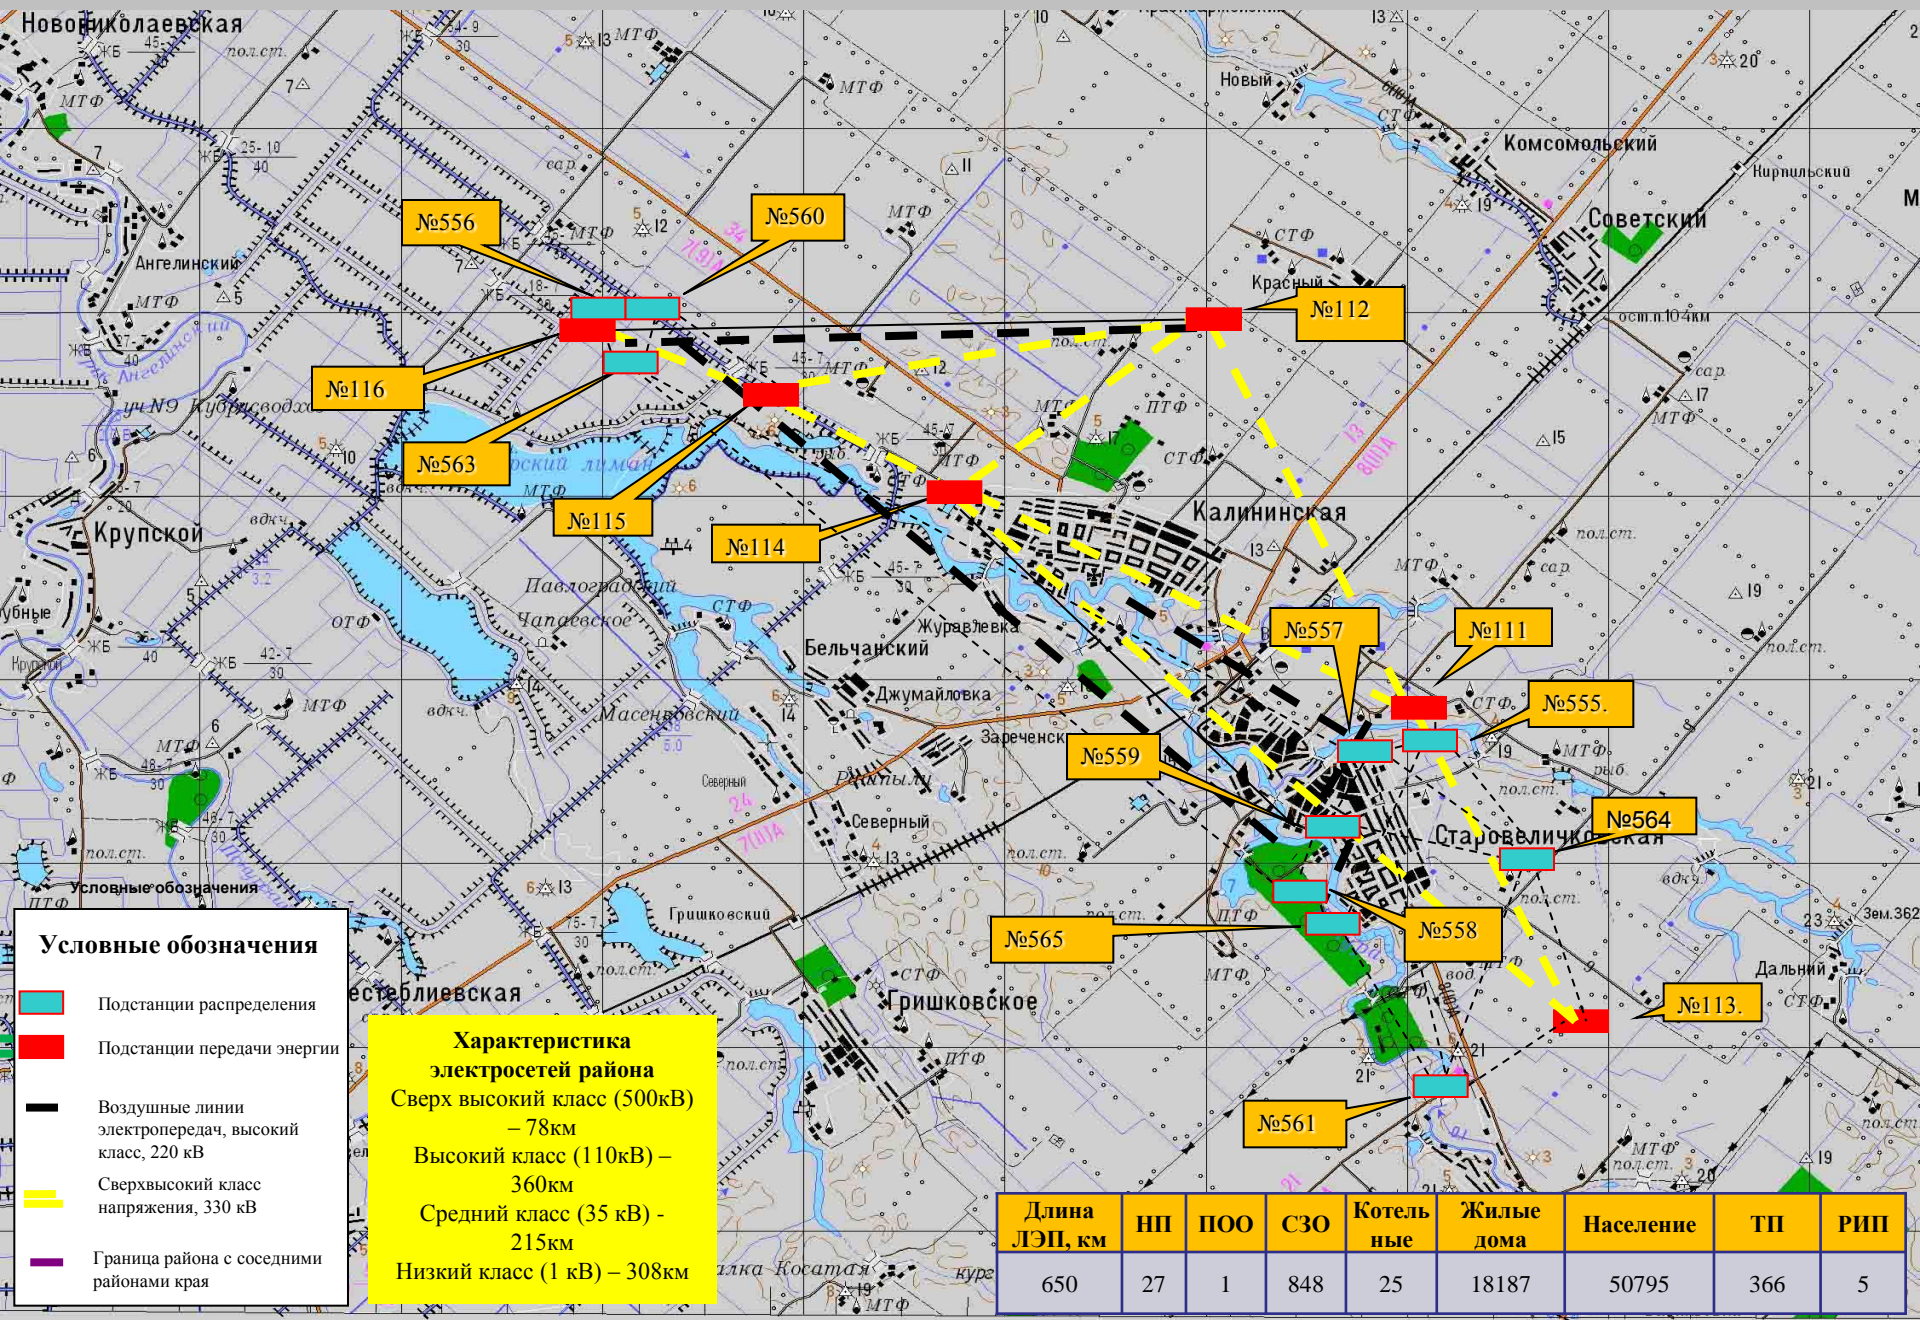




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

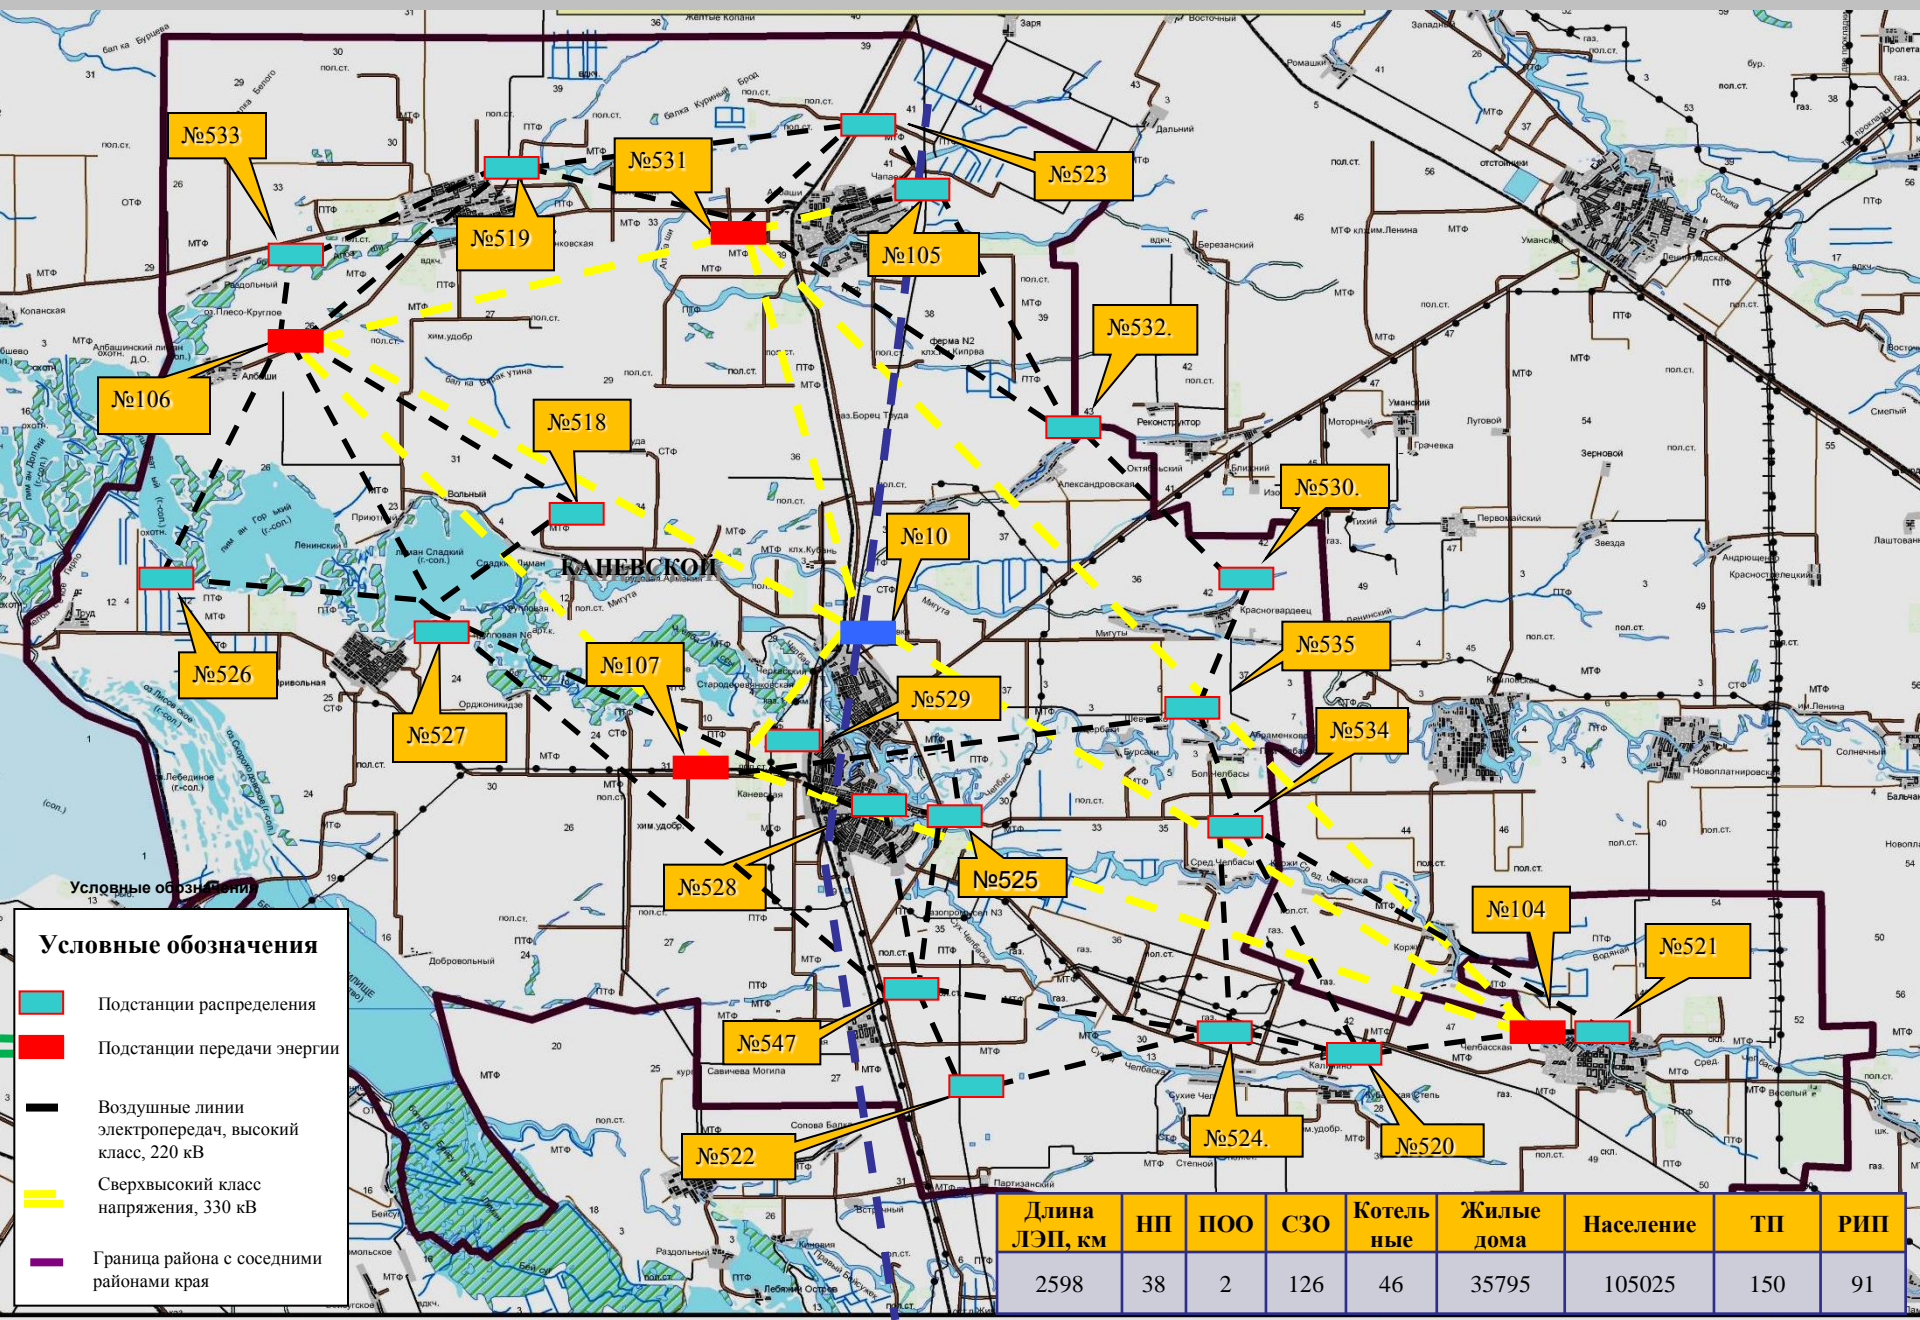




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КОРЕНОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

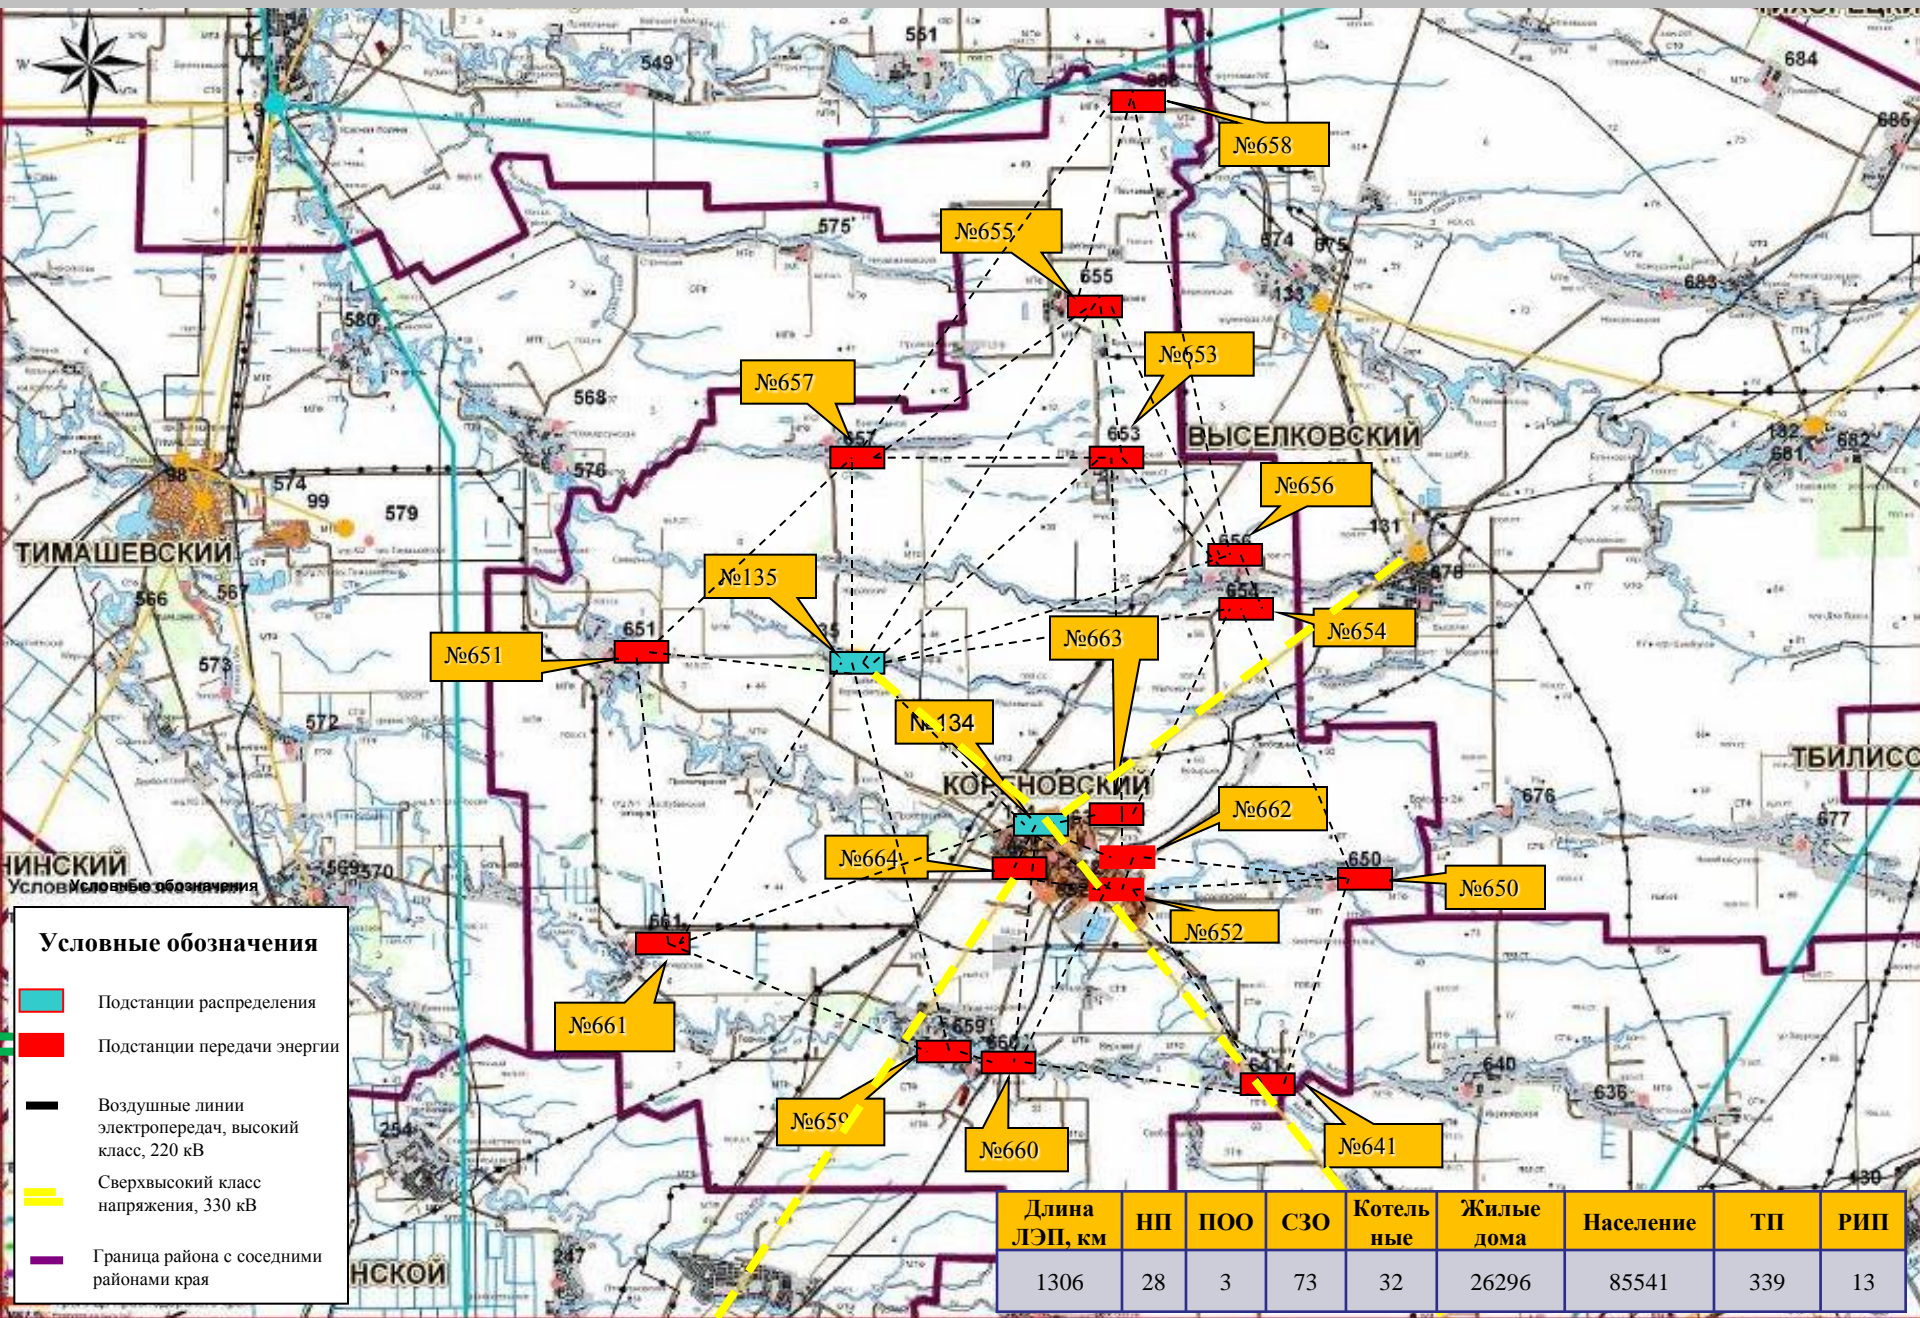




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

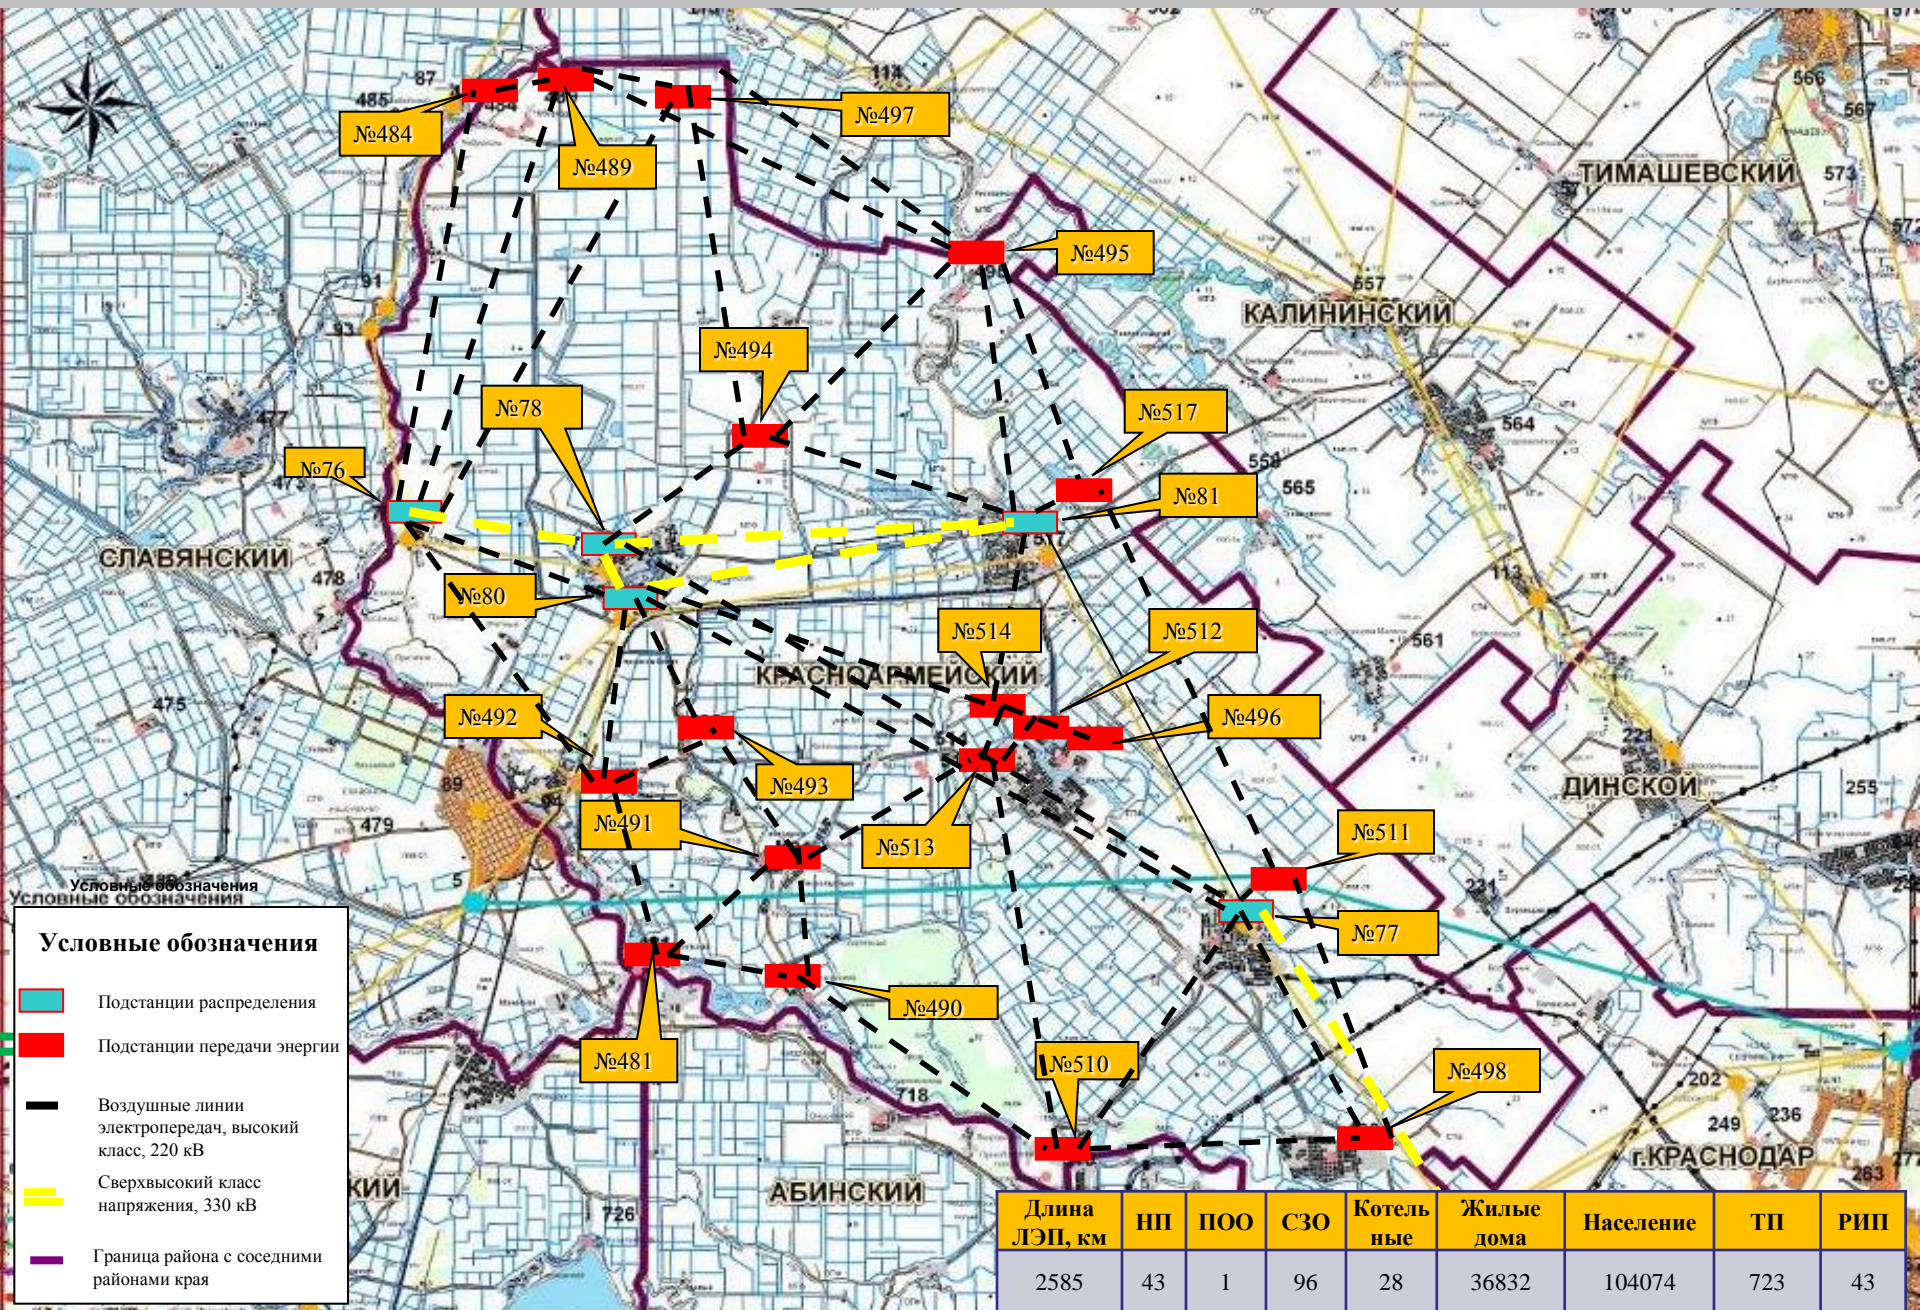

Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
2585	43	1	96	28	36832	104074	723	43




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР

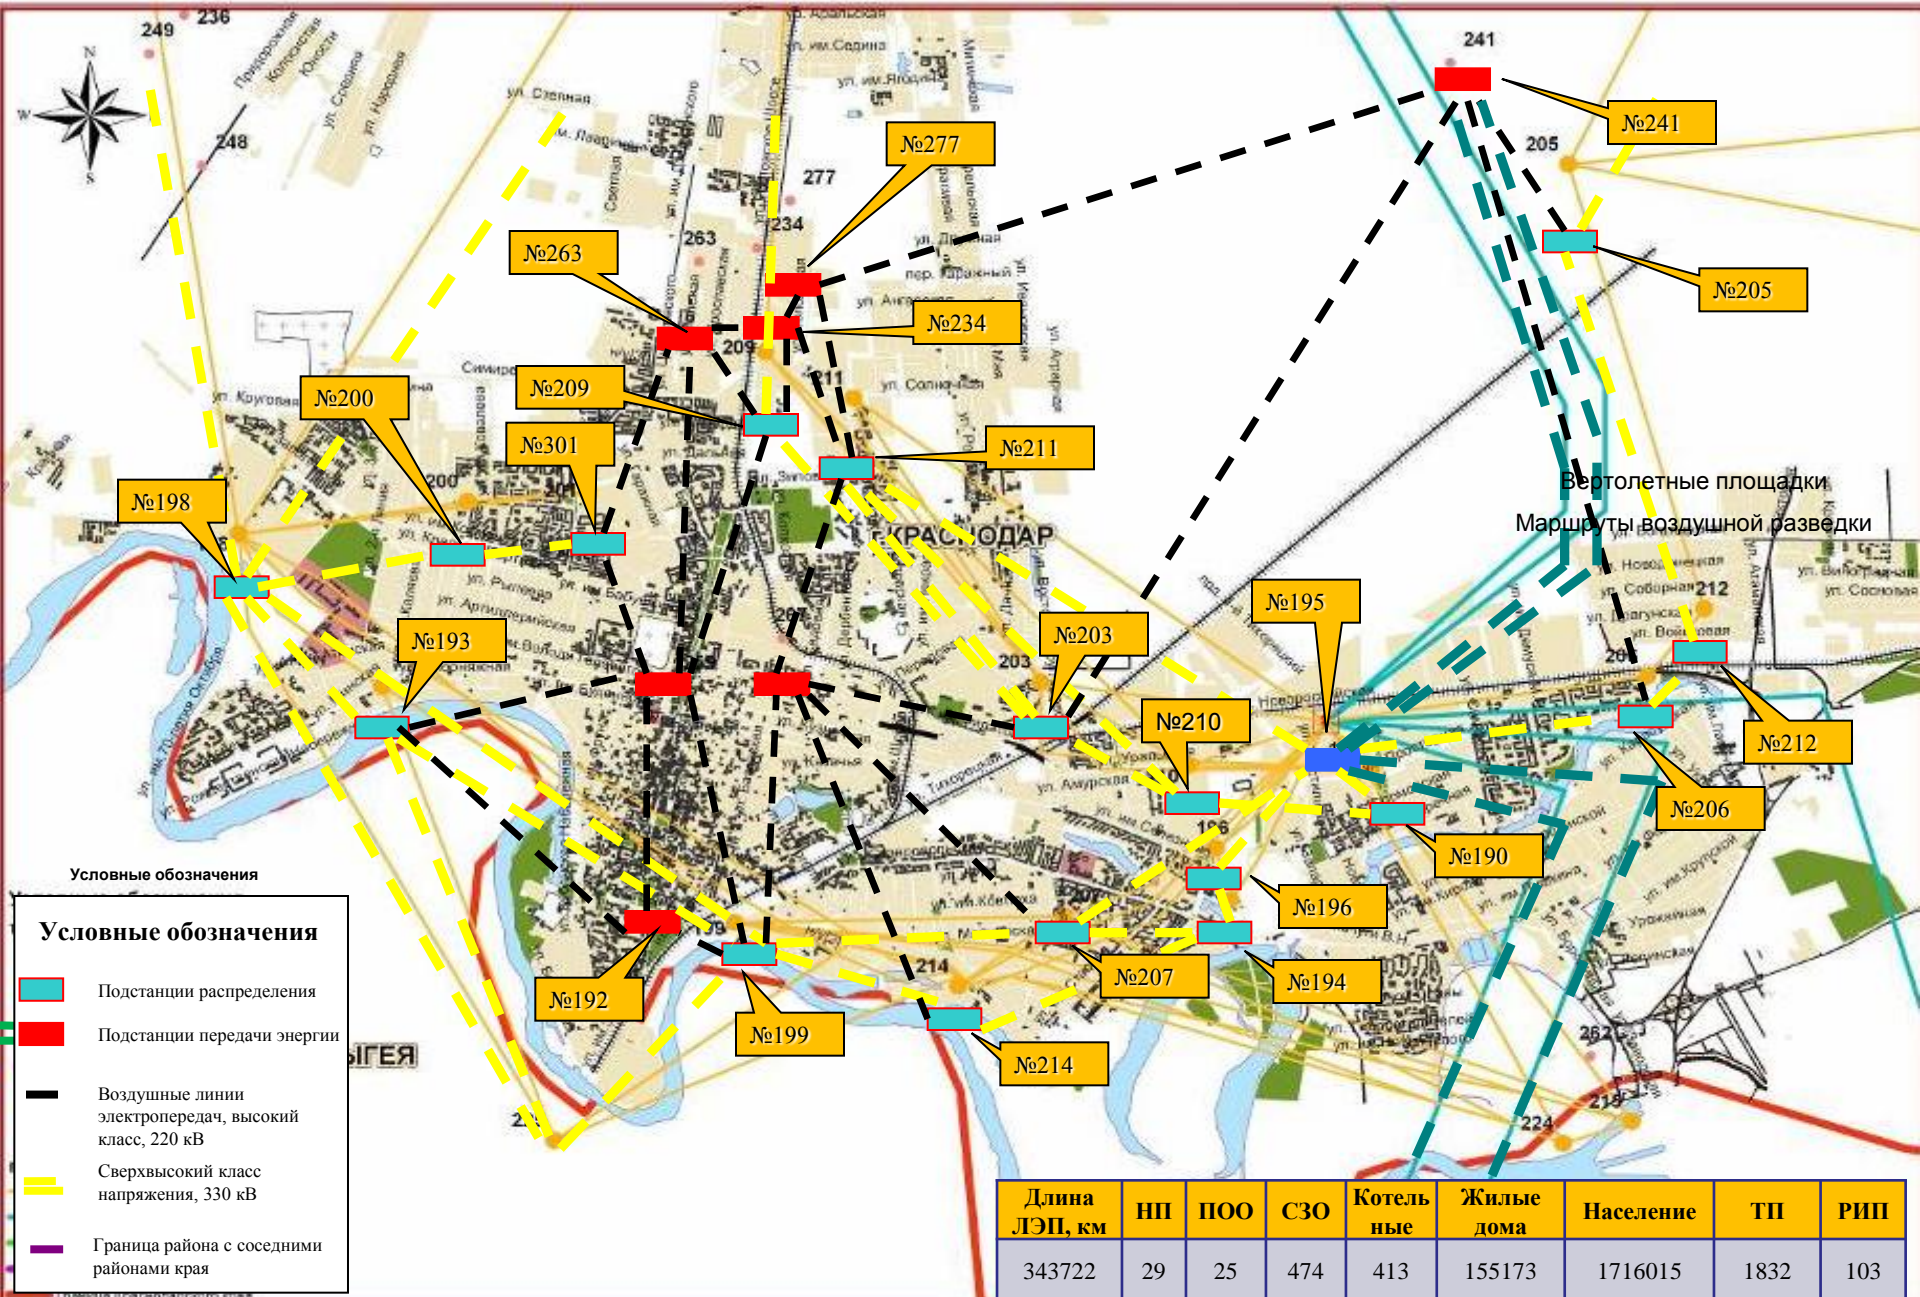



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КРЫЛОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

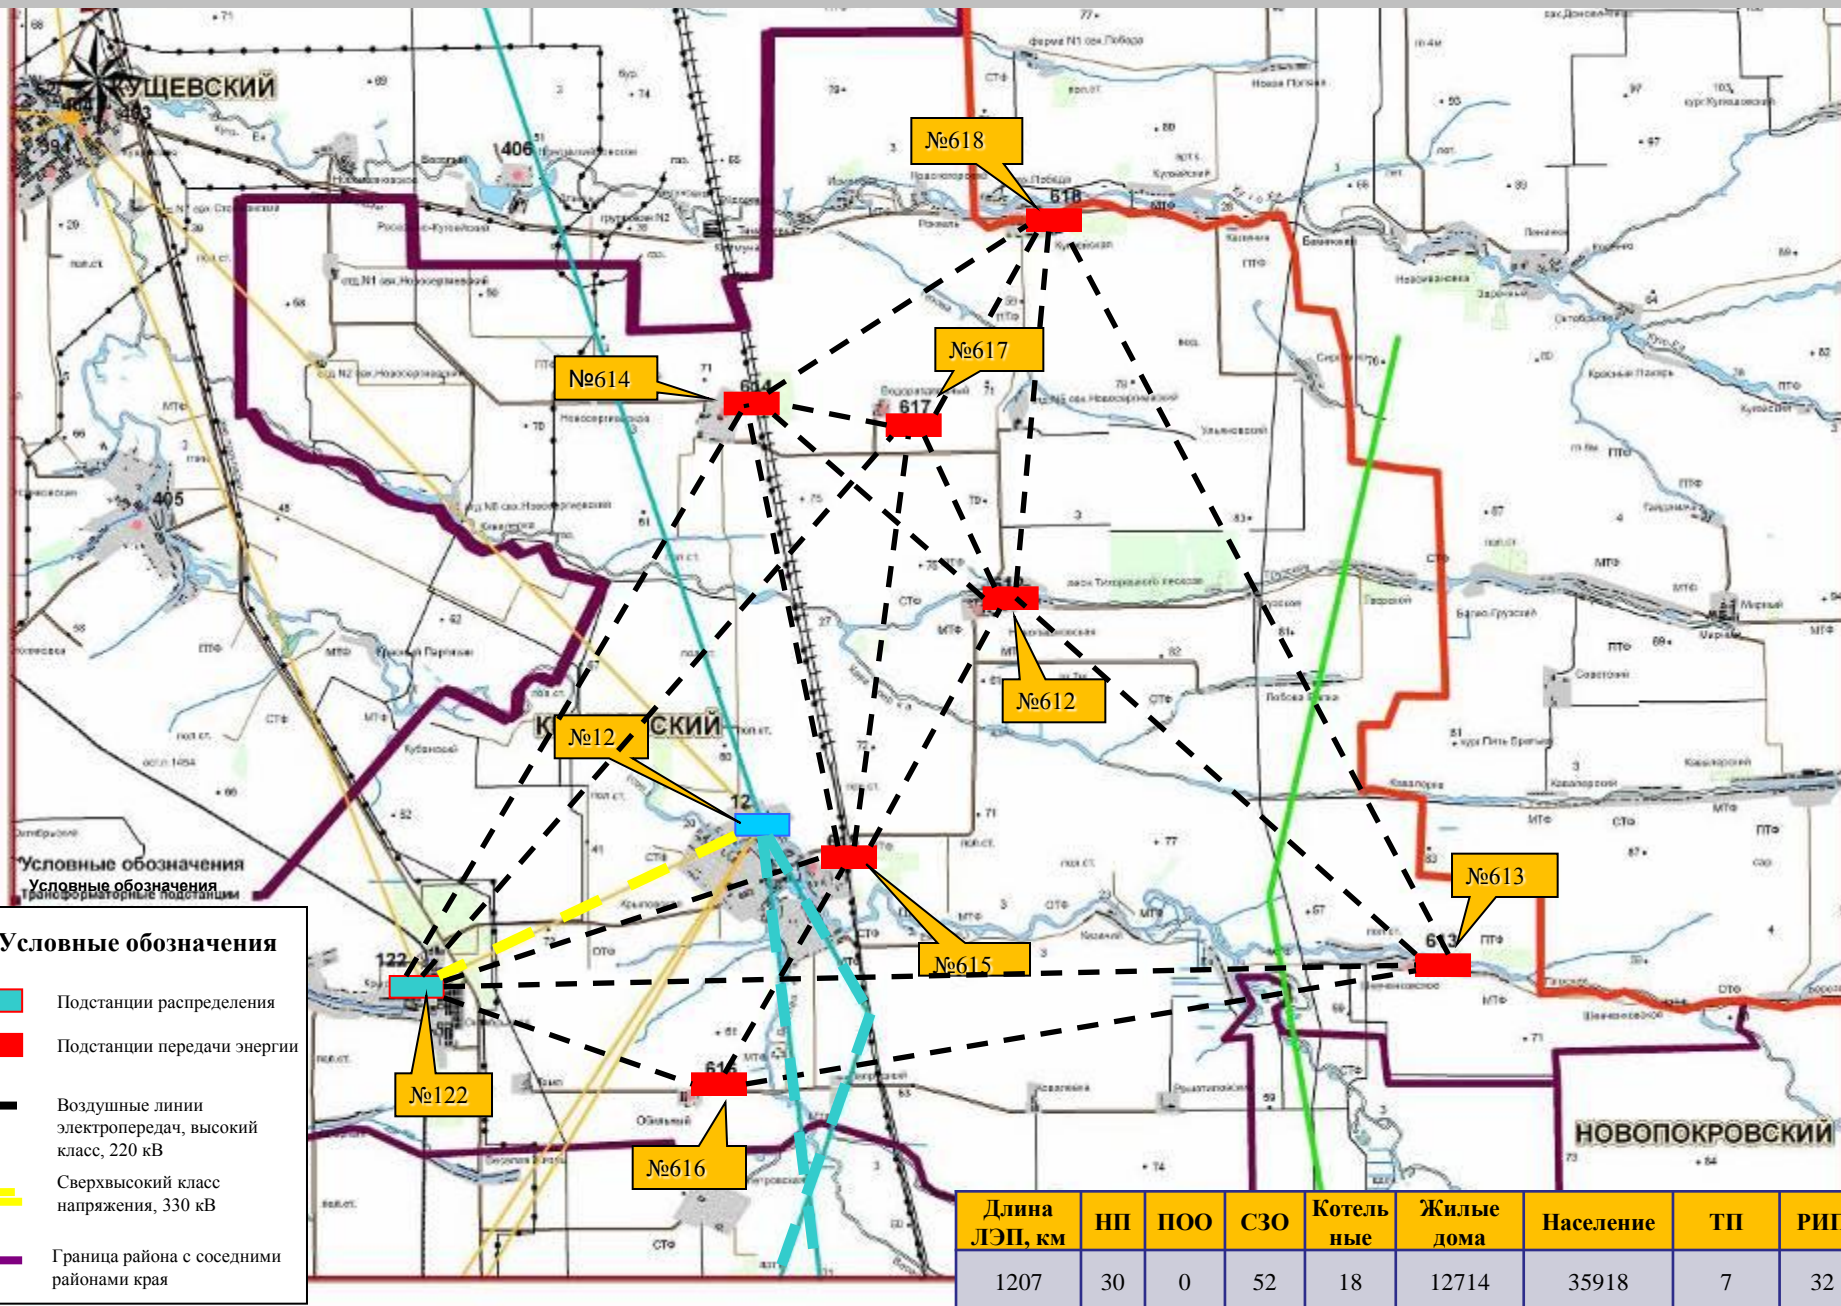

**Условные обозначения**

Условные обозначения трансформаторных подстанций

- Подстанции распределения
- Подстанции передачи энергии
- Воздушные линии электропередачи, высокий класс, 220 кВ
- Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
- Граница района с соседними районами края

Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
1207	30	0	52	18	12714	35918	7	32




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КРЫЛОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
12	Крыловская	ПС-220/110/35/10 кВ "Крыловская"	1991
122	Октябрьская	ПС-110/35/10 кВ "Октябрьская"	1973
612	Новопашковская	ПС-35/10 кВ "Пшеничная"	1964
613	Шевченковское	ПС-35/10 кВ "Шевченко"	1977
614	Новосергиевская	ПС-35/10 кВ "Новосергиевская"	1975
615	Крыловская	ПС-35/10 кВ "Екатериновская"	1972
616	Обильный	ПС-35/10 кВ "Садовая"	1982
617	Водораздельный	ПС-35/10 кВ "Новопашковская"	1967
618	Кугоейская	ПС-35/10 кВ "Кугоейская"	1974



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

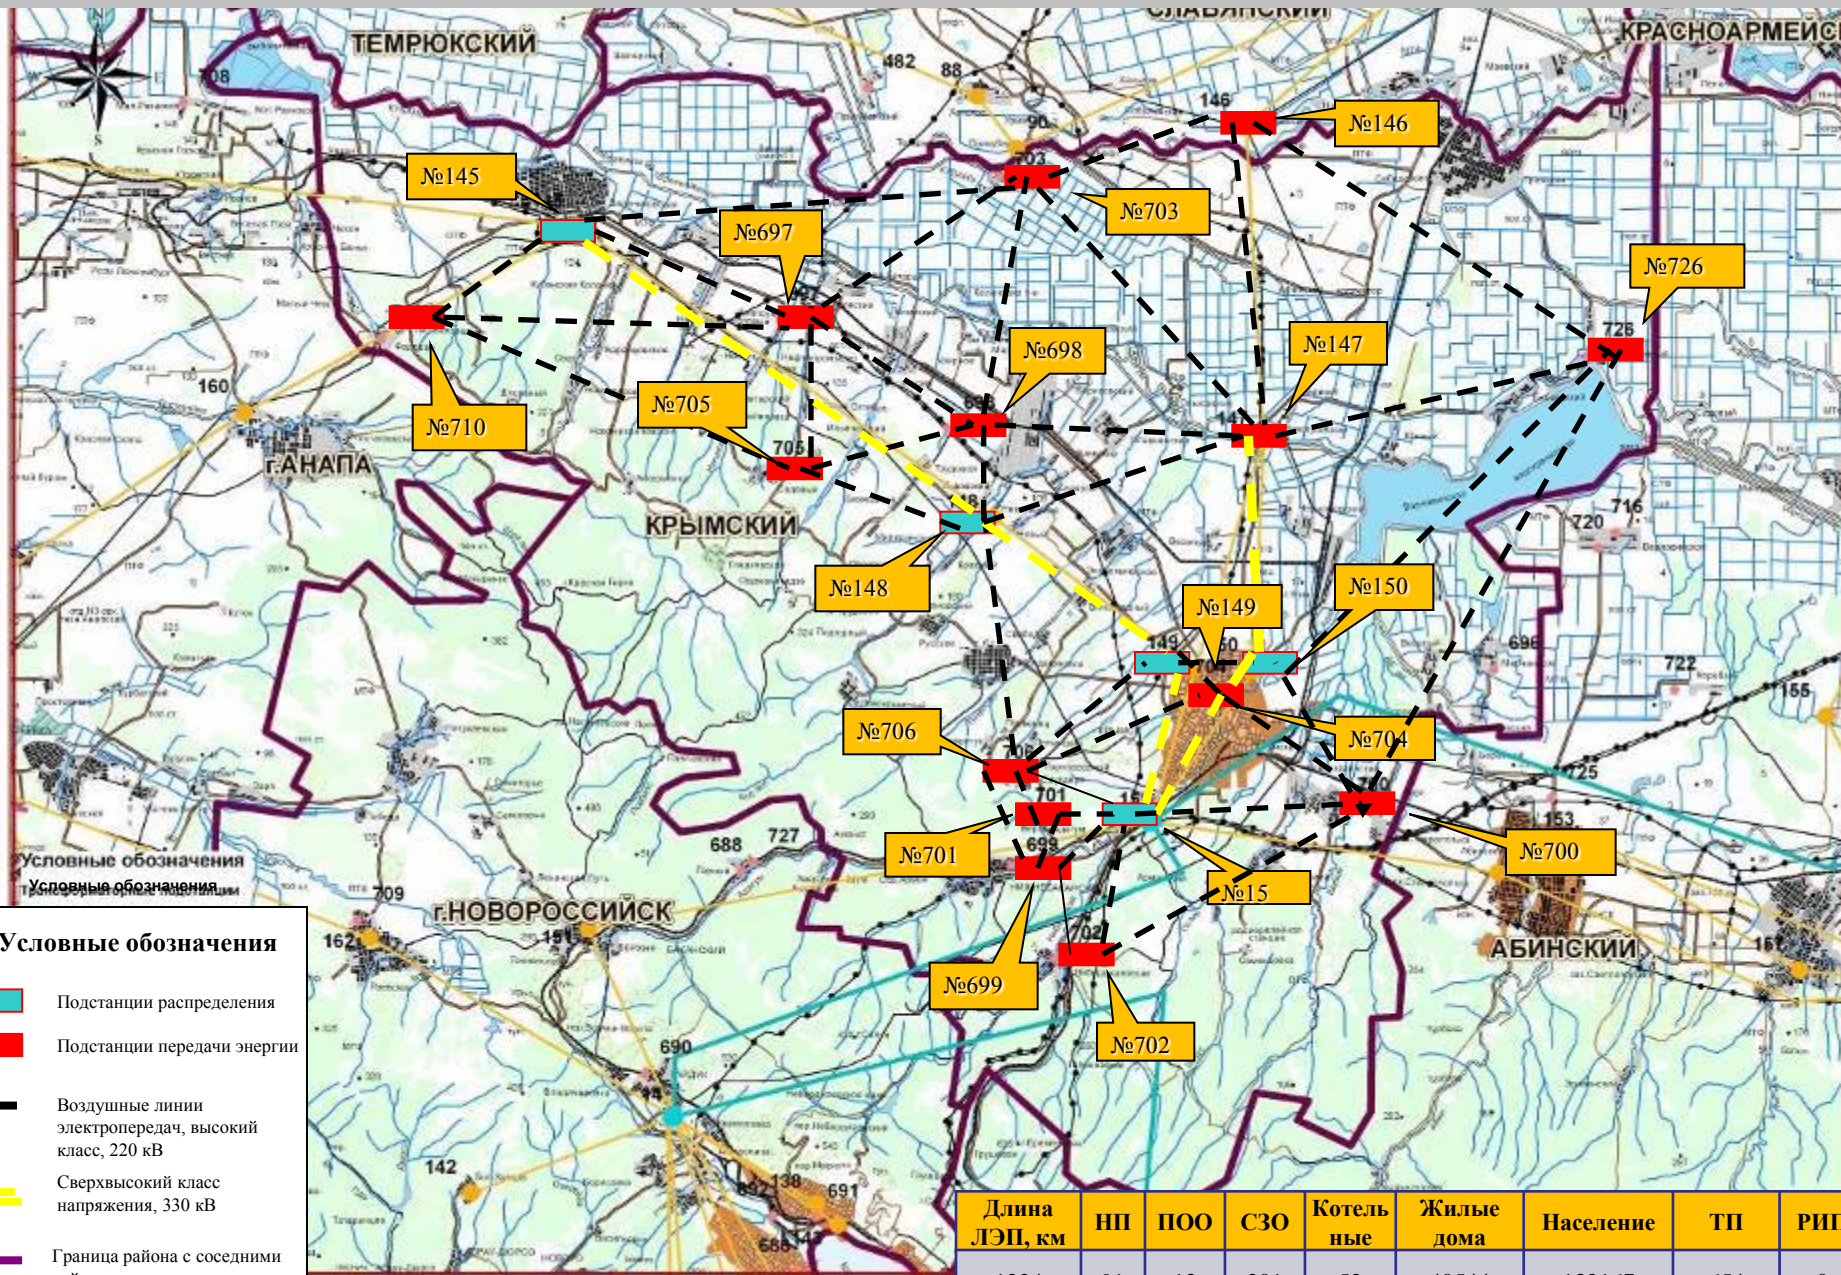




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
15	Крымск	ПС-220/110/35/10/6 кВ "Крымская"	1950
145	Варениковская	ПС-110/35/6-10 кВ "Варениковская"	1964
146	Троицкая	ПС-110/6-10 кВ "Троицкий водозабор"	1976
147	Новотроицкий	ПС-110/35/6 кВ "Новотроицкий"	1980
148	с. Никитинское	ПС-110/35/10 кВ "Никитинская"	1978
149	Крымск	ПС-110/10 кВ "ПТФ"	1981
150	Крымск	ПС-110/6 кВ "Пролетарская"	1973
697	Анапский	ПС-35/10 кВ "Адагумская"	1975
698	Киевское	ПС-35/10 кВ "Ленинский путь"	1982
699	Баканская	ПС-35/10 кВ "Баканская"	1974
700	Новоукраинский	ПС-35/6 кВ "Новоукраинская"	1973
701	Саукдере	ПС-35/10 кВ "Саук-Дере"	1984
702	Неберджаевская	ПС-35/10 кВ "Неберджай"	1972
703	Гвардейское	ПС-35/10 кВ "НС-13"	1986
704	Крымск	ПС-35/10 кВ "Насосная III подъема"	1970
705	Садовое	ПС-35/10 кВ "Садовая"	1984
706	Саукдере	ПС-35/6 кВ "Саук-Дере"	1968
710	Фадеево	ПС-35/10 кВ "Школьная"	1968
726	Кувичинский	ПС-35/6 кВ "НС-10"	1984




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КУРГАНИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

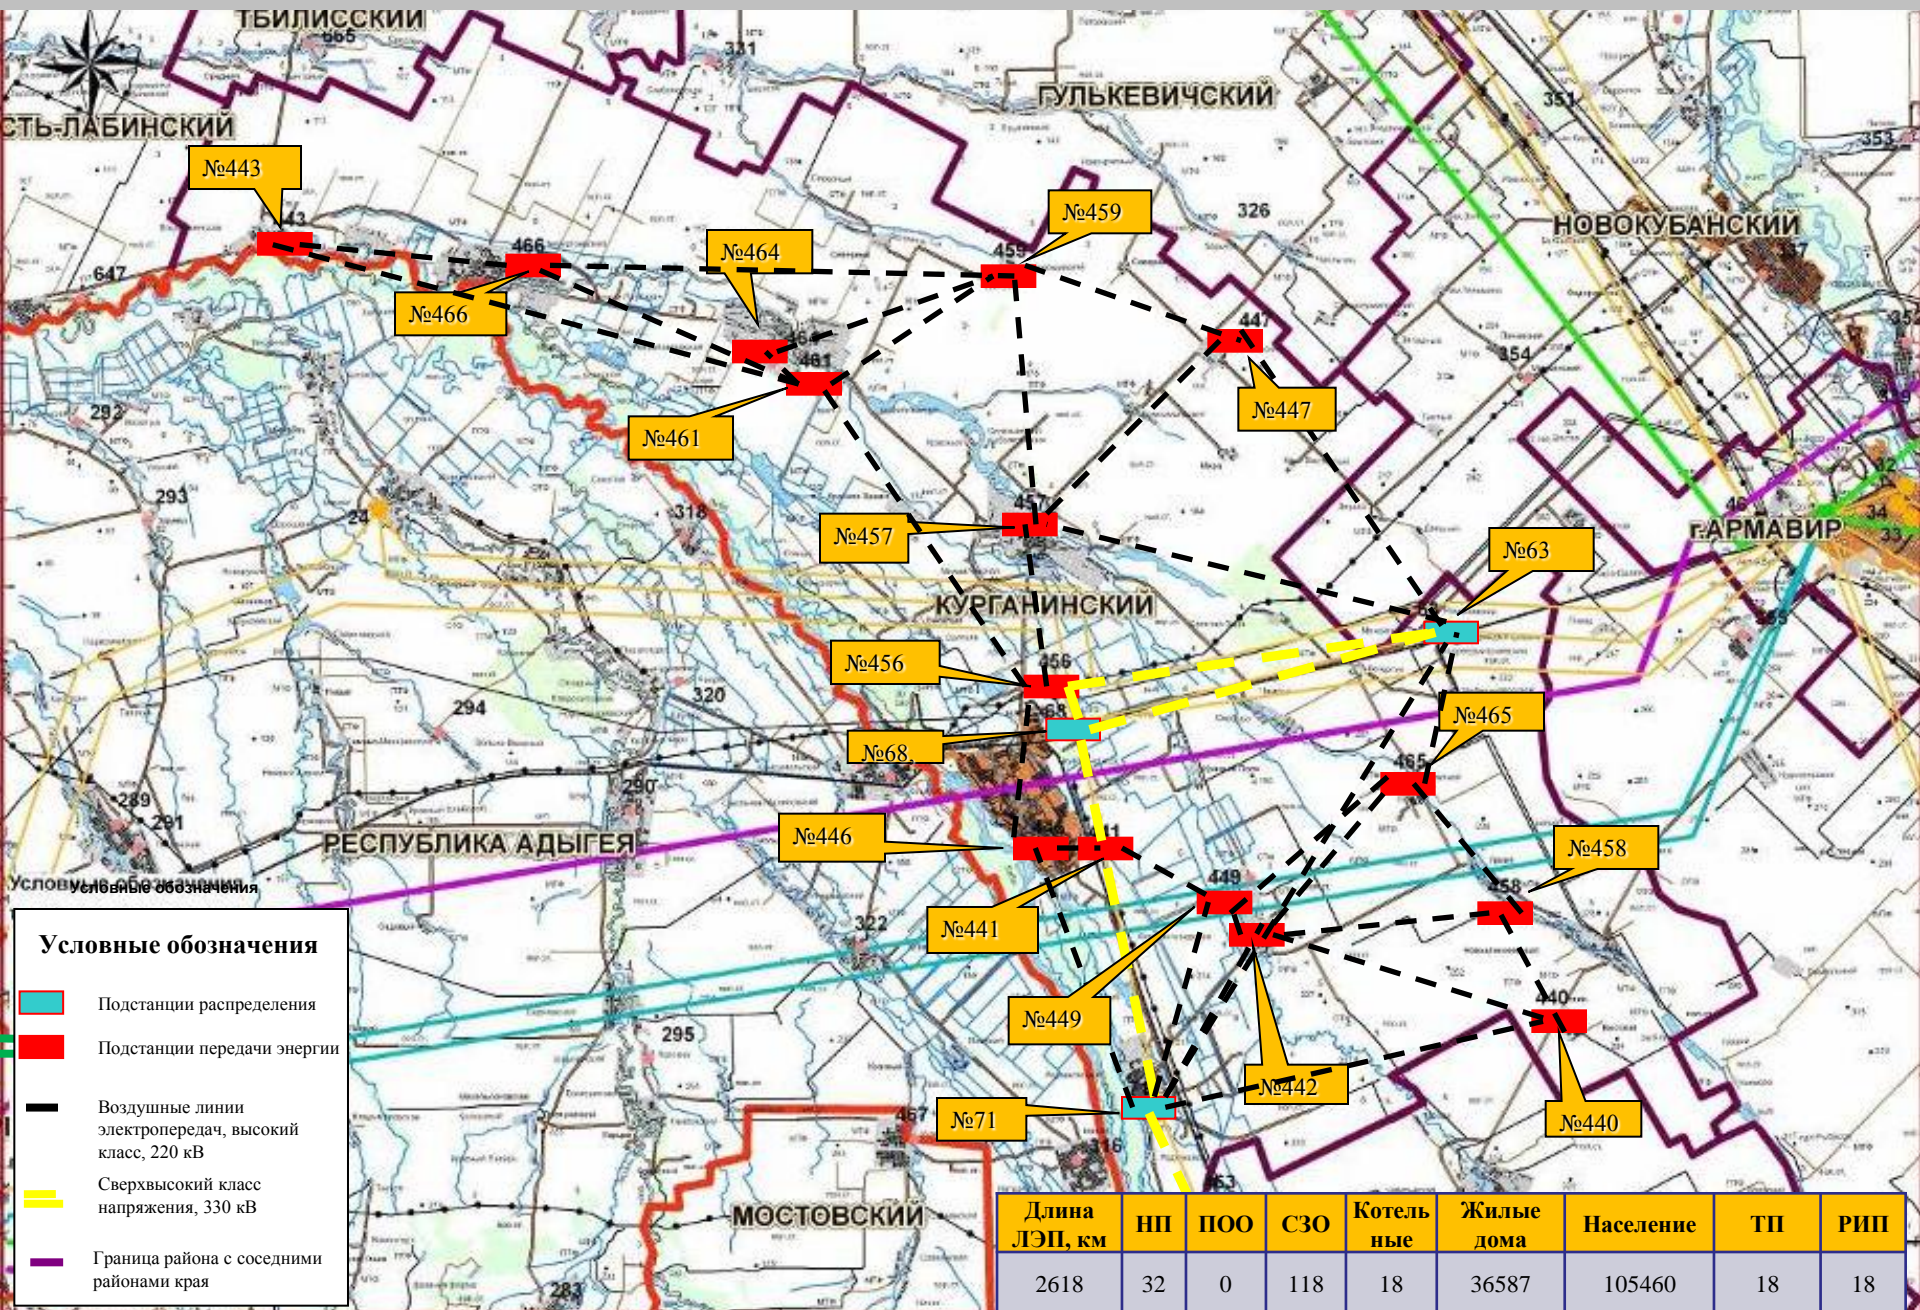




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В КУЩЕВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

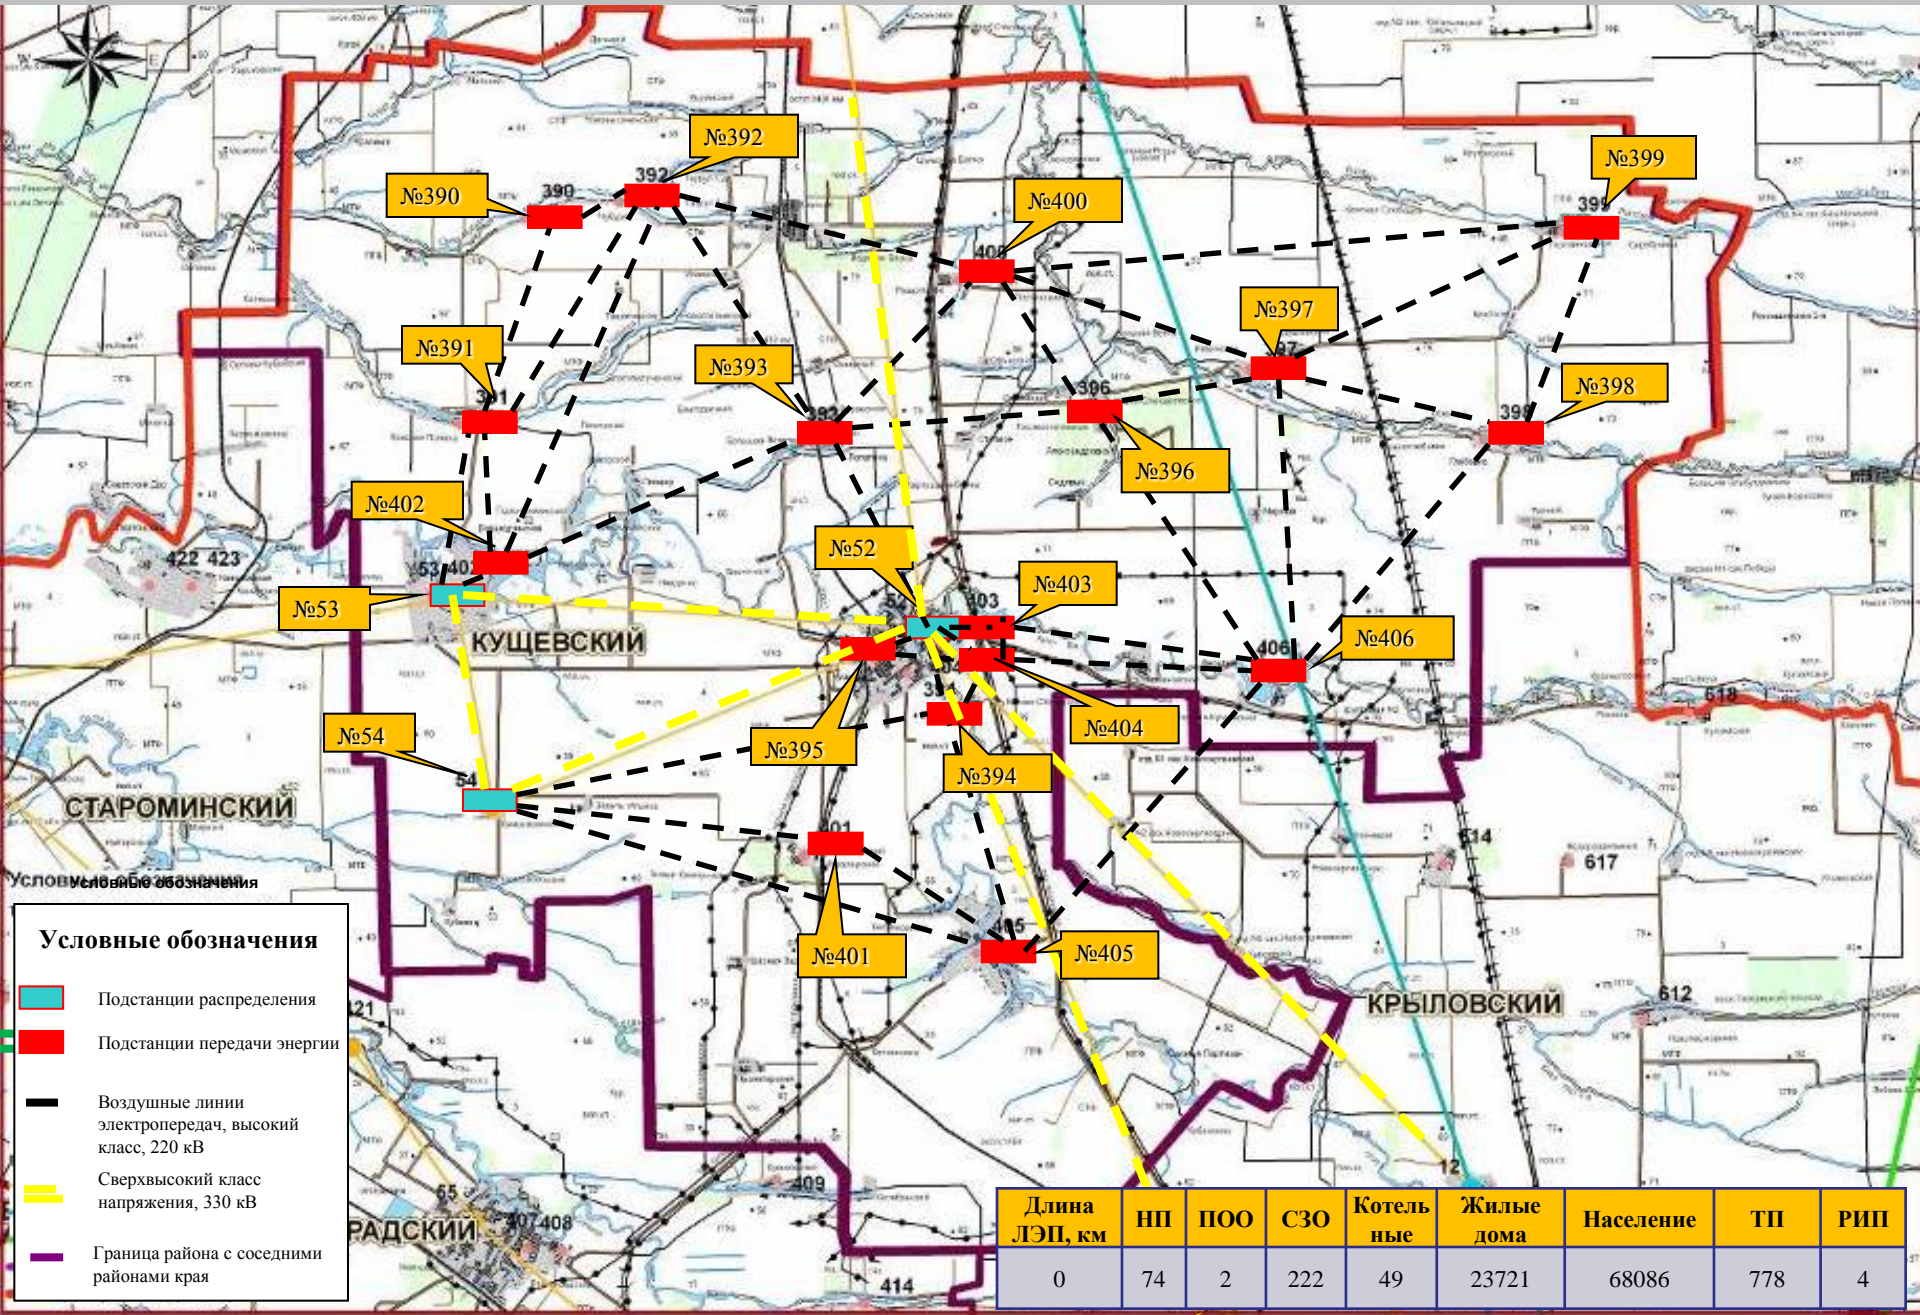



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

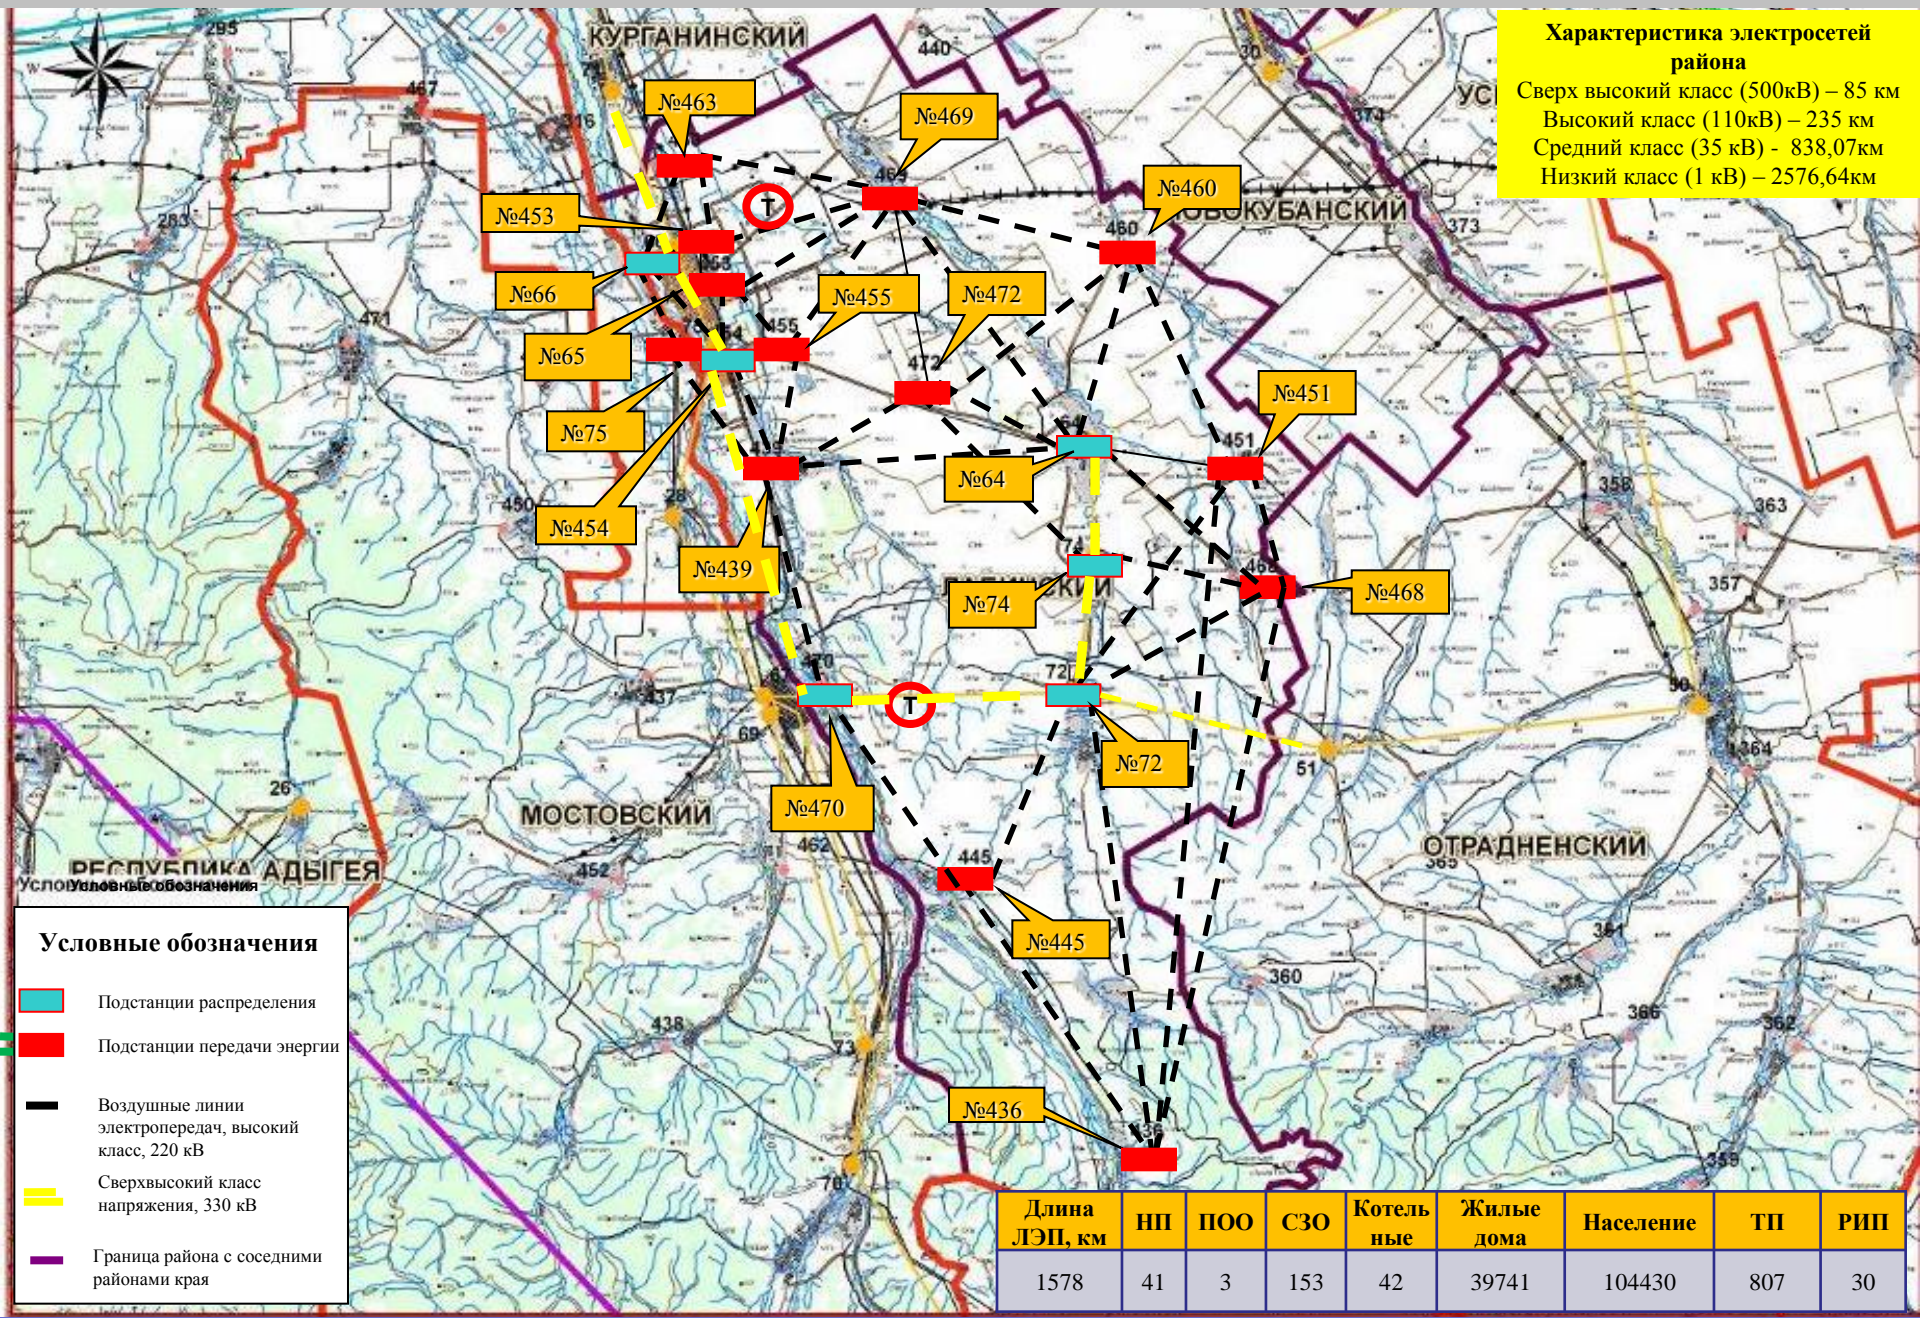

**Характеристика электросетей района**

Сверх высокий класс (500кВ) – 85 км  
 Высокий класс (110кВ) – 235 км  
 Средний класс (35 кВ) - 838,07км  
 Низкий класс (1 кВ) – 2576,64км

- Условные обозначения**
- Подстанции распределения
  - Подстанции передачи энергии
  - Воздушные линии электропередач, высокий класс, 220 кВ
  - Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
  - Граница района с соседними районами края

Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
1578	41	3	153	42	39741	104430	807	30




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
64	Вознесенская	ПС-110/35/10 кВ "Вознесенская"	1984
65	Зассовская	ПС-110/10 кВ "Зассовская"	1976
66	Лабинск	ПС-110/10 кВ " Лабинск-2"	1976
72	Упорная	ПС-110/10 кВ "Упорная"	1970
74	Розовый	ПС-110/10 кВ "Эфиросос"	1980
75	Лабинск	ПС-110/35/10 кВ " Лабинск-1"	1961
436	Ахметовская	ПС-35/10 кВ "Ахметовская"	1969
439	Владимирская	ПС-35/10 кВ "Владимирская"	1976
445	Каладжинская	ПС-35/10 кВ "Каладжинская"	1969
451	Красный	ПС-35/10 кВ "Садовая"	1974
453	Лабинск	ПС-35/10 кВ "Семсовхоз"	1974
454	Лабинск	ПС-35/10 кВ "ЛССК"	1978
455	Лабинск	ПС-35/10 кВ "Откормбаза"	1977
460	Первая Синюха	ПС-35/10 кВ "Первая Синюха"	1975
463	Прохладный	ПС-35/10 кВ "Прохладная"	1984
468	Харьковский	ПС-35/10 кВ "Харьковская"	1987
469	Чамлыкская	ПС-35/10 кВ "Чалмык"	1971
470	Зассовская	ПС-35/10 кВ "Экскаваторная"	1987
472	Мирный	ПС-35/10 кВ "Мирный"	1977



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ЛЕНИНГРАДСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

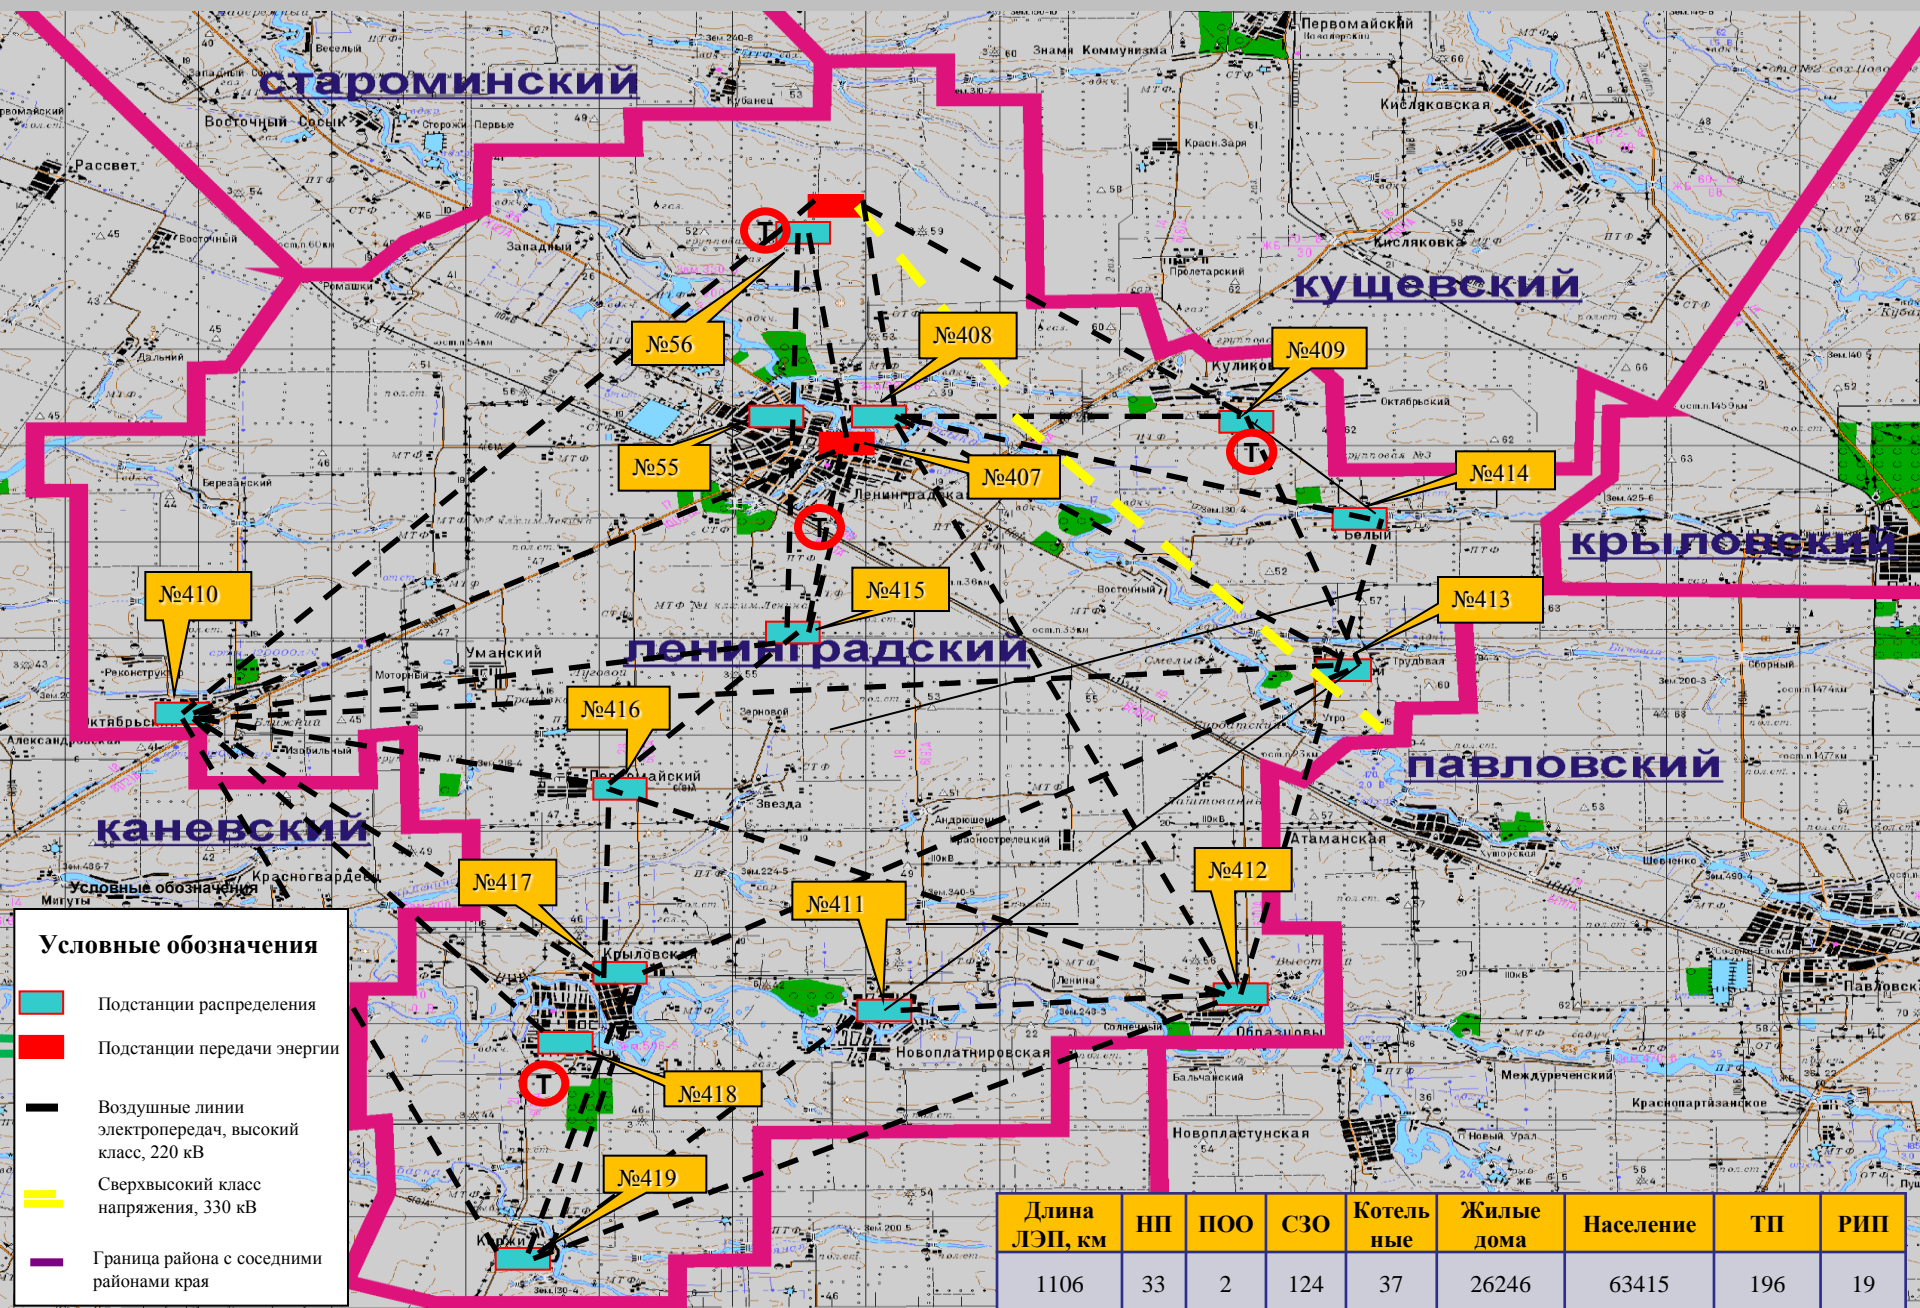




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ЛЕНИНГРАДСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
55	Ленинградская	ПС-110/35/10 кВ "Ленинградская"	1974
56	Западный	ПС-110/10 кВ "Ромашки"	1984
407	Ленинградская	ПС-35/10 кВ "Ленинградская"	1966
408	Ленинградская	ПС-35/10 кВ "Рощинская"	1979
409	Куликовский	ПС-35/10 кВ "Куликовская"	1991
410	Октябрьский	ПС-35/10 кВ "2-я Пятилетка"	1970
411	Новоплатнировская	ПС-35/10 кВ "Новоплатнировская"	1971
412	Образцовый	ПС-35/10 кВ "Образцовая"	1976
413	Бичевый	ПС-35/10 кВ "Украинская"	1972
414	Белый	ПС-35/10 кВ "Белая"	1979
415	Уманский	ПС-35/10 кВ "Уманская"	1985
416	Первомайский	ПС-35/10 кВ "Соревнование"	1975
417	Крыловская	ПС-35/10 кВ "Крыловская 1"	1971
418	Крыловская	ПС-35/10 кВ "Крыловская 2"	1966
419	Коржи	ПС-35/10 кВ "Коржи"	1984
421	Западный	ПС-35/0,4 кВ "Заводская"	1985



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

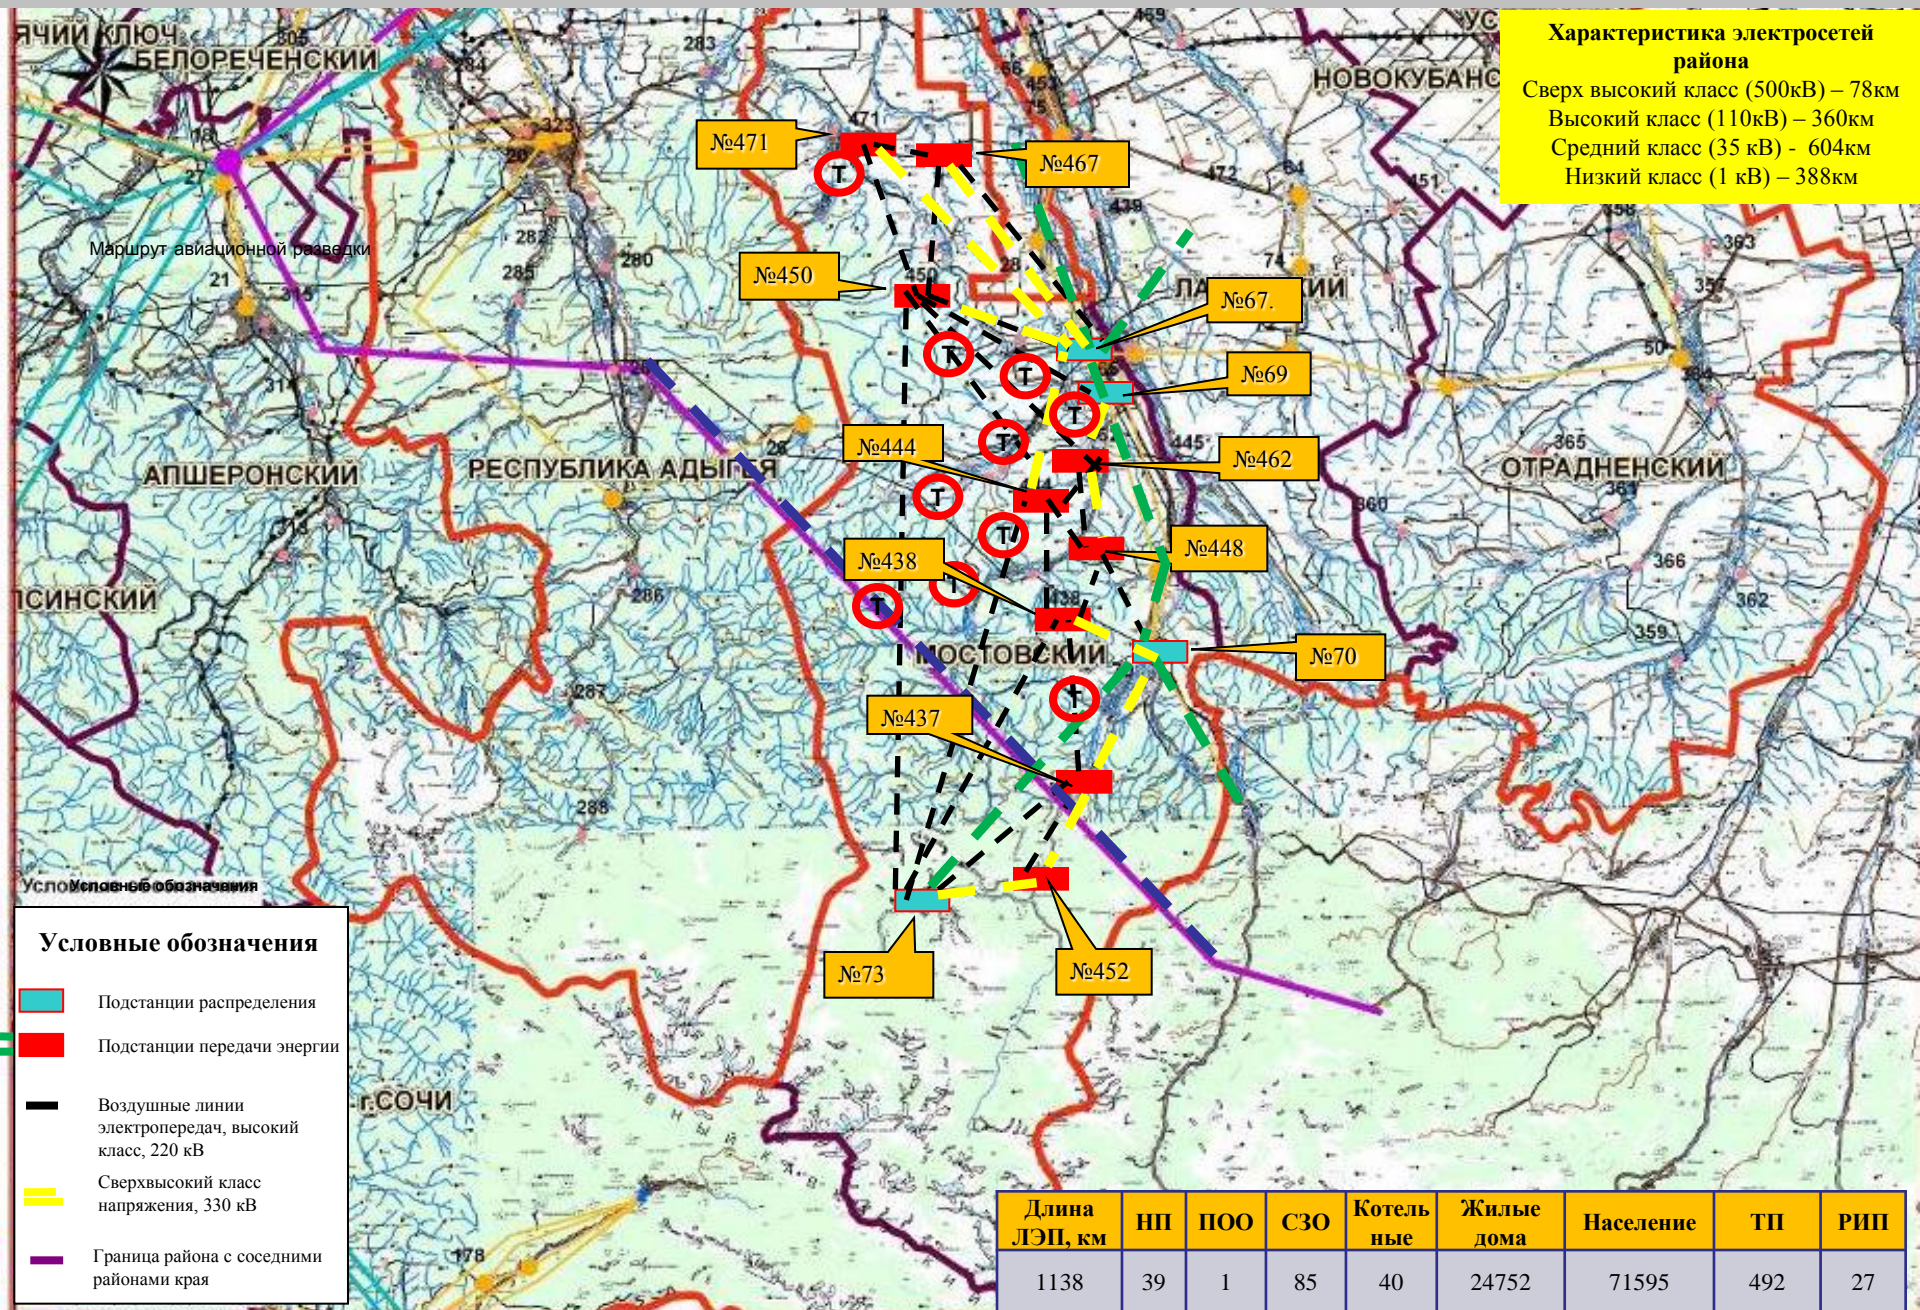




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
67	Мостовской	ПС-110/35 кВ " Мостовская"	1962
69	Мостовской	ПС-110/10 кВ "Промышленная"	1987
70	Псебай	ПС-110/10 кВ "Псебай"	1985
73	Шедок	ПС-110/10 кВ "Шедок"	1965
437	Беноково	ПС-35/10 кВ "Беноково"	1982
438	Бесленевская	ПС-35/10 кВ "Бесленевская"	1977
444	Губская	ПС-35/10 кВ "Губская"	1968
448	Восточный	ПС-35/10 кВ "Красный Кут"	1964
450	Костромская	ПС-35/10 кВ "Костромская"	1977
452	Губская	ПС-35/10 кВ "Строительная"	1978
462	Переправная	ПС-35/10 кВ "Переправная"	1984
467	Унароково	ПС-35/10 кВ "Унароково"	1972
471	Ярославская	ПС-35/10 кВ "Ярославская"	1963



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В НОВОКУБАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

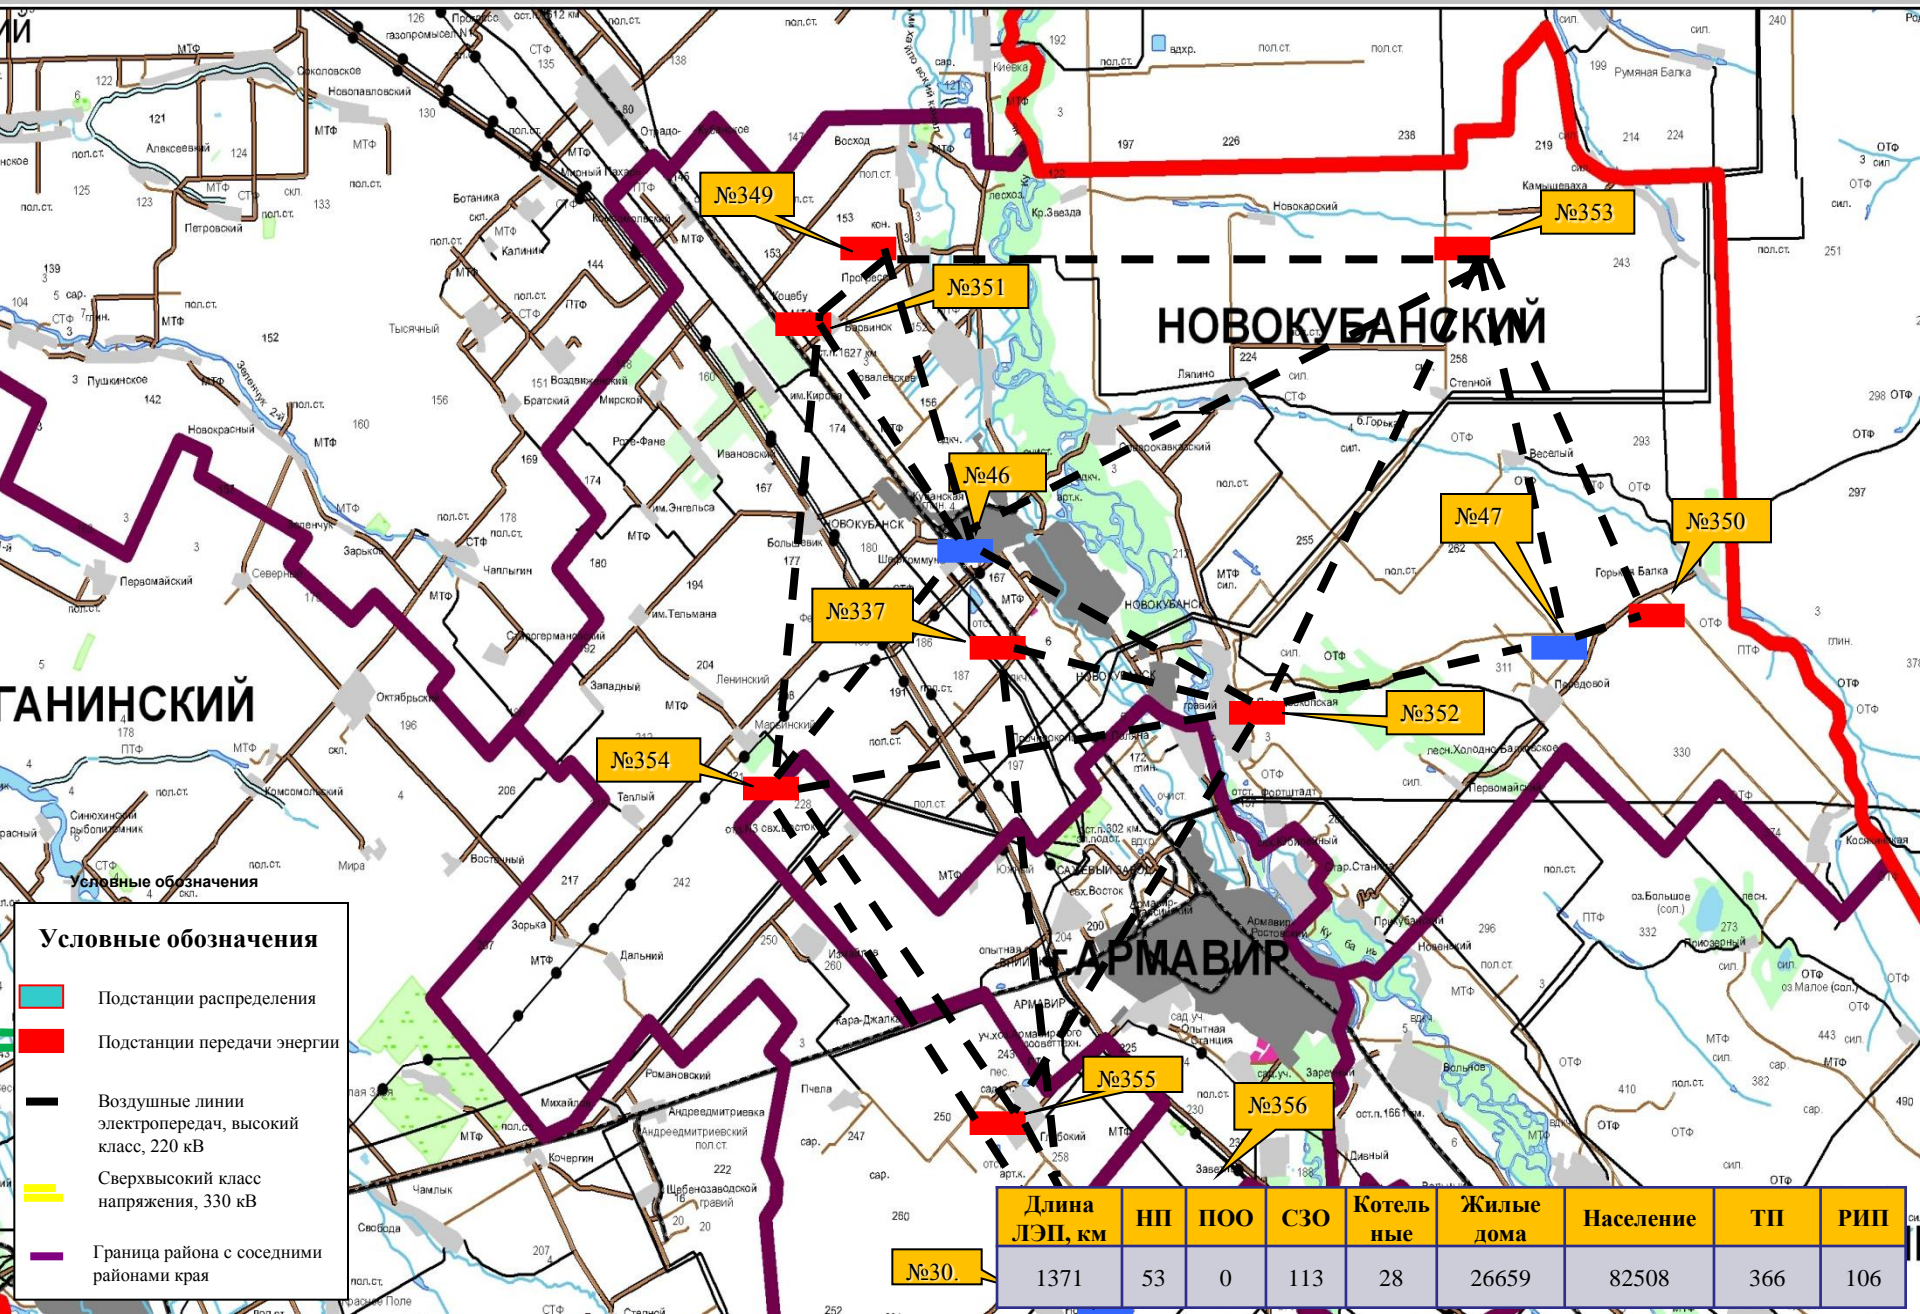

**Условные обозначения**

- Подстанции распределения
- Подстанции передачи энергии
- Воздушные линии электропередачи, высокий класс, 220 кВ
- Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
- Граница района с соседними районами края

№	Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
№30.	1371	53	0	113	28	26659	82508	366	106




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В НОВОКУБАНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
30	Советская	ПС 110/35/10 кВ "Советская"	1975
46	КНИИТИМ поселок	ПС-110/35/10 кВ "КНИИТИМ"	1976
47	Армавир-Г.Балка а/д	ПС-110/35/10 кВ "Забайкаловская"	1974
337	Новокубанск	ПС-35 кВ "Новокубанская"	1964
349	Биофабрика пос	ПС-35 кВ "Биофабрика"	1975
350	Горькая Балка	ПС-35/10 кВ "Горькая Балка"	1985
351	Кирова пос.	ПС-35 кВ "Кировская"	1959
352	Прочноокопская	ПС-35 кВ "Прочноокопская"	1974
353	Ляпино	ПС-35 кВ "Ляпино"	1982
354	Марьинский	ПС-35 кВ "Хуторок"	1979
355	Глубокий	ПС-35 кВ "Глубокая"	1985
356	Стеблицкий	ПС-35 кВ "Стеблицкая"	1969



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В НОВОПОКРОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

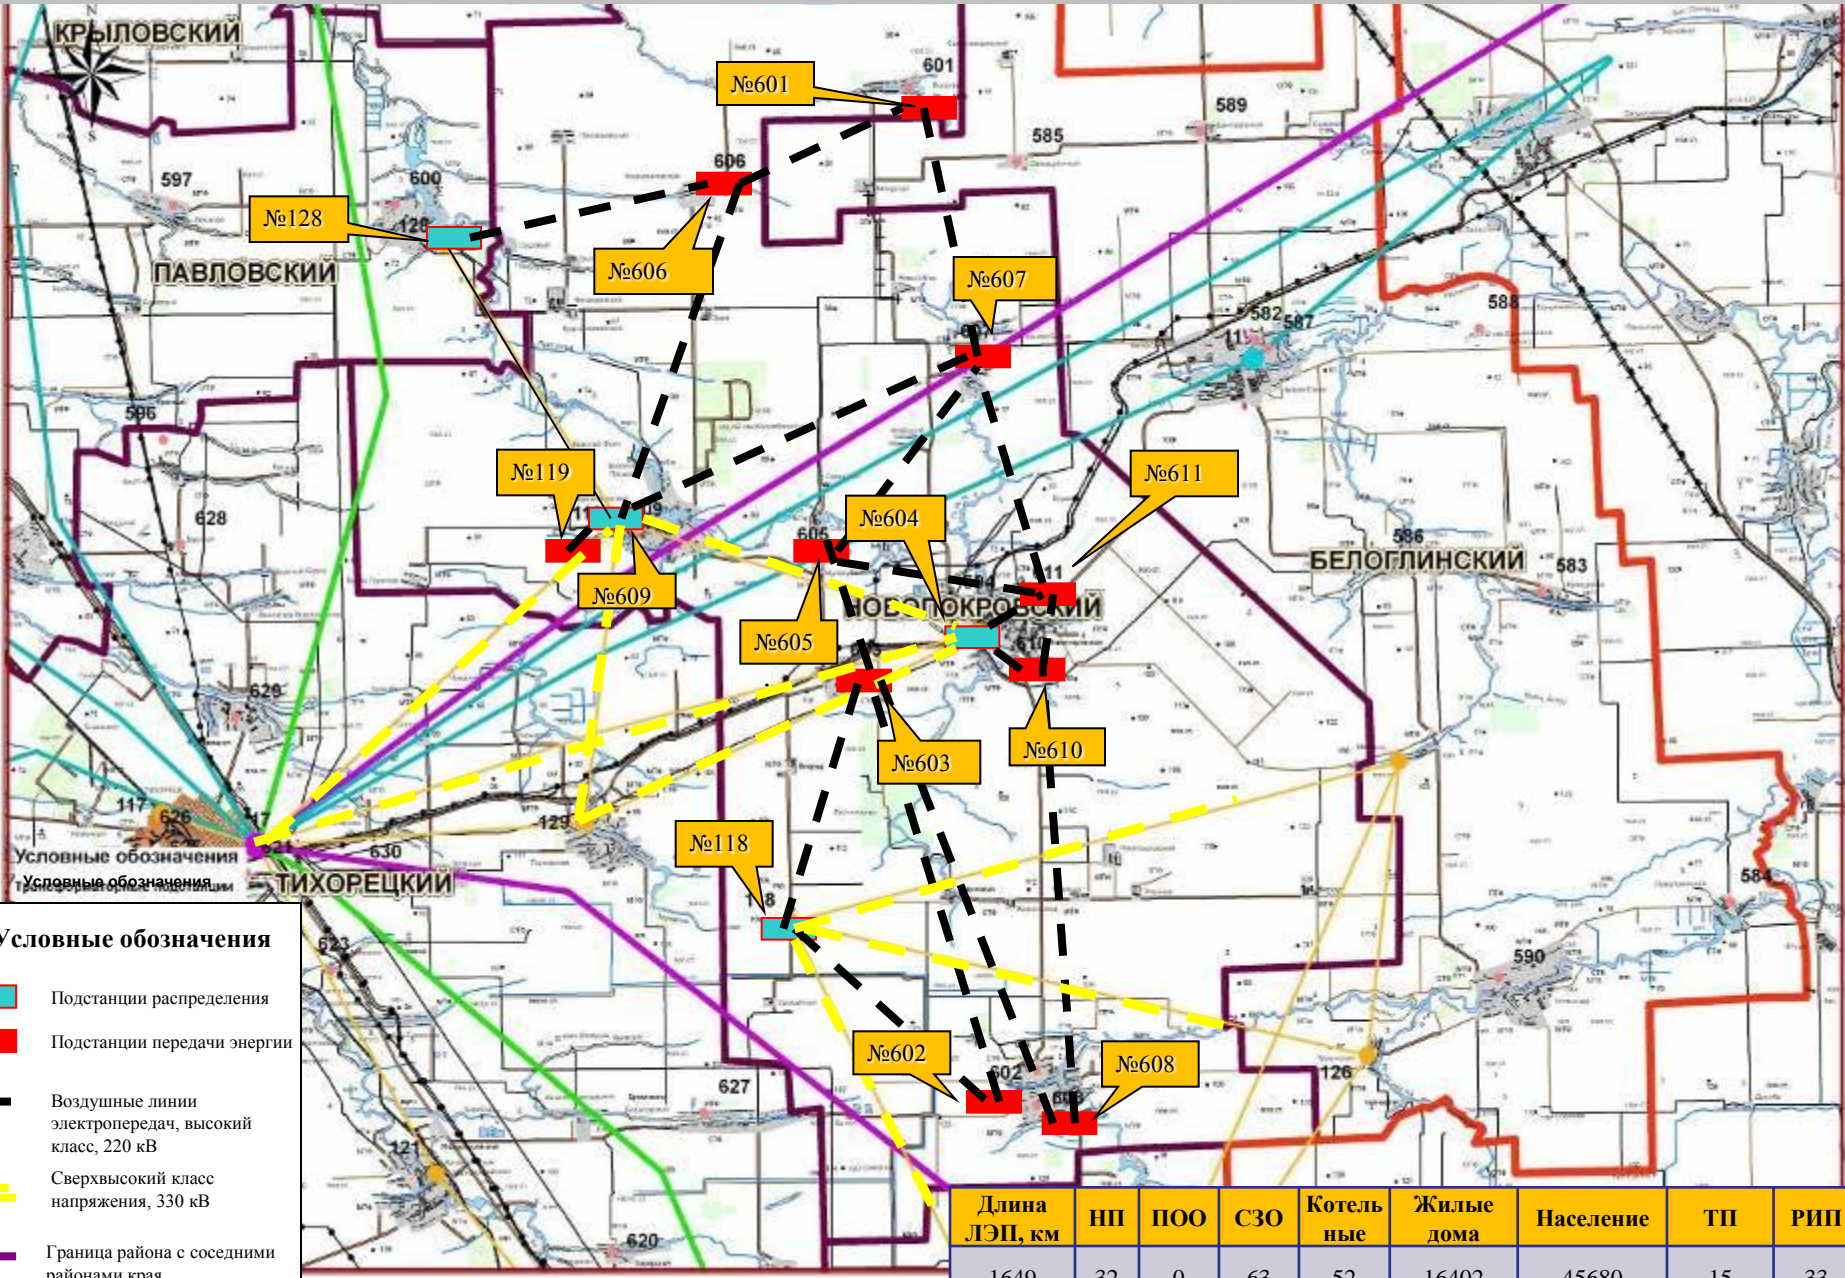




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В НОВОПОКРОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
118	Южный	ПС-110/35/10 кВ "Салют"	1984
119	Калниболотская	ПС-110/35/10 кВ "Ея"	1982
127	Новопокровская	ПС-110/35/10 кВ "Новопокровская"	1974
128	Незамаевская	ПС-110/35/10 кВ "Первомайская"	1975
601	Плоская	ПС-35/10 кВ "Плоская"	1966
602	Ильинская	ПС-35/10 кВ "НС-18"	1986
603	Кубанский	ПС-35/10 кВ "Кубанская"	1969
604	Новопокровская	ПС-35/10 кВ "Лотос"	1979
605	Малокубанский	ПС-35/10 кВ "Малокубанская"	1980
606	Новоивановская	ПС-35/10 кВ "Новоивановская"	1977
607	Горькая Балка	ПС-35/10 кВ "Горькая Балка"	1963




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

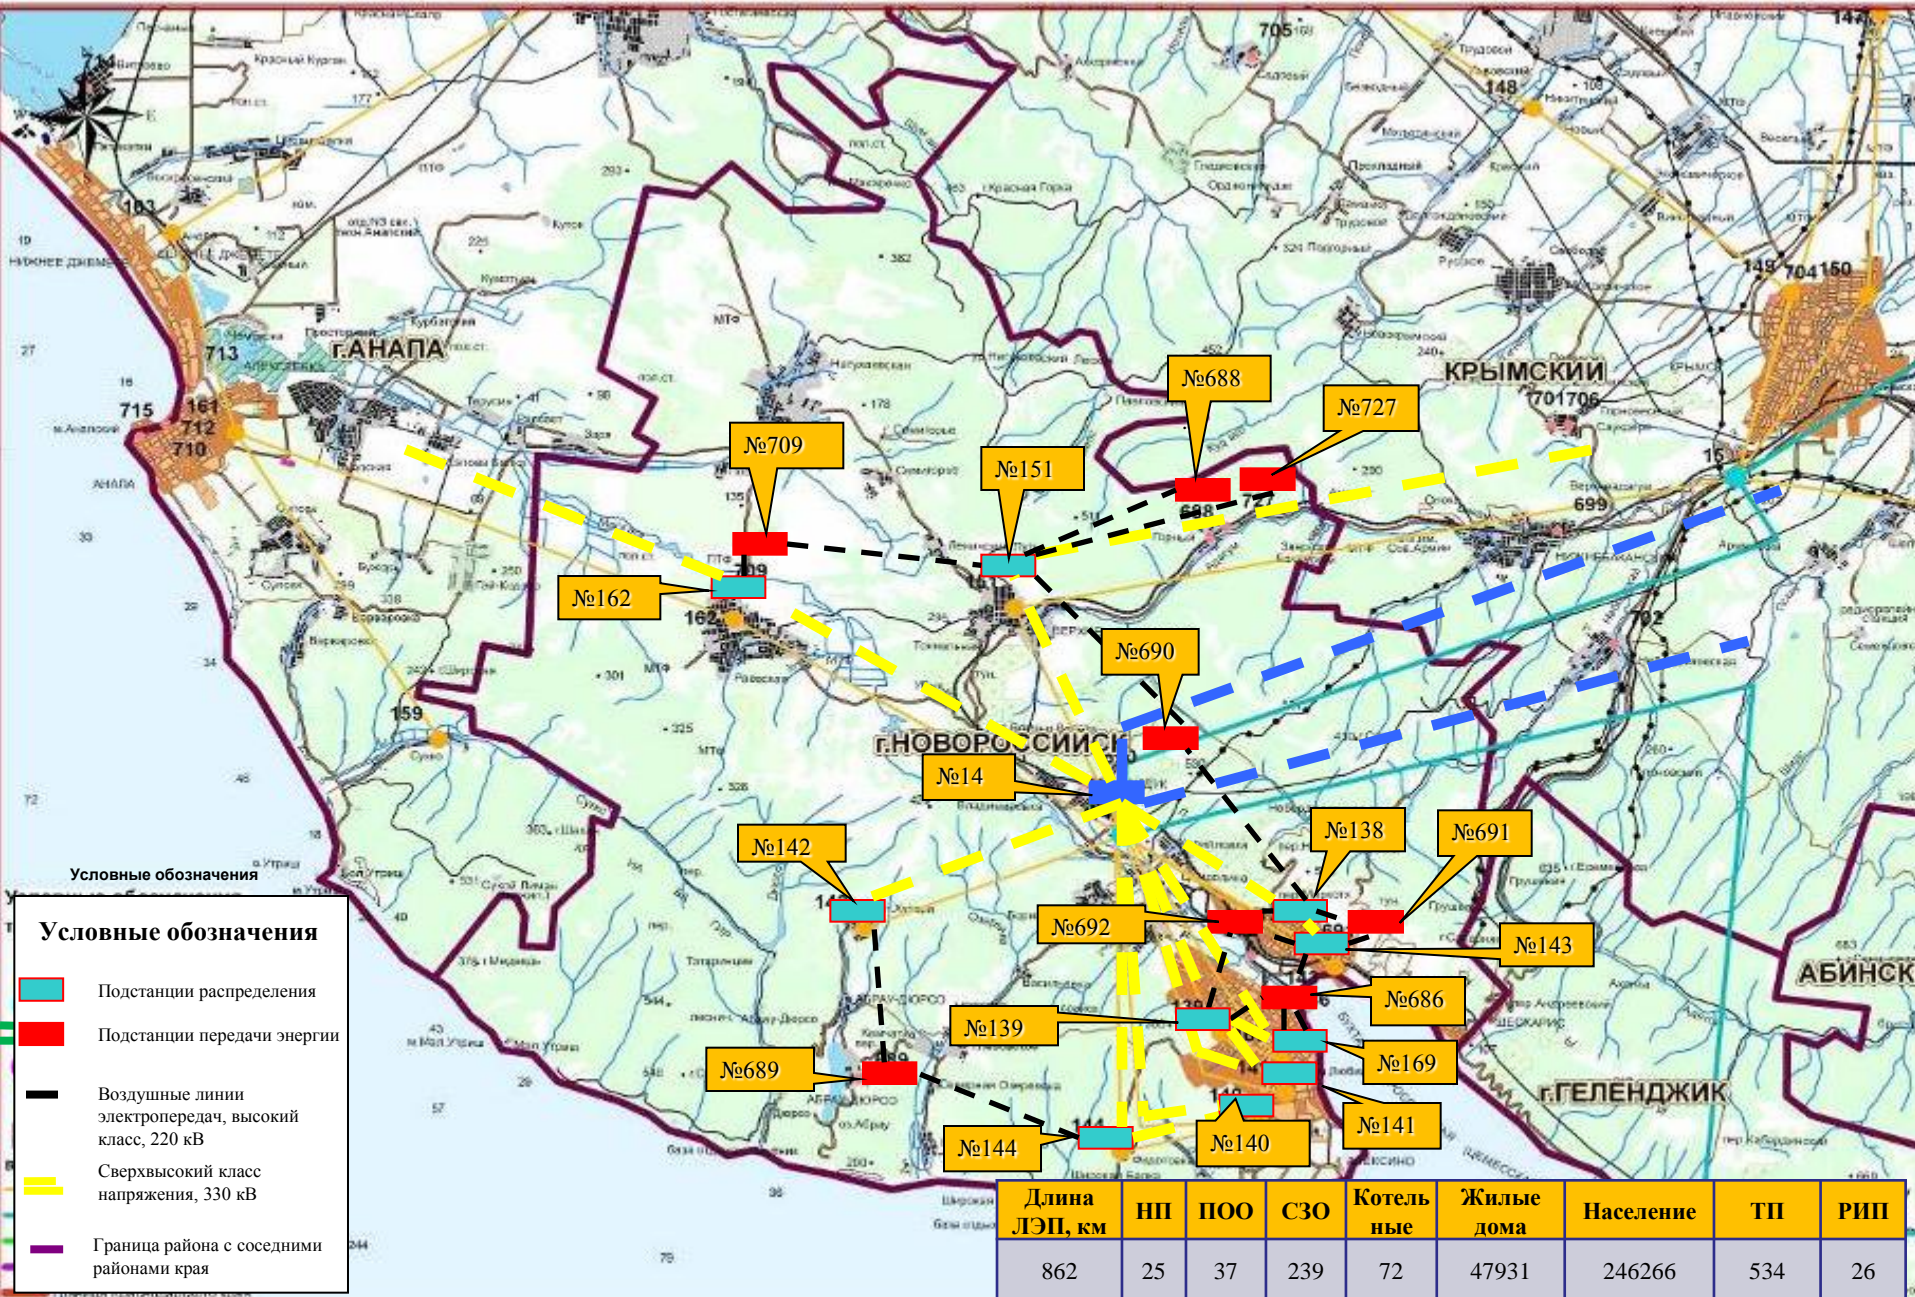



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ОТРАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

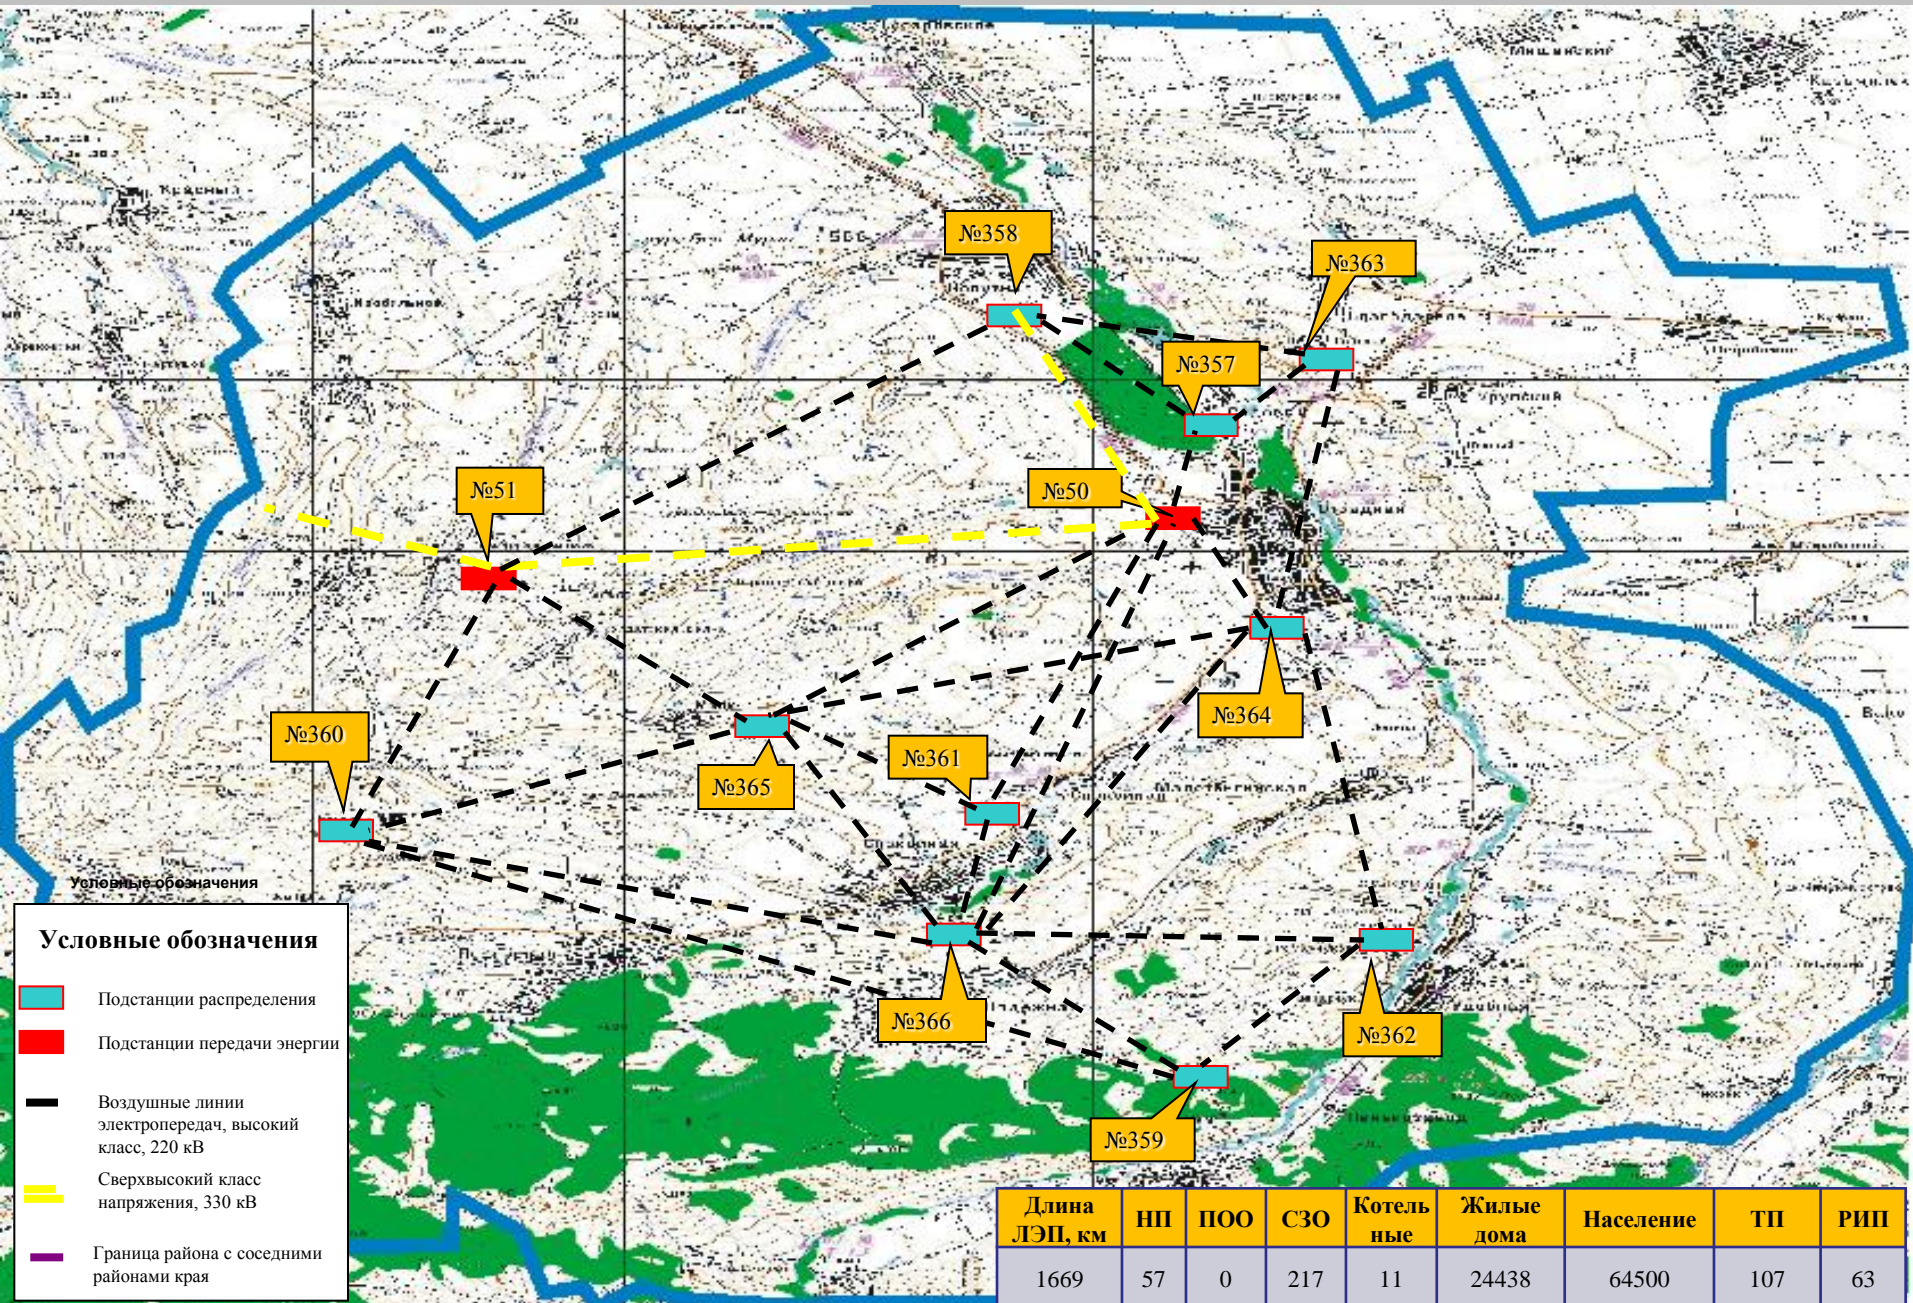




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ОТРАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
50	Отрадная	ПС-110/35/10 кВ "Отрадная"	1974
51	Подгорная Синюха	ПС-110/35/10 кВ "П.Синюха"	1970
357	Садовый	ПС-35 кВ "Отрадная"	1963
358	Попутная	ПС-35 кВ "Попутная"	1966
359	Передовая	ПС-35 кВ "Передовая"	1971
360	Бесстрашная	ПС-35 кВ "Бесстрашная"	1976
361	Спокойная	ПС-35 кВ "Спокойная"	1964
362	Удобная	ПС-35 кВ "Удобная"	1966
363	Благодарное	ПС-35 кВ "Благодарная"	1981
364	Отрадная	ПС-35 кВ "Малотенгинская"	1980
365	Маяк	ПС-35 кВ "Маяк"	1992
366	Надежная	ПС-35 кВ "Надежная"	1976



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

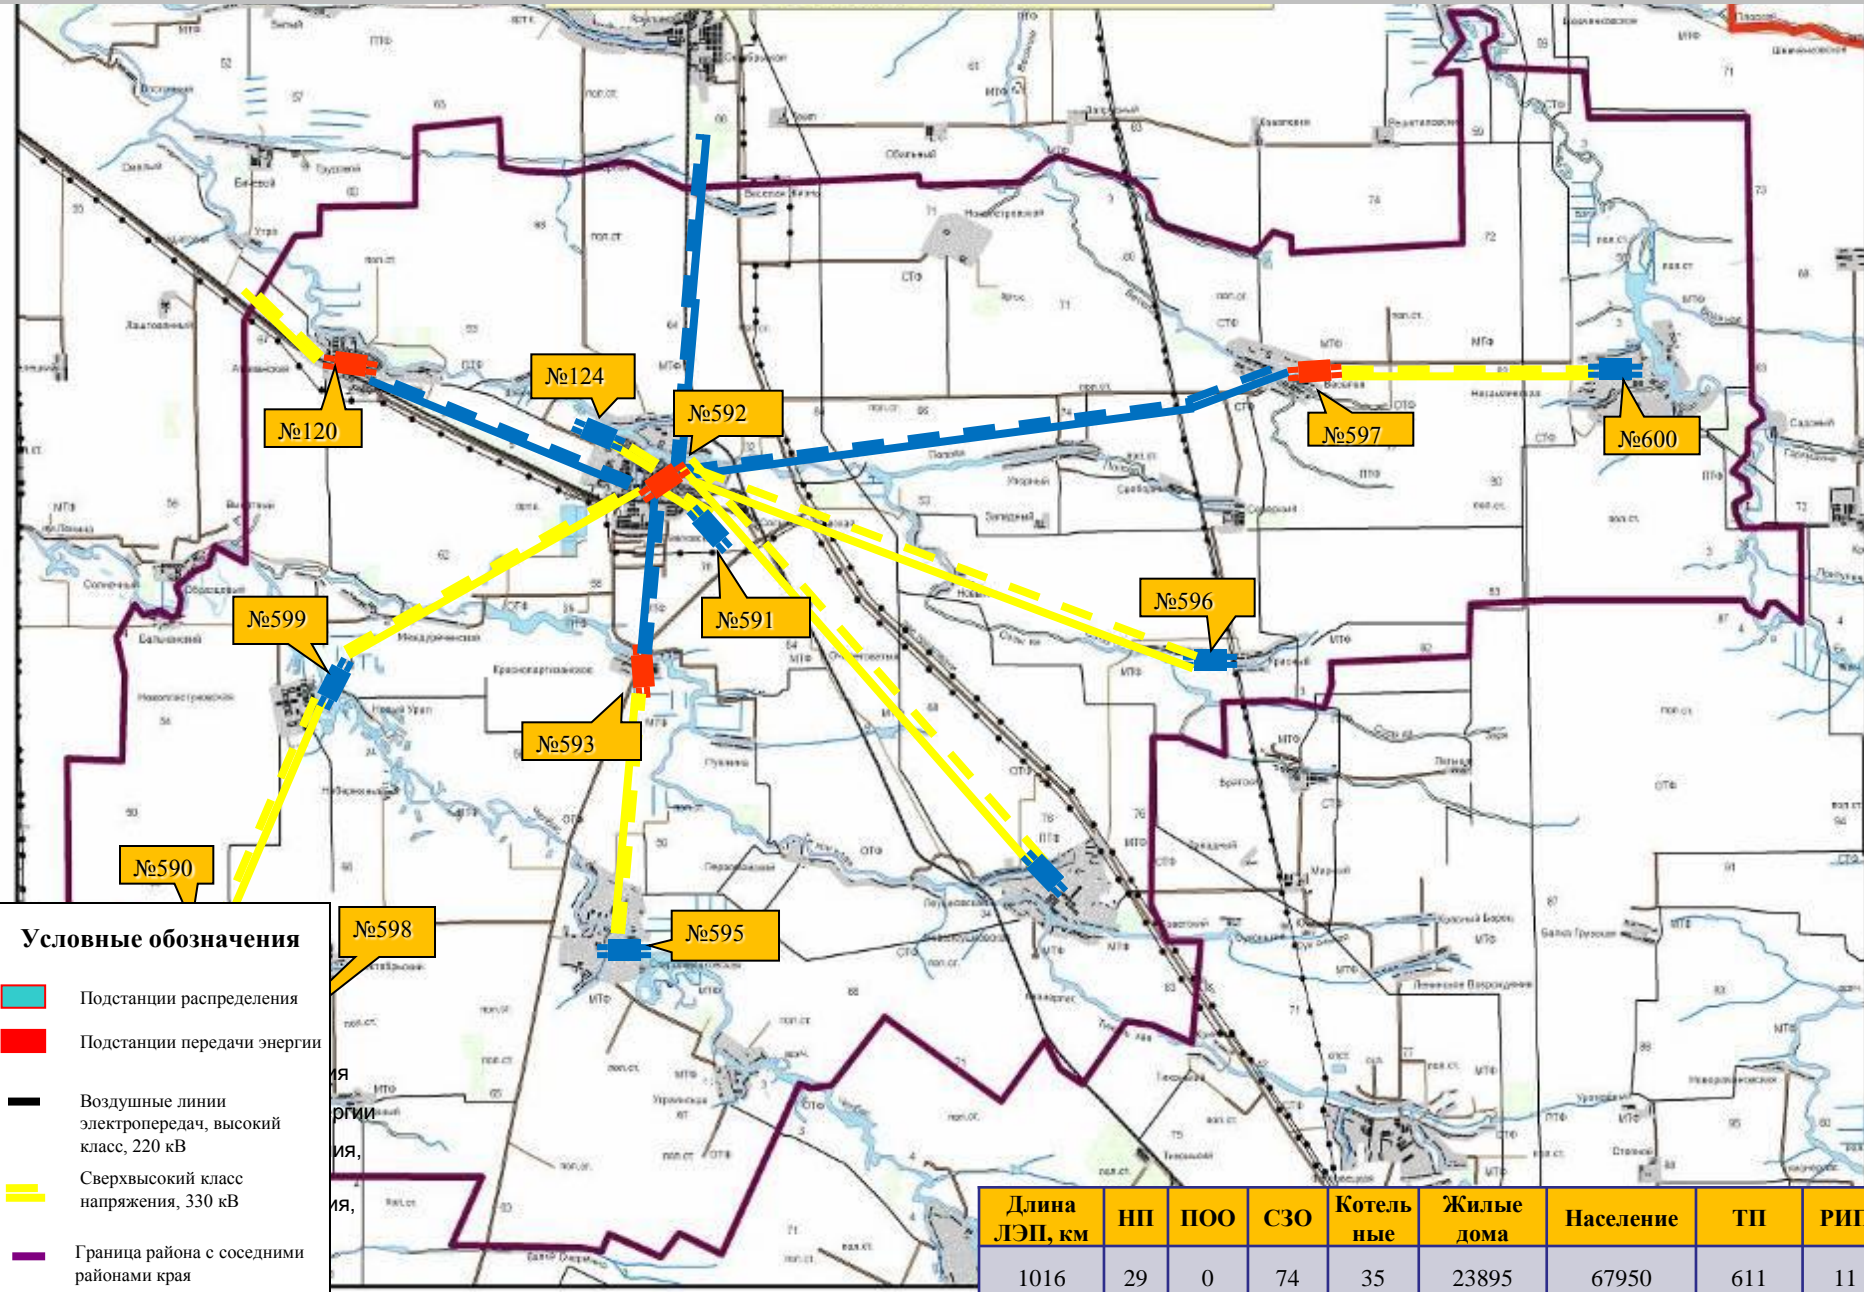




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ПАВЛОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№ п/п	Полное наименование объекта	Адрес объекта	Краткая характеристика объекта	Год ввода в эксплуатацию
Энергетические объекты				
1	Подстанция «Павловская»	ст.Павловская ул.Советская	110/35/35 кВ 21,55 тонн трансформаторного масла	1982
2	Подстанция «Ленинадарская»	П.Октябрьский ул.Ленина	35/10кВ 4,1 тонна масла	1978
3	Подстанция «Труд»	ст.Павловская Азовский микрорайон	35/10кВ 6,9 тонн масла	1976
4	Подстанция «Комсомолец»	ст.Павловская промзона	35/10кВ 6,9 тонн масла	1981
5	Подстанция «Старолеушковская»	ст.Старолеушковская открытая территория	35/10кВ 4,1 тонна масла	1965
6	Подстанция «Сосыка»	х.Красный открытая территория	35/10кВ 5,9 тонн масла	1977
7	Подстанция «Прогрессе»	х.Средний Челбасс открытая территория	35/10кВ 2,95 тонн масла	1983
8	Подстанция «Незамаевская»	ст.Незамаевская открытая территория	35/10кВ 2,95 тонна масла	1964
9	Подстанция «Новопластуновская»	ст.Новопластуновская ул.Октябрьская	35/10кВ 7,05 тонн масла	1965
10	Подстанция «Новолеушковская»	Ст.Новолеушковская промзона	35/10кВ 2,95 тонна масла	1973
11	Подстанция «Западная»	с.Краснопартизанское открытая территория	110/35/10кВ 19,8 тонн масла	1976
12	Подстанция «Веселовская»	ст.Веселая ул.Разина	110/35/10кВ 2,95 тонн масла	1964
13	Подстанция «Атамановская»	ст.Атаманская пер.Мостовой	110/35/10кВ 19,8 тон масла	1991
*На территории Павловского района также находится 573 комплексных трансформаторных подстанций 10/04 кВ				



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

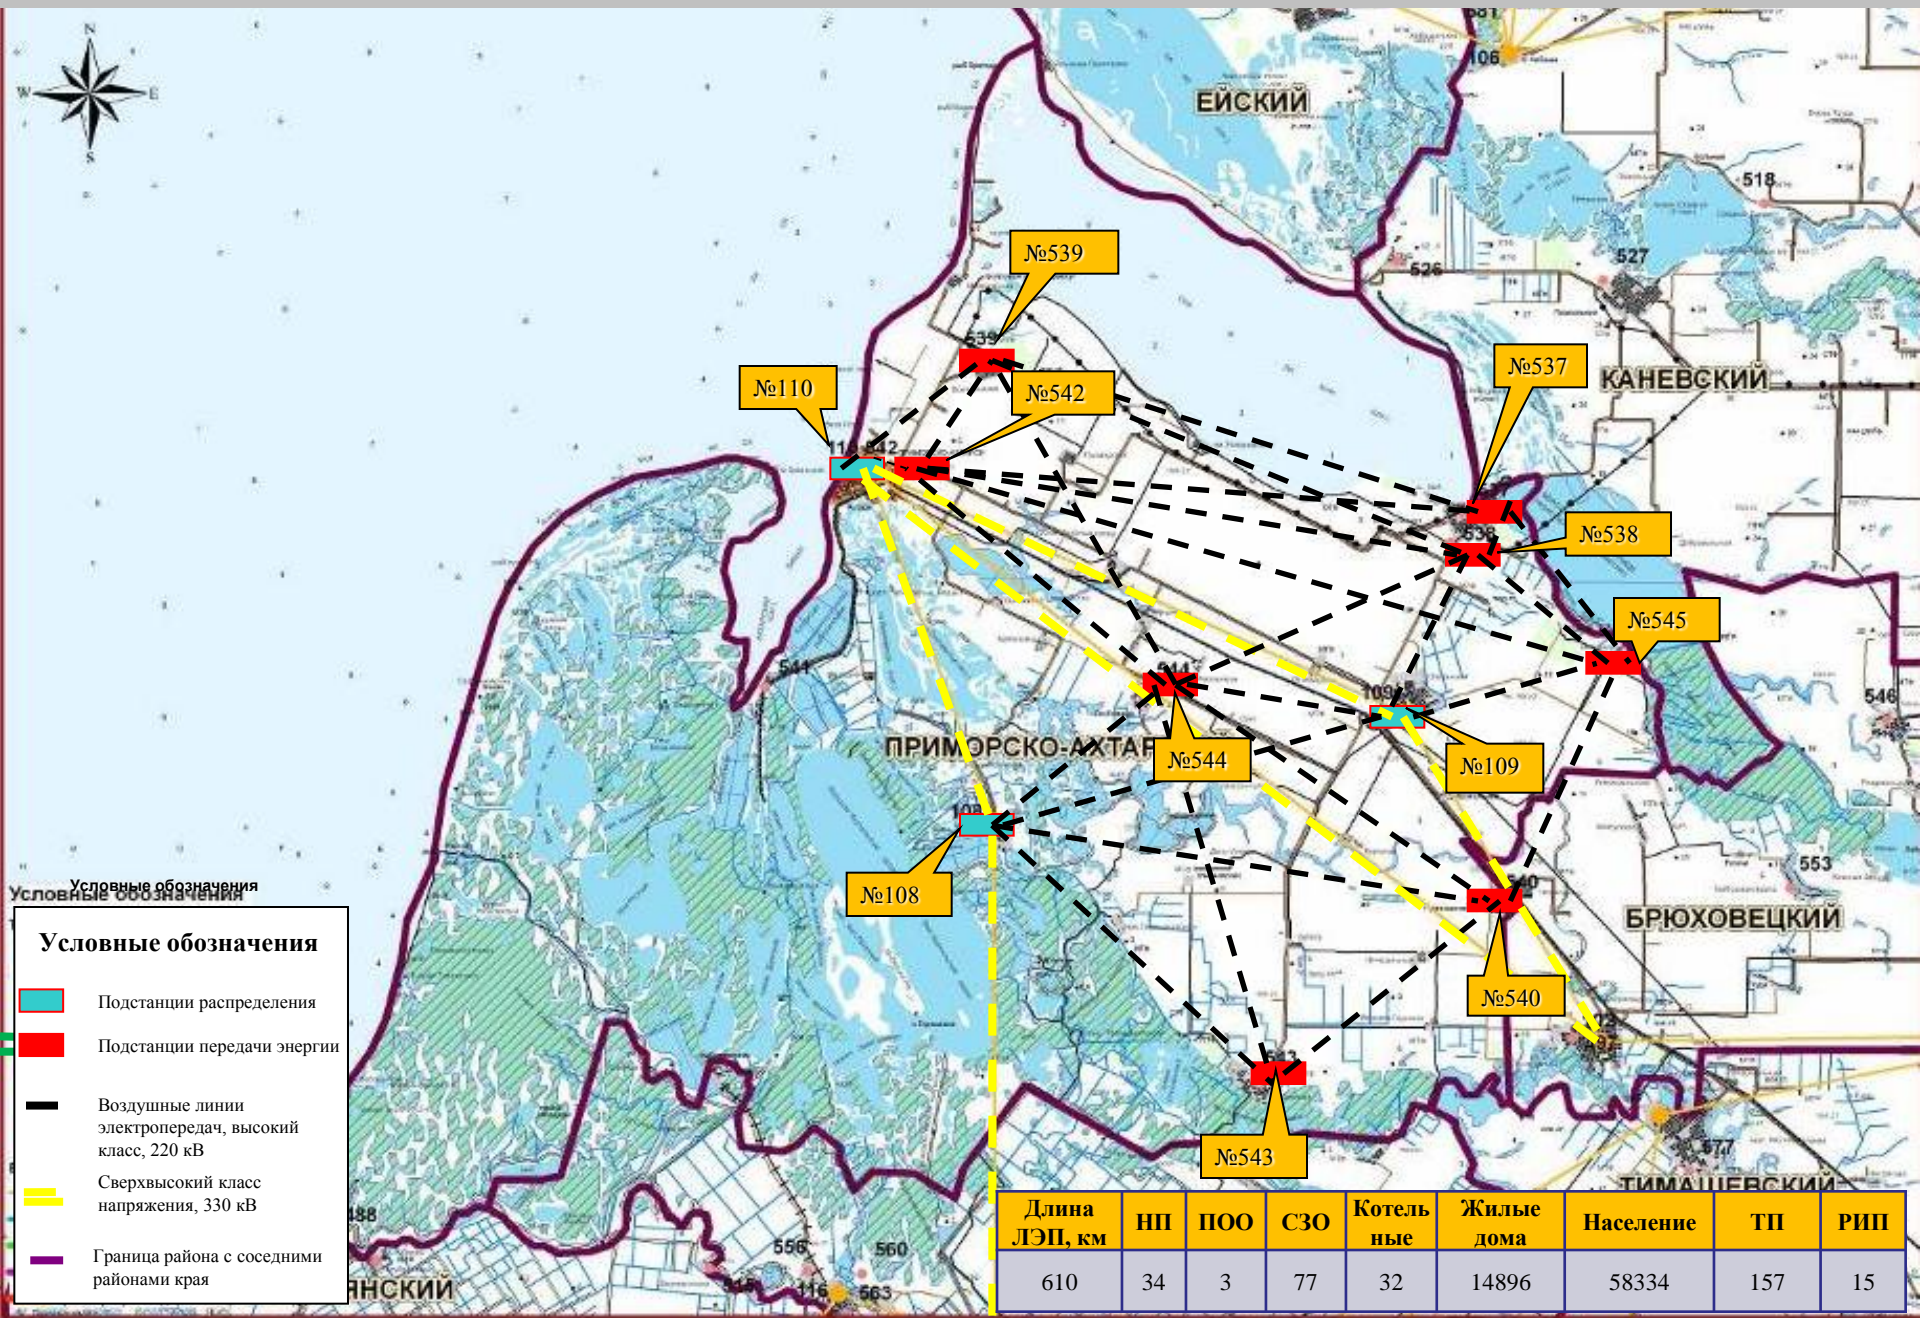

- Условные обозначения**
- Подстанции распределения
  - Подстанции передачи энергии
  - Воздушные линии электропередач, высокий класс, 220 кВ
  - Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
  - Граница района с соседними районами края

Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
610	34	3	77	32	14896	58334	157	15




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
108	Новопокровский	ПС-110/35/10 кВ "Новонекрасовская"	1976
109	Ольгинская	ПС-110/35/10 кВ "Ольгинская"	1966
110	Приморско-Ахтарск	ПС-110/35/10 кВ "Приморско-Ахтарская"	1976
537	Бриньковская	ПС-35/10 кВ "Бриньковская"	1968
538	Бриньковская	ПС-35/10 кВ "Лиманная"	1983
539	Бородинская	ПС-35/10 кВ "Бородинская"	1978
540	Приазовская	ПС-35/10 кВ "Приазовская"	1974
541	Садки хутор	ПС-35/10 кВ "Садки"	1974
542	Приморско-Ахтарск	ПС-35/10 кВ "Рыбзавод"	1997
543	Степная	ПС-35/10 кВ "Степная"	1967
544	Свободный	ПС-35/10 кВ "Курчанская"	1974
545	Возрождение	ПС-35/10 кВ "Возрождение"	1974



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В СЕВЕРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

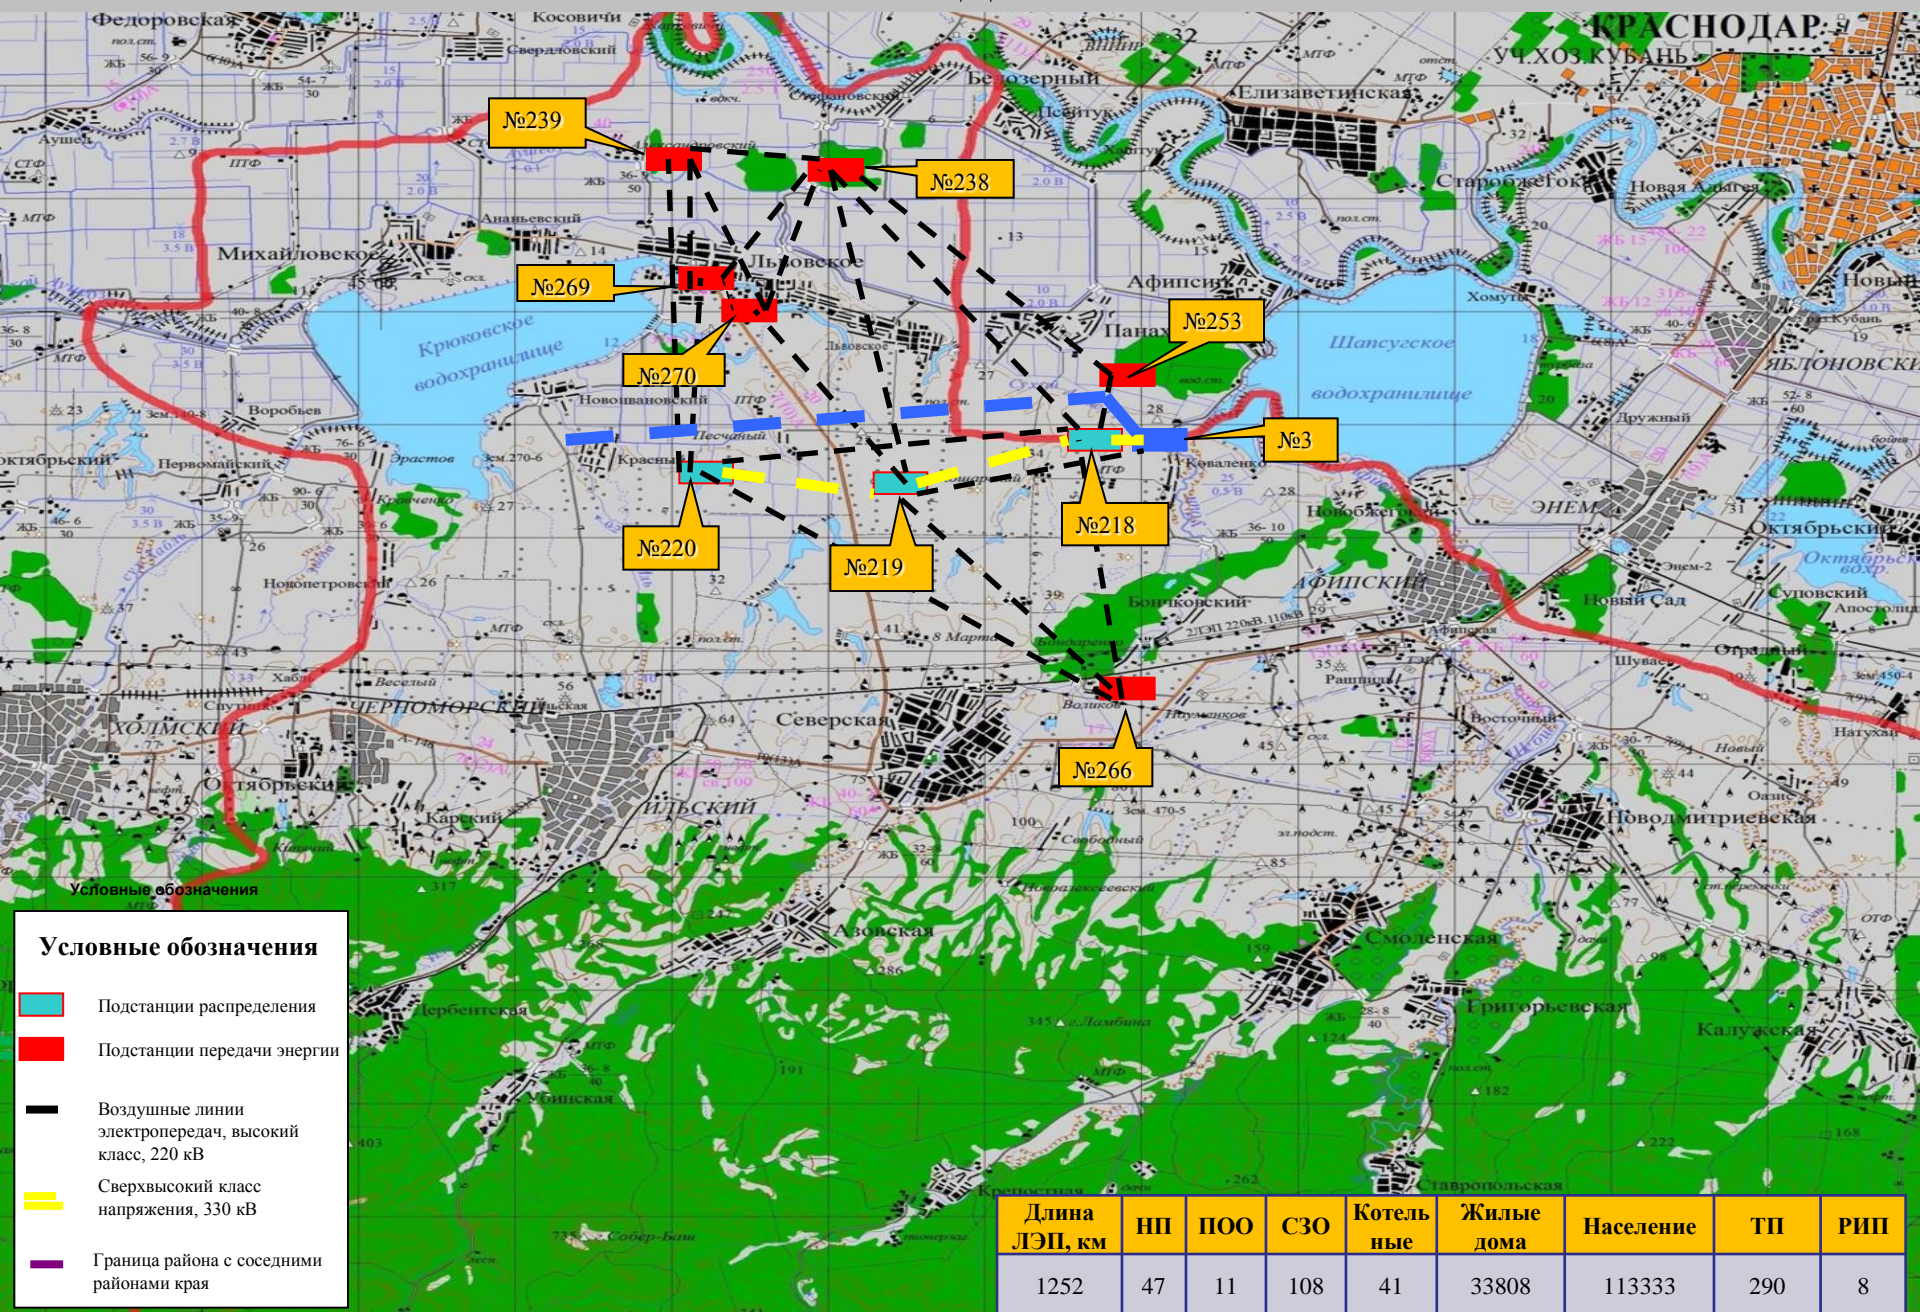




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В СЕВЕРСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
3	Афипский	ПС-220/110/10 кВ "Афипская"	1980
218	Афипский	ПС-110/35/6 кВ "Афипская"	1954
219	Северская	ПС-110/35/10 кВ "Северская"	1969
220	Ильский	ПС-110/35/10 кВ "Ильская"	1981
238	Львовское	ПС-35/10 кВ "Львовская"	1969
239	Михайловское	ПС-35/10 кВ "Михайловская"	1983
253	Афипский	ПС-35/10 кВ "Сельхозтехника"	1977
266	Смоленская	ПС-35/10 кВ "Смоленская"	1974
269	Новоивановская	ПС-35/10 кВ "Новоивановская"	1977
270	Красный	ПС-35/10 кВ "Красная"	1989



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

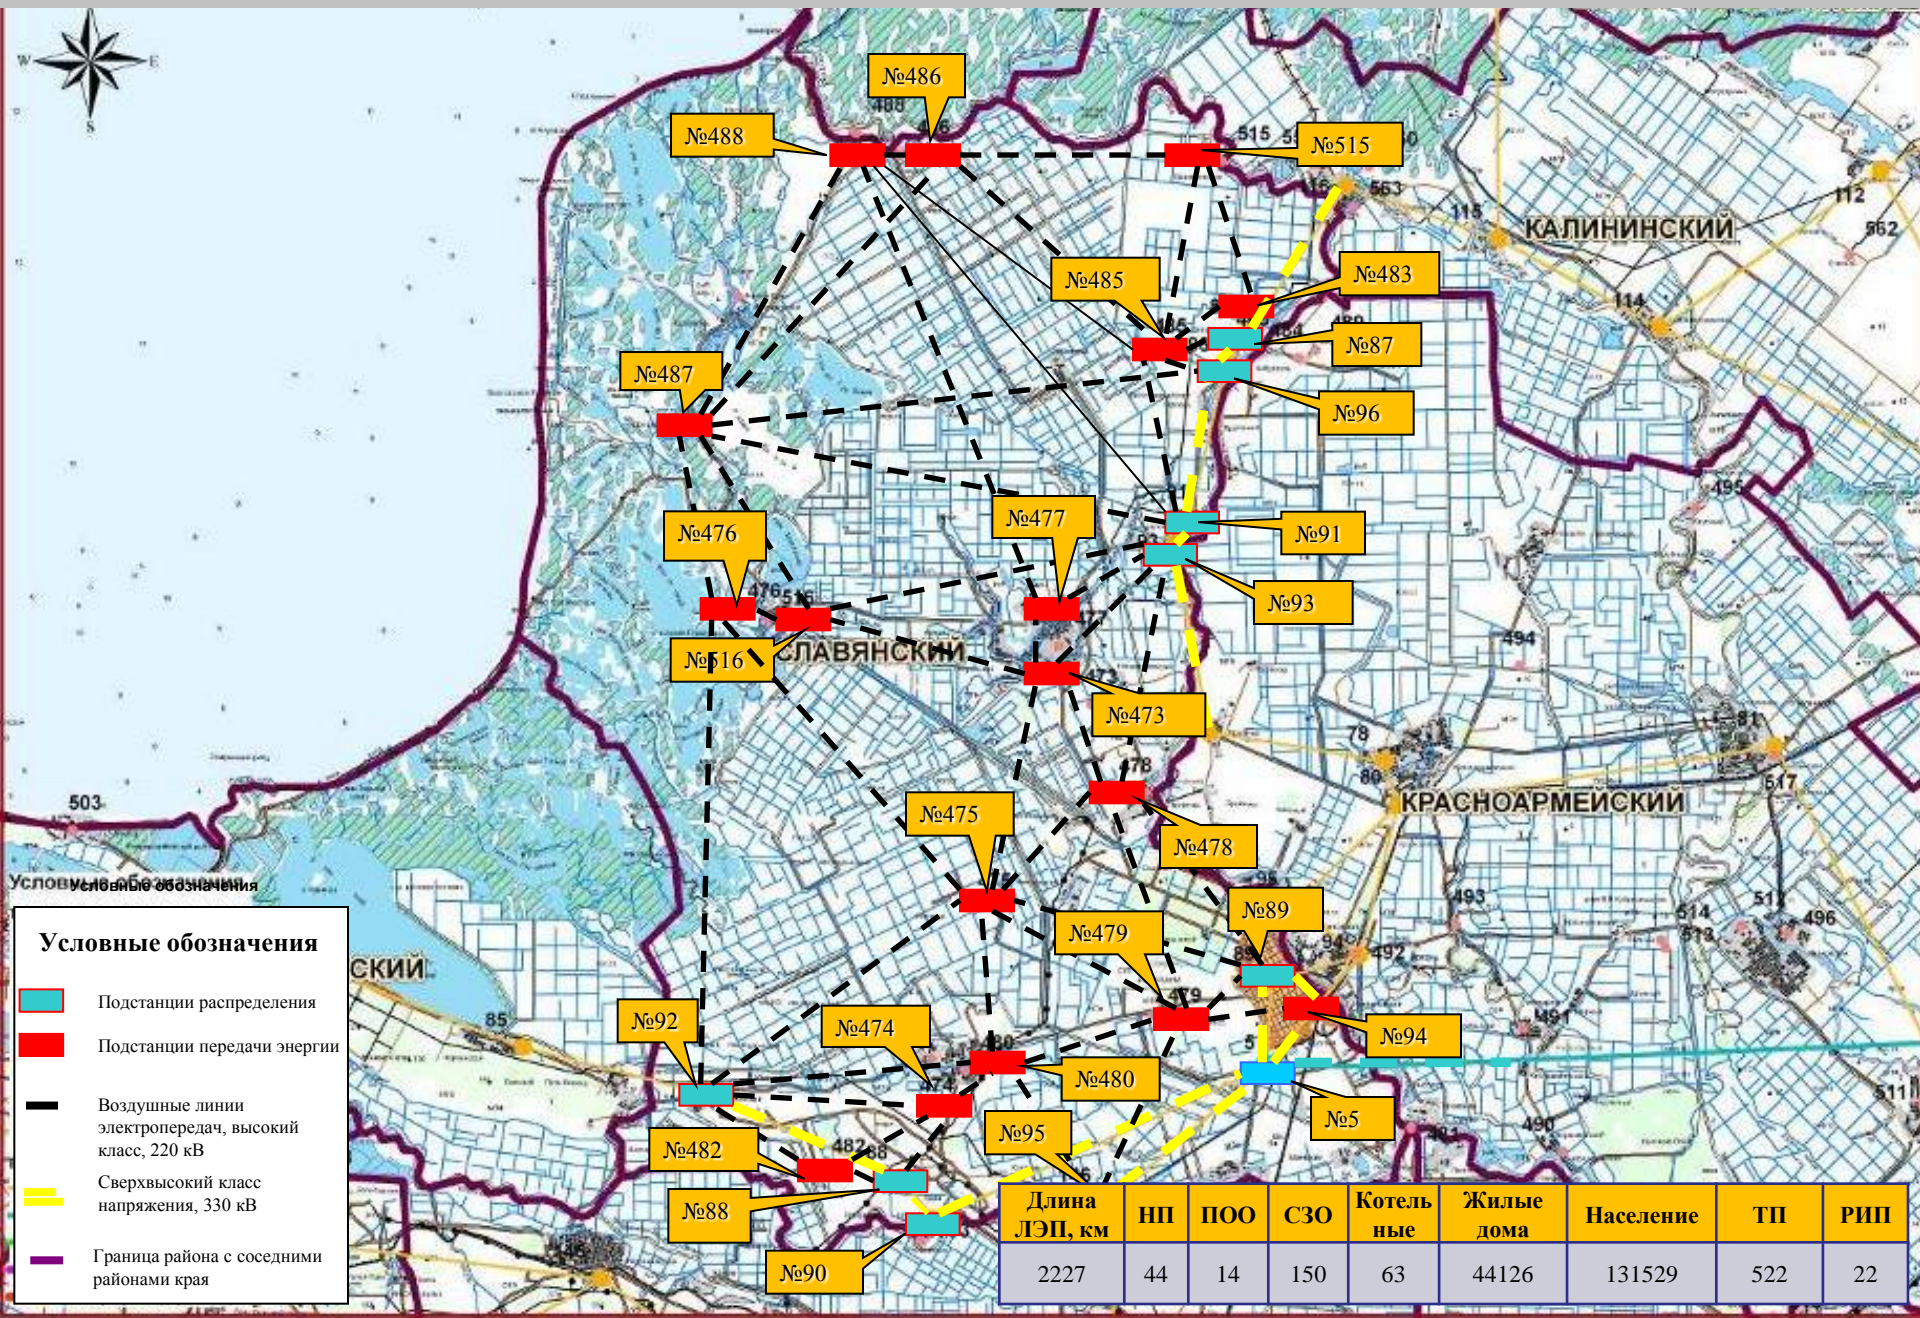



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДЕ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ






# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИНА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ГОРОДЕ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
6	Дагомыс	ПС-220/110/10 кВ "Дагомыс"	1966
7	17 Лет Октября	ПС-220/110/10 кВ "Псоу"	1980
170	Сочи	ПС-110/6 кВ "Пасечная"	1964
171	Сочи	ПС-110/6 кВ "Верещагинская"	1966
172	Сочи	ПС-110/35/6 кВ "Мацеста"	1950
173	Сочи	ПС-110/10 кВ "Альпийская"	1967
174	Сочи	ПС-110/6 кВ "Родниковская"	1973
175	Сочи	ПС-110/6 кВ "Сочи"	1960
176	Адлер	ПС-110/10 кВ "Южная"	1963
177	Кудепста	ПС-110/10 кВ "Кудепста"	1968
178	Каменка поселок (Адлерский р-н)	ПС-110/10 кВ "Каменка"	1969
179	Кепша поселок (Адлерский р-н)	ПС-110/10 кВ "Кепша"	1973
180	Сочи	ПС-110/6 кВ "Хоста"	1949
181	Лоо	ПС-110/10 кВ "Лоо"	1991
182	Головинка	ПС-110/10 кВ "Головинка"	1977
183	Шахфит	ПС-110/10 кВ "Аше"	1974
184	Сочи	ПС-110/10 кВ "Волконка"	1978
187	Нор-Луйс	ПС-110/10 кВ "Нор-Луйс"	1980
193	Адлерский р-н (Сочи)	ПС-110/10 кВ "Адлер"	1976



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В СТАРОМИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

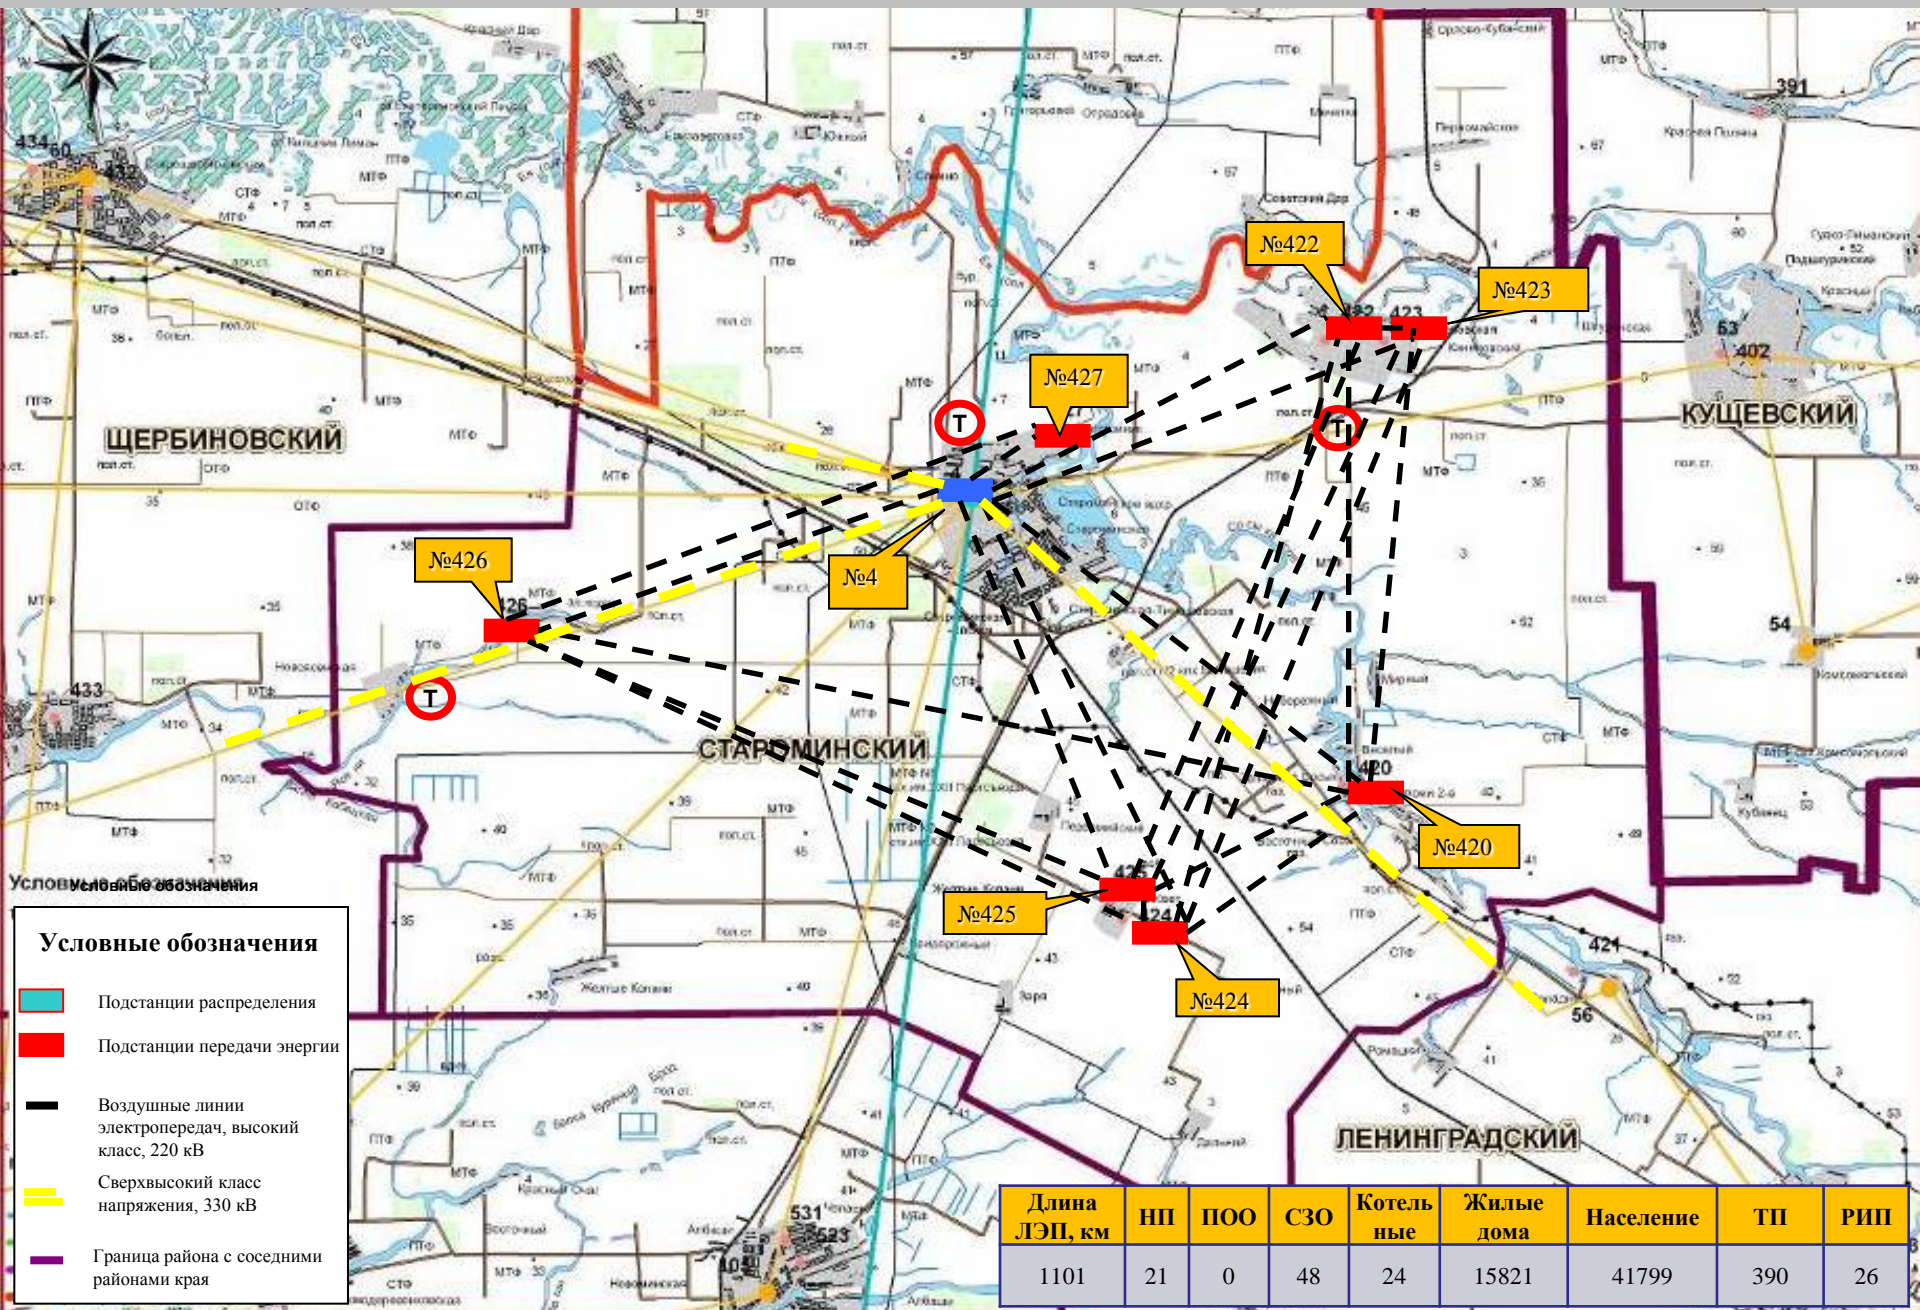




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В СТАРОМИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
4	Староминская	ПС-220/110/35/10 кВ "Староминская"	1959
420	Западный Сосык	ПС-35/10 кВ "Сторожевская"	1975
422	Канеловская	ПС-35/10 кВ "Канеловская 1"	1977
423	Канеловская	ПС-35/10 кВ "Канеловская 2"	1978
424	Рассвет	ПС-35/10 кВ "Староминский зерносовхоз 1"	1970
425	Рассвет	ПС-35/10 кВ "Староминский зерносовхоз 2"	1979
426	Ясени хутор	ПС-35/10 кВ "Ясени"	1970
427	Староминская	ПС-35/10 кВ "Трудовая"	1989



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ТБИЛИСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

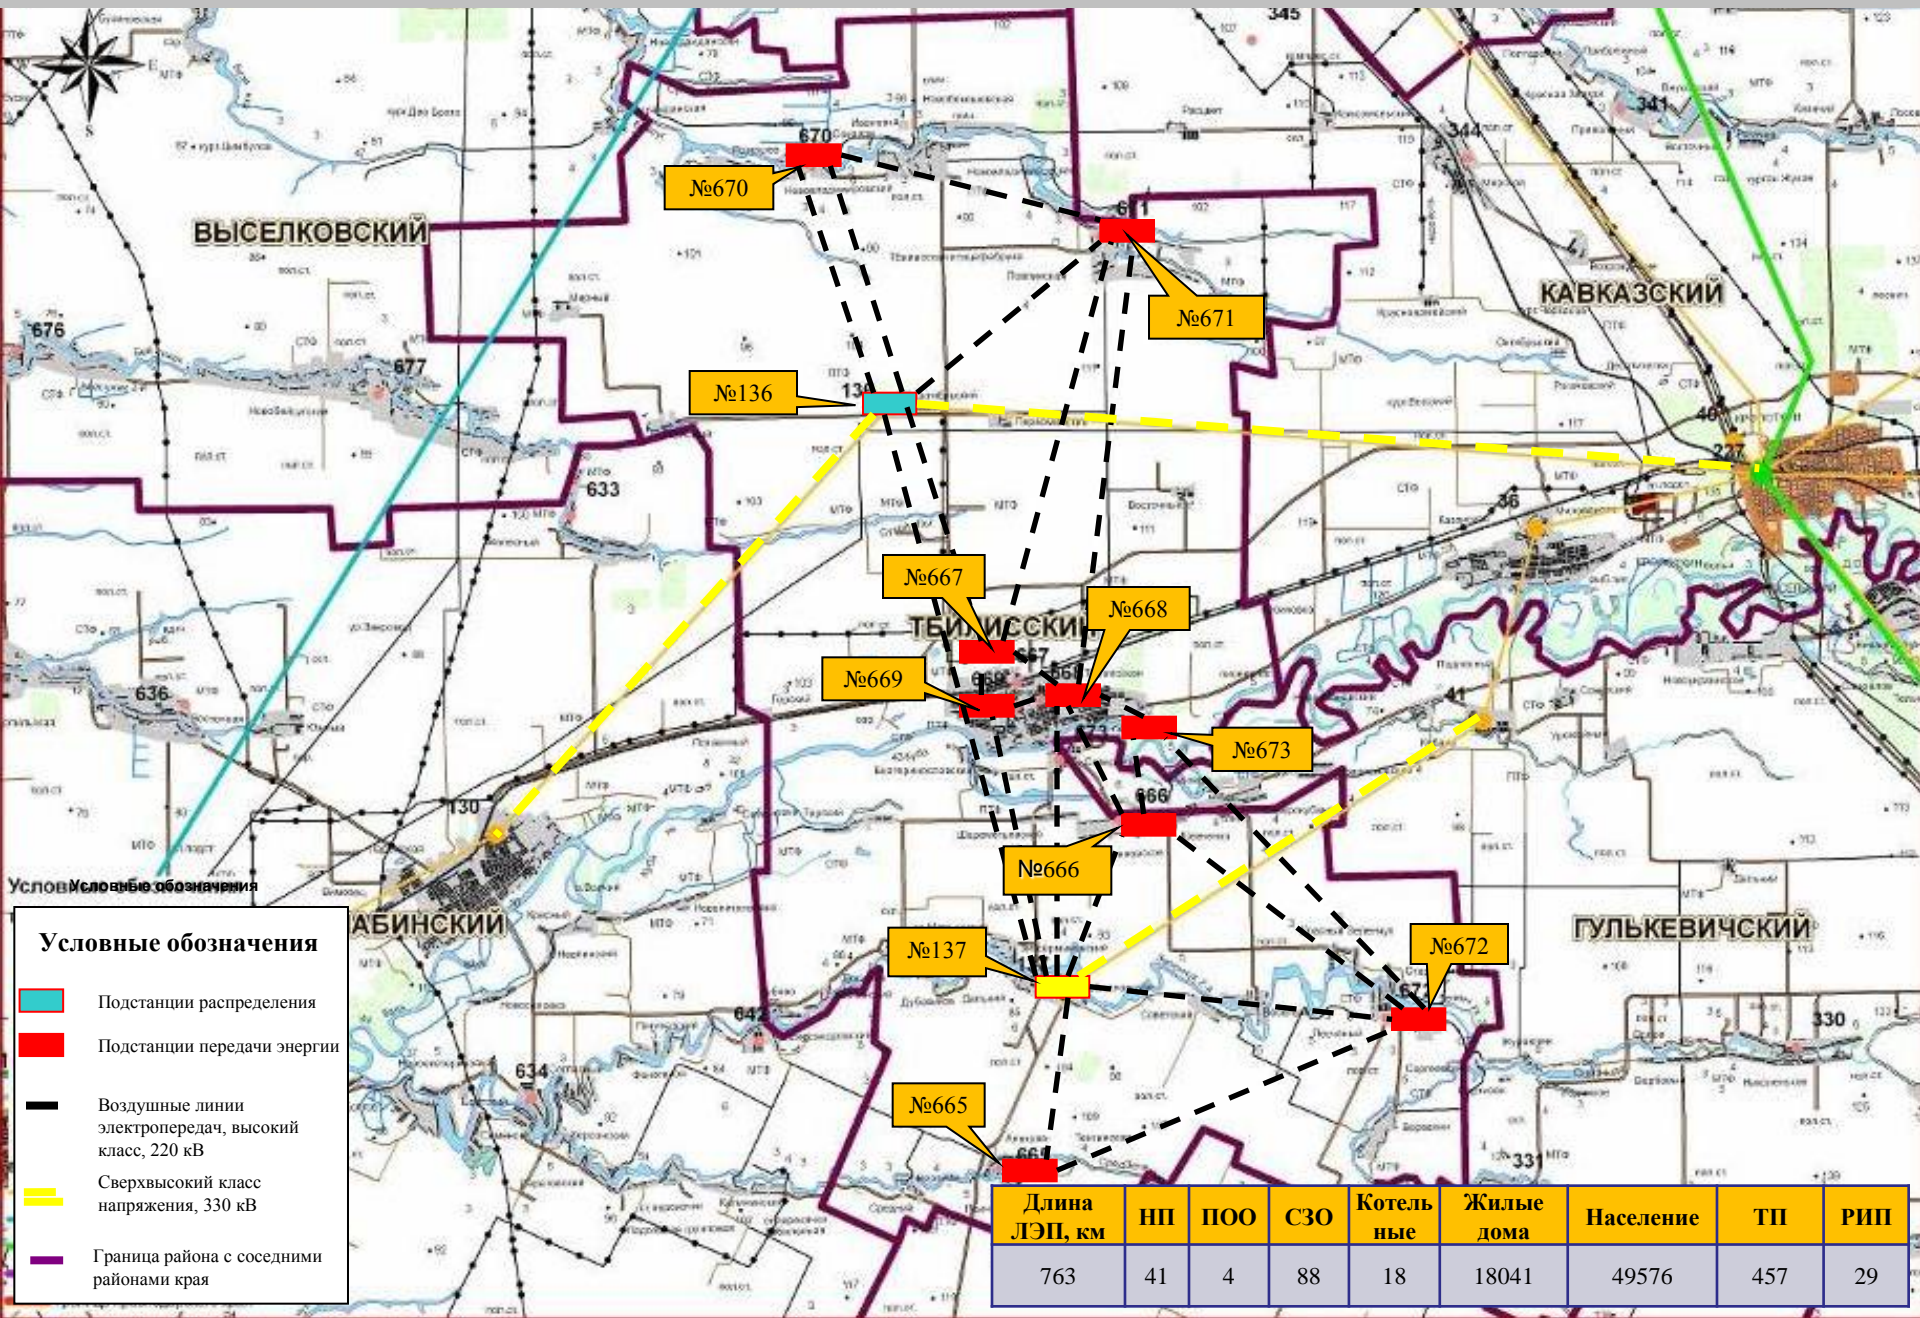




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ТБИЛИСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
136	Октябрьский	ПС-110/35/10 кВ "Тбилисская« повышающая	1964
137	Геймановская	ПС-110/35/10 кВ "Геймановская« повышающая, резервная	1987
665	Алексее-Тенгинская	ПС-35/10 кВ "Алексее-Тенгинская«понижающая	1963
666	Ванновское	ПС-35/10 кВ "Ванновская"понижающая	1963
667	Тбилисская	ПС-35/10 кВ "Кавказ"понижающая	1962
668	Тбилисская	ПС-35/10 кВ "Тбилисская"понижающая	1967
669	Тбилисская	ПС-35/10 кВ "Кубань"понижающая	1977
670	Нововладимировская	ПС-35/10 кВ "Нововладимирская"понижающая	1972
671	Ловлинская	ПС-35/10 кВ "Заря"понижающая	1970
672	Песчаный	ПС-35/10 кВ "Песчаная"понижающая	1975
673	Северин	ПС-35/10 кВ "Северино"понижающая	1981




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ТЕМРЮКСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

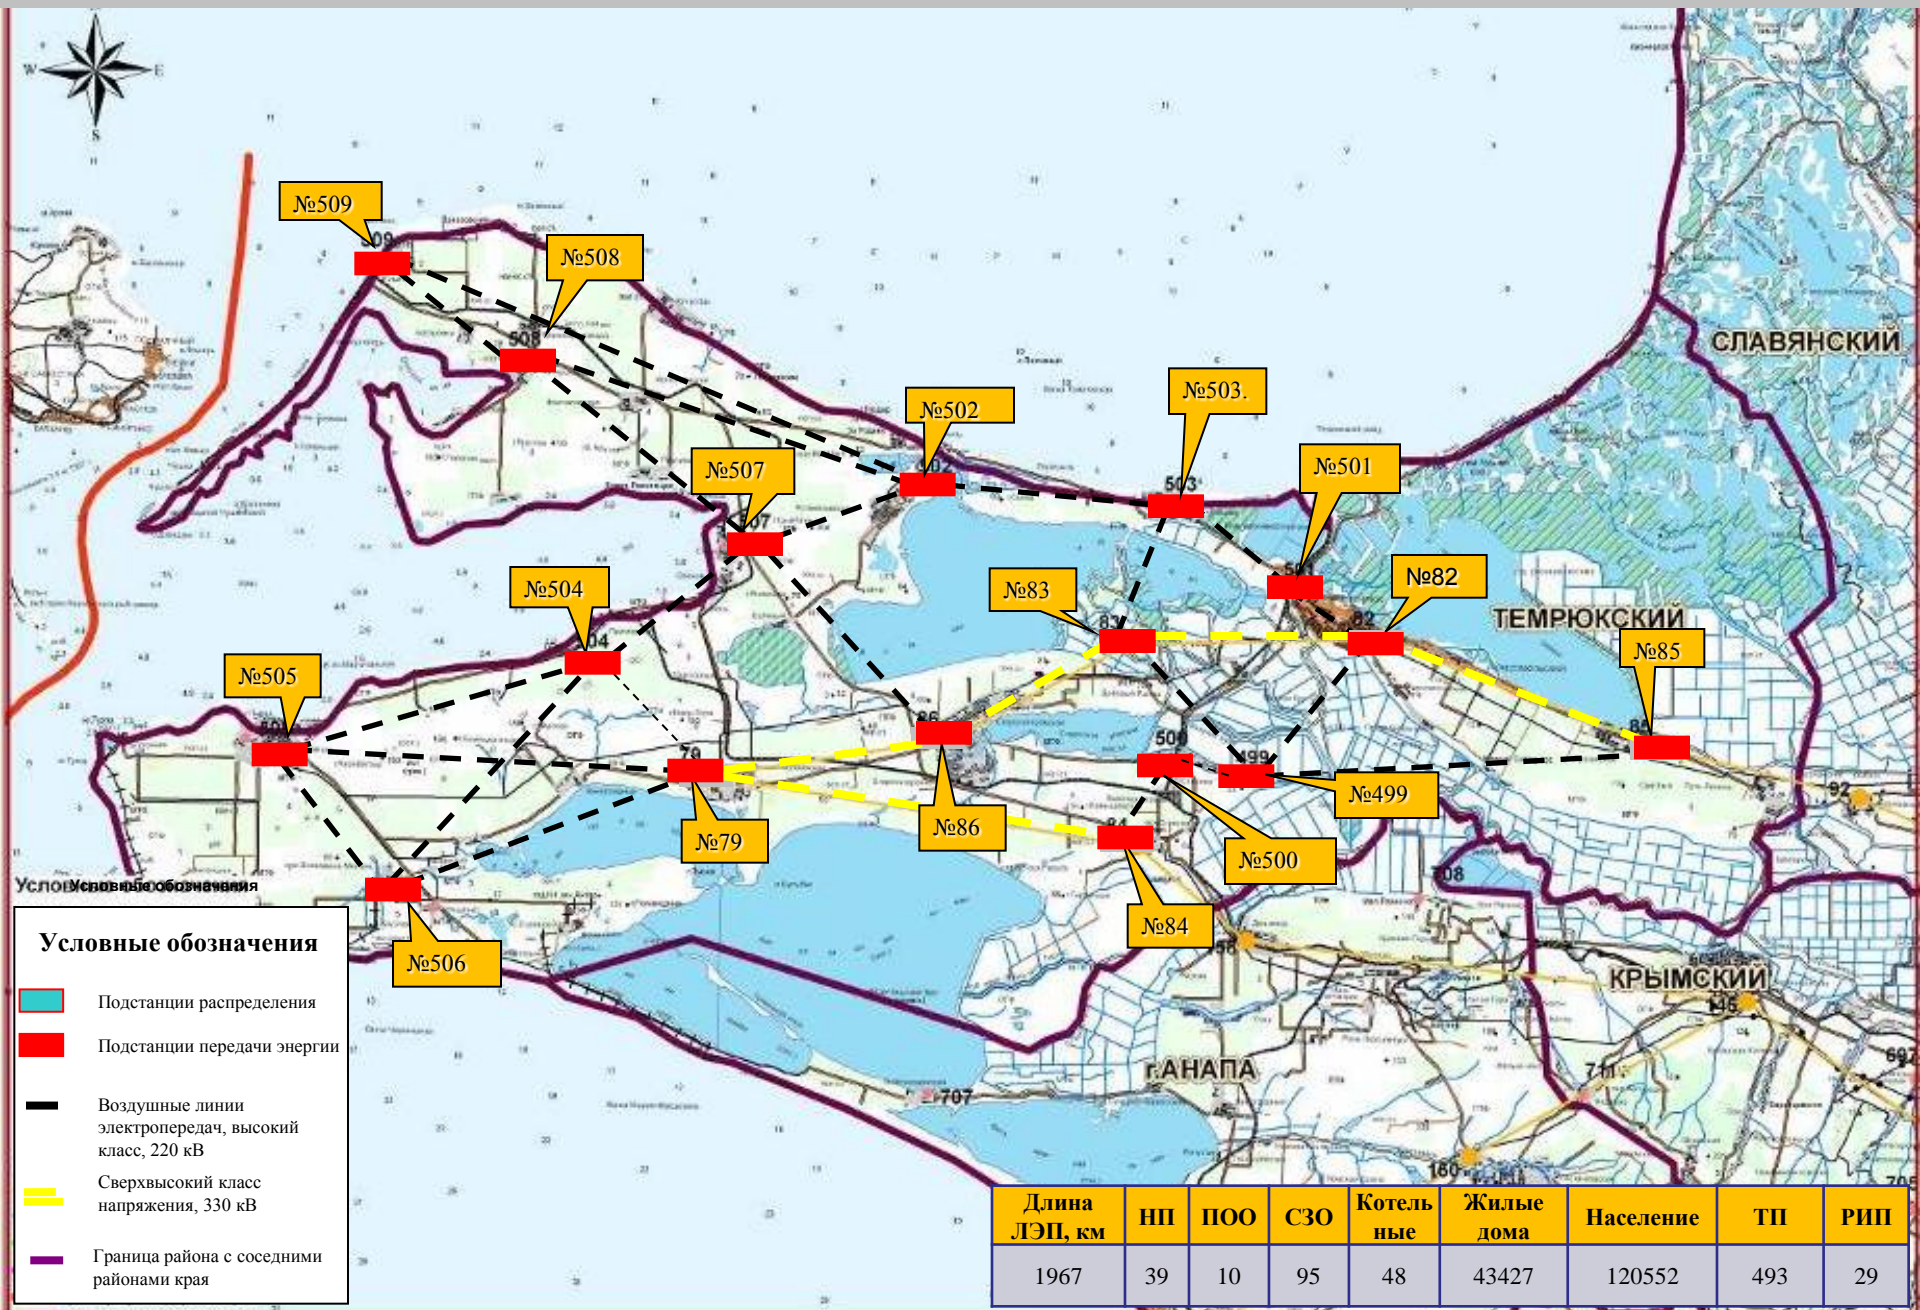




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В МО ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

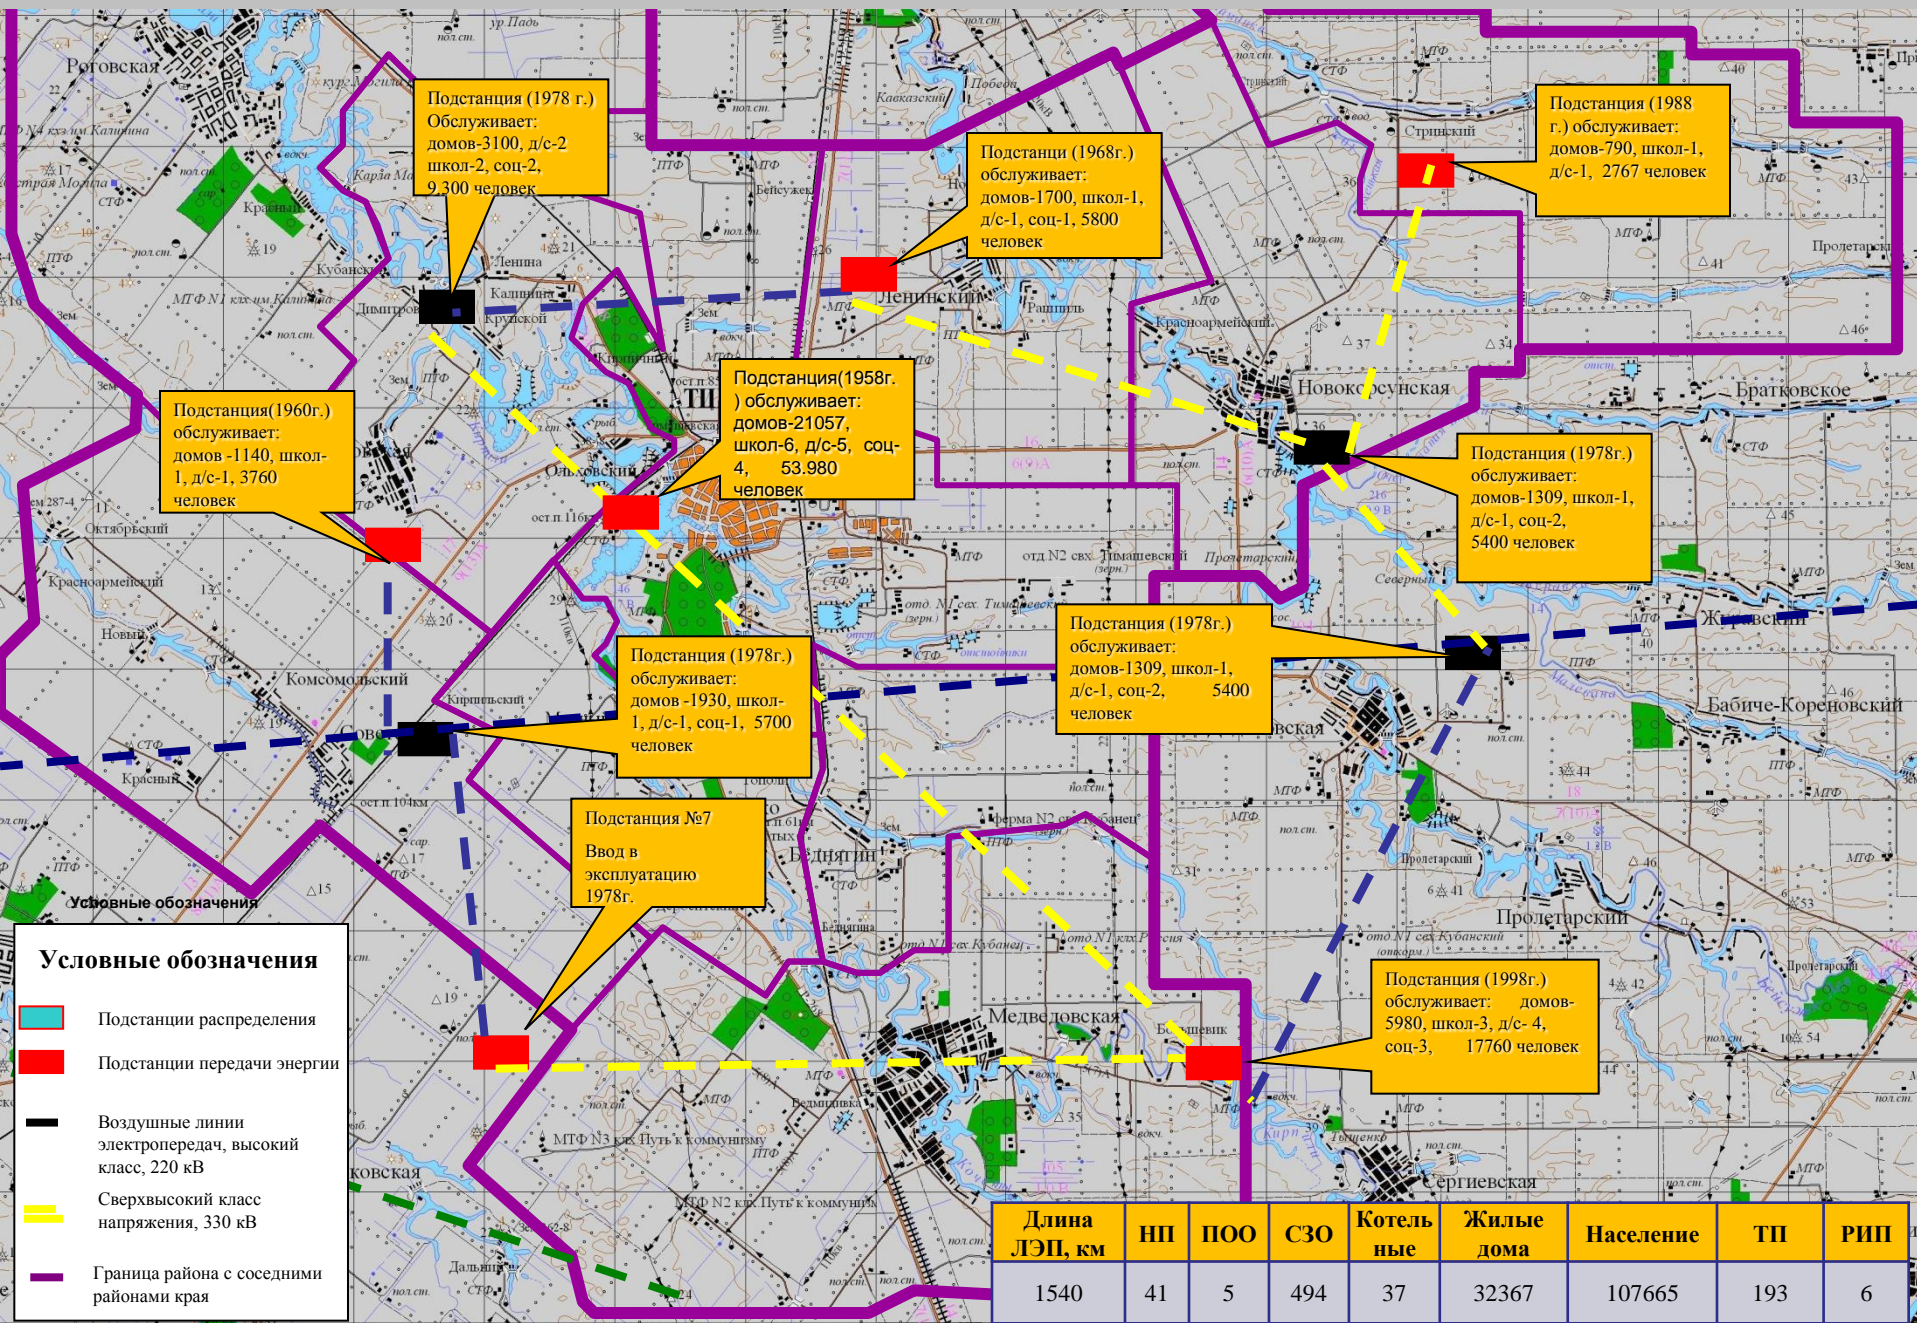



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ТИХОРЕЦКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

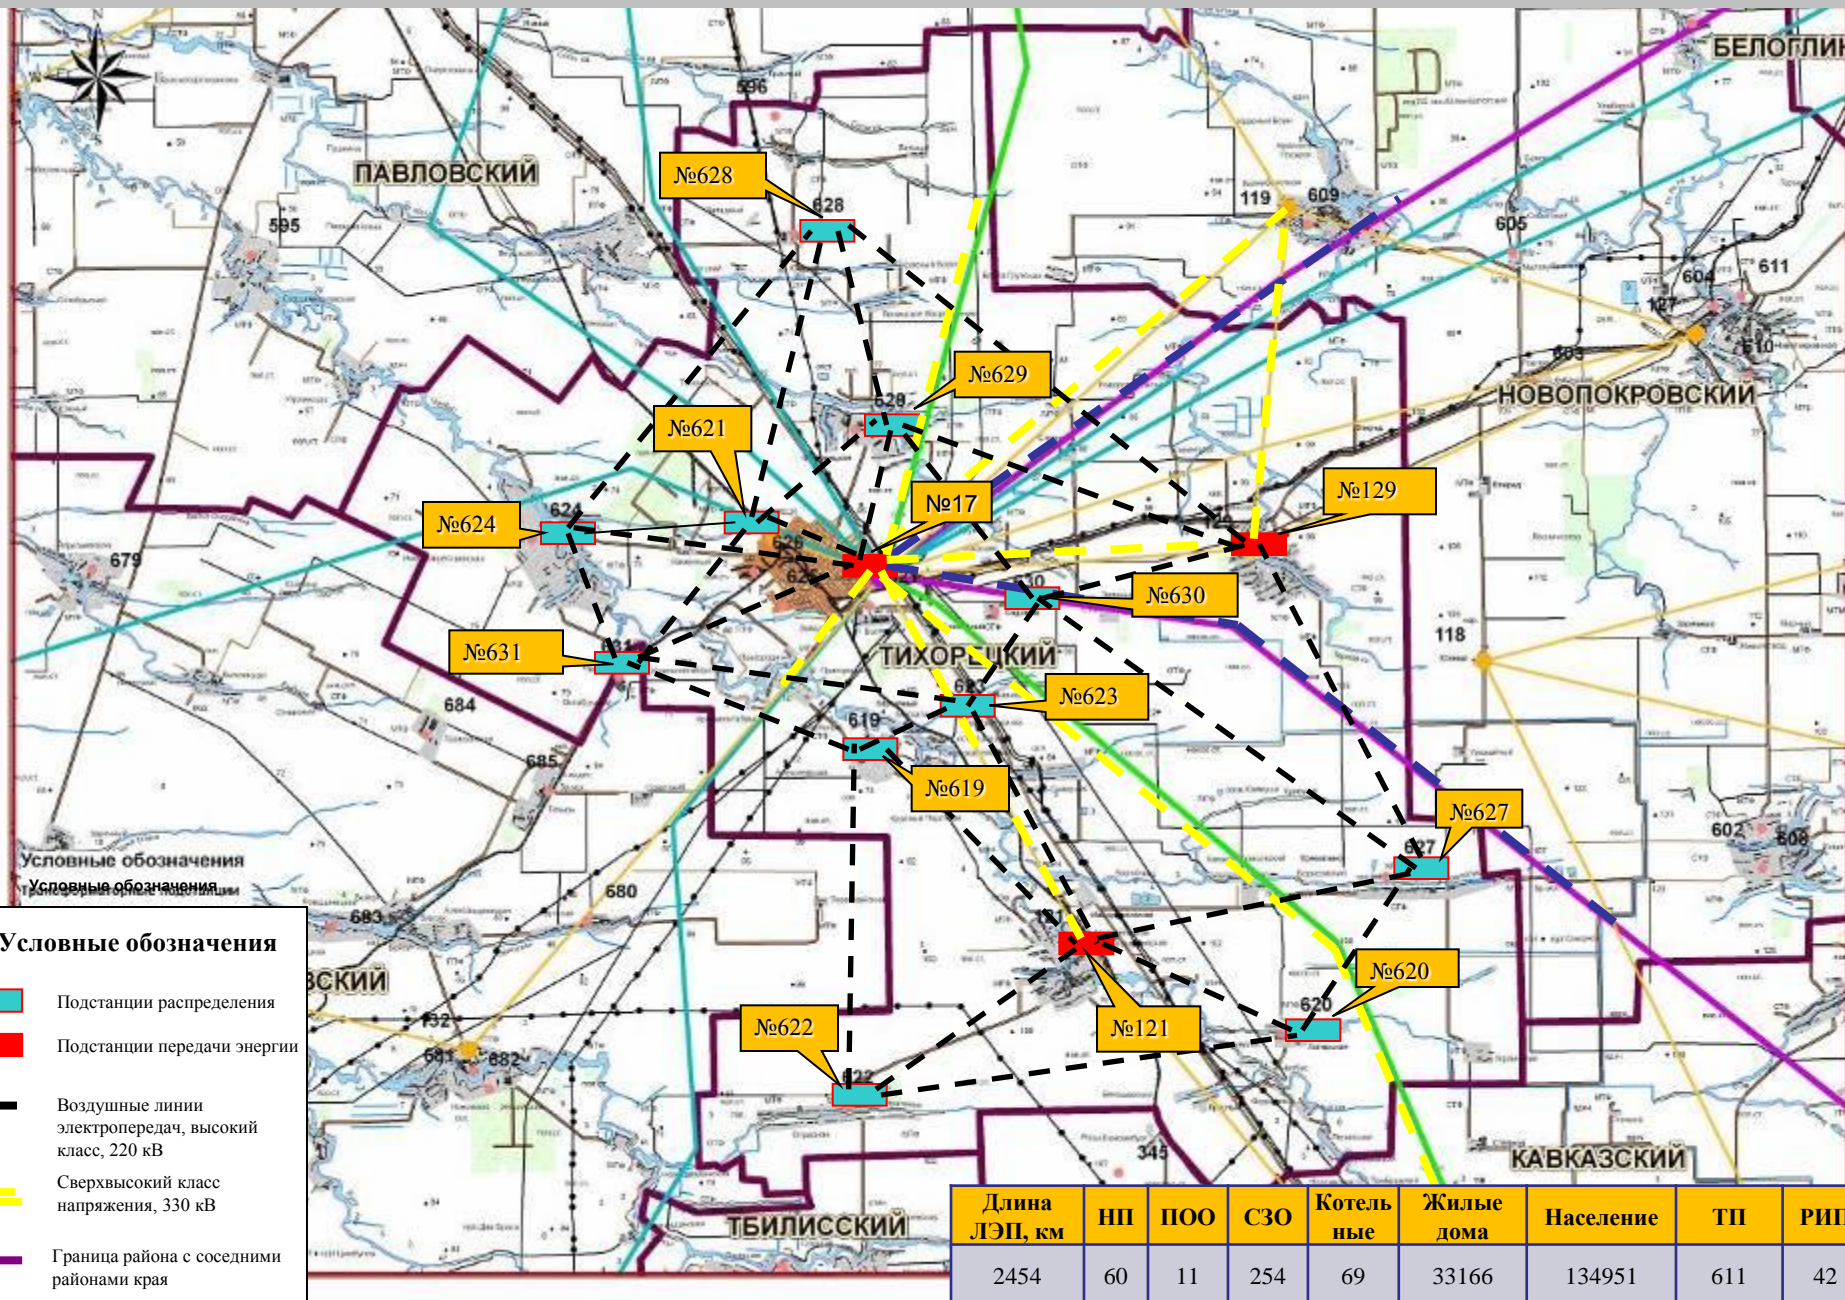



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ТИХОРЕЦКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
17	Тихорецк	ПС-500 кВ "Тихорецкая"	1963
121	Архангельская	ПС-110/35/10 кВ "Заря"	1981
129	Терновская	ПС-110/10 кВ "Терновская"	1966
619	Алексеевская	ПС-35/10 кВ "Алексеевская"	1973
620	Хоперская	ПС-35/10 кВ "Хоперская"	1975
621	Парковый	ПС-35/10 кВ "Вымпел"	1985
622	Отрадная	ПС-35/10 кВ "Отрадная"	1975
623	Усть-Джигутинка	ПС-35/10 кВ "Шохры"	1979
624	Новорождественская	ПС-35/10 кВ "Новорождественская"	1964
627	Еремизино-Борисовская	ПС-35/10 кВ "Еремизино-Борисовская"	1975
628	Мирный	ПС-35/10 кВ "Большевик"	1964
629	Фастовецкая	ПС-35/10 кВ "Фастовецкая"	1969
630	Садовый	ПС-35/10 кВ "Парковая"	1978
631	Челбас	ПС-35/10 кВ "Челбасская"	1986



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ






# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
8	Шепси	ПС-220/110/10 кВ "Шепси"	1983
186	Небуг	ПС-110/10 кВ "Небуг"	1970
188	Туапсе	ПС-110/10 кВ "Новомихайловская"	1962
189	Ольгинка	ПС-110/10 кВ "Ольгинка"	1996
190	Лермонтово	ПС-110/10 кВ "Лермонтово"	1984
191	Джубга кп	ПС-110/10 кВ "Джубга"	1951
185	Туапсе	ПС-110/6 кВ "Туапсе-город"	1967
192	Мессажай	ПС-110/10 кВ "Водозабор"	1968



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В УСПЕНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

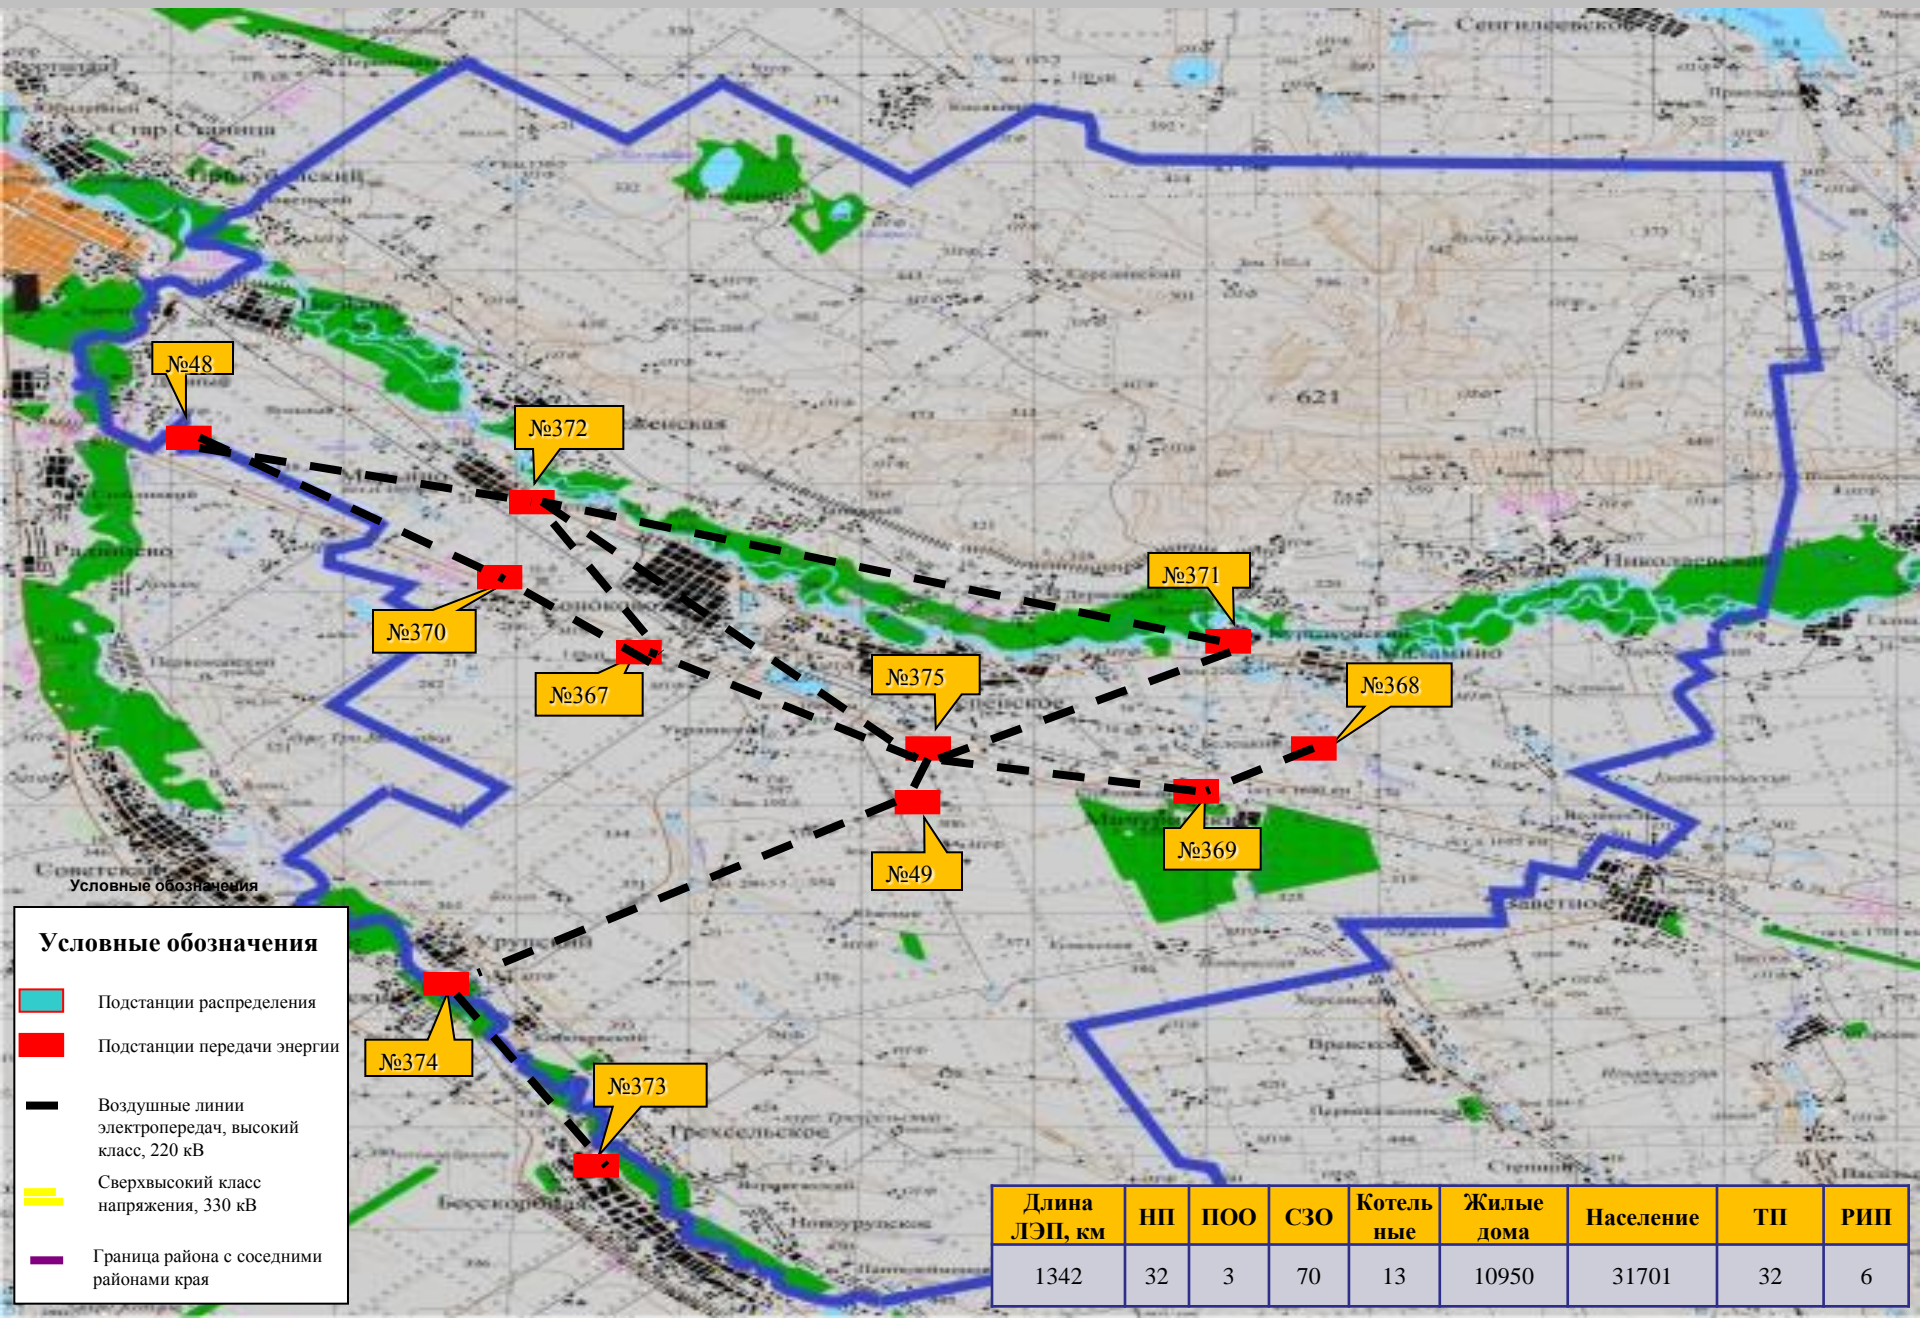

**Условные обозначения**

- Подстанции распределения
- Подстанции передачи энергии
- Воздушные линии электропередач, высокий класс, 220 кВ
- Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
- Граница района с соседними районами края


Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
1342	32	3	70	13	10950	31701	32	6

# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В УСПЕНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
1	Армавирский совхоз	ПС-10 кВ «Дивная»/низкий	1977
2	Успенская нефтеперекачивающая станция	ПС-10 кВ «УНПС»/низкий	1982
3	Коноково	ПС-35 кВ «Коноково»/средний	1967
4	Маламино	ПС-35 кВ «Маламино»/средний	1974
5	Мичуринский	ПС-35 кВ «Плодопитомник»/средний	1985
6	Марьино	ПС-35 кВ «Марьино»/средний	1981
7	Веселый	ПС-35 кВ «Лесная»/средний	1978
8	Убеженская	ПС-35 кВ «Убеженская»/средний	1974
9	Трехсельское	ПС-35 кВ «Трехсельская»/средний	1981
10	Урупский	ПС-35 кВ «Подлесная»/средний	1982
11	Успенское	Пс-35 кВ «Успенская»/средний	1988



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

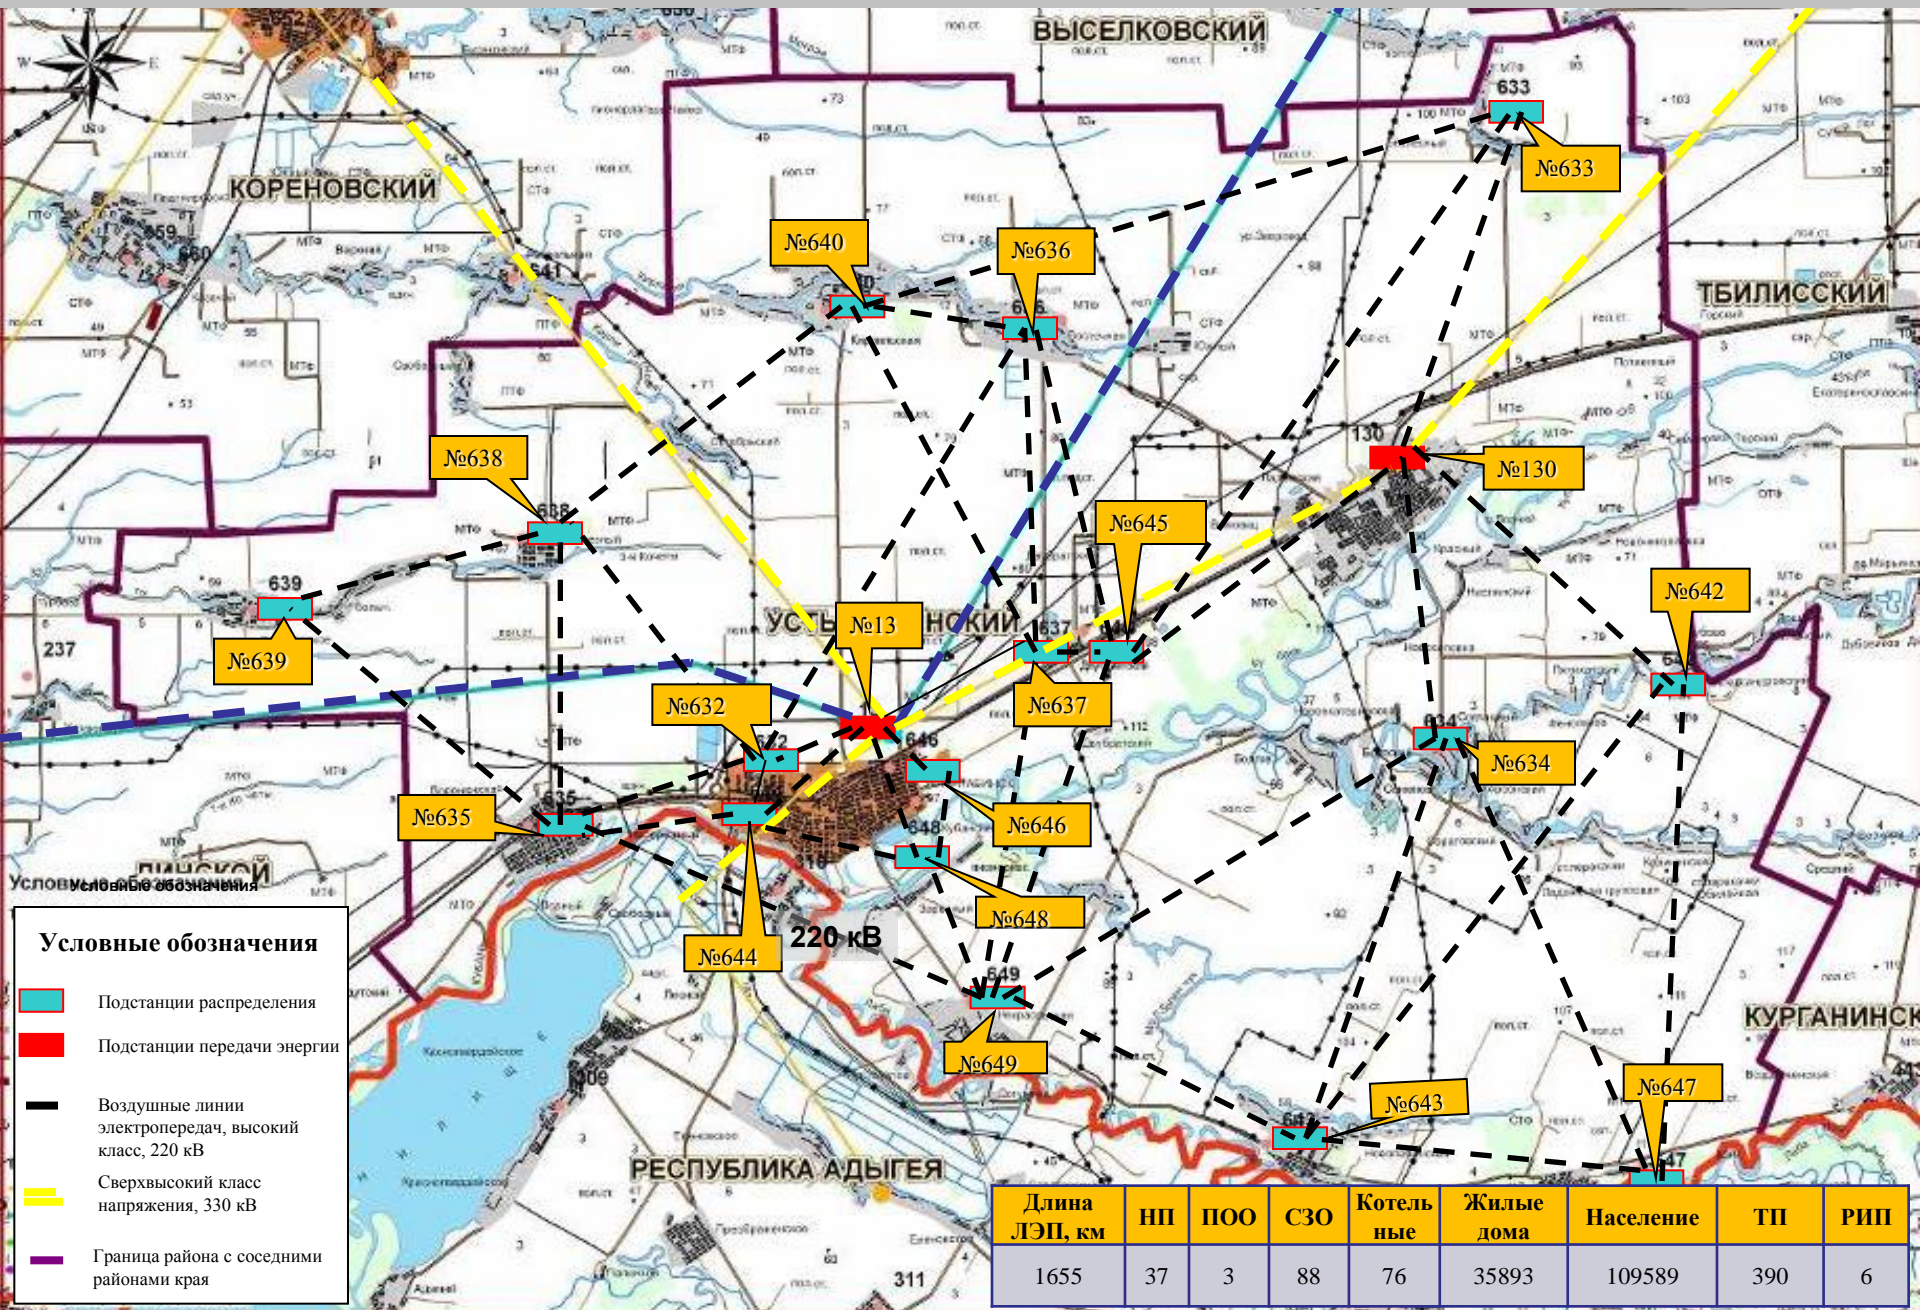




# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ЩЕРБИНОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Характеристика электросетей района

Сверх высокий класс (500кВ) – 232км  
 Высокий класс (110кВ) – 260 км  
 Средний класс (35 кВ) - 120 км  
 Низкий класс (1 кВ) – 108 км

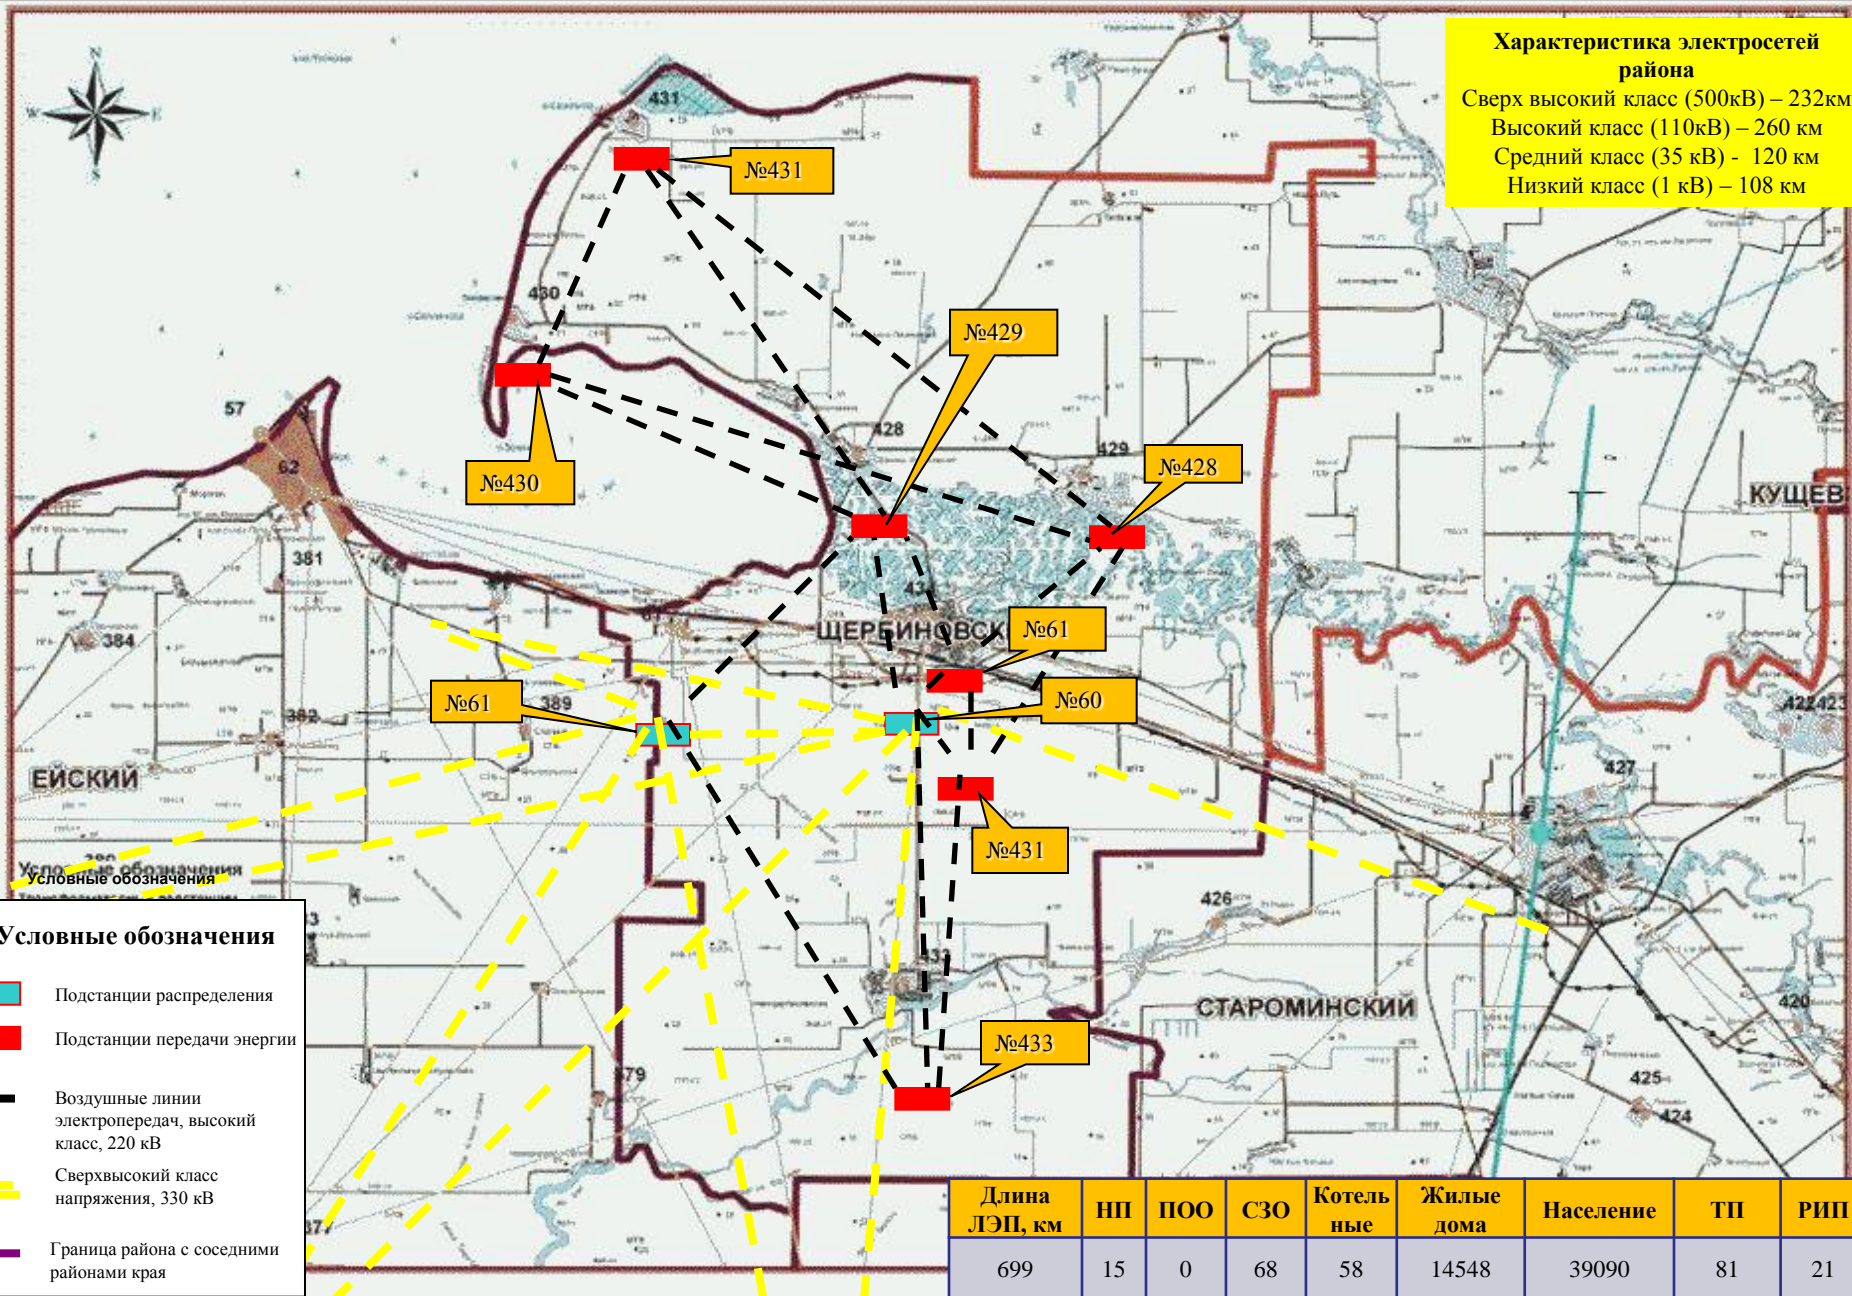

### Условные обозначения

- Подстанции распределения
- Подстанции передачи энергии
- Воздушные линии электропередач, высокий класс, 220 кВ
- Сверхвысокий класс напряжения, 330 кВ
- Граница района с соседними районами края

Длина ЛЭП, км	НП	ПОО	СЗО	Котельные	Жилые дома	Население	ТП	РИП
699	15	0	68	58	14548	39090	81	21



# РИСКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ АВАРИЯМИ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ В ЩЕРБИНОВСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

№	Населенный пункт	Наименование	Год ввода в эксплуатацию
60	Старощербиновская	ПС-110/35/10 кВ "Старощербиновская"	1982
61	Старощербиновская	ПС-110/35/10 кВ "Щербиновский свиновхоз"	1975
428	Ейское Укрепление	ПС-35/10 кВ "Ей Укрепление"	1969
429	Екатериновка	ПС-35/10 кВ "Екатериновка"	1969
430	Глафировка	ПС-35/10 кВ "Глафировка"	1982
431	Шабельское	ПС-35/10 кВ "Шабельск"	1974
432	Старощербиновская	ПС-35/10 кВ "Загорская"	1982
433	Новощербиновская	ПС-35/10 кВ "Новощербиновская"	1970
434	Старощербиновская	ПС-35/10 кВ "Нерест"	1983
60	Старощербиновская	ПС-110/35/10 кВ "Старощербиновская"	1982
61	Старощербиновская	ПС-110/35/10 кВ "Щербиновский свиновхоз"	1975