

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ № 17

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Отраденский р-н ст-ца. Отрадная Урупская 68

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор - Плискина Наталья Юрьевна
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2345008357

Телефон: 8 (861-44) 3-83-86

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2
Комментарий:

Плановая дата обследования: 05.2023

Фактическая дата обследования: 15.05.2023

Организация: МБОУ СОШ № 17

Должность лица: Директор

ФИО: Плискина Наталья Юрьевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Лестница на входе наружная				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП

1

01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

2

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		Соответствует	59.13330.2020 п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие		Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					

Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020

Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С		наличие	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,8 м.	Соответствует п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Не требуется п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Не требуется п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие	Наличие п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С		13-17 см	Соответствует п. 6.2.8 СП

Ширина ступеней	О, С	28-35 см		Соответствует	59.13330.2020 п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие		Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.		Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, О, С	наличие		Наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие		Наличие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней сту-пенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие		Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие		Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)					
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие		Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		Не требуется	п. 6.2.10 СП 59.13330.2020

горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 х 1,5 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К		наличие	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О		наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К		0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О		0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С		наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги					
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях					
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г		не менее 5 %, но не менее одного места	Не требуется	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К		не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К		не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП

коляски рядом с унитазом					59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К, О, С	наличие	Соответствует		п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации					
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие		п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие		п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие		п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+

Средства информации	+	+	+	+
---------------------	---	---	---	---

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X	X	X	X	X	
Объект недоступен						


5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Оборудовать подъемник, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги При наличии пандуса, дублирующего внутренний лестницу (в зону оказания услуги) предусмотреть горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«15» мая 2023 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения ГКУ КК – УСЗН в Отрадненском районе
Должность лица, составившего Паспорт

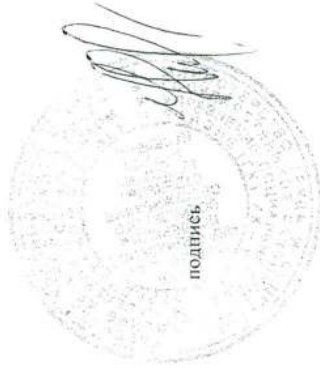

Королева Н.В.
Ф.И.О.