

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о готовности к работе в отопительный период 2022 - 2023 г.г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Теплоснабжающая организация:

- а) наименование филиал ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС
б) адрес 346448, РФ, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ш. Багаевское, д.10
в) руководитель Кухмистров Сергей Дмитриевич
г) телефон (8635) 28-23-50, 28-26-30 (факс)

1.2. Потребитель:

- а) наименование МБДОУ детский сад № 54
б) адрес г. Новочеркасск, ул. Николаевой-Терешковой 13
в) руководитель Славская Анастасия Андреевна
г) телефон (8635) 27-12-66

1.3. Эксплуатирующая организация:

- а) наименование МБДОУ детский сад № 54
б) адрес г. Новочеркасск, ул. Николаевой-Терешковой 13
в) руководитель Славская Анастасия Андреевна
г) телефон (8635) 27-12-66

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

- а) наименование МБДОУ детский сад № 54
б) адрес г. Новочеркасск, ул. Николаевой-Терешковой 13
в) руководитель Славская Анастасия Андреевна
г) телефон (8635) 27-12-66

1.5. Договорные условия:

- а) договор на энергоснабжение от « 21 » января 2022 г. № 22-05/22-166
б) тепловая энергия в виде горячей воды
в) годовое потребление тепла 19131,482,636 Гкал/год
г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) 0,56404 Гкал/час
в том числе:
- отопление 0,084229 Гкал/час
- горячее водоснабжение 0,017750 Гкал/час
- вентиляция 0,022814 Гкал/час

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

- 2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена гидравлическая
(указать вид промывки)
проводилась

(в случае проведения очистки указать наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

« 19 » мая 2022г.
Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись] Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов

« 19 » мая 2022г.
Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись] Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

2.3. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП.
ИТП (Р_{раб.} = 4,0 ати), давлением Р_{проб.} = 6,0 ати в течение 15 минут, падения давления 0,1 ати.

« 19 » мая 2022г.
Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись] Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

б) оборудование тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) (Рраб=4,0 ати), Рпроб=6,0 ати в течение 15 минут, падения давления 0,1 ати.

Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись]

« 19 » мая 2022г.

Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

в) систем отопления давлением (Рраб=4,0 ати), Рпроб=6,0 ати в течение 15 минут, падения давления 0,1 ати.

Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись]

« 19 » мая 2022г.

Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

г) систем горячего водоснабжения (Рраб= 4,0 ати) Рпроб= 6,0 ати в течение 15 минут, падения давления 0,1 ати.

Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись]

« 19 » мая 2022г.

Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

2.4. Установка ограничительных устройств произведена (в соответствии ограничительных ограниченных устройств договорным проверено) :

а) тепловой пункт № 1

место установки _____ диаметр _____ пломба (дата _____ № _____)

а) тепловой пункт № 2

место установки _____ диаметр _____ пломба (дата _____ № _____)

Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись]

« ____ » _____ 2022г.

Представитель потребителя: _____

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена

Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись]

« 19 » мая 2022г.

Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

2.6. Приборы контрольно- измерительные, приборы (далее КИП) и УУТЭ и Т:

Проверены ВКТ-7 № 147784, ПРЭМ № 399469, ПРЭМ № 378801

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭ и Т дата 19 мая 2022

« ____ » _____ 2022г.

Представитель теплоснабжающей организации: Ишоев В.А. [подпись]

Представитель потребителя: заведующий Славская А.А. [подпись]

3. ДОПУСК К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

3.1. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, тех подпольях, в тепловых пунктах в удовлетворительном состоянии.

3.2. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копии протокола) представлена. 20.07.2021г.

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-потребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом, дата 01.01.22г. № 1 _____ (копия получена) инженер Павленко Виктор Владимирович

Должность, Ф.И.О.

Дата проверки знаний 20.07.2021 № протокола 29-21-1312 удостоверения № 3605/Р

По договору 13/22 от 10.01.22г. допускается к работе в отопительный период 2022г./2023г.

Государственный инспектор РТО
Северо-Кавказское управление Ростехнадзора

(подпись, штамп инспектора)

« 10 » _____ 2022г.

АКТ
на промывку трубопроводов системы отопления

«18» мая 2022 г.

г. Новочеркасск

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель «Потребителя» МБДОУ д/с № 54 в лице заведующего
Славской А.А

представитель «Исполнителя» И.П.Торба в лице Торба В.И.

представитель «Теплоснабжающей организации» в лице начальника УТС ЦОР
филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС Ишоева В.А.

составили настоящий акт в том, что «18» мая 2022 была проведена промывка
трубопроводов внутренней системы отопления по адресу ул. Николаевой-
Терешковой 13_

Промывка осуществлялась водой из водопроводной системы от теплового пункта по
всем стоякам до полного осветления сбрасываемой водяной эмульсии.

Заключение:

Система отопления МБДОУ д/с № 54 по адресу: ул. Николаевой-Терешковой 13_
готова к эксплуатации в отопительный сезон 2022 – 2023 гг., что подтверждаем
подписями

Представитель «Потребителя»


Представитель «Исполнителя»

Представитель «Теплоснабжающей организации»

А.А. Славская

В.И.Торба

В.А. Ишоев

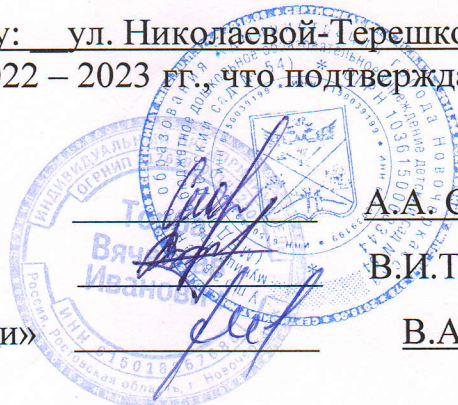

А К Т
о гидравлическом испытании на прочность и
плотность системы отопления

«19» мая 2022г.

г. Новочеркасск

Мы, ниже подписавшиеся, представитель «Потребителя» МБДОУ детский сад № 54 в лице заведующего Славской А.А.

представитель «Исполнителя» в лице Торба В.И.

и представитель «Теплоснабжающей организации» в лице начальника УТС ЦОР филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС Ишоева В.А.
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе отопления

проведено гидравлическое испытание системы отопления пробным давлением $P=6,0 \text{ кгс/см}^2$ в течение 15 минут.

При этом падение давления по манометру составило $0,1 \text{ кгс/см}^2$.

Заключение: на основании наружного осмотра и снятых параметров считать, что система отопления выдержала гидравлическое испытание и пригодна к эксплуатации в отопительный сезон 2022-2023 гг.

Представитель «Потребителя»


А.А. Славская

Представитель «Исполнителя»

В.И. Торба

Представитель
«Теплоснабжающей организации»

В.А. Ишоев

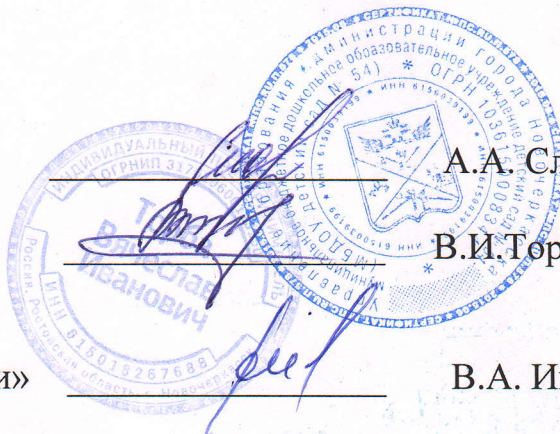

[illegible]