

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Фламинго» Гирейского городского поселения

Место нахождения (адрес) Гулькевичский р-н, пгт. Гирей, ул. Красная 2

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Фламинго» Гирейского городского поселения

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Вход				
Лестница на входе наружная				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

1

Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
лестничного марша	О, С	наличие	наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	К, О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с				

Негравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см					
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Длина марша пандуса при продольном	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	

уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К		не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К		не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К		не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	О		наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	К, О		наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К		0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	О		0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	К		0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между					

поручнями)					
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	13-17 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	28-35 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

см на проступях краевых ступеней лестничных маршей					
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней сту- пенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Подъемник, дублирующей внутреннюю лестницу	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Габариты кабины	К	не менее 1,1 x 1,4	Отсутствие	п. 6.2.14 СП	

(глубина x ширина)				59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	М не менее 0,9 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напро-тив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение	К	не выше 1,4 м и	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)		не ниже 0,3 м от пола		
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое				

помещение	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Доля доступных кабин уборных от общего количества				
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом					
Средства информации					
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020	
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	#	#	#	#	#
Вход	+	-	-	-	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	+	-	-
Зона оказания услуги	+	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информации	+	+	-	-	-

* Объект доступен с учётом мер, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен X*	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

* Объект доступен с учётом мер, удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	На лестнице входной наружной обеспечить единообразную геометрию ступеней
Вход	На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон

<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	<p>Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступах краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>Нанести предупредяющую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p> <p>Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,1 x 1,4 м</p> <p>Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,9 м.</p> <p>Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах</p>
<p>Зона оказания услуги</p>	<p>Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные (откидные) поручни, штанги</p>
<p>Санитарно-гигиеническое помещение</p>	

	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Установить Технические средства средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию


«27» мая 2026 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

ГКУ КК - УСЗН в Гулькевичском районе

Должность лица, составившего Паспорт

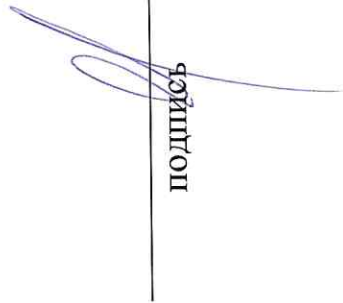

подпись

Севян О.Т.
Ф.И.О.