

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Держжинского 95/97 тел. (861) 2253404
ОНД и ПР Крыловского района
ст. Крыловская ул. Кооперативная, 96

Предписания № 4/1/14
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующему МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 6 ст. Октябрьской
Е.И. Попова



(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «15» января по «11» февраля 2019 года проведено плановое
мероприятие по надзору за соблюдением обязательных требований пожарной
безопасности начальником ОНД и ПР – главным государственным инспектором
Крыловского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы
Дуленко Олегом Николаевичем, старшим дознавателем ОНД и ПР – государственным
инспектором Крыловского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней
службы Сиянок Константином Андреевичем, инспектором ОНД и ПР – государственным
инспектором Крыловского района по пожарному надзору старшим лейтенантом
внутренней службы Остапович Иваном Николаевичем.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по
надзору,


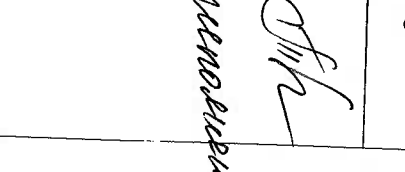




здания и территории МБДОУ детский сад комбинированного вида № 6 ст.
Октябрьской, по адресу: Крыловский район, ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 5.





совместно с И.О. заведующей МБДОУ № 6 Попова Е.И.
(указываются должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только в выполнении е)
1	2	3	4	5
1	В помещениях электроосветильник не закрыт защитным плафоном предусмотренными конструкцией светильника.	ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	10.02.2020г.	
2	Заведующий детского сада не обеспечил наличие электрических	ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 38. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации	10.02.2020г.	

<p>Фонарей, не менее 1 Фонаря на 50 человек.</p> <p>3</p> <p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в здании выполнена при отсутствии проектной документации.</p>	<p>обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.</p> <p>ФЗ от 22.07.2018 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 автоматические установки пожарной сигнализации и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p>	<p>10.02.2020г.</p>	
<p>4</p> <p>Технические средства пожарной автоматики, установленные в детском саду (не соответствуют требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий, а также в настоящее время истек срок службы на технические средства, входящие в состав установки пожарной автоматики и оповещения.</p>	<p>ФЗ от 22.07.2018 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 автоматические установки пожарной сигнализации и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-трафиком, составляемым с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.</p> <p>РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики Правила технического содержания» п.2.1.4. Технические средства, входящие в состав установок пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий, быть без дефектов и иметь сертификат соответствия. РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание»</p>	<p>10.02.2020г.</p>	

	<p>и планово-предупредительный ремонт»:</p> <p>1.10. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p>1.11 Техническое освидетельствование проводится комиссионно с участием представителей Исполнителя, Заказчика, территориального органа управления МЧС и, при необходимости, специалистов других организаций.</p> <p>Результаты освидетельствования оформляют соответствующим актом.</p> <p>1.12. В зависимости от состояния установок пожарной автоматики комиссия принимает следующие рекомендации:</p> <p>- выполнить монтаж новой установки (заменить средство) из-за невозможности, существующей для дальнейшей эксплуатации.</p>		
<p>5 На огнеушители отсутствуют паспорта завода изготовителя.</p>	<p>ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п 475. Каждый огнеушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.</p> <p>ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4,</p> <p>СП 9.13130.2009 п.4.2.7. Огнеушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнеушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнеушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.</p>	<p>10.02.2020г.</p>	
<p>6 Огнеушитель №3 расположен на высоте 1,72м.</p>	<p>ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.</p>	<p>10.02.2020г.</p>	
<p>7 В помещении музыкального спортивного зала ковер на пути эвакуации не зафиксирован к полу.</p>	<p>ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п 57. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стоялу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p>	<p>10.02.2020г.</p>	
<p>8 В здании детского сада ПК-1 и ПК-2 не опломбированы.</p>	<p>ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнеушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнеушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнеушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.</p>	<p>10.02.2020г.</p>	
<p>9 В журнале учета первичных средств (огнеушителей) не производится запись периодичности осмотра огнеушителей.</p>	<p>ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнеушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнеушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнеушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.</p>	<p>10.02.2020г.</p>	
<p>10 Заведующий детского сада не предоставил соответствующий акт</p>	<p>ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 50. Руководитель организации</p>	<p>10.02.2020г.</p>	

	по очистке вентиляционных камер.	определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухоподогрев от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.		
11	На дверях помещений склада не нанесены категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	10.02.2020г.	 <i>Иванов</i>
12	Огнетушитель ОП-4 № 4 находится в неисправном состоянии (на огнетушителе отсутствует трубка расструба).	ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	10.02.2020г.	 <i>Иванов</i>
13	Конструкция ящика не исключает попадание в него осадков (в расположенным под пожарным щитом ящике ПЩ-А находится вода).	ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 483. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.	10.02.2020г.	 <i>Иванов</i>
14	Пожарный щит ПЩ-А не доукомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (отсутствует совковая лопата).	ППР в РФ Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению, N 6.	10.02.2020г.	 <i>Иванов</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Сроки предписания согласованы с руководителем объекта



Начальник ОНД и ПР
Главный государственный инспектор
Крыловского района по пожарному надзору
О.Н. Дупенко



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 20 » г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. заведующей МБДОУ детский сад

Комбинированного вида № 6 ст. Октябрьской

(должность, фамилия, инициалы)

Е.И. Попова

(подпись)

« 20 » г.

Начальнику ОНД и ПР
Крыловского района Дупенко О.Н.
Заведующего муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 6 станицы Октябрьской
МО Крыловский район Манаковой Т.И.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

С целью устранения нарушений , выявленных в ходе плановой проверки, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 6 ст. Октябрьской муниципальной образования Крыловский район (далее по тексту МБДОУ № 6) проведены следующие мероприятия по состоянию на 05.03.2019 года:

№п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений
1.	В складском помещении не закрыт электроосветильник защитным плафоном, предусмотренным конструкцией светильника	Произведена замена электроосветильника (фото прилагается)
2.	Заведующий детского сада не обеспечил наличие электрических фонарей, не менее 1 фонаря на 50 человек.	Приобретены 6 фонарей
3	Технические средства пожарной автоматики , установленные в детском саду (не соответствуют требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий , а также в настоящее время истек срок службы на технические средства, входящие в состав установки пожарной автоматики и средств оповещения.	Пакет проектной документации находится в стадии работы
4.	На огнеушители отсутствуют паспорта завода изготовителя.	Паспорта на огнеушители предоставлены
5.	Огнеушитель № 3 расположен на высоте 1,72 м.	Огнеушитель № 3 расположен в определенном месте в специальном контейнере
6.	В помещении музыкально – спортивного зала ковер на пути эвакуации не зафиксирован к полу	Путь эвакуации доступен, ковер убран
7.	В здании детского сада ПК-1 и ПК-2 не опломбированы	ПК-1 и ПК-2 опломбированы с указанием даты
8.	В журнале учета первичных средств (огнеушителей) не производится запись периодичности осмотра огнеушителей	Запись учета первичных средств (огнеушителей) периодичности осмотра огнеушителей ведется : (копия прилагается)
9.	Заведующий детского сада не	Акт по очистке вентиляционной камеры

	предоставил акт по очистке вентиляционных камер.	имеется(Приложение № 1 копия) прилагается
10..	На дверях помещений склада не нанесены категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	На дверях помещений склада имеется обозначение категории взрывопожарной и пожарной опасности «Д», фото прилагается.
11.	Огнетушитель ОП-4 № 4 находится в неисправном состоянии (на огнетушителе отсутствует трубка раструба).	Огнетушитель ОП-№ 4 находится в исправном состоянии (копия прилагается)
12.	Конструкция ящика не искроугнет подавание в него осадков (в расположенным под пожарным шитом ящике ШПТ-А - находится вода).	Ящик, расположенный под пожарным шитом ШПТ-А, приведен в соответствие , наполнен сухим песком
13.	Пожарный шит ШПТ-А не доукомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (отсутствие совковая лопата).	Пожарный шит ШПТ – А укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

Заведующий МРДОУ № 6



Т.И. Манакова