

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
90 см.				
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
Автостоянка			Отсутствует/Не требуется	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	—	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	—	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	—	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	—	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	—	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	—	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	—	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	—	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	—	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	—	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	—	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	—	п. 4.1.12



Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	—	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	—	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	—	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	—	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	—	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствует/Требуется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует/есть	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Отсутствует/Требуется	п. 4.1.14



Колес

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Не соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина просема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует / Отсутствует/Не требуется	Примечания / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.5 (дверь не имеет прозрачного полотна)
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.1.5 (дверь не имеет прозрачного полотна)
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) — этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Отсутствует/Не требуется	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Отсутствует/Не требуется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	—	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	—	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	—	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	—	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	—	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): - высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Отсутствует/Не требуется	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	—	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	—	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	—	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	—	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	—	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	—	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	—	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	—	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые	С	наличие	—	п. 5.2.14



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	—	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Отсутствует/Не требуется	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	—	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	—	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует/Не требуется	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	—	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	—	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	—	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	—	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ — этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Отсутствует/Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	—	п. 7.1.7



³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника: - при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	—	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	—	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	—	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	—	п. 7.1.9
Предприятия торговли			Отсутствует/Не требуется	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	—	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	—	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	—	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	—	п. 7.4.2
Предприятия питания				(столовая)
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Имеется	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует/Не требуется	



Коридор

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	—	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	—	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	—	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	—	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	—	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x	Соответствует	п. 7.1.9



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
• пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	* 7% (но не менее 1)	Отсутствует/Гребуется	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует/Гребуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует/Гребуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует/Гребуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует/Гребуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Не соответствует/Гребуется	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует/Гребуется	п. 5.5.3; 5.5.4



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует ст/Требуется	Примечания / Замечания по несоответствию
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует-ст/Требуется	п. 5.5.3; 5.5.4


3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	#	+	#	#
Вход	-	-	-	#	#
Пути движения	+	#	+	#	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить, знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
		К	О	С
Объект доступен				Г
Объект недоступен		X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Соответствует	
Участки и территории	Соответствует	
Вход	Необходимо оборудовать лестницу поручнями по обеим сторонам на высоте 90 см. Необходимо оборудовать пандус под углом 5% (1/20 высота длина) с поручнями по обеим сторонам на высоте 70 и 90 см, с расстоянием между поручнями от 0,9-1,0 м. Входная площадка при наличии пандуса должна иметь размеры 2,2x2,2 м. Высота порога входной двери не должна превышать 1,4 см.	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	Соответствует
Зона оказания услуги	Высота порогов дверей не должна превышать 1,4 см. Ширина проема двери должна иметь размеры не менее 90 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	Необходимо оборудовать 7% (не менее 1) от общего количества санитарно-гигиенических помещений для инвалидов. Доступные для инвалидов кабины должны быть обозначены специальным знаком. Размер кабины (ширина х высота) не менее 1,65 x 1,8 м. Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м. Пространство для разворота кресла-коляски. Санитарно-гигиеническое помещение необходимо оборудовать откидными опорными поручнями, штангами, а так же установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом.
Средства информации	Необходимо обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения. Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками. Предусмотреть речевые информаторы и световые текстовые табло для вывода оперативной информации.

«20» Ноября 2015г.

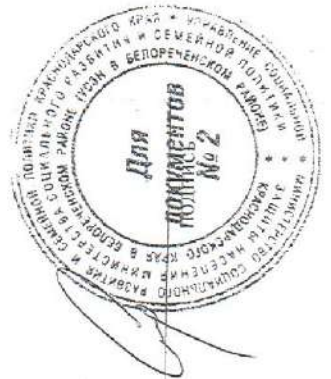
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда

отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания

отдельных категорий и групп населения

Должность лица, составившего Паспорт

Д.П Свириденко
Ф.И.О.