

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
«СТАРОЛЕУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА**

352054, Краснодарский край. Павловский район,
ст. Старолеушковская, ул. Жлобы 15.
ИНН 2346016706, ОГРН 1102362000190
р/с 407028108300000009747 в отделении
№ 8619 ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар
к/с 30101810100000000602, БИК 040349602

Всего договоров на водоснабжение: 2129

в т.ч. Население — 2088(в т.ч. 1387 по водомерам; 701 по нормативам)

юридические лица — 41 (в т.ч. Бюджетные 15 в т.ч. По водомерам 11, по нормативам 4,)

в т.ч. 37 по водомерам, 4 по нормативам

Информация по скважинам и водонапорным башням

Наименование водного объекта, используемого для целей питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения	Идентификационный номер водного объекта	Скважинный насос
1	2	3
Артезианская скважина,	4973	ЭЦВ 8-25-125

ст. Старолеушковская, территория стройбригады СПК «Россия»		
Артезианская скважина, ст. Старолеушковская, улица МТМ	008	ЭЦВ 10-65-110
Артезианская скважина, ст. Старолеушковская, Улица — в 250 м на запад от северо-западной окраины ст. Старолеушковской	65588	ЭЦВ 8-25-125
Артезианская скважина, ст. Старолеушковская, ул. Кузнечная	5896	ЭЦВ 8-25-125
Артезианская скважина, ст. Старолеушковская, Улица — Юго-западная окраина ст. Старолеушковская	546-Д	ЭЦВ 8-25-125
Артезианская скважина, ст. Украинская, ул. Шоссейная	6799	ЭЦВ 8-25-125
Артезианская скважина, ст. Украинская, ул. Богдана Хмельницкого	4212	ЭЦВ 8-25-125

Информация по водопроводу

На балансе МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение» находится 7 (семь) артезианских скважин и 5 (пять) водопроводов общей протяженностью 77,4 км.

Срок службы водопроводных сетей более 30, а где и 40 лет. По заключению ЕЭС, которая проводила осмотр водопроводных сетей в 2004 году износ труб составлял 60%, а сейчас более. Из 77,4 км водопроводов требуют замены 46 км. Водопровод состоит из труб асбестоцементных диаметром 200 – 5%, диаметром 150 – 20%, диаметром 100 – 50%; труб металлических диаметром 100 – 15% и полимерных диаметром 100 -5%; прочих – 5 %.


Таблица 1. Основные показатели источников водоснабжения.

Наименование скважины	Дебит, м ³ /час	Марка насос, м ³ /час	Хар-ка водонапорной башни	Глубина, м	Год постройки
Скважина №65588 ст. Старолеушковская (МТФ№1)	30	ЭЦВ 8-25-125	25м ³	337,0	1987 г.
Скважина №5896 ст. Старолеушковская (ул. Кузнечная)	60	ЭЦВ 8-25-125	25м ³	340,0	1979 г.
Скважина №008 ст. Старолеушковская (ул. МТМ)	60	ЭЦВ 10-65-110	25м ³	341,0	1991г.

Скважина №546-Д ст. Старолеушковская (юго-западная часть)	39,0	ЭЦВ 8-25- 125	25м ³	350,0	2002 г.
Скважина №4973 ст. Старолеушковская (стройбригада)	16,0	ЭЦВ 8-25- 125	25м ³	340,0	1976 г.
Скважина №4212 ст. Украинская ул. Б. Хмельницкого	78,0	ЭЦВ 8-25- 125	25м ³	350,0	1972 г.
Скважина №6799 ст. Украинская ул. Шоссейная	25,0	ЭЦВ 8-25- 125	25м ³	337,0	1974 г.

Директор МКП ЖКХ «Старолеушковское С/П»

23.10.2018

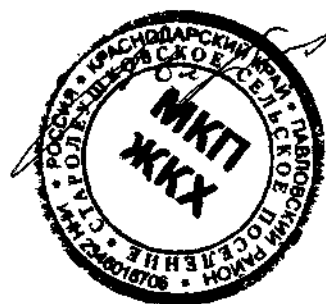

В.В.Барабанов