

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

**1. Информация об объекте**

Наименование: **БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 63»**

Место нахождения (адрес): **ст.Новотитаровская, ул.Степная, 21/2; т. 4-81-19, эл.адрес: bdoimob3@mail.ru**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **БДОУ МО Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 63»**  
**оперативное управление, заведующая Смирягина Анжелика Владимировна**

Количество этажей здания **2** этаж расположения объекта **1**.

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>ход на территорию:</b>				
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<b>соответствует</b>	п. 4.1.7; 5.1.4
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<b>соответствует</b>	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>лестница на входе на территорию:</b>			<b>отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию; <sup>3</sup>	К	наличие	<b>отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
поручни пандуса:			-	
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
<b>встоянка</b>			<b>отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
том числе для транспорта инвалидов на кресель-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
обозначение места специальным знаком:			-	
на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Функциональные зоны / элементы объекта				
въезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	<b>отсутствуют</b>	<b>не требуются</b> п. 4.1.3
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.7
продольный уклон пути движения	К	не более 5%	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.7
высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.8
открытая лестница:			<b>Отсутствует</b>	<b>Не требуется</b>
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
пандус, дублирующий открытую лестницу: <sup>3</sup>	К	наличие	<b>Отсутствует</b>	<b>Не требуется</b> п. 4.1.14
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
поручни пандуса:			-	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<b><u>ОТСУТСТВУЮТ</u></b>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <b><u>требуется</u></b>
поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.12
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<b>Соответствует</b>	п. 4.1.12
единообразная геометрия ступеней	О, С	Наличие	<b>имеется</b>	п. 4.1.12
пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: <sup>3</sup>	К	наличие	<b><u>ОТСУТСТВУЕТ</u></b>	п. 4.1.14 <b><u>требуется</u></b>
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 <b>не требуется</b>
ходная площадка				
размер входной площадки:				
при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.1.3
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	-	п. 5.1.3
скользящее покрытие	К, О, С	наличие	<b>Отсутствует</b>	п. 5.1.3 <b>требуется</b>
дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	<b>соответствует</b>	п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.1.4 <b>требуется уменьшение</b>
контрастная маркировка прозрачных полотен верей	С	наличие	<b>имеется</b>	п. 5.1.5
глубина (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
контрастная маркировка прозрачных полотен верей	С	наличие	-	п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1 этаж</b>				
Лирина пути движения в коридорах, галереях и п.	К	не менее 1,5 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.1
Лирина прохода в помещении с оборудованием мебелью	К	не менее 1,2 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.1
Лирина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<b>Не соответствует</b>	п. 5.2.4 <b>требуется уменьшение</b>
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ.				
на стенах	С	не более 10 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.7
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<b>Соответствует</b>	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п. 5.2.9
поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
активные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
активный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	-	п. 5.2.10
различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу <sup>3</sup> (в зону оказания услуги):				
высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
различный цвет поверхности пандуса и площадки перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
верь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – Этаж 1</b>				
ал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7
размер места для инвалида-колясочника:				
при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
ысота поверхности столов, прилавков, окошек асс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
ирина прилавка, стола, стойки и т.п. у места оказания услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
<b>редприятия торговли</b>				
ысота поверхности столов, прилавков, касс и п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
лубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
оличество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
ирина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
<b>редприятия питания</b>				
ирина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
тол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
екция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
<b>остиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
асть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
оличество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
ходная дверь в номер:			-	
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
вободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
уалет в номере (на этаже):			-	
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>обслуживание в кабинете:</b>				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	<b>соответствует</b>	п. 6.3.2; 6.1.8
высота порога	К	не более 1,4 см.	<b>соответствует</b>	п. 5.1.4
ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.2.2
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	<b>соответствует</b>	п. 7.1.9
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	<b>соответствует</b>	п. 7.1.9
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.2.2

#### 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<b>не соответствует</b>	п. 5.3.2
нак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<b>отсутствует</b>	п. 5.3.6 <b>требуется</b>
размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	<b>не соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<b>соответствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<b>отсутствует</b>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 <b>Требуется</b>
система тревожной сигнализации, обеспеченности	К	наличие	<b>отсутствует</b>	п. 5.3.6 <b>Требуется</b>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.6. Средства информации – 1 этаж -</b>				
бозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<b>Отсутствуют</b>	<b>Требуется</b>
информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<b>Отсутствуют</b>	<b>Требуется</b>
знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<b>Отсутствуют</b>	<b>Требуется</b>
аудиоинформаторы	С	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4
световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	-	+
Пути движения	-	-	-	+
Зона оказания услуги	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	-	+	-	-

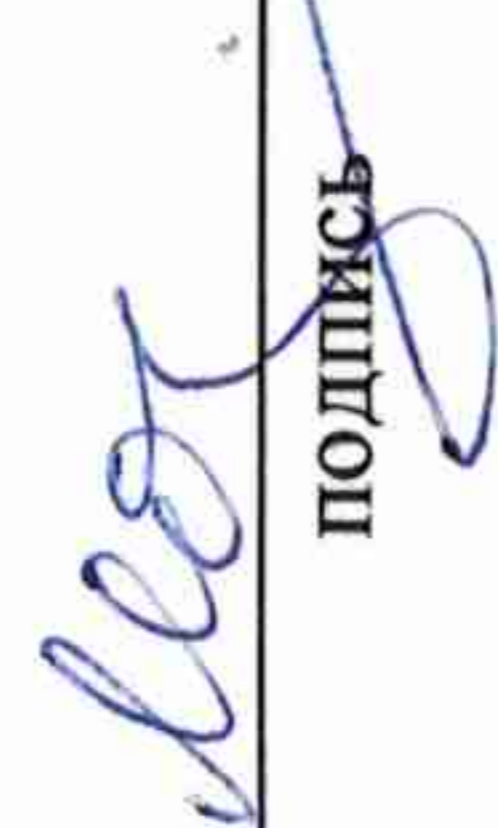
### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
		К	О	С
Объект доступен				Г
Объект недоступен	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
- частки территории	
ход	<p>Рекомендуем: Установить поручни на наружной входной лестнице, сделать пандусу дублирующую наружную входную лестницу, выделить маркировкой ступени наружной входной лестницы, уменьшить высоту порога на входной двери</p> <p>Рекомендуем уменьшить перепад высот по ходу движения</p>
форма оказания услуги	-
санитарно-гигиеническое помещение	<p>Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СНИПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке</p>
средства информации	<p>Рекомендуем: сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте</p>

27 » января 2016 г.  
дата составления Паспорта

  
подпись

Ж.В.Мозелева

старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

л. 6-11-96