

Председателю Динской районной
организации Всероссийского
общества инвалидов

Купиной Л. В.

О согласовании мер для
обеспечения доступа инвалидов

Уважаемая Людмила Владимировна!

При проведении 10 июня 2021 года мониторинга доступности для инвалидов здания общеобразовательной школы СОШ № 34 (далее – объект), расположенного по адресу: ст.Новотитаровская, ул. Октябрьская 304, установлено, что объект недоступен для инвалидов.

Устранить все выявленные нарушения и обеспечить доступность объекта для инвалидов в полном объеме **не представляется возможным ввиду технической невозможности проведения всех мероприятий в соответствии с действующими строительными нормами** (техническое заключение выдано №47-06-21 от 15.06.2021) (установка пандуса или подъемника или лифта, дублирующего наружную входную лестницу, оборудовать сан.комнаты и спорт.зал).

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

С учетом вышеизложенного, прошу Вас согласовать применение следующих мер, обеспечивающих доступность объекта и услуг для инвалидов:

1. Установка кнопки вызова персонала объекта для оказания помощи инвалидам (на входе);
2. Вменение в должностные обязанности сотрудников оказания ситуационной помощи инвалидам, в том числе по вызову с кнопки, и периодической проверки ее работоспособности;
3. Утверждение порядка предоставления на объекте услуг для инвалидов;
4. Организация обслуживания по варианту «Б» (разумное приспособление) - выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, при-


способленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющих на объекте;

5. Размещение на объекте информации о порядке предоставления услуг инвалидам;

6. Обозначение знаками путей движения к зонам оказания услуг;

7. На период обучения инвалида-колясочника (при необходимости обеспечить временное пользование гусеничным подъемником (ступенькоход).

Директор МБОУ СОШ №34
Им. А.И.Покрышкина
(должность)

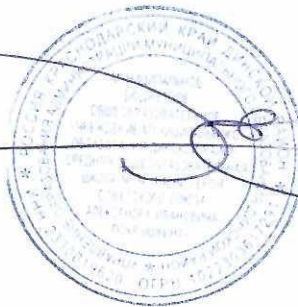

Захаров И.Б.

Согласен с применением перечисленных мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов.

Председатель
Динского ВОИ



Л.В. Купина

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Ивановича Покрышкина" (избирательный

Наименование **МБОУ МО Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 34 имени героя советского союза Александра Ивановича Покрышкина"** (избирательный участок 12-37)

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школа)**

Место нахождения (адрес) **Динской р-н ст-ца. Новогитаровская ул. Октябрьская 304**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(Федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **МБОУ МО Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 34 имени героя советского союза Александра Ивановича Покрышкина"**

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **согласованы мероприятия. Имеется техническое заключение.**

Плановая дата обследования: **06.2021**

Фактическая дата обследования: **10.06.2021**

Организация: **МБОУ МО Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 34 имени героя советского союза Александра Ивановича Покрышкина"**

Должность лица: **старший специалист**

ФИО: **Мозалева Ж.В.**, тел. **6-31-04**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Участки и территории	Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Вход на территорию	Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
	Путь к входу в здание					
	Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
	Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
	Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
	Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
	Вход					
	Лестница на входе наружная					
	Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
	Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подьема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Отсутствие
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Отсутствие
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Отсутствие
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Высота одного подьема	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Отсутствие
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Отсутствие
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10	п. 5.2.13	Отсутствие

Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	(10%) не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Отсутствие	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Зад зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Обслуживание в кабине					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Отсутствие	
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Откидные опорные поручни, штаны	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками					

Знаки и указатели в зонах движения в залах помещений на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не соответствует
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	+	+	#	#
Вход	-	-	-	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	<p>Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p> <p>Ступени на внутренней лестнице в зону оказания услуги должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,8 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%)</p> <p>В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 x 1,5 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,7 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,9 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м.</p> <p>Обустроить поверхность марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, и площадки перед ним различным цветом</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	

	Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги
Зона оказания услуги	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных Установить знаки доступности кабин для инвалидов
Санитарно-гигиеническое помещение	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с лириной двери не менее 0,9 м. В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. Установить опорные поручни, штанги Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом Обустроить специальные символы знаками доступных элементов здания и указателями направления движения Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания Установить знаки и указатели в зонах движения в залых помещениях
Средства информации	Высоте от 1,5 м. до 4,5 м.

«10» июня 2021 г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Ф.И.О.