


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

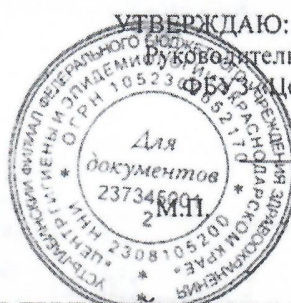

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»: *Сурнин* А.В. Сурнин
« 05 » апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 195.5 Д
метеорологических факторов
от 05 апреля 2022 г.

1. Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах
2. Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 100
3. Дата и время проведения измерения: 04 апреля 2022 г. с 19.00
4. Место проведения измерений: МАОУ МО Динской район «Средняя
общеобразовательная школа № 29 имени Броварца В.Т.»; Краснодарский край,
Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, 169
(адрес, цех, участок, отделение, здание и др.)
5. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:
завхоза Дунаевой Н.И.
6. Цель измерений: Поручение № 124 от 31.03.2022
7. Средство измерений: измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»,
зав. № 402819, $k_{\text{погр}} = \pm 0,2^\circ \text{C}$; $k_{\text{погр}} = \pm 3 \%$; $k_{\text{погр}} = \pm (0,05-0,05 \text{V})$; $k_{\text{погр}} = \pm 0,13 \text{ кПа}$;
рулетка измерительная металлическая зав. № 222, $k_{\text{погр.о}} = \pm 1,0 \text{ мм}$.
(наименование, марка, заводской номер)
8. Сведения о государственной поверке: свидетельство о поверке
№ С-АУ/02-09-2021/90819002 от 02.09.2021 до 01.09.2022, свидетельство о
поверке № С-АУ/09-09-2021/93043108 от 09.09.2021 до 08.09.2022
9. Метод измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях».
10. Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»
11. Характеристика помещения : отсутствуют источники локального тепловыделения,
охлаждения, влаговыведения

а) площадь: общая 5824 м ²	б) кубатура: общая 17472 м ³
в) количество работающих человек: 1359	г) влаговыведение: отсутствует
Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения прилагается на 1 листе(ах).	

12. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

а) температура 11 - 12 °С

б) относительная влажность 65 - 47 %

в) давление 758 - 760 мм. ртутного столба

г) влаговыведение: значительное, незначительное (нужное подчеркнуть)

13. Результаты измерений :


Т №	Место проведения измерений	Категория работ	Высота (м)	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				измеренная	допустим. значения	измеренная	допустим. значения	измеренная	допустим. значения
1	Кабинет № 106	2	0,1	20,9	18-24	44	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	21,4	18-24	44	40-60	<0,1	
			1,7	22,0	18-24	44	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 106	2	0,1	20,5	18-24	44	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	21,0	18-24	44	40-60	<0,1	
			1,7	21,7	18-24	44	40-60	<0,1	
1	Кабинет № 212	2	0,1	22,3	18-24	41	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	22,8	18-24	41	40-60	<0,1	
			1,7	23,4	18-24	41	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 212	2	0,1	22,2	18-24	41	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	22,6	18-24	41	40-60	<0,1	
			1,7	23,1	18-24	41	40-60	<0,1	
1	Кабинет № 211	2	0,1	22,7	18-24	40	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	23,3	18-24	40	40-60	<0,1	
			1,7	23,9	18-24	40	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 211	2	0,1	22,3	18-24	40	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	22,8	18-24	40	40-60	<0,1	
			1,7	23,5	18-24	40	40-60	<0,1	
1	Кабинет № 209	2	0,1	22,4	18-24	41	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	23,0	18-24	41	40-60	<0,1	
			1,7	23,6	18-24	41	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 209	2	0,1	21,9	18-24	41	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	22,4	18-24	41	40-60	<0,1	
			1,7	23,0	18-24	41	40-60	<0,1	
1	Кабинет № 214	2	0,1	22,3	18-24	48	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	22,7	18-24	48	40-60	<0,1	
			1,7	23,3	18-24	48	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 214	2	0,1	22,3	18-24	48	40-60	<0,1	Не более 0,1
			0,6	22,8	18-24	48	40-60	<0,1	
			1,7	23,5	18-24	48	40-60	<0,1	

Т №	Место проведения измерений	Категория работ	Высота (м)	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				измеренная	допустим. значения	измеренная	допустим. значения	измеренная	допустим. значения
1	Кабинет № 207	2	0,1	22,4	18-24	44	40-60	<0,1	Не более
			0,6	23,0	18-24	44	40-60	<0,1	0,1
			1,7	23,6	18-24	44	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 207	2	0,1	22,3	18-24	44	40-60	<0,1	Не более
			0,6	22,7	18-24	44	40-60	<0,1	0,1
			1,7	23,3	18-24	44	40-60	<0,1	
1	Кабинет № 205	2	0,1	22,5	18-24	41	40-60	<0,1	Не более
			0,6	22,9	18-24	41	40-60	<0,1	0,1
			1,7	23,5	18-24	41	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 205	2	0,1	22,0	18-24	41	40-60	<0,1	Не более
			0,6	22,5	18-24	41	40-60	<0,1	0,1
			1,7	23,1	18-24	41	40-60	<0,1	
1	Кабинет № 17	2	0,1	21,4	18-24	45	40-60	<0,1	Не более
			0,6	22,0	18-24	45	40-60	<0,1	0,1
			1,7	22,8	18-24	45	40-60	<0,1	
2	Кабинет № 17	2	0,1	21,8	18-24	45	40-60	<0,1	Не более
			0,6	22,5	18-24	45	40-60	<0,1	0,1
			1,7	23,1	18-24	45	40-60	<0,1	

Конец протокола

Измерения проводил, ответственный за протокол	Должность	Ф.И.О.	Подпись
	врач-лаборант	Чепикова Н.Е.	

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения

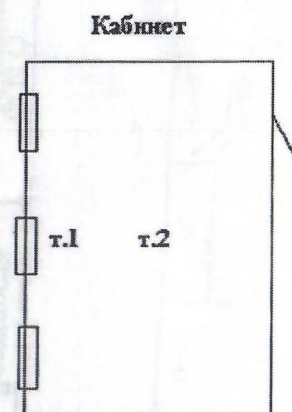

т. 1, 2 - точка измерения