


Схема существующих сетей водоотведения х. Беднягина
муниципального образования сельского поселения Кубанец Тимашевского района
М 1:5000

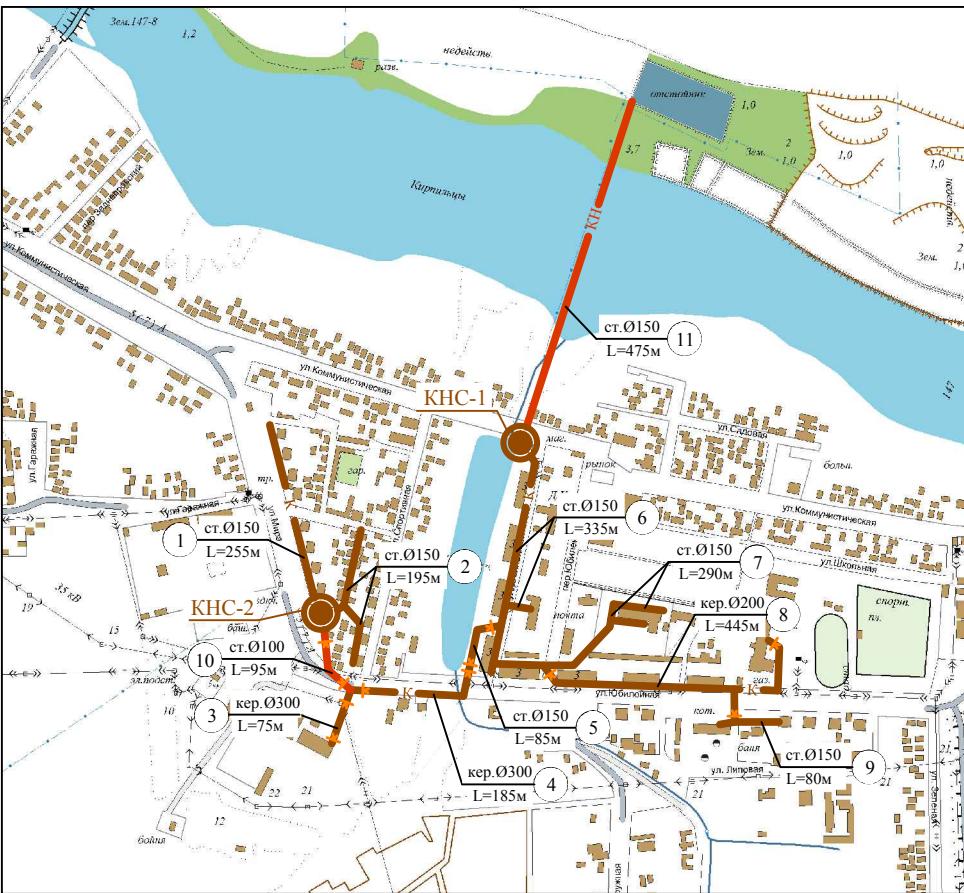

Условные обозначения

- канализация самотечная существующая, %износа 80%
 - канализация напорная существующая, %износа 80%
 - канализационная насосная насосная существующая
 - граница участка трубопровода

(3) кер.Ø300
L=75м

Ведомость существующих трубопроводов водоснабжения

№№ пп	Наименование	Диа- метр, мм	Протяжен- ность, км	% износа	Примечание
1	Труба стальная	100	0,095	80	
2	Труба стальная	150	1,715	80	
3	Труба керамическая	200	0,445	80	
4	Труба керамическая	300	0,26	80	
	Всего		2,515		