

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
(ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»»)  
Куцевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае» (Куцевский филиал ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»»)


**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
КУЩЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Юридический адрес: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1 / 61/1

Фактический адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44, [bacteriolog.lab@yandex.ru](mailto:bacteriolog.lab@yandex.ru)  
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37, [chemical-lab@mail.ru](mailto:chemical-lab@mail.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

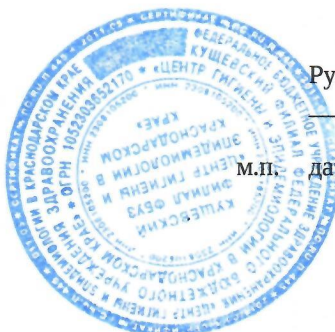

Руководитель ИЛ

Щербакова Н.В.

М.П. дата 16.07.2024г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6345П - 6357П от 16.07.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКП ЖКХ "Старолеушковское СП"
- 2. Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15  
**Фактический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место отбора:** МКП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район
- Проба № 6345 - арт.скважина ул.Б.Хмельницкого
- Проба № 6346 - башня ул. Б. Хмельницкого
- Проба № 6347 - арт.скважина ул.Шоссейная
- Проба № 6348 - арт.скважина ул.Южная
- Проба № 6349 - башня ул.Южная
- Проба № 6350 - арт.скважина строй бригада
- Проба № 6351 - башня строй бригада
- Проба № 6352 - арт.скважина МТМ
- Проба № 6353 - башня МТМ
- Проба № 6354 - арт.скважина ул.Кузнечная
- Проба № 6355 - башня ул.Кузнечная
- Проба № 6356 - арт.скважина МТФ
- Проба № 6357 - башня МТФ

- ## 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.07.2024 09:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

**Условия доставки:** автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами при  $t$  от  $+3^{\circ}\text{C}$  до  $+5^{\circ}\text{C}$

**Дата и время доставки в ИЛ:** 12.07.2024 14:50

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

- 6. Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 6345-6357 от 12.07.2024



Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор  
Заявление(заявка) № 925 от 11.07.2024

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

**8. Код образца (пробы):** 24.6345 П 9 К; 24.6346 П 9 К; 24.6347 П 9 К; 24.6348 П 9 К; 24.6349 П 9 К; 24.6350 П 9 К; 24.6351 П 9 К; 24.6352 П 9 К; 24.6353 П 9 К; 24.6354 П 9 К; 24.6355 П 9 К; 24.6356 П 9 К; 24.6357 П 9 К

**9. Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора                            | Заводской номер | № свидетельства о поверке               | Срок действия |
|-------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1     | Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ     | 46919           | 337/ПО-47-45-24 от 09.04.2024           | 08.04.2026    |
| 2     | Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ     | 46167           | 717-А/802 от 19.06.2023                 | 18.06.2025    |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ     | 46219           | 720-А/805 от 19.06.2023                 | 18.06.2025    |
| 4     | Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ     | 47001           | 809 от 19.06.2023                       | 18.06.2025    |
| 5     | Весы лабораторные электронные AR 5120  | 8726221524      | С-АУ/13-11-2023/294503550 от 13.11.2023 | 12.11.2024    |
| 6     | Баня лабораторная шестиместная ПЭ-4300 | 0800            | 724-А/812 от 19.06.2023                 | 18.06.2025    |
| 7     | Спектрофотометр ПЭ-5400УФ              | 54УФ408         | С-АУ/08-04-2024/330791743 от 08.04.2024 | 07.04.2025    |
| 8     | рН-метр портативный HI8314             | 169573          | С-АУ/13-11-2023/294503596 от 13.11.2023 | 12.11.2024    |

**10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

| №№ п/п                                                                                                           | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                      |                                         |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 12.07.2024 15:20                                                                                |                                         |                   |                      |                             |                           |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6345                                                                       |                                         |                   |                      |                             |                           |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:22                                   |                                         |                   |                      |                             |                           |
| 1                                                                                                                | Запах                                   | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                | Привкус                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                | Цветность                               | градусы цветности | 8,8±2,6              | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4                                                                                                                | Мутность                                | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е. |                                         |                   |                      |                             |                           |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                           |                                         |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 12.07.2024 15:00                                                                                |                                         |                   |                      |                             |                           |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6345                                                                       |                                         |                   |                      |                             |                           |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:24                                   |                                         |                   |                      |                             |                           |
| 1                                                                                                                | E. coli                                 | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)    |
| 2                                                                                                                | Колифаги                                | БОЕ/100 см3       | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3           | 0                    | не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                | Общие колиформные бактерии              | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                | Энтерококки                             | КОЕ/100см3        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.    |                                         |                   |                      |                             |                           |



| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые<br>показатели                 | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6346<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:23 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 8,1±2,4                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.                                                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6346<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:24      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.                                                                                                    |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6347<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:24 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 8,8±2,6                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.                                                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6347<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:25      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 1                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.                                                                                                    |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6348<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:25 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 7,9±2,4                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.                                                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6348<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:26      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |



| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые<br>показатели                 | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией <span style="float: right;">Проценко Г. Ю.</span>                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6349<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:27 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 7,9±2,4                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией <span style="float: right;">Мисюра С. Е.</span>                                                              |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6349<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:26      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией <span style="float: right;">Проценко Г. Ю.</span>                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6350<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:28 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 7,7±2,3                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией <span style="float: right;">Мисюра С. Е.</span>                                                              |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6350<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:27      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией <span style="float: right;">Проценко Г. Ю.</span>                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6351<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:29 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 9,3±2,8                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией <span style="float: right;">Мисюра С. Е.</span>                                                              |                                            |                      |                         |                                |                              |





| №№<br>п/п                                                                                           | Определяемые<br>показатели              | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | НД на методы<br>исследований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                              |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Образец поступил 12.07.2024 15:00                                                                   |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6351                                                          |                                         |                      |                         |                                |                              |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:27                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                   | E. coli                                 | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                   | Колифаги                                | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                   | Общие колиформные бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                   | Энтерококки                             | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Проценко Г. Ю.                                                                                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                         |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Образец поступил 12.07.2024 15:20                                                                   |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6352                                                          |                                         |                      |                         |                                |                              |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:30                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                   | Запах                                   | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                   | Привкус                                 | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                   | Цветность                               | градусы<br>цветности | 7,4±2,2                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                   | Мутность                                | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Мисюра С. Е.                                                                                        |                                         |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                              |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Образец поступил 12.07.2024 15:00                                                                   |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6352                                                          |                                         |                      |                         |                                |                              |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:28                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                   | E. coli                                 | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                   | Колифаги                                | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                   | Общие колиформные бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                   | Энтерококки                             | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Проценко Г. Ю.                                                                                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                         |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Образец поступил 12.07.2024 15:20                                                                   |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6353                                                          |                                         |                      |                         |                                |                              |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:31                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                   | Запах                                   | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                   | Привкус                                 | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                   | Цветность                               | градусы<br>цветности | 7,2±2,2                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                   | Мутность                                | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Мисюра С. Е.                                                                                        |                                         |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                              |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Образец поступил 12.07.2024 15:00                                                                   |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6353                                                          |                                         |                      |                         |                                |                              |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:34                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                   | E. coli                                 | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                   | Колифаги                                | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                   | Общие колиформные бактерии              | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                   | Энтерококки                             | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Проценко Г. Ю.                                                                                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                         |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Образец поступил 12.07.2024 15:20                                                                   |                                         |                      |                         |                                |                              |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6354                                                          |                                         |                      |                         |                                |                              |
| дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:57                      |                                         |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                   | Запах                                   | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |



| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые<br>показатели                 | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 9,3±2,8                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.                                                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6354<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:35      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | KOE/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.                                                                                                    |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6355<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:58 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 7,4±2,2                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.                                                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6355<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:35      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | KOE/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией Проценко Г. Ю.                                                                                                    |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6356<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 13:59 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                 | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности | 7,4±2,2                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                  | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Мисюра С. Е.                                                                                                 |                                            |                      |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6356<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:36      |                                            |                      |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3          | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | KOE/см3              | 0                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | KOE/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |



| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые<br>показатели                 | Единицы<br>измерения    | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.                 |                                            |                         |                         |                                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:20<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6357<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:30 дата выдачи результата 16.07.2024 14:02 |                                            |                         |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах                                      | балл                    | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Привкус                                    | балл                    | 0                       | не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                  | градусы<br>цветности    | 7,7±2,3                 | не более 20                    | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Мутность                                   | ЕМФ                     | менее 1                 | не более 2,6                   | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.             |                                            |                         |                         |                                |                              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 12.07.2024 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 6357<br>дата начала испытаний 12.07.2024 15:20 дата выдачи результата 15.07.2024 15:36      |                                            |                         |                         |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | E. coli                                    | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 31955.1-2013(п.8)       |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Колифаги                                   | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число<br>(ОМЧ) при 37 ±1°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 1                       | не более 50                    | МУК 4.2.3963-23              |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Общие колиформные<br>бактерии              | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                                | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.                |                                            |                         |                         |                                |                              |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Михайлова А. С. техник-лаборант

конец протокола испытаний № 6345 - 6357 от 16.07.2024