

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАУК "Курганинский КДЦ"

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н г. Курганинск Калинина 46

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий: Объект доступен с учетом мер удолетворяющих минимальные потребности инвалидов (соглашение с местным объединением всероссийского общества инвалидов).

Плановая дата обследования: **02.2022**

Фактическая дата обследования: **22.02.2022**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП

¹ Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Продольный уклон пути движения	К		не более 50 ‰	Соответствует	59.13330.2020 п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни на высоте 90 см	О, С		90 см.	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С		наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницай	С		наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К		не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

Уклон пандуса	К		не более 80 %	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К		0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О		0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К		наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К		не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К		не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К		не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О		наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К		наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

Входная площадка						
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020		
Дверь входная наружная						
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020		
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020		
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						

Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутренний лестницу (в зону оказания услуги)				
Лифт, дублирующий внутренний лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п. 6.2.10 СП 59.13330.2020

Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	О, К	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутренний лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полов дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	С, К, О	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С,	не менее 1,65	Соответствует	п. 6.3.7 СП

	Г	/ 2,2 м		59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуюальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)		
	К	О	С
Участки и территории	+	+	+
			Г
			+

Вход	+	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-*	-*	-*	-*	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+	+
Средства информации	+	+	-*	-*	-*

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен						

* - Объект доступен с учетом мер удовлетворяющих минимальные потребности инвалидов (согласение с местным объединением всероссийского общества инвалидов).

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м. Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по


	<p>всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p>
Зона оказания услуги	Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Установить Технические средства средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию

« 22 » февраля

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории
Должность лица, составившего Паспорт

20 22 г.



П.Н. Стрельцова
Ф.И.О.

подпись

Председателю Курганинской
местной организации
всероссийского общества
инвалидов

Галенко Н.И.

О согласовании мер для
обеспечения доступа инвалидов

Уважаемая Нина Ивановна!

При проведении в феврале 2022 года мониторинга доступности здания МАУК «Курганинский КДЦ», расположенного по адресу: г. Курганинск, ул. Калинина, 46, установлено, что указанный объект недоступен для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Устранить все выявленные нарушения и обеспечить доступность объекта для инвалидов в полном объеме **возможно только в рамках проведения реконструкции или капитального ремонта.**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Вместе с тем, МАУК «Курганинский КДЦ» утвержден «План мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов в здании МАУК «Курганинский КДЦ», в соответствии с которым будут реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в полном объеме при проведении капитального ремонта объекта.

С учетом вышеизложенного, прошу Вас согласовать применение следующих мер, обеспечивающих доступность объекта и предоставляемых услуг для инвалидов:

1. Замена дверных коробок входа с фойе в малый зал и в большой зал;
2. Обеспечение доступности путей движения для доступа в зону оказания услуги в соответствии СП 59.13330.2020 (поданы документы для участия в проектах на капитальный ремонт здания);
3. Обустройство специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения.

В дальнейшем, после проведения капитального ремонта указанного здания обязуемся обеспечить доступность объекта для инвалидов в полном объеме.


и.о. директора
МАУК «Курганинский КДЦ»



В.И.Васильев

Согласен с применением перечисленных мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов.

Председатель Курганинской
местной организации
всероссийского общества инвалидов

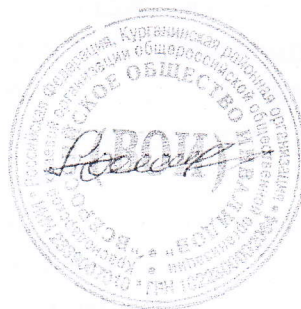

Н.И. Галенко


УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

МАУК «Курганинский КДЦ»

В.И. Васильев

«09» марта 2022 г.

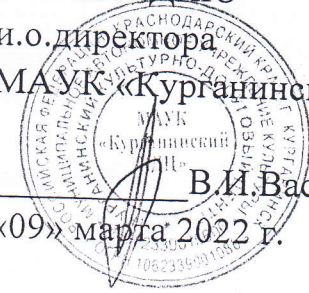

ПЛАН
мероприятий по обеспечению доступности здания
МАУК «Курганинский КДЦ» для инвалидов и других
маломобильных групп населения

№ п/п	Мероприятия	Год реализации
1	Обеспечение доступности входной группы:	
	1. Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку не менее 0,9 м.	2022
2	Обеспечение доступности путей движения (для доступа в зону оказания услуги):	
	1. Обеспечение доступности путей движения для доступа в зону оказания услуги в соответствии СП 59.13330.2020;	Поданы документы на участие в проекте на 2023
3	Обеспечение доступности средств информации:	
	1. Обустройство специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения;	2022

Юрисконсульт

Артемьева Л.А.