

ПАСПОРТ **ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»
муниципального образования город-курорт Анапа
 Место нахождения (адрес): г.к. Анапа, ул. Ленина, 14.
 Форма собственности объекта: Муниципальная
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБУ ДО «ДШИ № 2» ИНН: 2301033557
 Количество этажей здания 3 этаж расположения объекта 2-3

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Замечания ¹ / Примечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				Зона отсутствует
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 4.1.2; 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	-----	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				Зона отсутствует
- ширина лестничного марша	О, С	не менее 1,35 м.	-----	п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0,3 м. перед лестницей вверх и вниз шириной 0,5-	С	наличие	-----	п. 4.1.12 (п. 4.2.1; Таб. 3; рис. А.3 ГОСТ Р52875-2018)

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
0.6м.				
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.2.7.3 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.2.7.1; 5.2.7.4 ГОСТ Р 51261)
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.14 (п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261)
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отсутствует</u>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261)
- нескользкое покрытие пандуса	К	наличие	-----	п. 4.1.16
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	-----	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Автостоянка				<u>Зона отсутствует</u>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				<u>Зона отсутствует</u>
- указатели направления движения	К	наличие	-----	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	-----	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	-----	п. 4.1.7
- ровное и шероховатое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.	К	наличие	-----	п. 4.1.11
Открытая лестница:				<u>Зона отсутствует</u>
- ширина лестничного марша	О, С	не менее 1,35 м.	-----	п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- тактильный напольный указатель за 0,3м. перед лестницей вверх и вниз шириной 0,5-0,6м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12 (п. 4.2.1; Таб. 3; рис. А.3 ГОСТ Р 52875-2018)
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.2.7.3 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.2.7.1; 5.2.7.4 ГОСТ Р 51261)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.14; 5.2.15 (п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261)
Пандус, дублирующий открытую лестницу:				
- длина марша пандуса	К	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отсутствует</u>
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261)
- нескользкое покрытие пандуса	К	наличие	-----	п. 4.1.16
Подъемник, дублирующий открытую лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	-----	п. 4.1.14; п. 5.2.13
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.2.7; 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность поручней по всей длине	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.2.7.1; 5.2.7.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.2.7.3 ГОСТ Р 51261)
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261)
- ширина лестничного марша	О, С	не менее 1,35 м.	Соответствует	п. 4.1.12
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
- нескользящее покрытие или шероховатая поверхность ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
- различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Отсутствует	п. 4.1.12 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- тактильный напольный указатель за 0,3м. перед лестницей вверх и вниз шириной 0,5-0,6м.	С	наличие	Отсутствует	п. 4.1.12 (п. 4.2.1; Таб. 3; рис. А.3 ГОСТ Р 52875-2018) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14 (в наличии лестничный подъемник гусеничного типа, представляемый МБУ ДО «Центр творчества» (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6; 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261)
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 4.1.15; 5.1.2 (п. 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261)
- нескользкое покрытие пандуса	К	наличие	-----	п. 4.1.16
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.):	К	наличие		п. 4.1.14; п. 5.2.13 <u>Зона отсутствует</u>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расчет конструкции подъемника на полезную нагрузку (из площади пола грузонесущего устройства)	К	не менее 250 кг/м	-----	п. 4.9.2 ГОСТ Р 55555-2013
- точность остановки платформы от уровня посадочной площадки	К	не более 1,5 см.	-----	п. 7.2.3 ГОСТ Р 55555-2013
- кнопка для вызова обслуживающего персонала	К	наличие	-----	п. 8.1.13 ГОСТ Р 55555-2013
Площадь пола грузонесущего устройства (ширина/ длина):				п. 9.2.1.1; Таб. 4 ГОСТ Р 55555-2013
- с сопровождающим (располагается позади)	К	0,8 x 1,6 м.	-----	п. 9.2.1.1; Таб. 4 ГОСТ Р 55555-2013
- без сопровождающего	К	0,8 x 1,25	-----	п. 9.2.1.1; Таб. 4 ГОСТ Р 55555-2013
Ширина входного проема грузонесущего устройства	К	0,8 м.	-----	п. 9.2.12 ГОСТ Р 55555-2013
Устройства управления на одной из сторон грузонесущего устройства	К	наличие	-----	п. 9.2.2.5 ГОСТ Р 55555-2013
Поручни грузонесущего устройства на высоте	К	0,9-1,10 м.	-----	п. 9.2.2.6 ГОСТ Р 55555-2013
Дополнительные поручни (защита неподвижным барьером) для платформы с величиной хода 0,5-2,0 м. на высоте	К	0,3 и 1,10 м.	-----	п. 10.2.3.4.2 ГОСТ Р 55555-2013
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3 (отсутствует пандус, в наличии лестничный подъемник гусеничного типа)
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3 (не требуется, плитка имеет шероховатую поверхность)
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей и/ или выделение двери фактурой, цветом и и.п.	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5; п. 6.21.7 ГОСТ Р 51671-2015 (не требуется, дверь не прозрачная)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,3 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами и входами на лестницы	С	за 0,6м.	Соответствует	п. 5.2.3 (ГОСТ Р 12.4.026)
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.7 (не требуется)
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон открытых лестниц и у перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м.	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.2.15
Поручни на высоте открытых лестниц	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15
Непрерывная поверхность поручня по всей длине (с внутренней стороны лестницы)	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10; 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Тактильный напольный указатель за 0,3 м. перед лестницей вверх и внизу шириной 0,5-0,6 м.	С	наличие	В наличии	5.2.12 (п. 4.3.1; 4.3.3; Таб. 4; рис. А.3 ГОСТ Р 52875-2018)
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	В наличии	п. 5.2.16 (п. 5.1.10 ГОСТ Р 51261)
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	(в наличии лестничный подъемник гусеничного типа для инвалидов Shepra № 902) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
- колесоотбойники по продольным краям марша пандуса на высоте	К, С, О	5 см.		п. 5.2.14
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13 (в наличии лестничный подъемник гусеничного типа для инвалидов Shepra № 902) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей и/или выделение двери фактурой, цветом и т.п.	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5; п. 6.2.1.7 ГОСТ Р 51671-2015
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: Размеры кабины лифта:				Зона отсутствует
- габариты кабины (глубина x ширина) (минимальные размеры)	К	не менее 1,0 x 1,25 м.	-----	п. 5.2.17; 5.2.18; 5.2.19 (5.3.1; Таб. 1 ГОСТ Р 33652)
- габариты кабины (глубина x ширина) (с сопровождающим лицом)	К	не менее 1,1 x 1,4 м.	-----	п. 6.2.14 СП 59.13330.2016
- ширина дверного проема кабины (в свету) (минимальные размеры)	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 5.2.17; 5.2.18; 5.2.19 (5.2.1 ГОСТ Р 33652)
- ширина дверного проема кабины (для нового строительства)	К	0,9 м. и более	-----	п. 6.2.13 СП 59.13330.2016
- поручень на одной из боковых стен на высоте	К, О	0,9 м.	-----	п. 5.3.2.1 ГОСТ Р 33652
- точность остановки кабины (в пределах)	К	1,0 см.	-----	п. 6.2.13 СП 59.13330.2016
- визуальное (контрастность) и тактильное (рельеф) отличие от лицевой панели поста управления на этаже	С	наличие	-----	п. 5.2.20 (п.5.4.1; Таб. 2 ГОСТ Р 33652)
- визуальное (контрастность) и тактильное (рельеф) отличие от лицевой панели поста управления в кабине	С	наличие	-----	п. 5.2.20 (п.5.4.2 Таб. 2 ГОСТ Р 33652)
- сигнальные устройства на этажах (звуковой и визуальный сигнал)	С, Г	наличие	-----	п. 5.2.20 (п. 5.4.3 ГОСТ Р 33652)
- сигнальные устройства в кабине (указатель местоположения кабины, речевой информатор)	С, Г	наличие	-----	п. 5.2.20 (п. 5.4.4 ГОСТ Р 33652)
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20 (п. 6.2.16 СП 59.13330.2012)
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1-3				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				Зона отсутствует
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1% (от общего числа зрителей)	-----	п. 7.1.7 (не требуется, открытый зал)
Размер места для инвалида-колясочника:			-----	

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- наличие информационной мнемосхемы при входах в здания массового посещения (вокзалы, социальные, административные учреждения, многофункциональные центры)	С	наличие	-----	п. 7.1.8
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9
Предприятия торговли				<u>Зона отсутствует</u>
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,8 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых по- стов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценниках на товарах и средства связи с администрацией	С	наличие	-----	п. 7.4.3; 7.4.4.
Предприятия питания				<u>Зона отсутствует</u>
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прохода между столами в ресторане	К	не менее 1,2 м.	-----	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7
Гардеробные, примерочные, раздевальные комнаты и т.п.				
Оборудование гардеробных, примерочных, раздевальных – крючки, вешалки, полки для одежды	К, С, О	не менее 5%	Соответствует	п. 7.4.8
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				<u>Зона отсутствует</u>
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-----	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2, 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-----	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабине:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I-3				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов (в том числе рельефные)	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	В наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж I-3				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1 (п. 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4 ГОСТ Р 52131-2019) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей объекта для инвалидов)
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,5 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1; 5.5.8 (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей объекта для инвалидов)
Система двусторонней связи с диспетчером или дежурным	К, С, Г	наличие	Отсутствуют	п. 5.5.7 (не требуется)
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещений на высоте (визуальная информация)	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствует	п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4; 5.5.6

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	*+	#	*+	#
Вход	*+	+	*+	#
Пути движения	*+	*+	*+	#
Зона оказания услуги	*+	*+	*+	*+
Санитарно-гигиеническое помещение	*+	*+	#	#
Средства информации	*+	#	*+	*+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	*X	*X	*X	*X	*X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012
Вход	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012
Пути движения	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012
Зона оказания услуги	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012
Средства информации	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012


* - Заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов, справка от _____ Г.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Представителю собственника объекта даны разъяснения требований по обеспечению доступности объекта для различных категорий инвалидов, а также необходимости обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).

«28»10.2019 года

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки
и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения
управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа

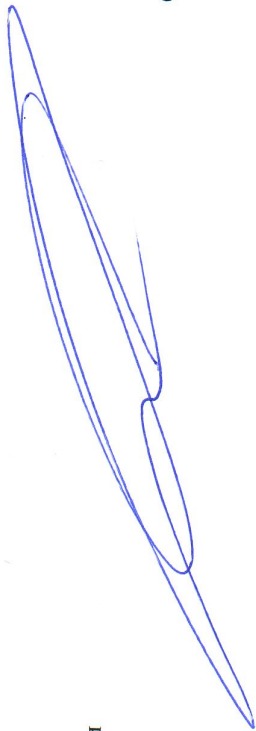

С.В. Бартенов